




Руководство по эксплуатации

Инверторная мультисплит-система

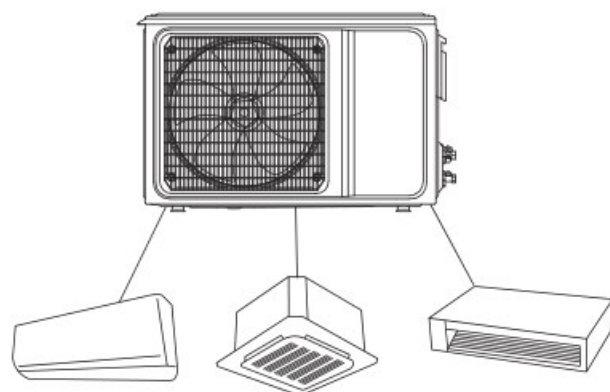

BA2OI-FM/out-14HN8/EU (_LP)
BA2OI-FM/out-18HN8/EU (_LP)
BA3OI-FM/out-21HN8/EU (_LP)
BA3OI-FM/out-27HN8/EU (_LP)
BA4OI-FM/out-36HN8/EU (_LP)
BA5OI-FM/out-42HN8/EU (_LP)

BADI-FM/in-07HN8/EU
BADI-FM/in-09HN8/EU
BADI-FM/in-12HN8/EU_V2
BADI-FM/in-18HN8/EU_V2
BACI-FM/in-12HN8/EU
BACI-FM/in-18HN8/EU

BSFI-FM/in-07HN8/EU (_SV)
BSFI-FM/in-09HN8/EU (_SV)
BSFI-FM/in-12HN8/EU (_SV)
BSFI-FM/in-18HN8/EU (_SV)
BSFI-FM/in-24HN8/EU

BSUI-FM/in-07HN8/EU
BSUI-FM/in-09HN8/EU
BSUI-FM/in-12HN8/EU
BSUI-FM/in-18HN8/EU
BSUI-FM/in-24HN8/EU
BSUI-FM/in-07HN8/EU_BL
BSUI-FM/in-09HN8/EU_BL
BSUI-FM/in-12HN8/EU_BL
BSUI-FM/in-18HN8/EU_BL
BSUI-FM/in-24HN8/EU_BL

Перед началом эксплуатации прибора
внимательно изучите данное руководство
и храните его в доступном месте.



СОДЕРЖАНИЕ

3	Используемые обозначения
3	Правила безопасности
4	Назначение прибора
4	Комплектация
5	Устройство кондиционера
6	Условия эксплуатации кондиционера
7	Управление кондиционером
14	Порядок работы кондиционера в различных режимах
15	Основные функции управления
15	Дополнительные функции управления
18	Проводное управление
19	Проводной пульт управления
28	Режим обогрева
28	Общие требования по монтажу внутренних блоков
28	Советы по монтажу
29	Выбор места установки
30	Установка внутренних блоков настенного типа
32	Установка внутренних блоков кассетного типа
34	Установка внутренних блоков канального типа
35	Выбор места установки внешнего блока
36	Подключение внешнего блока
37	Установка внешнего блока
40	Графики расход-напор
41	Размеры внутренних блоков настенного типа
42	Размеры внутренних блоков кассетного типа
43	Размеры внутренних блоков канального типа
44	Размеры внешних блоков
45	Технические характеристики
50	Возможная компоновка внутренних и наружных блоков
52	Коды ошибок
57	Уход и техническое обслуживание
58	Устранение неисправностей
61	Срок эксплуатации
61	Транспортировка и хранение
61	Утилизация
61	Дата изготовления
62	Сертификация продукции

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ПРИМЕЧАНИЕ

Информация, содержащая замечания, пояснения или уточнения, относящаяся к текущему разделу руководства по эксплуатации.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если повреждена кабель питания, он должен быть заменен производителем / авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.
2. Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
4. Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
5. Кондиционер должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах.
6. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
9. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Данное устройство
заполнено хладагентом R32.

- Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для комплектации или замены. В противном случае в контуре охлаждения может образоваться недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.
- Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на R32 хладагенте должно осуществляться после проверки на безопасность устройства, чтобы минимизировать риск возникновения опасных инцидентов.
- Использование кондиционера при низких температурах может привести к его неисправности.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют требованиям.

кой сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.

- Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легко воспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.



ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.
- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера – это очень опасно!
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



ОСТОРОЖНО!

- Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, т. к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно если в нем находятся дети или инвалиды.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в бытовых помещениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кондиционер инверторная мультисплит-система бытовая (внутренний и наружный блок).
2. Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока).
3. Пульт ДУ.
4. Инструкция (руководство пользователя).
5. Гарантийный талон (в инструкции).

УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА

Возможные варианты внутренних блоков*

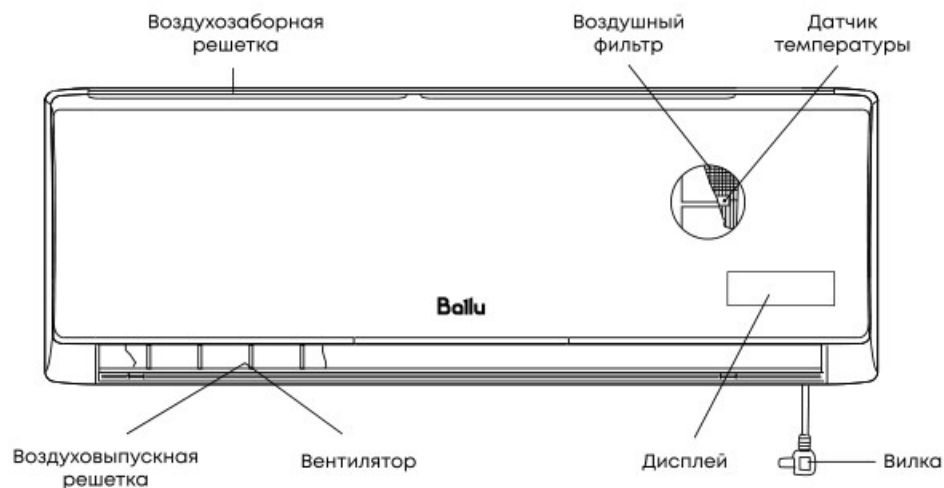


Рис. 1.

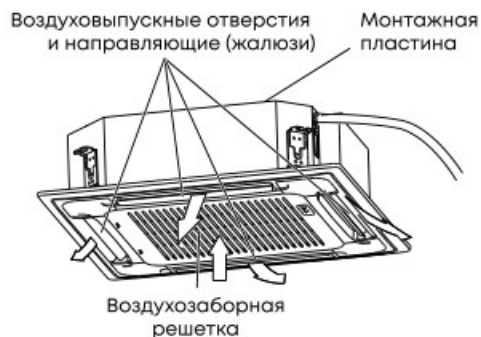


Рис. 2.

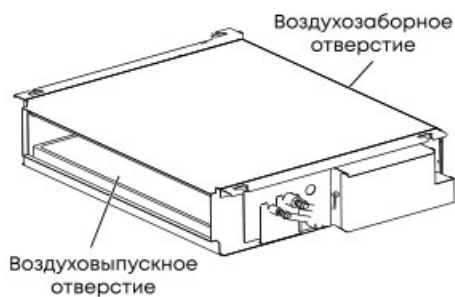


Рис. 3.

* Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.

Наружный блок***ПРИМЕЧАНИЕ**

Этот кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков. Управление кондиционером возможно с пульта ДУ.

В комплект сплит-системы (кондиционера воздуха) входят: один внутренний блок кондиционера воздуха с пультом управления в упаковке, один внешний (наружный) блок кондиционера воздуха в упаковке, одна инструкция пользователя.

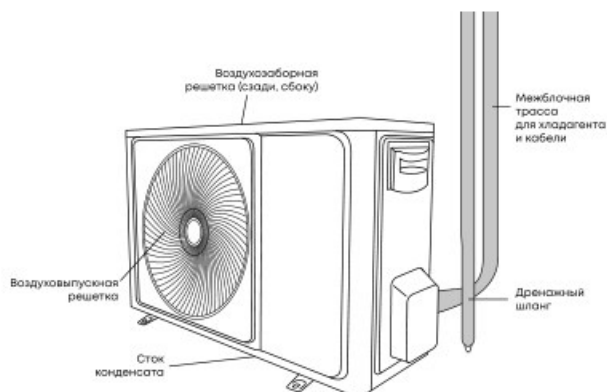


Рис. 4.

Воздухозаборная решетка	Воздух из помещения забирается через эту секцию и проходит через воздушный фильтр, на котором задерживается пыль.
Воздуховыпускная решетка	Кондиционированный воздух выходит из кондиционера через воздуховыпускную решетку.
Пульт ДУ	С помощью беспроводного пульта ДУ, можно включать и выключать кондиционер, выбирать режим работы, регулировать температуру, скорость вращения вентилятора, устанавливать работу кондиционера по таймеру, регулировать угол наклона жалюзи.
Межблочная трасса для хладагента	Внутренний и наружный блоки кондиционера соединены между собой медными трубками, по которым течет хладагент.
Наружный блок	В наружном блоке находится компрессор, мотор вентилятора, теплообменник и другие электрические части.
Дренажный шланг	Влага из воздуха в помещении конденсируется и отводится наружу через дренажный шланг.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

Режим работы	Охлаждение	Обогрев
Воздух в помещении	Не ниже +18 °C	Не выше +30 °C
Наружный воздух	От -15 °C до +52 °C*	От -25 °C до +24 °C
Наружный воздух (серия LP)	От -15 °C до +43 °C*	От 0 °C до +24 °C

* Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.

**ВНИМАНИЕ!**

1. Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то срабатывают устройства защиты, что ведет к нарушению нормальной работы агрегата.
2. Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%. Если это условие не выполняется, то на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ**Описание пульта дистанционного управления.**

1. **ON/OFF.** Кнопка включения/выключения.

Нажмите на эту кнопку для включения или выключения прибора.

2. **MODE.** Кнопка Режимы работы.

Нажимая данную кнопку, вы переключаете режим работы как показано ниже:

**АВТО – ОХЛАЖДЕНИЕ – ОСУШЕНИЕ – ОБОГРЕВ
– ВЕНТИЛЯЦИЯ.**

3. **SPEED.** Кнопка скорости.

Данная кнопка регулирует скорость вращения вентилятора внутреннего блока.

4. **TIMER.** Кнопка таймера.

Когда кондиционер включен (выключен), нажмите эту кнопку, чтобы перейти к настройке функции таймера. Затем загорится значок "⌚" и символ "ON (OFF)", а на экране отобразится время, указанное по таймеру. С помощью кнопок «+» и «-» можно задать количество часов, в течение которых устройство будет включаться/выключаться, а диапазон таймера составляет от 0,5 до 24 часов. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» еще раз, чтобы подтвердить, когда будет достигнуто желаемое время.

- После подтверждения настройки включения (выключения) таймера значок "⌚" и символ "OFF (ON)" перестанут мигать и останется подсветка. На экране отобразится соответствующий режим, температура, скорость, положение жалюзи, и все это можно будет установить, нажав на соответствующие кнопки.
- После установки таймера включения (выключения), если время по таймеру не истекло, нажмите кнопку "ON (OFF)", чтобы непосредственно включить (выключить) устройство и отменить включение (выключение) по таймеру.
- Если кнопка «ТАЙМЕР» не будет нажата в течение 10 секунд после того, как начнет мигать индикатор "ON (OFF)", настройка таймера будет отменена.
- Если настройка таймера подтверждена, нажатие кнопки «ТАЙМЕР» отменит функцию таймера.

5. **SOFT.** Кнопка «мягко».

Функция «смягчение» позволяет защитить людей от прямого обдува холодным воздухом. В режиме охлаждения при включенном устройстве нажмите кнопку "SOFT", чтобы включить или выключить функцию "SOFT", и на экране отобразится или будет отменен параметр "SOFT".

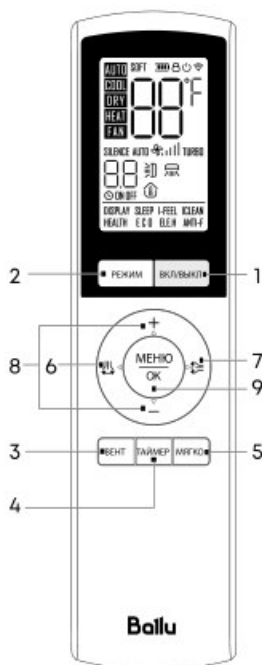


Рис. 5. Пульт дистанционного управления

После включения **SOFT** функции:

- Изменение положение жалюзи вверх/вниз станет не активным, и на экране не будет отображаться значок жалюзи.
- Нажатие любой из кнопок **"SOFT"**, **"OFF"**, **"U/D SWING"** или переключение режима приведет к отмене функции **SOFT** и символа **"SOFT"**.

6. L/R SWING. Кнопка регулировки жалюзи вправо/влево.

Когда устройство включено или выключено, но включен таймер, нажмите эту кнопку, чтобы активировать регулирование жалюзи влево/вправо, и нажмите ее еще раз, чтобы отключить данную функцию, и на экране появится или исчезнет значок .

7. U/D SWING. Кнопка регулировки жалюзи вверх/вниз.

Когда устройство включено или выключено, но включен таймер, нажмите эту кнопку, чтобы активировать регулирование жалюзи вверх/вниз, и нажмите ее еще раз, чтобы отключить данную функцию, и на экране появится или исчезнет значок .



ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку **"U/D SWING"** и удерживайте в течение 3 секунд, кнопка переключится в режим **"Номинальное качание"**, а затем нажмите кнопку **"U/D SWING"**, чтобы выбрать положения номинального качания.
- Только повторным нажатием кнопки **"U/D SWING"** и удерживанием в течение 3 секунд или повторной удалением-установкой батареек пульта дистанционного управления можно выйти из режима **"Номинальное качание"**, и значок номинального качания исчезнет, после чего кнопка **"U/D SWING"** возобновит свою первоначальную работу.

8. Кнопки «+» и «-».

При каждом нажатии кнопок «+» или «-» установленная температура будет увеличиваться или уменьшаться на 1 °C (1 °F).

- Диапазон настройки температуры: 16°C (60 °F) ~ 32°C (90 °F).



ПРИМЕЧАНИЕ

Температуру нельзя установить в автоматическом режиме или в режиме вентиляции.

9. MENU & OK Кнопки.

Нажмите кнопку **"MENU"**, чтобы перейти в режим выбора функции. Затем нажмите «+», «-»,  и  для выбора нужной вам функции. После этого нажмите кнопку **"OK"** и включите эту функцию.

В режиме выбора функции нажмите: «+», «-»,  и ; символ на ЖК-дисплее будет мигать при выборе этой функции.

10. ECO Режим.

Когда устройство включено и находится в режиме охлаждения, нажмите кнопку **"MENU"**, затем нажмите «+», «-»,  и , чтобы выбрать символ **"ECO"**, и символ **"ECO"** начнет мигать. Затем нажмите кнопку **"OK"**, чтобы активировать (деактивировать) функцию **"ECO"**. При включении режима **ECO** в режиме охлаждения кондиционер потребляет меньше всего электроэнергии, и через 8 часов автоматически отключается. Изменение режимов или выключение кондиционера автоматически отменяет функцию **"ECO"**.

11. SLEEP Режим.

Когда устройство включено, нажмите кнопку **"МЕНЮ"**, затем нажмите «+», «-»,  и , чтобы выбрать символ **"SLEEP"**, и символ **"SLEEP"** начнет мигать. Затем нажмите кнопку **"OK"**, чтобы активировать (деактивировать) функцию перехода в спящий режим.

Устройство отключится после 10 часов непрерывной работы и вернется в прежнее состояние.



ПРИМЕЧАНИЕ

Функция спящий режим не может быть активирован в режиме вентилятора или авто режиме.

12. DISPLAY Режим.

Нажмите кнопку «МЕНЮ», затем нажмите «+», «-»,  и , чтобы выбрать "DISPLAY", и символ "DISPLAY" начнет мигать. Затем нажмите кнопку "OK", чтобы активировать (деактивировать) функцию отображения экрана.

13. ICLEAN режим.

- В данном режиме устройство автоматически удалит пыль с испарителя и высушит влагу.
- Когда кондиционер выключен, Нажмите кнопку «МЕНЮ», затем нажмите «+», «-»,  и , чтобы выбрать "ICLEAN", и символ "ICLEAN" начнет мигать. Затем нажмите кнопку "OK", чтобы активировать (деактивировать) функцию очистки.
- Функция очистки автоматически отключится через 30 минут.
- Во время выполнения функции очистки, если нажать кнопку "ON/OFF", устройство будет немедленно включено.

14. HEALTH Режим.

Когда устройство включено или выключено, но включен таймер, нажмите кнопку «МЕНЮ», затем нажмите: «+», «-»,  и , чтобы выбрать режим "HEALTH", а затем символ "HEALTH" будет мигать. Затем нажмите кнопку "OK", чтобы активировать (деактивировать) функцию "HEALTH".



ПРИМЕЧАНИЕ

Функция "HEALTH" будет автоматически отключена после выключения кондиционера.

15. I-FEEL Режим.

Когда устройство включено, нажмите кнопку «МЕНЮ», затем нажмите: «+», «-»,  и , чтобы выбрать функцию "I FEEL", и символ "I FEEL" будет мигать. Затем нажмите кнопку "OK", чтобы активировать (деактивировать) функцию I-FEEL, и на экране отобразится (исчезнет) значок . Нажатие кнопки "OFF" приведет к отмене функции I-FEEL и значка .

Описание пульта дистанционного управления.




ПРИМЕЧАНИЕ

На картинке изображен общий пульт дистанционного управления, на котором изображены почти все функциональные кнопки. Они могут немного отличаться от реального пульта (в зависимости от модели).

1. Кнопка **ON/OFF**. Включение/выключение.

2. Кнопка **SPEED**.

Выбор скорости вентилятора:



3. Кнопка **SWING2**.

Управление направлением воздушного потока.

4. Кнопка **FEELING**.

Функция «**FEELING**» показывает фактическую температуру в помещении, когда функция установлена, и показывает установленную температуру. Когда функция выключена, эта функция не действует, когда кондиционер находится в режиме вентиляции.

5. Кнопка **STRONG**.

Включение максимальной скорости вентилятора. Для достижения оперативного охлаждения или обогрева.

6. Кнопка **TIMER**.

Когда пульт дистанционного управления находится в выключенном состоянии, нажмите кнопку «**ТАЙМЕР**», на ЖК-дисплее отобразится «**ТАЙМЕР ВКЛ**» и время таймера, диапазон настройки времени от 0,5 часа до 24 часов. Вы можете нажать кнопку «**Δ**» или «**∇**», чтобы настроить время таймера, шаг 0,5 часа. Нажмите кнопку «**ТАЙМЕР**» еще раз, чтобы включить таймер.

Вы можете установить другую функцию, чтобы обеспечить подходящее состояние после включения кондиционера (включая режим, температуру, поворот, скорость вентилятора и т. д.). ЖК-дисплей отобразит все ваши настройки и сохранит их, когда таймер достигнет установленного времени, кондиционер будет работать в соответствии с вашими настройками автоматически.

7. Кнопка **SCREEN**. Включение дисплея.

8. Кнопки **Δ** и **∇**.

9. Кнопка **CLEAN**. Неактивна для мульти сплит-систем.

10. Кнопка **MODE**. Выбор различных режимов работы.

11. Кнопка **SLEEP**.

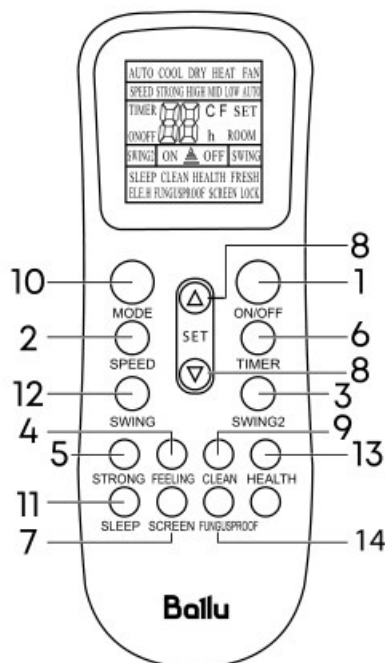


Рис. 6. Пульт дистанционного управления

Нажмите кнопку **"SLEEP"**, индикатор спящего режима на внутреннем блоке замигает. После установки спящего режима в режиме охлаждения заданная температура повышается на 1 °C через 1 час и еще на 1 °C автоматически через еще 1 час. После установки спящего режима в режиме обогрева заданная температура понижается на 2 °C через 1 час и еще на 2 °C автоматически через 1 час. Кондиционер работает в спящем режиме 7 часов и останавливается автоматически.



ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите кнопку **"MODE"** или **"ON/OFF"**, и пульт дистанционного управления отключит спящий режим.

12. Кнопка **SWING**. Настройка положения жалюзи.

13. Кнопка **HEALTH**. Функция здоровья.

14. Кнопка **FUNGUSPROOF**. Неактивна для мульти сплит-систем.

Режимы работы

При нажатии кнопки **"MODE"**, вы можете выбрать необходимый режим работы.

Существует несколько режимов:

- Автоматический режим.
- Режим охлаждения / обогрева.
- Режим вентиляции.
- Режим осушения.

Замена батареек в пульте управления.

1. Сдвиньте крышку с обратной стороны пульта ДУ, нажав на специальный рычаг.
2. Вставьте две щелочных батарейки типа AAA, убедитесь, что они вставлены в соответствии с указанным направлением.
3. Нажмите кнопку включения/выключения прибора.




Рис. 7.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Замените батарейки, если ЖК дисплей пульта ДУ не светится или когда пульт ДУ не может быть использован для изменения настроек кондиционера.
- Используйте новые батарейки типа AAA.
- Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извлеките батарейки.



ВНИМАНИЕ!

- Во избежание нарушений работы пульта ДУ не вставляйте в него использованные элементы питания или элементы питания разных типов.
- Если кондиционер не эксплуатируется в течение длительного времени, извлеките батарейки из пульта ДУ. Иначе электролит может потечь и повредить пульт.
- При нормальной эксплуатации кондиционера средний срок службы элементов питания составляет полгода.
- Заменяйте элементы питания, если прием команды не подтверждается звуковым сигналом, или на дисплее исчез значок передачи команд.

Описание пульта дистанционного управления.


- Для управления кондиционером применяется беспроводной инфракрасный дистанционный пульт.
- При управлении расстоянием между пультом и приемником сигнала на внутреннем блоке должно быть не более 8 м. Между пультом и блоком не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала.
- Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизионной и радио аппаратуры.
- Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не оставляйте его под прямыми солнечными лучами.

1. Кнопка "ON/OFF".

Нажатие этой кнопки включает или выключает кондиционер. Дополнительно эта кнопка обнуляет значения таймера и настроек режима сна.

2. Кнопка "SPEED".

Нажатие этой кнопки увеличивает скорость вращения вентилятора, согласно схеме ниже:



3. Кнопки «+» / «-».

Нажатие кнопки «+» увеличит установленную температуру на 1 °С. Нажатие кнопки «-» уменьшит установленную температуру на 1 °С. Быстрое изменение температуры осуществляется длительным нажатием на соответствующую кнопку, диапазон установленной температуры от 16 °С до 32 °С.

4. Кнопка "COOL".

Нажатием кнопки "COOL" вы можете напрямую включить режим охлаждения.

5. Кнопка "HEAT".

Нажатием кнопки **“HEAT”** вы можете напрямую включить режим обогрева.

6. Кнопка "U/D SWING".

Нажатие кнопки **"U/D SWING"** активирует движение горизонтальных жалюзи вверх/вниз. Нажмите кнопку еще раз, чтобы зафиксировать положение жалюзи. На дисплее пульта ДУ будет отображаться значок

7. Кнопка "L/R SWING".

Нажатие кнопки "L/R SWING" активирует движение вертикальных жалюзи вправо/влево. Нажмите кнопку еще раз, чтобы зафиксировать положение жалюзи. На дисплее пульта ДУ будет отображаться значок .



Рис. 8. Панель индикации
внутреннего блока

1. Индикатор текущей температуры (рис. 8).

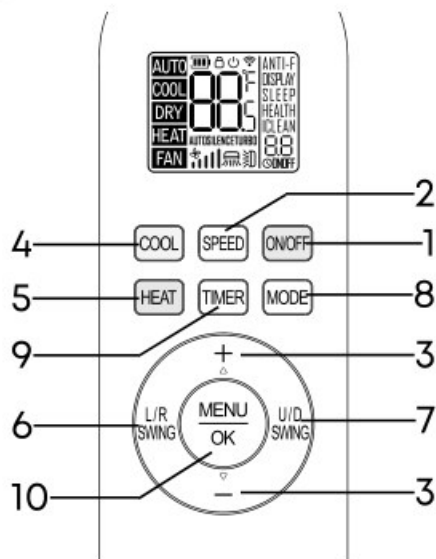


Рис. 9



ПРИМЕЧАНИЕ

При включенном кондиционере нажимайте и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **"U/D SWING"** для переключения горизонтальных жалюзи в режим покачивания. Только повторное нажатие и удержание кнопки **"U/D SWING"** в течение 3 секунд, либо переустановка батареек в пульте ДУ отключает режим покачивания жалюзи.

8. Кнопка **"MODE"**.

Нажатием кнопки выбирается режим работы в следующей последовательности: **AUTO** (Автоматический), **COOL** (Охлаждение), **DRY** (Осушение), **HEAT** (Нагрев), **FAN** (Вентиляция).




Рис. 10.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда выбран режим **AUTO** (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ), установленная температура отображаться не будет, кондиционер в зависимости от температуры воздуха в помещении автоматически начинает работать в режиме охлаждения или нагрева, создавая комфортные условия для пользователя.

9. Кнопка **"TIMER"**.

При включенном кондиционере нажмите кнопку, чтобы установить таймер на выключение. Или при выключенном таймер на включение. Нажмите кнопку, **"ON/OFF"** будет мигать. Нажмите **«+»** или **«-»**, чтобы установить время. Нажмите кнопку снова, чтобы подтвердить настройку.

10. Кнопка **"MENU/OK"**.

Нажатие кнопки **"MENU"** открывает выбор дополнительных режимов/функций. Для выбора необходимого режима нажимайте кнопки **«+»**, **«-»**, **"U/D SWING"** и **"L/R SWING"**. Для подтверждения нажмите кнопку **"OK"**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если функция доступна в вашем кондиционере, она будет мигать на экране пульта ДУ при выборе необходимого режима.

Индикация пульта ДУ (рис. 11).

AUTO – Автоматический режим работы.
COOL – режим охлаждения.
DRY – режим осушения.
HEAT – режим обогрева.
FAN – режим вентиляции.
SILENCE – тихий режим работы вентилятора.
TURBO – интенсивный режим работы вентилятора.

– индикатор получения сигнала кондиционером.

– уровень заряда батареек в пульте ДУ.

ON OFF – режим работы таймера на включение или выключение.

– индикация направления воздушного потока по вертикали.

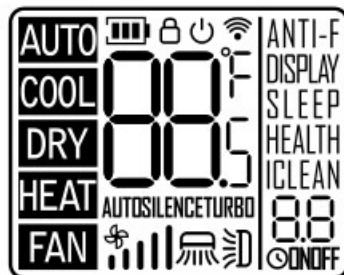


Рис. 11.

-  – индикация направления воздушного потока по горизонтали.
-  – блокировка кнопок.
-  – работа по датчику температуры в пульте ДУ.
- DISPLAY** – подсветка дисплея на внутреннем блоке.
- ECO** – индикация режима экономии электроэнергии.
- SOFT** – режим деликатного обдува.
- ELE.H** – в данной серии не используется.
- HEALTH** – индикация режима ионизации.
- SLEEP** – индикация ночного режима работы.
- I-CLEAN** – индикатор функции самоочистки внутреннего блока.



ПРИМЕЧАНИЕ

Представленная картинка относится к стандартному пульту дистанционного управления. На нем изображены практически все функциональные кнопки. Они могут слегка отличаться от функциональных кнопок вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

- В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружающего воздуха более чем на 1°C , кондиционер будет работать в режиме вентиляции.
- Если заданная температура в режиме нагрева ниже температуры окружающего воздуха более чем на 1°C , кондиционер будет работать в режиме вентиляции.
- В режиме **AUTO** температура не регулируется вручную, кондиционер автоматически поддерживает комфортную температуру $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$. При температуре ниже $+20^{\circ}\text{C}$ кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При температуре $+26^{\circ}\text{C}$ кондиционер включится в режим охлаждения.
- В режиме осушения (**DRY**) кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью $\pm 2^{\circ}\text{C}$. Если при включении кондиционера температура в помещении выше заданной более чем на 2°C , то кондиционер будет работать в режиме охлаждения.
- При достижении температуры ниже заданной более чем на 2°C компрессор и вентилятор наружного блока прекращают работу, вентилятор внутреннего блока вращается с низкой скоростью.
- В режиме **SLEEP** при работе на охлаждение после первого часа работы заданная температура автоматически повышается на 1°C , после второго – еще на 1°C .
- Далее заданная температура остается без изменения.
- В режиме **SLEEP** при работе на нагрев после первого часа работы, заданная температура автоматически понижается на 2°C , после второго – еще на 2°C .
- Далее заданная температура остается без изменения.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Для включения/выключения прибора нажмите кнопку "ON/OFF".



ПРИМЕЧАНИЕ

После выключения прибора жалюзи внутреннего блока закроются автоматически.

- Нажимая кнопку "MODE", можно выбрать необходимый Вам режим работы, либо выбрать предустановленные режимы COOL или HEAT.
- Кнопками «+» или «-» можно установить желаемую температуру. В режиме AUTO температура задается автоматически.
- Нажимая кнопку "SPEED", можно выбрать необходимую Вам скорость вращения вентилятора. В режиме TURBO скорость вращения задается автоматически.
- Нажатием кнопки "L/R SWING" и "U/D SWING" можно установить желаемое положение вертикальных и горизонтальных жалюзи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

HEALTH – функция ионизации для очистки воздуха.

Нажмите кнопку «МЕНЮ» при включенном кондиционере, и, нажимая кнопки «+», «-», "L/R SWING" и "U/D SWING", выберите функцию HEALTH. Когда индикатор HEALTH будет мигать на экране пульта ДУ, нажмите кнопку "OK" для подтверждения/отмены. Функция ионизации активирована/отключена.

ECO – режим экономии энергопотребления.

В режиме охлаждения инверторный кондиционер при активированной функции ECO (ЭКО), потребляет меньше электроэнергии. Через 8 часов работы, режим ECO автоматически отключится.

- Изменение режима работы или отключение кондиционера от питания автоматически отключают функцию ECO.
- В режиме охлаждения нажмите кнопку "MENU", нажимая кнопки «+», «-», "L/R SWING" и "U/D SWING" выберите ECO. Когда обозначение ECO будет мигать на экране пульта ДУ, нажмите кнопку "OK" для подтверждения/отмены. Режим экономии активирован/отключен.



ПРИМЕЧАНИЕ

На потребление электроэнергии оказывают влияние факторы температуры в помещении, температуры на улице, форма и размер помещения. Если температура слишком высокая и/или помещение слишком большое не рекомендовано использовать данный режим.

SLEEP – ночной режим работы.

Нажмите кнопку "MENU" при включенном кондиционере, нажимая кнопки «+», «-», "L/R SWING" и "U/D SWING", выберите режим SLEEP. Когда индикатор SLEEP будет мигать на экране пульта ДУ, нажмите кнопку "OK" для подтверждения/отмены. Ночной режим активирован/отключен.

Кондиционер работает в спящем режиме в течение 10 часов, затем возвращается в прежний режим. Устройство выключится автоматически, когда истечет таймер.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Режим **SLEEP** нельзя активировать в режиме **FAN** (Вентиляция) и **AUTO** (Автоматический). В данном режиме дисплей внутреннего блока отключается (чтобы избежать дополнительного свечения).

DISPLAY – функция управления подсветкой дисплея на внутреннем блоке.

Нажмите кнопку **"MENU"** при включенном кондиционере, нажимая кнопки **«+»**, **«-»**, **"L/R SWING"** и **"U/D SWING"** выберите функцию **DISPLAY**. Когда индикатор **DISPLAY** будет мигать на экране пульта ДУ, нажмите кнопку **"OK"** для включения/отключения подсветки дисплея внутреннего блока.

I-CLEAN – функция автоматической очистки теплообменника внутреннего блока.

Функция очищает внутренний блок от пыли и просушивает от излишней влаги на теплообменнике и внутренних частях блока. Функция предотвращает образование плесени и появление неприятного запаха. Нажмите кнопку **"MENU"** при выключенном кондиционере, нажимая кнопки **«+»**, **«-»**, **"L/R SWING"** и **"U/D SWING"** выберите функцию **I-CLEAN**. Когда индикатор **I-CLEAN** будет мигать на экране пульта ДУ, нажмите кнопку **"OK"** для подтверждения/отмены. Функция очистки **I-CLEAN** активирована/отключена. Функция очистки **I-CLEAN** прекратит работу автоматически по истечении 1 часа.

Функция блокировки пульта ДУ.

Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **"HEAT"** и **"MODE"** для включения/выключения функции блокировки пульта ДУ. Когда функция блокировки активна, на дисплее пульта ДУ будет отображаться значок

Установка температуры – функция установки максимальной/минимальной температуры.

Когда кондиционер включен, нажмите одновременно и удерживайте в течение 10 секунд и более кнопки **"COOL"** и **"MODE"** для установки максимальной температуры (32 °C). На дисплее будет отображаться значение температуры и будет мигать **H**, нажмите кнопки **«+/-»** для настройки максимальной температуры, для подтверждения нажмите кнопку **"MODE"**. Далее будет отображаться минимальное значение температуры (16 °C) и мигать **L** на дисплее. Нажмите кнопки **«+/-»** для настройки минимальной температуры, для подтверждения нажмите кнопку **"MODE"**.

В режиме настройки минимальной температуры, долгое одновременное нажатие и удержание в течение 10 секунд и более кнопок **"COOL"** и **"MODE"** переключают настройку на максимальную температуру.

После замены батареек в пульте ДУ настройку необходимо будет провести заново. °C/°F – изменение шкалы представления градусов температуры. По умолчанию температура отображается в градусах Цельсия. Нажмите одновременно и удерживайте 3 секунды кнопки **"COOL"** и **"HEAT"** для установки шкалы градусов: **«°C»** или **«°F»**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Отображение температуры в градусах Фаренгейта не доступно в некоторых моделях. Когда температура отображается в градусах Фаренгейта на дисплее пульта ДУ, она может быть в градусах Цельсия на дисплее внутреннего блока, это никак не повлияет на режимы и функционирование кондиционера.

+8°C обогрев – функция поддержания постоянной температуры 8 °C. Только в режиме **HEAT** (Обогрев) при включенном кондиционере нажмите одновременно и удерживайте 3 секунды кнопки **"MODE"** и **"<+"** для включения функции **+8°C обогрев**.

После включения данной функции:

1. Нажатие кнопки **"HEAT"** или выбор режима **SLEEP** отключают функцию **+8°C обогрев**.
2. Нажатие кнопок **"SPEED"**, **"<+"**, **"<-"**, **"MENU"** не будет иметь действий.
3. Нельзя будет использовать функцию смены шкалы градусов Фаренгейт/Цельсий.
4. Функция **+8°C обогрев** продолжит работать вне зависимости от включения/выключения кондиционера.

Таймер – функция работы по таймеру. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку **"OK"** для выбора настройки функции таймера. На дисплее пульта ДУ появится значок , высветится надпись **"OFF (ON)"** и время таймера будет мигать на экране. Для настройки желаемой отсрочки нажимайте кнопки **"<+"** или **"<-"**. Каждое нажатие этих кнопок задает увеличение или уменьшение времени включения/выключения кондиционера на полчаса. Диапазон установки времени варьируется от 0,5 ч. до 24 часов. Повторно нажмите кнопку **"OK"** для подтверждения. Значок  и надпись **OFF (ON)** перестанут мигать и будут высвечены на экране. Далее на дисплее будут отображены текущий режим, температура, скорость, положение жалюзи, их можно регулировать нажатием соответствующих кнопок. Нажатие кнопки **"OK"** отменит функцию таймера. После установок таймера на включение/выключение, если время таймера еще не истекло, нажмите кнопку **"OFF (ON)"** для того, чтобы напрямую отключить/включить таймер или отменить таймер.

Если кнопки **"<+"**, **"<-"** или **"OK"** не нажимать в течение 10 секунд в момент мигания времени таймера, автоматически произойдет выход из режима выбора времени таймера.

Отображение запаса заряда батареек.

На дисплее пульта ДУ будет отображаться запас заряда батареек и высвечиваться значок . Когда запас заряда будет минимальный на экране будет постоянно мигать значок , необходимо заменить батарейки.

Отключение Звуковых сигналов.

Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 секунд кнопки **"L/R SWING"** и **"MODE"** для включения/выключения звуковых сигналов.

Функция разморозки.

Когда температура на улице очень низкая, а влажность очень высокая, радиатор наружного блока может замерзнуть, что может негативно сказаться на эффективности работы. В этом случае предусмотрена автоматическая разморозка внешнего блока. При первом запуске, после первого часа работы, функция разморозки будет включена автоматически. Операция обогрева будет прервана на 5-15 минут для выполнения операции разморозки.

- Вентиляторы внутреннего и наружного блока остановлены.
- В процессе разморозки наружный блок может выпускать некоторое количество пара. Это связано с ускоренным процессом разморозки и не является неисправностью.
- После завершения процесса разморозки, операция обогрева будет возобновлена.

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Схема установки

Метод 1

1. Отключите питание внутреннего блока.
2. Как показано на рис. 12, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы слегка поддеть нижний паз проводного контроллера (слишком большое усилие может повредить печатную плату), подденьте с вращением, чтобы открыть заднюю крышку.
3. Как показано на рис. 13, закрепите винты 4×20мм вместе с задней крышкой на коробке, затем пропустите подводящие провода через заднюю крышку.
4. После соединения соединительных проводов с корпусом проводного контроллера, как показано на рис. 14, установите основную часть в соответствующей последовательности:
 - Вставьте верхнюю часть в зажим.
 - После этого установите нижнюю часть корпуса (горизонтальная установка запрещена, из-за легкости повреждения структурного паза).

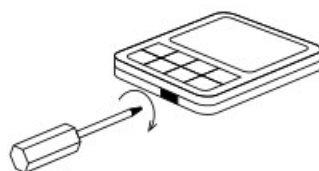


Рис. 12.

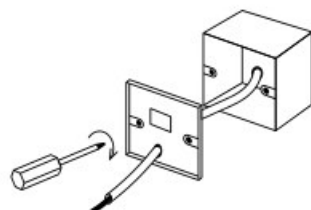


Рис. 13.



Рис. 14.

Метод 2

1. Отключите питание внутреннего блока.
2. С помощью отвертки с плоской головкой, подденьте нижний паз проводного контроллера, откройте верхнюю крышку (рис. 15).
3. Пропустите проводку коробки внутри стены через отверстие в задней крышке. Согласно рис. 16, закрепите нижнюю крышку во внутреннем коробе в стене.
4. Подключите силовую проводку коробки внутри стены к клемме подключения (проверьте, чтобы не было короткого замыкания) (рис. 17).




Рис. 15.

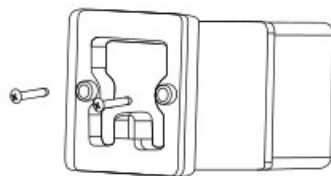


Рис. 16.

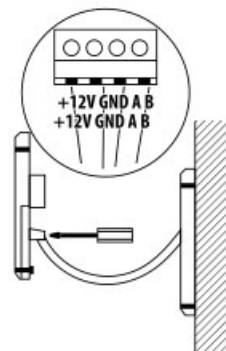


Рис. 17.

5. Передняя крышка зажимается на задней крышке в соответствии с направлением, показанным на рис. 18, а клемма выровнена с отверстием для разветвления, чтобы гарантировать, что разветвление закреплено крышкой для повторного включения без помех.




Рис. 18.

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка включения/выключения.
2. Кнопки регулировки.
3. Кнопка переключения режимов.
4. Кнопка регулировки скорости вращения вентилятора.
5. Изменение направления воздушного потока.
6. Кнопка переключения функций.
7. Таймер.

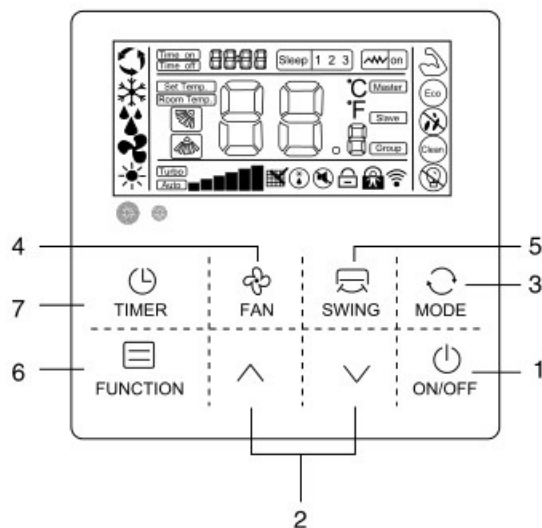


Рис. 19.

1. Кнопка ON / OFF.
 - Нажмите кнопку «ON / OFF» для включения или выключения прибора.
 - Во время работы приборы, пользователь может выбирать режимы работы, скорость вращения вентилятора, установленную температуру, специальные функции и другие параметры проводного пульта.



Рис. 20.

- Когда устройство находится в режиме ожидания, проводной пульт отображает температуру внутри помещения (комнатная температура), остальное содержимое не отображается.

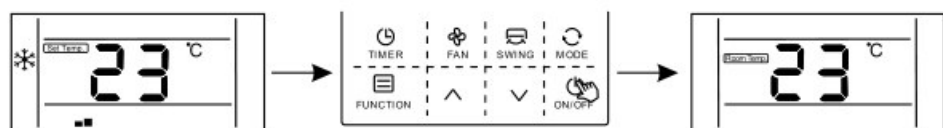


Рис. 21.

2. Кнопки ^/v.

- Во время работы прибора, нажимайте кнопки «^» или «v» чтобы увеличить или уменьшить установленную температуру на 1 °C. В режимах COOL, DRY и HEAT диапазон настройки температуры составляет 16 ~ 32 °C. На дисплее контроллера отобразится "Set temp" (отобразить заданную температуру).

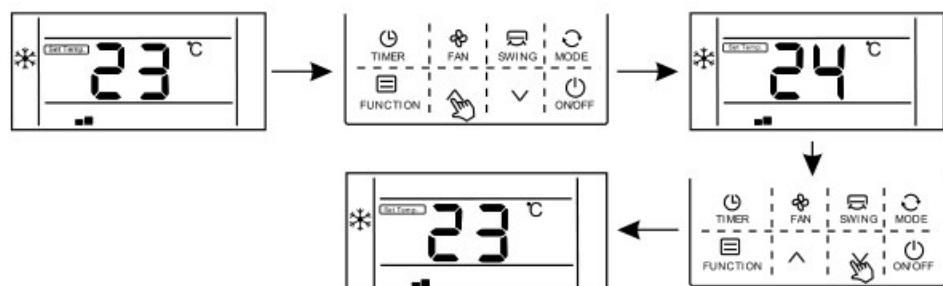


Рис. 22.

- В режиме выбора функции нажмите кнопку «^» или «v» чтобы выбрать функцию.
- В режиме таймера нажмите кнопку «^» или «v» для установки времени.

3. Кнопка переключения режимов "MODE".

- Когда устройство работает, нажмите кнопку "MODE", режим работы переключится в следующем порядке.




Рис. 23.

- Начальная заданная температура для каждого режима составляет 24 °C, и в режиме ВЕНТИЛЯТОРА нет настройки температуры и автоматической настройки скорости вращения вентилятора.

4. Кнопка регулировки скорости вращения вентилятора "FAN"

- Когда устройство работает, нажмите кнопку "FAN", чтобы переключить скорость вентилятора в следующем порядке:



Рис. 24.

5. Кнопка изменение направления воздушного потока "SWING"

В данном устройстве предусмотрена функция изменения направления вверх и вниз: когда устройство работает, нажмите кнопку "SWING", чтобы включить или отключить качание жалюзи вверх и вниз. Во время качания жалюзи вверх и вниз индикатор  горит. Во время закрытия значок поворота исчезнет. Если устройство имеет функцию позиционирования, нажмите кнопку "SWING", чтобы отрегулировать угол поворота в следующем порядке.



Рис. 25.

6. Кнопка Таймера "TIMING".

- Пользователи могут установить время отключения, когда устройство работает, и установить время запуска, когда устройство находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку таймера, когда устройство работает, на проводном пульте отобразится "Time off", и пользователи смогут установить время отключения; когда устройство находится в режиме ожидания, на проводном контроллере будет отображаться "Time on", и пользователи могут установить время запуска.

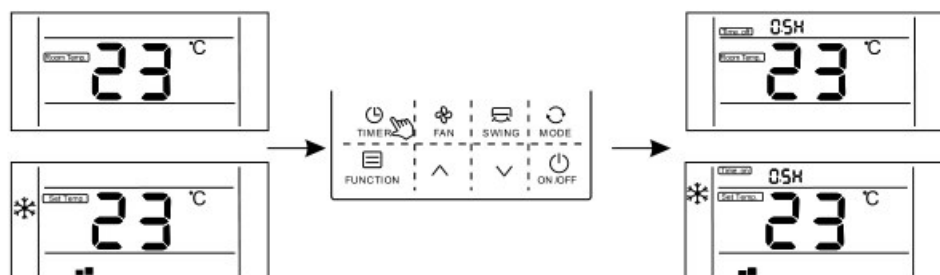


Рис. 26.

- После входа в интерфейс установки времени время по умолчанию составляет 0,5 часов, в этот момент нажмите кнопку «^» или «v», чтобы отрегулировать время. Если кнопка не будет нажата в течение 10 секунд, настройка синхронизации будет отменена, а затем вернется в состояние отсутствия синхронизации.

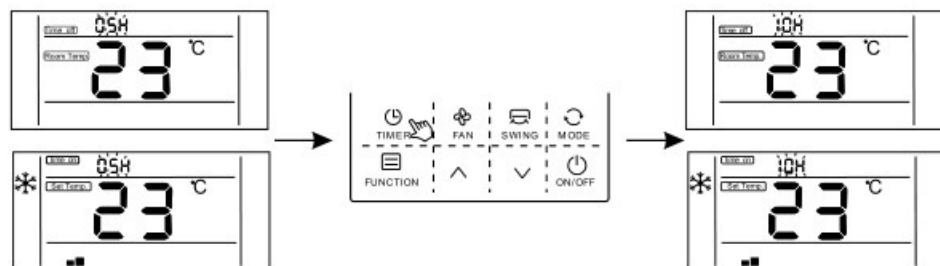


Рис. 27.

- После установки времени нажмите кнопку **"TIMER"** еще раз для подтверждения. Установка времени прошла успешно, и шкала времени перестанет мигать.

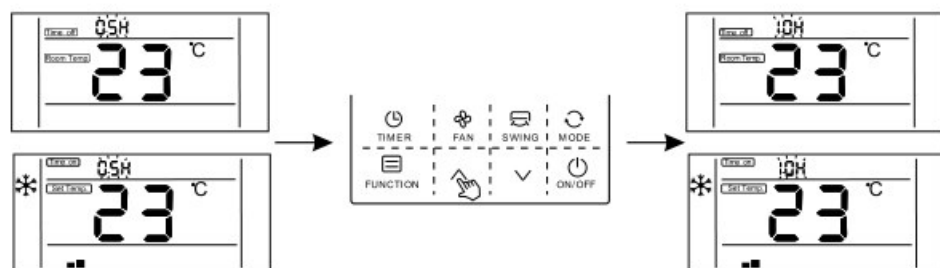


Рис. 28.

- После настройки функции **"Timer ON"** вы можете регулировать скорость вентилятора, режим работы, заданную температуру и угол поворота. Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, отобразится экран режима ожидания.

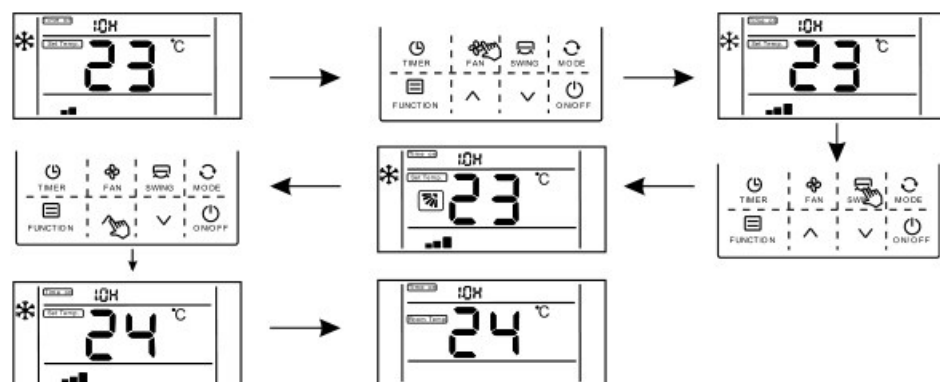


Рис. 29.

- Временной интервал: 0,5 ~ 24 часа.
- Нажмите кнопку **"<"** или **">"** один раз, время увеличится или уменьшится на 0,5 часа. Если время отсчета превышает 10 часов, при нажатии кнопки **"<"** или **">"** один раз, время отсчета увеличится или уменьшится на 1 час.
- Нажмите кнопку **"TIMER"** или кнопку **"ВКЛ / ВЫКЛ"**, чтобы выйти из режима **"Timer ON"** или **"Timer OFF"**.

Функции (включение/выключение, изменение).



ПРИМЕЧАНИЕ

В интерфейсе настройки функций нажмите любую кнопку, такую как **"TIMER"**, **"FAN"**, **"SWING"**, **"MODE"**, **"ON/OFF"**, чтобы выйти из интерфейса, и вы вернетесь в интерфейс обычной работы. Если в течении 10 секунд нет операции, вы можете выйти из интерфейса.

Включение функции: нажмите кнопку “FUNCTION”, чтобы войти в интерфейс выбора функции, нажмите кнопку «^» или «v», чтобы выбрать функцию, и соответствующий значок начнет мигать, нажмите кнопку “FUNCTION” еще раз, чтобы подтвердить функцию.

Отключение функции: нажмите кнопку “FUNCTION”, чтобы войти в интерфейс выбора функции, нажмите кнопку «^» или «v», чтобы выбрать функцию, и соответствующий значок начнет мигать, нажмите кнопку “FUNCTION” еще раз, чтобы отменить функцию.

7. Функция “TURBO”.

- Турбо-функция: скорость вращения вентилятора в турборежиме будет очень высокой, и пользователи смогут добиться быстрого охлаждения или нагрева.
- Войдите в турбо-функцию: когда устройство работает в режиме охлаждения или нагрева, нажмите кнопку “FUNCTION”, чтобы войти в интерфейс выбора функций.
- Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться в режим турбо, в этот момент мигает значок «».
- Нажмите кнопку “FUNCTION”, чтобы подтвердить турбо-функцию, в этот момент отображается значок «», значок скорости вращения вентилятора (“Turbo” – значок максимальной скорости вращения вентилятора).

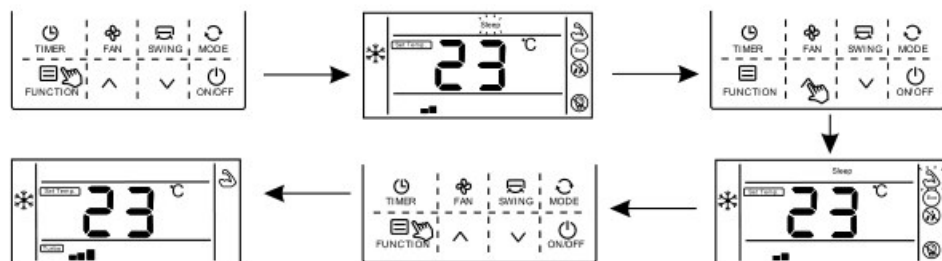


Рис. 30.

Отмена турбо-функции.

Чтобы открыть турбо-функцию, нажмите кнопку “FUNCTION”, чтобы войти в интерфейс выбора функции.

Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться на турбо-функцию, в этот момент мигает значок «», нажмите кнопку “FUNCTION”, чтобы отменить турбо-функцию, и значок «» перестанет отображаться.

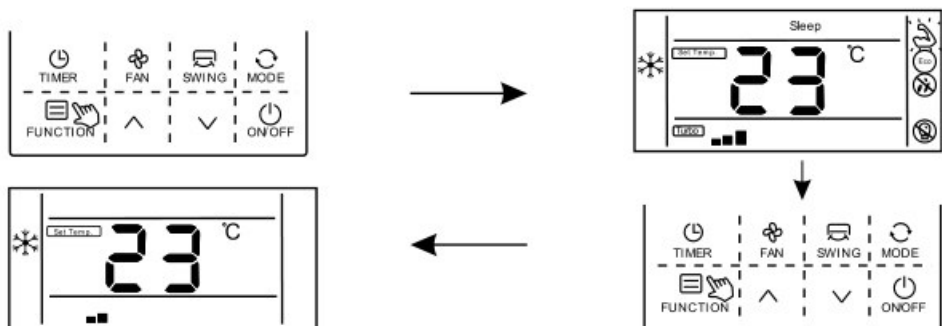


Рис. 31.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вы также можете установить турбо-функцию на проводном пульте, производительность - высокая скорость вентилятора, но значок "Turbo" и «» не отображаются.

8. Функция Сон ("SLEEP").

Функция сон: внутренний блок будет работать в соответствии с заданной температурной кривой, что создает комфортную среду и улучшает качество сна.

Включить функцию сон:

В режиме работы нажмите кнопку "FUNCTION" для входа в интерфейс выбора функций. Нажмите кнопку «» или «», чтобы выбрать режим сон, в этот момент мигает значок "Sleep". Нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы запустить режим сон, в этот момент загорается значок "Sleep".

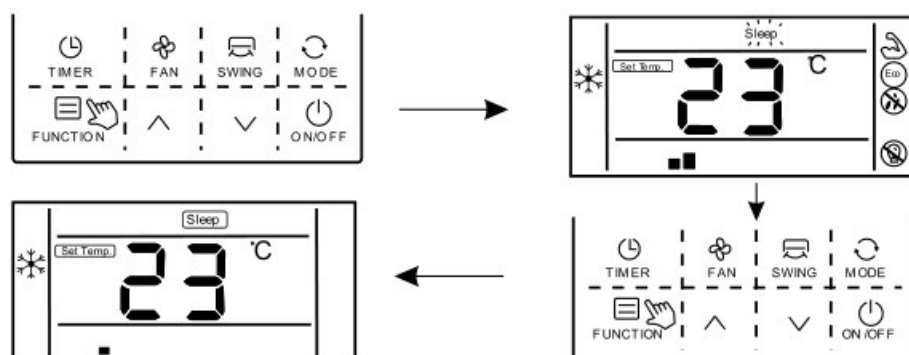


Рис. 32.

Отключить функцию сон.

В состоянии работы нажмите кнопку "FUNCTION" для входа в интерфейс выбора функций. Нажмите кнопку «» или «», чтобы выбрать режим сон, значок "Sleep" мигает. Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы отменить функцию сна.

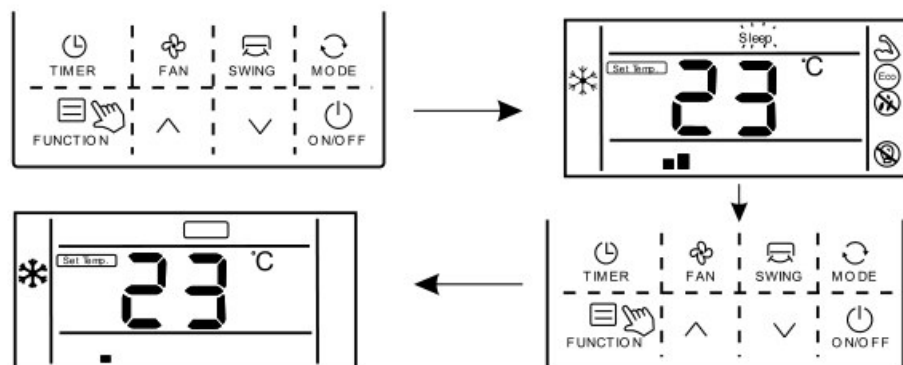


Рис. 33.

9. Функция "ECO".

Включить функцию "ECO":

Нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы войти в интерфейс выбора функции. Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться на функцию "ECO", в этот момент мигает значок «ECO». Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы подтвердить функцию "ECO", в этот момент загорается значок «ECO».

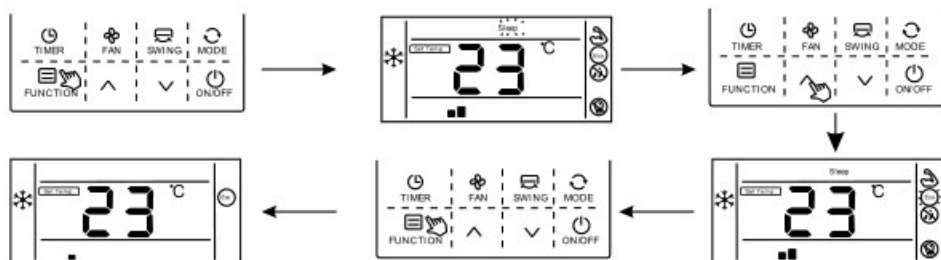


Рис. 34.

Отключить функцию "ECO".

Нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы войти в интерфейс выбора функции. Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться на функцию "ECO", в этот момент мигает значок «ECO». Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы отменить функцию "ECO".

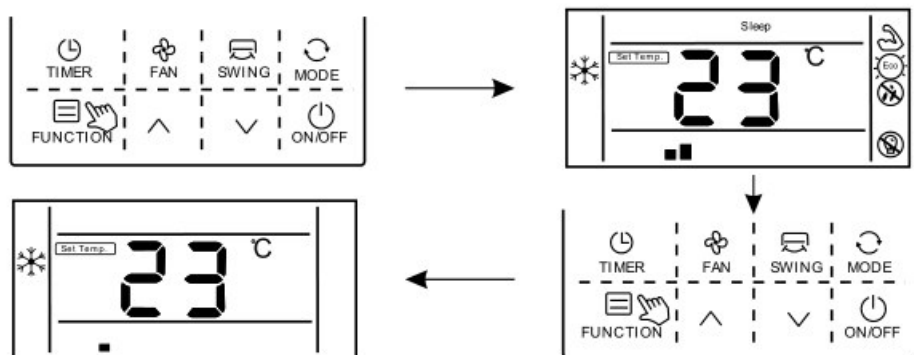


Рис. 35.

10. Функция защиты от плесени "Mildew-proof".

- Функция защиты от плесени: после выключения кондиционер автоматически высушивает влагу в испарителе внутреннего блока, чтобы избежать плесени.

Включение функции защиты от плесени.

Нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы войти в интерфейс выбора функций. Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться на функцию защиты от плесени, в этот момент начнет мигать значок «Mildew-proof». Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы выбрать функцию защиты от плесени, загорится значок «Mildew-proof».

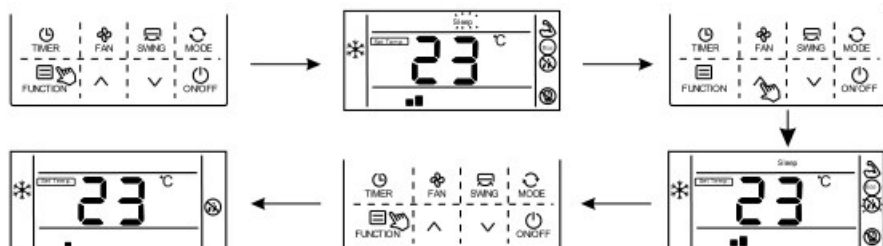


Рис. 36.

Отключить функцию защиты от плесени.

Нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы войти в интерфейс выбора функции. Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться на функцию защиты от плесени, в этот момент мигает значок «☼». Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы отменить функцию защиты от плесени, значок «☼» исчезнет.

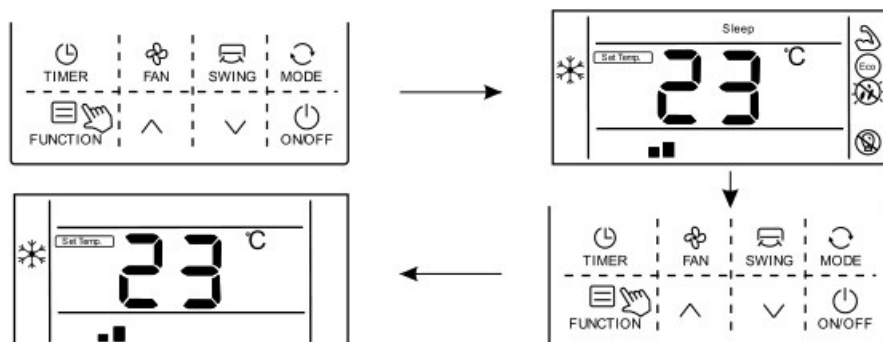


Рис. 37.

11. Детектор освещенности "Light Sensation".

- Функция детектор освещенности: обнаружение включения и выключения внутреннего освещения и в зависимости от этого изменение скорости вращения вентилятора. Когда свет выключен, вентилятор начинает вращаться медленнее для того, чтобы уменьшить шум и создать более комфортную среду для сна.
- Нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы войти в интерфейс выбора функций. Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться на функцию детектор освещенности, в этот момент начнет мигать значок «☼». Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы выбрать функцию детектор освещенности, значок «☼» загорится. Если включена функция детектор освещенности, и если свет в помещении выключен в течение 20 минут, устройство автоматически перейдет в спящий режим. Если лампа внутреннего освещения включена и работает в течение 20 минут, устройство отменяет спящий режим и начинает работать в соответствии с установленной скоростью вращения вентилятора.

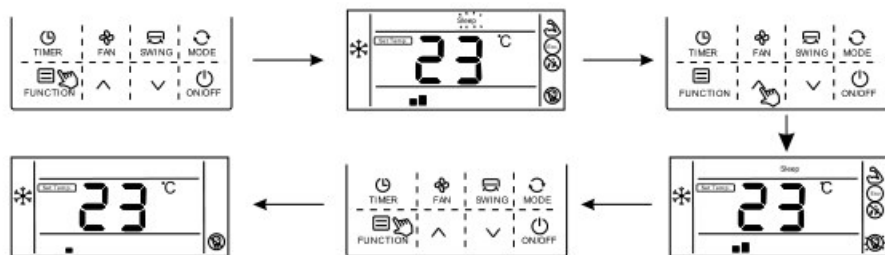


Рис. 38.

Отключить функцию детектор освещения.

Нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы войти в интерфейс выбора функции. Нажмите кнопку «^» или «v», чтобы переключиться на функцию детектор освещенности, в этот момент мигает значок «☀». Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы отменить функцию детектор освещенности, значок «☀» исчезнет.

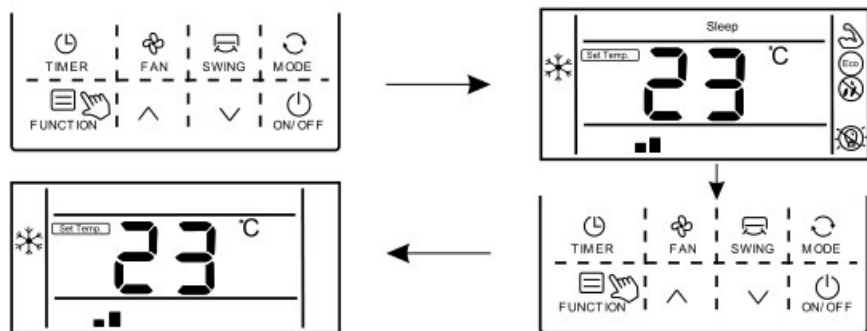


Рис. 39.

12. Функция очистки "Clean".

Функция очистки: кондиционер может очищать испаритель автоматически, что не только сохраняет воздух свежим, но и снижает эффект охлаждения.

Включение функции очистки.

В режиме ожидания нажмите кнопку "FUNCTION", чтобы войти в интерфейс выбора функций. Нажмите кнопку "FUNCTION" еще раз, чтобы подтвердить функцию очистки, в этот момент загорается значок «☼». Когда устройство выполняет функцию очистки, проводной пульт будет отображать значок «☼», пока не будет завершена очистка.



Рис. 40.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

Кондиционер также способен эффективно обогревать помещение, особенно это актуально в межсезонье. Данный способ обогрева не только дополнит или заменит вам классические способы отопления, но и даст вам дополнительные преимущества:

- Обогревать помещение кондиционером выгоднее, чем электрическим обогревателем. Из-за принципа работы кондиционер требует в 3-5 раз меньше электроэнергии.
 - Данный способ позволяет максимально быстро нагреть воздух в помещении.
 - Простота в управлении и регулировании необходимого вам климата в помещении
- Мульти сплит-системы Ballu работают на обогрев при температуре на улице до -20 °С.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

- Монтаж систем кондиционирования должен осуществляться квалифицированными монтажными организациями, имеющими все необходимые разрешения и сертификаты, подтверждающие эту квалификацию и возможность работ с агрегатами, содержащими газ под давлением и с напряжением до 1000 вольт. При этом следует применять только специализированный инструмент для работы с фреоновыми системами и не нарушать правил техники безопасности.
- Нарушение правил монтажа или неквалифицированная установка данного оборудования может привести к утечке хладагента, а также стать причиной поражения электрическим током или пожара.
- Место для подвешивания внутреннего блока должно выдерживать вес устройства и вибрацию при работе.
- Должно быть обеспечено необходимое пространство для установки и дальнейшего обслуживания.
- Необходимо обеспечить необходимую разницу высот для дренажа.
- Необходимо обеспечить возможность подключения к линиям электропередач, а также возможность прокладки межблочных коммуникаций.
- Запрещается устанавливать приборы вблизи источников тепла, мест повышенной влажности, в помещениях с повышенной концентрацией масляных паров (например, в машинном отделении, на кухне, в прачечной, механической мастерской и т. д.).

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ

Выбор места для монтажа/

- В режиме охлаждения кондиционер удаляет влагу из воздуха, поэтому следует предусмотреть возможность прокладки шланга для отвода конденсата.
- Во избежание радиопомех устанавливайте кондиционер на расстоянии не менее 1 м от бытовых приборов, таких как телевизор, радиоприемник и т. п.
- Мощные радиопередатчики и другие источники высокочастотных помех могут вызвать нарушения в работе кондиционера. Перед установкой проконсультируйтесь по данному вопросу с представителем торговой организации, у которой Вы приобрели кондиционер.
- Не устанавливайте кондиционер в зоне возможной утечки легковоспламеняемых газов и жидкостей.
- Не устанавливайте кондиционер в зонах с высокой концентрацией паров машинного масла (мастерская, гараж), соли (на морском побережье) и серного газа (вблизи горячих источников) в атмосфере. При работе в таких условиях кондиционер быстро выходит из строя.

Защита от шума и вибрации.

- Во избежание повышенного шума и вибрации установите наружный блок на жесткое основание.
- Позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не доставляли неудобств соседям.
- Если агрегат сильно шумит, обратитесь к представителю торговой организации, у которой Вы приобрели прибор.

Электромонтаж.

- Вилка кабеля электропитания оснащена контактом защитного заземления, поэтому не заменяйте ее самостоятельно.
- Сетевая розетка должна соответствовать вилке кабеля электропитания.
- Не включайте и не отключайте кондиционер с помощью сетевой вилки. Пользуйтесь для этого пультом ДУ или выключателем, расположенным на внутреннем блоке.
- Если потребляемая кондиционером сила тока 16 А и выше, то его подключение необходимо через распределительный электрощит.
- Для замены кабеля электропитания обратитесь в официальный сервисный центр.

Перемещение кондиционера на новое место.

Для перемещения кондиционера на новое место обратитесь к представителю торговой организации у которой Вы приобрели кондиционер, поскольку это связано с удалением хладагента из системы, вакуумированием холодильного контура и проведением других специальных операций.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ**Внутренний блок.**

- Поблизости нет источника тепла и пара.
- Поблизости нет препятствий для установки блока.
- Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.
- Примите меры по снижению шума.
- Не устанавливайте их возле дверного проема.
- Обязательно соблюдайте расстояние между потолком, стеной, мебелью и другими препятствиями.
- Расстояние 2 метра над полом.

Внешний блок

- В случае, если вы устанавливаете защиту от дождя и солнечных лучей, обращайте внимание на то, чтобы не создавать препятствий для рассеивания тепла конденсатора.
- Убедитесь, что соблюдены расстояния, указанные на рисунке.
- Располагайте подальше от источников тепла и воспламенителей воздуха.
- Основание для установки и опорная рама должны быть прочными и надежными. Блок должен находиться на ровной поверхности.

Вы можете отрегулировать вертикальное расположение внутреннего и внешнего блоков в соответствии с требованиями установки. Если наружный блок установлен выше внутренних блоков и H1, H2, H3, H4, H5 > 7 м, тогда установите масляный отвод через

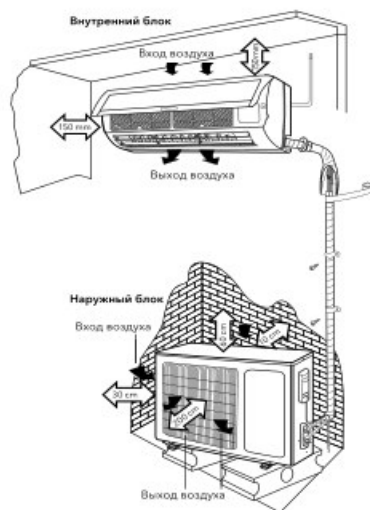


Рис. 41.

каждые 3 м на вертикальной газовой трубе. В остальных случаях установка масляного отвода не требуется.



ПРИМЕЧАНИЕ

Все требования ниже должны быть выполнены одновременно: $L1+L2 \leq 40\text{м}$, $L1+L2+L3 \leq 60\text{м}$, $L1+L2+L3+L4 \leq 80\text{м}$, $H \leq 10\text{м}$; $H1, H2, H3, H4, H5 \leq 15\text{м}$. Стандартная трубка каждого блока составляет 7,5 метра, если общая длина трубок для хладагента внутренних блоков превышает $7,5 \cdot N$ метров, требуется дополнительный хладагент. $N = 1, 2, 3, 4, 5$

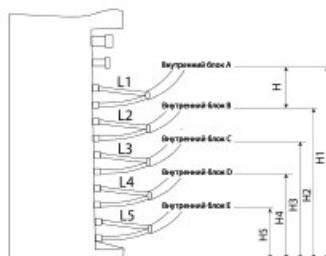


Рис. 42.

Разница длины и высоты трубки

Длина трубки	До $7,5 \cdot N$, м	Дополнительная заправка не требуется
	Превышение $7,5 \cdot N$, м	Требуется дополнительная заправка
Необходимо добавить хладагент	$20 \text{ г/м} \cdot (\text{длина трубки хладагента (м)} - 7,5 \cdot N)$	

УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ НАСТЕННОГО ТИПА

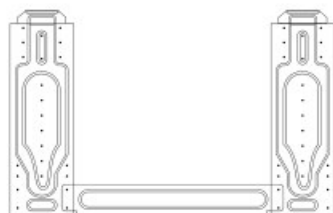


Рис. 43.

Вначале убедитесь в прочности стены для монтажа. С помощью четырех винтов типа «+» прикрепите монтажную плату к стене. Держите водяной рычаг в горизонтальном направлении и перпендикулярно в вертикальном направлении. В противном случае при работе кондиционера в режиме охлаждения может произойти протечка воды.

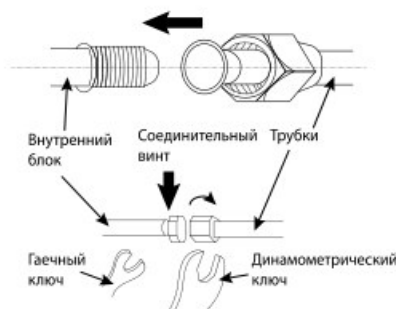


Рис. 44.

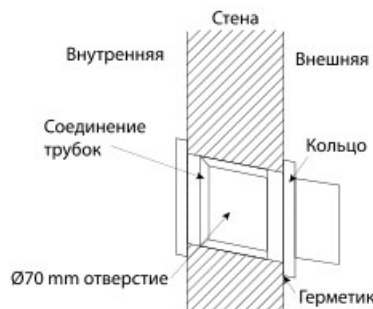


Рис. 45.

Просверлите отверстия для трубы диаметром 70 мм слева внизу или справа внизу монтажной панели. Отверстие должно немного выходить наружу.

Вытяните трубки внутреннего блока после отсоединения на них закрепленных частей. Подсоедините соединенные между собой трубки к внутреннему блоку: наведите указатель на вход в трубку и закрепите соединительный винт сначала рукой, а затем гаечным ключом, пока не услышите щелчок. Направление ускорения показано на рис. 43. Использование крутящего момента показано на следующей таблице.

Перед установкой проверьте направление соединительных трубок. Снимите пластину 1 и пластину 2 на правильной стороне подключения.

Прижмите соединительные трубы к зазору пластины, затем установите пластину 2 на прежнее место. Если соединительные трубы находятся с другой стороны, установите их, как указано ранее выше.

Размер трубки	Момент
Ø6,35 мм (1/4")	18N.m
Ø9,52 мм (3/8")	42N.m
Ø12,7 мм (1/2")	55N.m
Ø15,88 мм (5/8")	75N.m

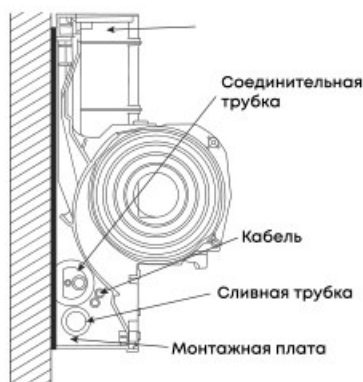


Рис. 46.



Рис. 47.



ПРИМЕЧАНИЕ

Установленный кондиционер не будет плотно прижиматься к стене, если он не установлен, как показано на рисунке. Сливная трубка должна находиться внизу, и ее наивысшая точка не должна выходить за пределы емкости с водой.

УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАССЕТНОГО ТИПА

Пространство для установки.

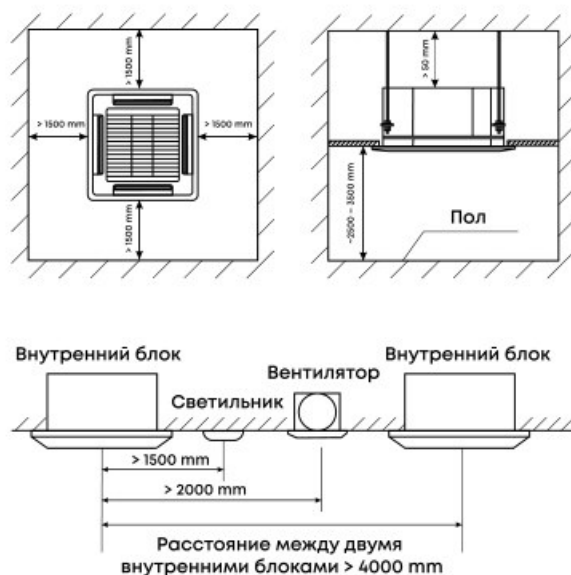


Рис. 48.

1. Выберите основание для подвешивания.

- Фундамент для подвеса представляет собой конструкцию из деревянного каркаса, стального каркаса или железобетона. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать вес, по меньшей мере, в 4 раза, превышающий вес блока, а также выдерживать вибрацию в течение длительного времени.
- Закрепите подвесные болты к основанию, как показано на рис. 49.
- Если внутренний блок устанавливается на наклонном потолке, то между потолком и панелью выхода воздуха должен быть установлен блок подушки, чтобы обеспечить установку устройства на ровной поверхности.
- Схема показана на рис. 50.
- Отрегулируйте относительное положение подвесных крюков так, чтобы блок был в горизонтальном положении со всех сторон. После установки проверьте горизонталь строительным уровнем, чтобы убедиться, что внутренний блок расположен горизонтально, в противном случае это приведет к утечке воды, утечке воздуха и т. д.

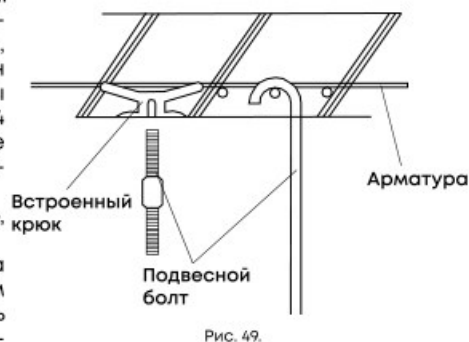


Рис. 49.

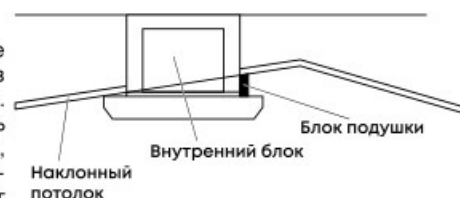


Рис. 50.

- Затяните болт и убедитесь, что четыре крючка находятся в тесном контакте с гайками и шайбами, чтобы закрепить внутренний блок под потолком.
- После установки блока убедитесь, что он надежно закреплен, не трясется и не качается.
- Убедитесь, что центр внутреннего блока находится на одной линии с центром отверстия в потолке.

2. Установка дренажной трубки.

- Дренажная трубка должна быть надлежащим образом изолирована, чтобы предотвратить образование конденсата.
- Теплоизоляционный материал: толщина резиновой изоляционной трубки должна быть не менее 9 мм.
- Дренажная труба должна иметь уклон вниз (1/50 1/100). Во избежание обратного потока воды, утечки и т. д.
- Устройство оснащено сливным насосом (дренажная помпа), который поднимает воду до 1200 мм. Однако после остановки насоса вода, оставшаяся в трубе, будет стекать обратно и может переполнить сливной поддон, что приведет к утечке воды. По этой причине, пожалуйста, установите сливную трубку, как показано на рис. 53.
- При сливе нескольких блоков в общую сливную линию этот общий слив должен быть установлен на расстоянии около 100 мм ниже сливного отверстия каждого узла, как показано на рис. 55.
- После завершения установки, пожалуйста, проведите испытание на дренаж, чтобы убедиться, что вода течет через трубопровод плавно, и внимательно наблюдайте за соединением, чтобы убедиться в отсутствии утечки воды. Если блок установлен в недавно построенном доме, настоятельно рекомендуем провести этот тест перед установкой потолка.

3. Установка панели.

- Панель имеет четыре крючка, которые крепятся к соответствующим кронштейнам на блоке, и панель должна быть сначала размещена с помощью данных крючков. Затем панель фиксируется на месте четырьмя болтами, доступ к которым осуществляется через четыре угловые панели расположенные на углах решетки.



Рис. 51.



Рис. 52.

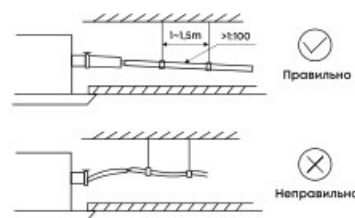


Рис. 53.

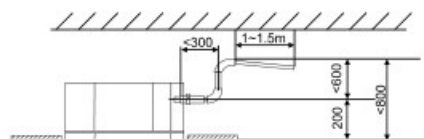


Рис. 54.

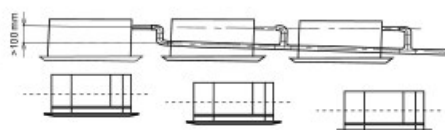


Рис. 55.

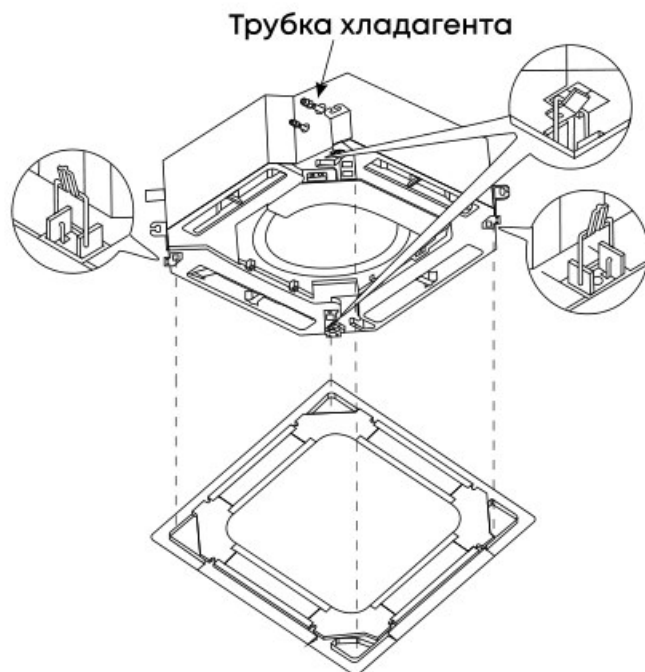


Рис. 56.

УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАНАЛЬНОГО ТИПА



ВНИМАНИЕ!

Необходимо надежно закрепить внутренний блок болтами и гайками. Ослабление может привести к падению кондиционера.

Внутренний блок должен быть наклонен к сливному отверстию, для осуществления правильного дренажа.

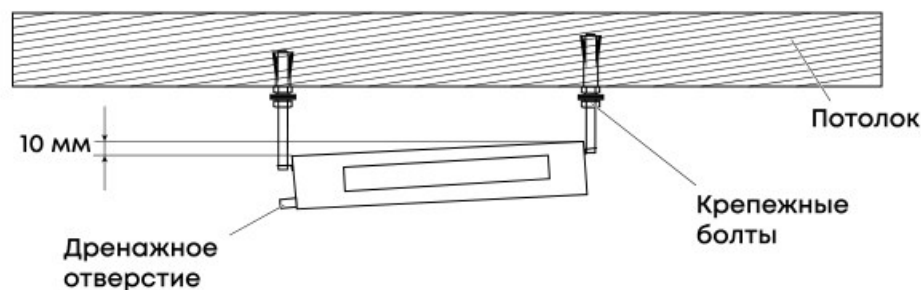


Рис. 57.

1. Установка воздуховода

Существует два способа установки воздуховода, как указано ниже.



Рис. 58.



Рис. 59.

2. Установка дренажного трубопровода.

- Сливная труба должна иметь наклон вниз (1/50 - 1/100).
- Если сливная труба установлена с обратным уклоном, это приведет к обратному потоку воды или утечке.
- Во время соединения труб не прилагайте слишком больших усилий при присоединении дренажной трубки к сливному отверстию внутреннего блока.
- С каждой стороны внутреннего блока имеется сливное отверстие, неиспользуемое сливное отверстие должно быть закрыто.
- Дренажная трубка должна быть обернута теплоизоляционным материалом, в противном случае это приведет к конденсации влаги на её поверхности.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ВНЕШНЕГО БЛОКА

- Площадка для установки должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес внешнего блока.
- Место должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, при необходимости нужно установить надстройку над наружным блоком.
- На площадке должен быть обеспечен легкий отвод дождевой воды, образующуюся при таянии снега и льда.
- На площадке должны быть обеспечены условия, чтобы наружный блок не был покрыт снегом и льдом в течение зимнего сезона.
- На площадке должны быть обеспечены условия, чтобы вывод воздуха не был направлен на ветреную сторону.
- На площадке должны быть обеспечены условия, чтобы выходной воздух и шум при работе не влияли на повседневную жизнь соседей.
- На площадке должны быть обеспечены условия, чтобы наружный блок не подвергался воздействию мусора и масляных паров.

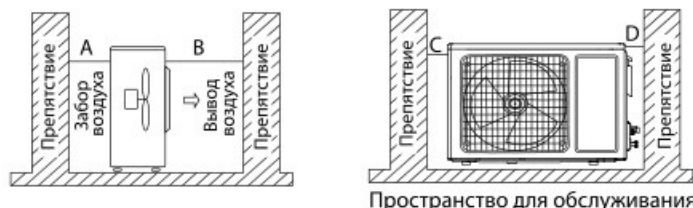


Рис. 60.

Рекомендовано: A > 300 мм; B > 1500 мм; C > 300 мм; D > 500 мм.

- Для крепления наружного блока к основанию используйте болт и гайку размера M10, чтобы плотно закрепить наружный блок на кронштейне, и удерживать его на горизонтальном уровне. Подходящая длина болта должна составлять 20 мм над уровнем основания, чтобы минимизировать вибрацию, установите резиновый амортизатор.
- Если наружный блок установлен на стене или на крыше, во избежание негативных последствий при землетрясении и сильном ветре, пожалуйста, закрепите его как можно плотнее.
- Установите дренажный канал таким образом, чтобы конденсирующаяся вода могла сливаться плавно.
- Если необходимо поднять наружный блок, используйте две стропы длиной более 8 м и вставьте прокладочный материал между стропами и наружным блоком, чтобы избежать повреждения корпуса.



Рис. 61.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО БЛОКА

Проверка водоотведения.

1. Снимите раму крышки блока.

Снимите переднюю раму для обслуживания, выполнив следующие действия:

- Поверните ручку перпендикулярного направлению воздушного потока из положения «I» в горизонтальное положение.
- Как показано на рисунке выше, снимите две крышки с передней рамы и затем отверните два крепежных винта.
- Потяните переднюю раму на себя и снимите ее.

В случае, если передняя рама отодвинута назад, поверните ручку перпендикулярного направления воздушного потока из положения «I» в горизонтальное положение, затем действуйте согласно третьему и второму шагам.

Вы должны проверить, плотно ли передняя рама входит в паз крепления наверху.

2. Проверьте отвод воды.

- Поместите чашку с водой в канавку.
- Проверьте, течет ли вода через отверстие для выпуска воды.

Установка внешних блоков.

- Наружный блок должен быть надежно закреплен, чтобы не упасть при сильном ветре.
- Установите на цементное основание, как показано на рис. 65.

Если блок установлен на берегу моря, в месте высоко над землей или при сильном ветре, внешний блок следует установить у стены, для обеспечения нормальной работы вентилятора, также следует использовать укрепляющую пластину.

При типовой установке, конструкция монтажной поверхности должна иметь достаточную несущую способность. В случае недостаточной прочности поверхности следует принять такие меры, как усиление конструкции или дополнительное гашение вибрации.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА

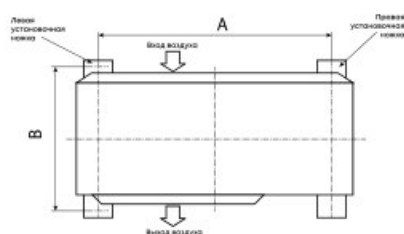


Рис. 62.

Модель	Размер блока	A (mm)	B (mm)
BA2OI-FM/out-14HN8/EU (_LP)	850×555×300	546	316
BA2OI-FM/out-18HN8/EU (_LP)			
BA3OI-FM/out-21HN8/EU (_LP)	960×700×350	632	355
BA3OI-FM/out-27HN8/EU (_LP)			
BA4OI-FM/out-36HN8/EU (_LP)	1000×808×395	675	409
BA5OI-FM/out-42HN8/EU (_LP)			75

Соединение трубок.

Подсоедините трубку к блоку: отцентрируйте и затяните гаечным ключом до плотного затягивания, направление затягивания показано на рис. 63-64.

Направляя к центру трубы, затяните винт с усилием. Затяните винт до щелчка.

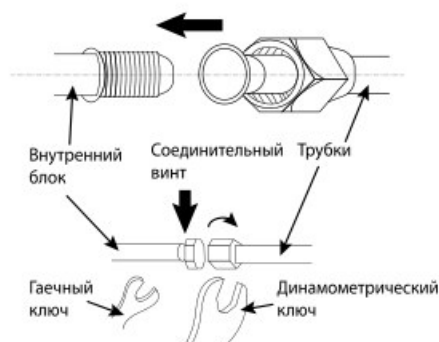


Рис. 63.



Рис. 64.

Форма трубки

- Оберните всю трубку, дренажный канал и соединительный кабель сверху вниз.
- Закройте соединение и закрепите двумя пластиковыми кольцами.
- Оберните трубки лентой вдоль стены и прикрепите их к стене зажимами. Данные действия обычно выполняются, когда наружный блок устанавливается под внутренним блоком.
- В случае, если вы хотите установить дополнительную трубку для отвода воды, конец трубки должен находиться на

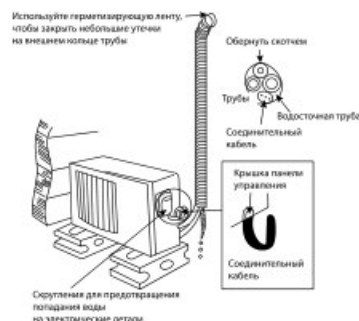


Рис. 65.

определенном расстоянии по направлению к поверхности (закрепите ее на стене для защиты от ветра).

- Хорошо оберните трубки и соединительный кабель снизу-вверх.
- Оберните трубки, закругленные по углам стены, как показано на рис. 65-66, чтобы вода не попала в комнату.
- Используйте зажимы или иные крепления, чтобы прикрепить трубки к стенам.

Удаление воздуха из трубок и внутреннего блока.

Вакуум в системе создается специальным насосом, предназначенным для фреона R32.

1. Подключите трубы внутреннего и наружного блоков в соответствии с рисунком ниже и затяните все гайки растровой муфты внутреннего и наружного блока, чтобы предотвратить утечку.
2. Подключите отсечные клапаны, запорный шланг, вентиль коллектора, вакуумный насос, как показано на рис. 67.
3. Пожалуйста, полностью откройте ручку клапана коллектора Lo и Hi и выполните вакуумную обработку, вакуумирование должно происходить более 15 минут, убедитесь, что манометр показывает, что давление достигло $-0,1$ МПа (-76 см рт. ст.);
4. После завершения вакуумной обработки, с помощью шестигранного ключа, приоткройте клапан жидкости блока A и блока B, а затем быстро снимите шланг газового клапана (снимите шланг, чтобы воздух не попал в систему).
5. Откройте все отсечные клапаны и проверьте соединительное отверстие внутри и снаружи, затем закройте отсечные клапаны после подтверждения отсутствия утечки.

Дополнительная загрузка хладагента.

Если длина трубы превышает $7,5$ м, добавьте хладагент в соответствии с правилом ниже.

$25 \text{ г/м} \times (L - 7,5 \times N)$, где

L – длина трубы;
N – количество внутренних блоков.

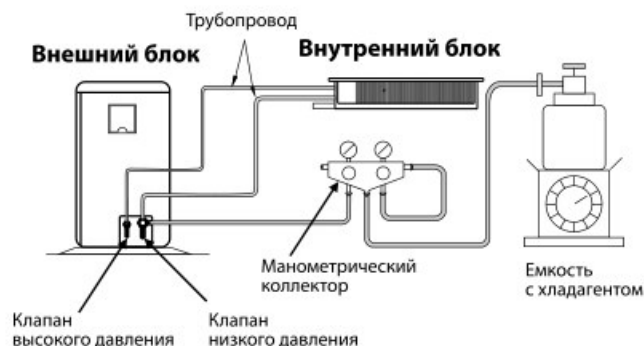


Рис. 68.

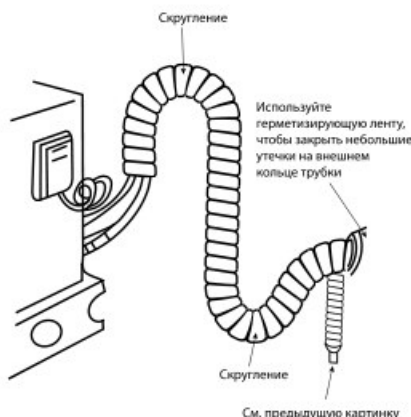


Рис. 66.

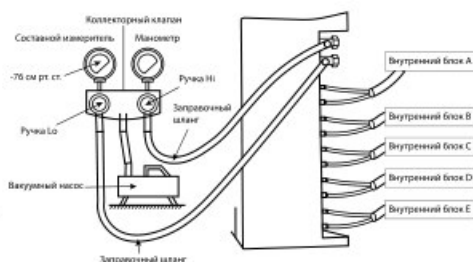


Рис. 67.

Выбор сечения кабеля для подключения наружного блока.

Тип		Характеристика		
		Электроснабжение	Сечение силового кабеля (мм ²)	Кабель заземления (мм ²)
Мощность	14K	220~240V 1Ph~50Hz	2,5	2,5
	18K		2,5	2,5
	21K		2,5	2,5
	27K		2,5	2,5
	36K		2,5	2,5
	42K		2,5	2,5


Электрическое подключение.

Технические характеристики проводов, необходимых при установке:

Тип провода	Сечение, мм ²	Номинальный ток выключателя/предохранителя, А
Силовой (3-х жильный)	2,5 (14k, 18k, 21k, 27k), 4 (36k, 42k)	32/25
Соединительный (4-х жильный)	1,5	/

Внешний блок имеет три(AM2)/четыре(AM3)/пять(AM5) клеммных колодок, они соединены с источником питания, внутренними блоками А, В, С, D, Е. Метод соединения показан ниже:

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

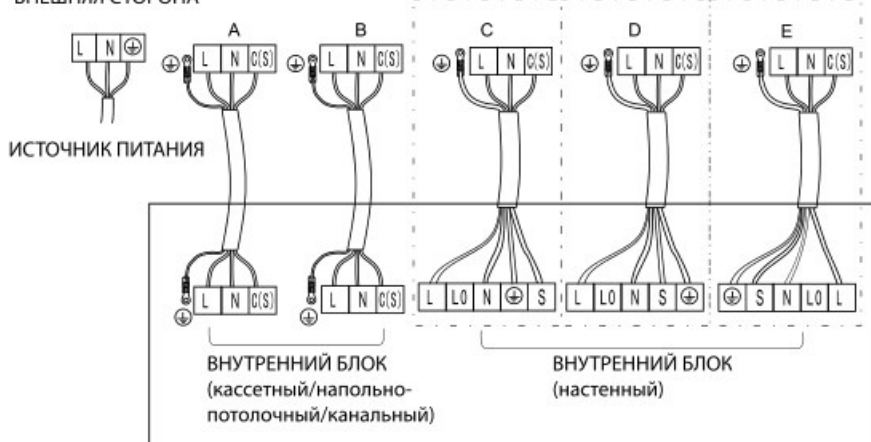

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

Рис. 69.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Соединительный провод внутренних блоков должен быть подключен к соответствующей клеммной колодке, то есть провод А не может подключаться к наружной клеммной колодке для В, в противном случае это приведет к отказу или повреждению блока.

- Правильно подключите заземленный провод, в противном случае это может привести к неисправности некоторых электрических компонентов, а также к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не меняйте полярность питания.
- Надежно закрепите провод винтом, затем слегка потяните за провод, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
- Если есть разъем, подключите его напрямую.

ГРАФИКИ РАСХОД-НАПОР

При выборе воздухопроводов, обратите внимание на графики ниже.

Н – высокая скорость М – средняя скорость L – низкая скорость

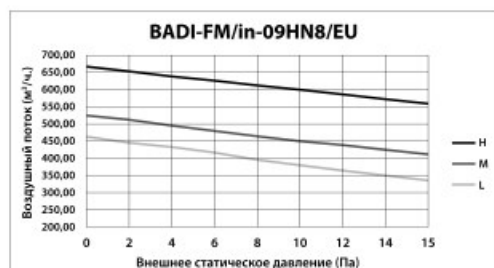


Рис. 70.

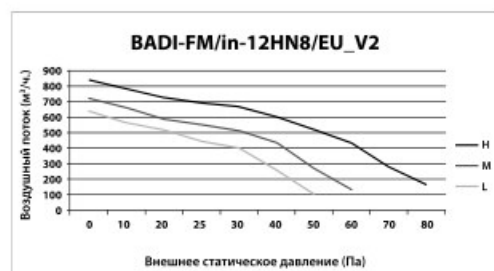


Рис. 71.

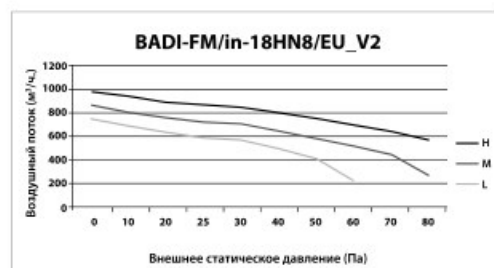


Рис. 72.

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ НАСТЕННОГО ТИПА

Размеры внутренних блоков настенного типа серии BSFI:

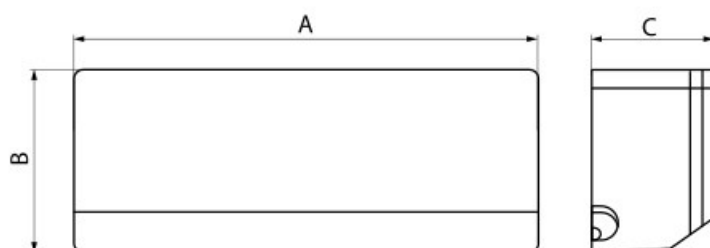


Рис. 73.

Модель	Размеры, мм		
	A	B	C
BSFI-FM/in-07HN8/EU (_SV), BSFI-FM/in-09HN8/EU (_SV), BSFI-FM/in-12HN8/EU (_SV)	768	299	201
BSFI-FM/in-18HN8/EU (_SV)	997	312	222

Размеры внутренних блоков настенного типа серии BSUI, BSUI_BL:

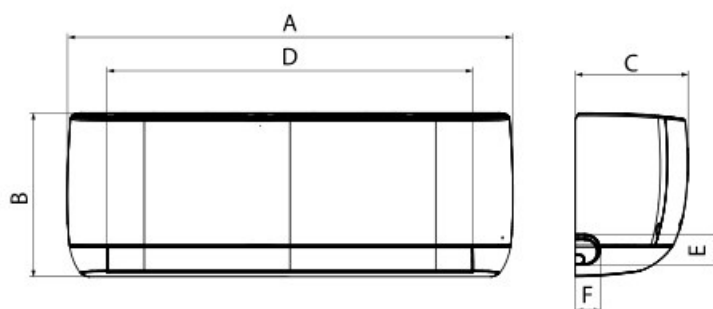


Рис. 74.

Модель	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
BSUI-FM/in-07HN8/EU(_BL), BSUI-FM/in-09HN8/EU(_BL), BSUI-FM/in-12HN8/EU(_BL)	792	292	201	653	55	45
BSUI-FM/in-18HN8/EU(_BL)	940	316	224	794	60	55
BSUI-FM/in-24HN8/EU(_BL)	1132	330	232	976	60	55

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАССЕТНОГО ТИПА

Размеры внутренних блоков кассетного типа BACI-FM/in-12HN8/EU, BACI-FM/in-18HN8/EU и панели BACI-FM-PC/EU.

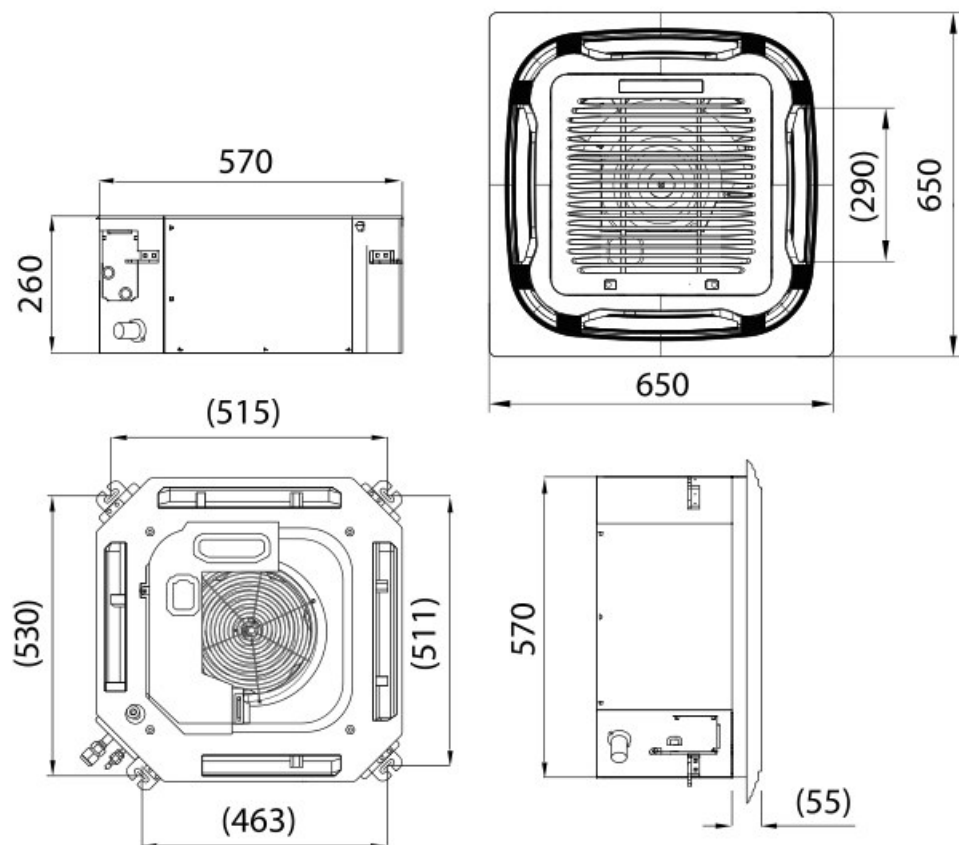


Рис. 75.

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Размеры внутренних блоков канального типа BADI-FM/in-07HN8/EU, BADI-FM/in-09HN8/EU.

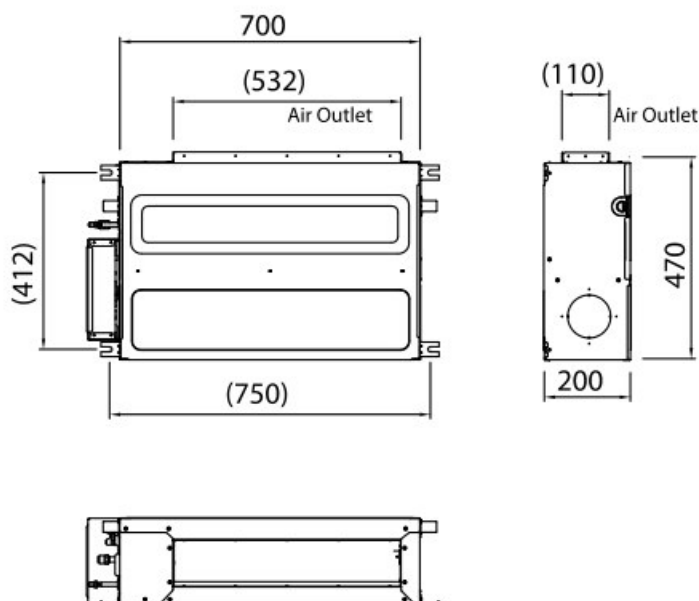


Рис. 76.

Размеры внутренних блоков канального типа BADI-FM/in-12HN8/EU_V2, BADI-FM/in-18HN8/EU_V2.

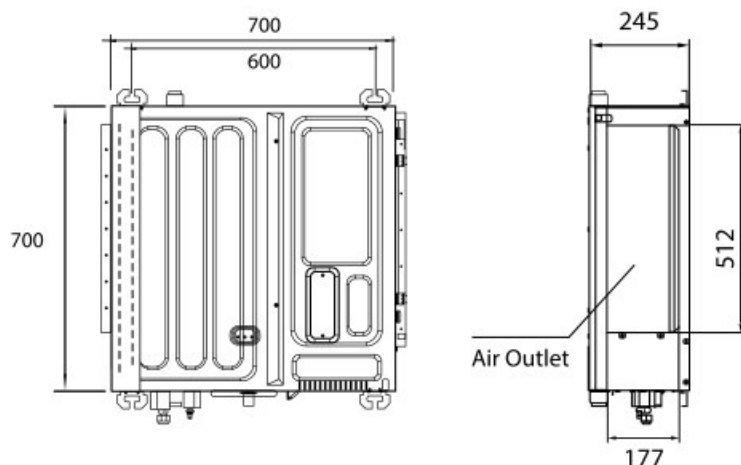


Рис. 77.

РАЗМЕРЫ ВНЕШНИХ БЛОКОВ

Размеры внешних блоков
BA2OI-FM/out-14HN8/EU (LP),
BA2OI-FM/out-18HN8/EU (LP).

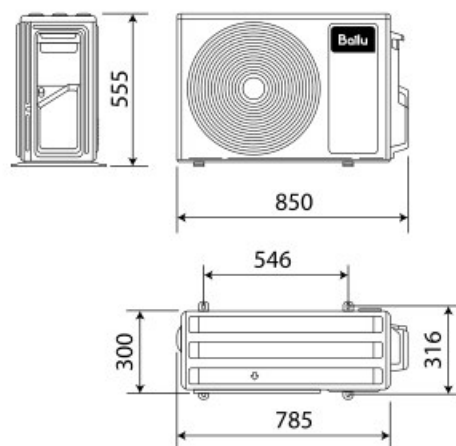


Рис. 78.

Размеры внешних блоков
BA3OI-FM/out-21HN8/EU (LP),
BA3OI-FM/out-27HN8/EU (LP).

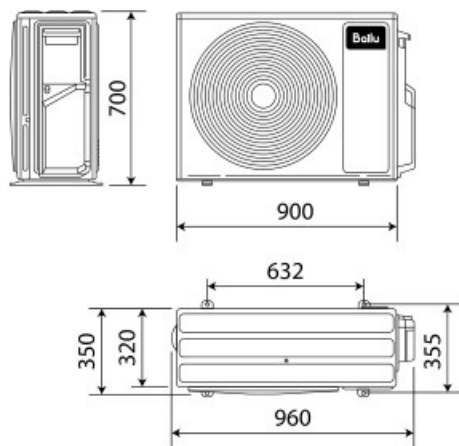


Рис. 79.

Размеры внешних блоков
BA4OI-FM/out-36HN8/EU (LP).

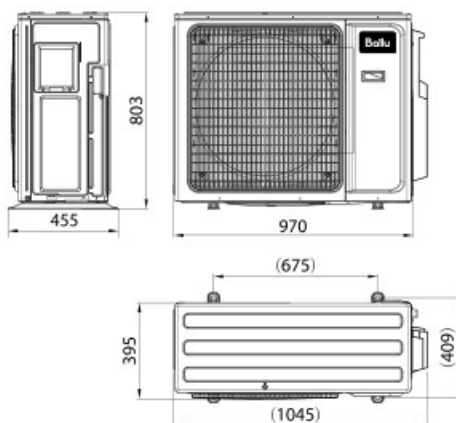


Рис. 80.

Размеры внешних блоков
BA5OI-FM/out-42HN8/EU (LP).

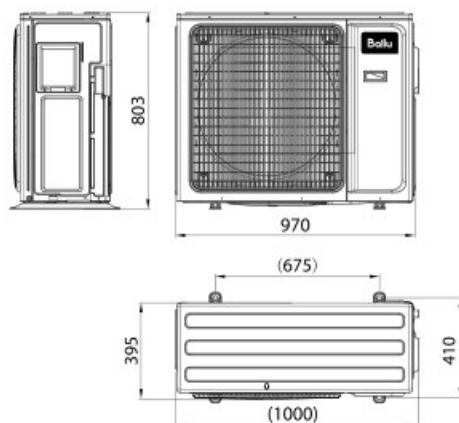


Рис. 81.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BA2OI-FM/ out-14HN8/EU	BA2OI-FM/ out-18HN8/EU	BA3OI-FM/ out-21HN8/EU
Напряжение питания, В-Гц-Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	13989 (6142-15388)	18084 (6824-19892)	21154 (7506-22895)
Теплопроизводительность, BTU	15354 (6995-18015)	19107 (7541-21017)	22519 (8155-24771)
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1240 / 1150	1560/1440	1920 / 1780
Производительность по воздуху, м³/ч	2600	2600	4100
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	5,4 / 5,00	6,92 / 6,39	8,35 / 7,74
Уровень шума, дБ(А)	53	54	56
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP	A/A	A/A	A/A
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP	A++/A+	A++/A++	A++/A+
Степень защиты, IP	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент / вес, кг	R32 / 1	R32 / 1,03	R32 / 1,15
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	850×555×300	850×555×300	960×700×360
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	900×615×380	900×615×380	1015×755×415
Вес нетто, кг	30	30,5	41,5
Вес брутто, кг	32,5	33,0	45
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8" x2	1/4" / 3/8" x2	1/4" / 3/8" x3
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	25/40	25/40	30/60
Максимальный перепад высот, м	15	15	15

Модель	BA3OI-FM/out- 27HN8/EU	BA4OI-FM/out- 36HN8/EU	BA5OI-FM/out- 42HN8/EU
Напряжение питания, В-Гц-Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	27000 (7848-29650)	36000 (8530-37532)	40944 (9451-43332)
Теплопроизводительность, BTU	28000 (8359-30776)	37500 (9110-38214)	44356 (10100-44800)
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	2390 / 2160	3270 / 2965	3710 / 3500
Производительность по воздуху, м³/ч	4100	4000	4200
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	10,60 / 9,58	14,5 / 13,1	16,46 / 15,53
Уровень шума, дБ(А)	57	60	61
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP	A/A	A/A	A/A
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Степень защиты, IP	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент / вес, кг	R32 / 1,3	R32 / 2,3	R32 / 2,3
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	960×700×360	1045×803×395	1000×803×395
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1015×755×415	1105×885×495	1105×895×495
Вес нетто, кг	41,5	63,5	75
Вес брутто, кг	45,0	67,5	79
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8" x3	1/4" / 3/8" x4	1/4" / 3/8" x5
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	30/60	35/80	35/80
Максимальный перепад высот, м	15	15	15

Модель	BA2OI-FM/out-14HN8/EU_LP	BA2OI-FM/out-18HN8/EU_LP	BA3OI-FM/out-21HN8/EU_LP
Напряжение питания, В-Гц-Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	13989 (6142–15388)	18084 (6824–19892)	21154 (7506–22895)
Теплопроизводительность, BTU	15354(6995–18015)	19107 (7541–21017)	22519 (8155–24771)
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1240 / 1150	1560 / 1440	1920 / 1780
Производительность по воздуху, м³/ч	2600	2600	4100
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	5,4 / 5,00	6,92 / 6,39	8,35 / 7,74
Уровень шума, дБ(А)	53	54	56
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP	A/A	A/A	A/A
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP	A++/A+	A++/A++	A++/A+
Степень защиты, IP	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент / вес, кг	R32 / 1	R32 / 1,03	R32 / 1,15
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	850×555×300	850×555×300	960×700×360
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	900×615×380	900×615×380	1015×755×415
Вес нетто, кг	30	30,5	41,5
Вес брутто, кг	32,5	33,0	45
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8" x2	1/4" / 3/8" x2	1/4" / 3/8" x3
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	30/60	40/80	40/90
Максимальный перепад высот, м	10*	10*	10*

Модель	BA3OI-FM/out-27HN8/EU_LP	BA4OI-FM/out-36HN8/EU_LP	BA5OI-FM/out-42HN8/EU_LP
Напряжение питания, В-Гц-Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	27000 (7848-29650)	36000 (8530-37532)	40944 (9451-43332)
Теплопроизводительность, BTU	28000 (8359-30776)	37500 (9110-38214)	44356 (10100-44800)
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	2390 / 2160	3270 / 2965	3710 / 3500
Производительность по воздуху, м³/ч	4100	4000	4200
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	10,60 / 9,58	14,5 / 13,1	16,46 / 15,53
Уровень шума, дБ(А)	57	60	61
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP	A/A	A/A	A/A
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Степень защиты, IP	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент / вес, кг	R32 / 1,3	R32 / 2,3	R32 / 2,3
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	960×700×360	1045×803×395	1000×803×395
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1015×755×415	1105×885×495	1105×895×495
Вес нетто, кг	41,5	63,5	75
Вес брутто, кг	45,0	67,5	79
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8" x3	1/4" / 3/8" x4	1/4" / 3/8" x5
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м	40/100	40/120	40/130
Максимальный перепад высот, м	10*	10*	10*

* Строго необходимы маслоуловительные петли.

Модель	BACI-FM/ in-12HN8/EU кассетного типа	BACI-FM/ in-18HN8/EU кассетного типа	BADI-FM/ in-07HN8/EU канального типа
Напряжение питания, В~Гц~Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	12285	17060	7506
Теплопроизводительность, BTU	13306	19107	8530
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	70	70	55
Производительность по воздуху, м³/ч	700/600/530	700/600/530	600/450/380
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	0,32	0,32	0,25
Уровень шума, дБ(А)	35	35	28
Степень защиты, IP	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	570×260×570	570×260×570	700×200×470
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	655×295×655	655×295×655	1005×275×580
Вес нетто, кг	18	18	18,5
Вес брутто, кг	21	21	22
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Модель	BADI-FM/ in-09HN8/EU канального типа	BADI-FM/ in-12HN8/EU_V2 канального типа	BADI-FM/ in-18HN8/EU_V2 канального типа
Напряжение питания, В~Гц~Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	8872	12000	18000
Теплопроизводительность, BTU	9895	13000	19100
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	55	50	73
Производительность по воздуху, м³/ч	600/450/380	720/600/500	900/750/630
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	0,25	0,23	0,33
Уровень шума, дБ(А)	28	32	34
Степень защиты, IP	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	700×200×470	700×245×700	700×245×700
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1005×275×580	930×300×830	930×300×830
Вес нетто, кг	18,5	21	22
Вес брутто, кг	22	25	26,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Модель	BSFI-FM/in-07HN8/EU(_SV) настенного типа	BSFI-FM/in-09HN8/EU(_SV) настенного типа	BSFI-FM/in-12HN8/EU(_SV) настенного типа
Напряжение питания, В~Гц~Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	7000	9000	12000
Теплопроизводительность, BTU	8000	10000	13000
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	40	40	40
Производительность по воздуху, м³/ч	650	650	650
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	0,18	0,18	0,18
Уровень шума, дБ(А)	35	35	35
Степень защиты, IP	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	768×299×201	768×299×201	768×299×201
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	831×371×282	831×371×282	831×371×282
Вес нетто, кг	7	7	7,5
Вес брутто, кг	9,5	9,5	10
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"

Модель	BSFI-FM/in-18HN8/EU(_SV) настенного типа	BSFI-FM/in-24HN8/EU настенного типа	BSUI-FM/in-07HN8/EU(_BL) настенного типа
Напряжение питания, В~Гц~Ф	220-240~50~1	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	17980	23542	7000
Теплопроизводительность, BTU	18350	24054	8000
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	63	63	40
Производительность по воздуху, м³/ч	950	1300	600
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	0,27	0,29	0,17
Уровень шума, дБ(А)	36	40	32
Степень защиты, IP	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	Class I	Class I	Class I
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	1004×320×223	1140×332×230	792×292×201
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1068×387×312	1210×402×327	888×290×370
Вес нетто, кг	11	13	8
Вес брутто, кг	14	16	10
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"	1/4" / 3/8"

Модель	BSUI-FM/in-09HN8/ EU(_BL) настенного типа	BSUI-FM/in-12HN8/ EU(_BL) настенного типа
Напряжение питания, В~Гц~Ф	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	9000	12000
Теплопроизводительность, BTU	10000	13000
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	40	40
Производительность по воздуху, м³/ч	600	600
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	0,17	0,17
Уровень шума, дБ(А)	32	33
Степень защиты, IP	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	Class I	Class I
Хладагент	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	792×292×201	792×292×201
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	888×290×370	888×290×370
Вес нетто, кг	8	8
Вес брутто, кг	10	10,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"

Модель	BSUI-FM/in-18HN8/ EU(_BL) настенного типа	BSUI-FM/in-24HN8/ EU(_BL) настенного типа
Напряжение питания, В~Гц~Ф	220-240~50~1	220-240~50~1
Холодопроизводительность, BTU	17980	23542
Теплопроизводительность, BTU	18350	24054
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт	63	63
Производительность по воздуху, м³/ч	850	1300
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А	0,27	0,27
Уровень шума, дБ(А)	36	37
Степень защиты, IP	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	Class I	Class I
Хладагент	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	940×316×224	1132×330×232
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1010×310×385	1205×317×400
Вес нетто, кг	10,5	14
Вес брутто, кг	13,5	17
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"

ВОЗМОЖНАЯ КОМПОНОВКА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

Внешний блок BA2OI-FM/out-14HN8/EU (LP) 7 комбинации			Внешний блок BA2OI-FM/out-18HN8/EU (LP) 9 комбинаций		
1 комната общая площадь до 60 м ² , рекомендуемая площадь 40 м ²	2 комнаты общая площадь до 60 м ² , рекомендуемая площадь 40 м ²		1 комната общая площадь до 60 м ² , рекомендуемая площадь 40 м ²	2 комнаты общая площадь до 70 м ² , рекомендуемая площадь 50 м ²	
7	7+7	—	7	7+7	9+12
9	7+9	—	9	7+9	—
12	9+9	—	12	7+12	—
18	—	—	18	9+9	—
—	—	—	—	—	—

Внешний блок BA3OI-FM/out-21HN8/EU 14 комбинаций				
1 комната общая площадь до 60 м ² , рекомендуемая площадь 40 м ²	2 комнаты общая площадь до 80 м ² , рекомендуемая площадь 70 м ²		3 комнаты общая площадь до 105 м ² , рекомендуемая площадь 70 м ²	
18	7+7	9+12	7+7+7	—
—	7+9	9+18	7+7+9	—
—	7+12	12+12	7+7+12	—
—	7+18	—	7+9+9	—
—	9+9	—	9+9+9	—

Внешний блок BA3OI-FM/out-27HN8/EU (LP) 21 комбинация				
1 комната общая площадь до 60 м ² , рекомендуемая площадь 40 м ²	2 комнаты общая площадь до 90 м ² , рекомендуемая площадь 80 м ²		3 комнаты общая площадь до 120 м ² , рекомендуемая площадь 80 м ²	
18	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18
—	7+9	12+12	7+7+9	7+12+12
—	7+12	12+18	7+7+12	9+9+9
—	7+18	—	7+7+18	9+9+12
—	9+9	—	7+9+9	9+12+12
—	9+12	—	7+9+12	—

Внешний блок BA4OI-FM/out-36HN8/EU (LP) 51 комбинация										
1 комната общая площадь до 70 м², рекомендуемая площадь 50 м²	2 комнаты общая площадь до 105 м², рекомендуемая площадь 105 м²		3 комнаты общая площадь до 140 м², рекомендуемая площадь 105 м²			4 комнаты общая площадь до 155 м², рекомендуемая площадь 105 м²				
24	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+12+18	7+7+7+7	7+7+12+12	9+9+9+9	—	—
—	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+12+24	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+12	—	—
—	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18	—	—
—	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12	—	—
—	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	—	7+7+9+9	7+9+9+18	9+12+12+12	—	—
—	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	—	7+7+9+12	7+9+12+18	—	—	—
—	9+12	—	7+9+12	9+9+12	—	7+7+9+18	7+12+12+12	—	—	—

Внешний блок BA5OI-FM/out-42HN8/EU (LP) 91 комбинация									
1 комната общая площадь до 70 м², рекомендуемая площадь 50 м²	2 комнаты общая площадь до 160 м², рекомендуемая площадь 125 м²		3 комнаты общая площадь до 160 м², рекомендуемая площадь 125 м²		4 комнаты общая площадь до 160 м², рекомендуемая площадь 125 м²		5 комнат общая площадь до 185 м², рекомендуемая площадь 125 м²		
24	7+7	9+24	7+7+7	9+9+24	7+7+7+7	7+9+12+24	7+7+7+7+7	7+9+9+9+12	
—	7+9	12+12	7+7+9	9+12+12	7+7+7+9	7+12+12+12	7+7+7+7+9	7+9+9+9+18	
—	7+12	12+18	7+7+12	9+12+18	7+7+7+12	9+9+9+9	7+7+7+7+12	7+9+9+12+12	
—	7+18	12+24	7+7+18	9+12+24	7+7+7+18	9+9+9+12	7+7+7+7+18	7+9+12+12+12	
—	7+24	18+18	7+7+24	9+18+18	7+7+7+24	9+9+9+18	7+7+7+9+9	9+9+9+9+9	
—	9+9	18+24	7+9+9	12+12+12	7+7+9+9	9+9+12+12	7+7+7+9+12	9+9+9+9+12	
—	9+12	—	7+9+12	12+12+18	7+7+9+12	9+12+12+12	7+7+7+9+18	9+9+9+9+18	
—	9+18	—	7+9+18	12+12+24	7+7+9+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	9+9+9+12+12	
—	—	—	7+9+24	12+18+18	7+7+9+24	—	7+7+7+12+18	9+9+12+12+12	
—	—	—	7+12+12	12+18+24	7+7+12+12	—	7+7+9+9+9	—	
—	—	—	7+12+18	18+18+18	7+7+12+18	—	7+7+9+9+12	—	
—	—	—	7+12+24	—	7+7+12+24	—	7+7+9+9+18	—	
—	—	—	7+18+18	—	7+9+9+9	—	7+7+9+12+12	—	
—	—	—	9+9+9	—	7+9+9+12	—	7+7+9+12+18	—	
—	—	—	9+9+12	—	7+9+9+18	—	7+7+12+12+12	—	
—	—	—	9+9+18	—	7+9+12+18	—	7+9+9+9+9	—	

КОДЫ ОШИБОК

Ошибки датчика температуры.

Ошибки на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
A1	E1	Неисправность датчика комнатной температуры на внутреннем блоке.	- повреждение датчика комнатной температуры на внутреннем блоке; - плохой контакт датчика комнатной температуры на внутреннем блоке; - повреждение проводки датчика комнатной температуры на внутреннем блоке; - повреждение главной платы внутреннего блока.
A2	E3	Неисправность датчика температуры в середине испарителя внутреннего блока.	
A3	H3	Неисправность датчика температуры жидкостной трубы на внутреннем блоке.	- повреждение датчика температуры жидкостной/газовой трубы на внутреннем блоке; - плохой контакт датчика температуры жидкостной/газовой трубы на внутреннем блоке; - повреждение проводки датчика температуры жидкостной/газовой трубы на внутреннем блоке; - повреждение главной платы внутреннего блока.
A4	H4	Неисправность датчика газовой трубы на внутреннем блоке.	
C1	F6	Неисправность датчика температуры окружающей среды на наружном блоке.	- повреждение датчика температуры окружающей среды на наружном блоке; - плохой контакт датчика температуры окружающей среды на наружном блоке; - повреждение проводки датчика температуры окружающей среды на наружном блоке; - повреждение главной платы наружного блока.
C3	F4	Неисправность датчика температуры нагнетания.	- повреждение датчика температуры нагнетания на наружном блоке; - плохой контакт датчика температуры нагнетания на наружном блоке; - повреждение проводки датчика температуры нагнетания на наружном блоке; - повреждение главной платы наружного блока.

Ошибка на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
C6	FA	Неисправность датчика температуры всасывания.	- повреждение датчика температуры всасывания на наружном блоке; - плохой контакт датчика температуры всасывания на наружном блоке; - повреждение проводки датчика температуры всасывания на наружном блоке; - повреждение главной платы наружного блока.
C8	E2	Неисправность датчика температуры в середине наружного конденсатора.	- повреждение датчика температуры на наружном блоке; - плохой контакт датчика температуры на наружном блоке; - повреждение проводки датчика температуры на наружном блоке; - повреждение главной платы наружного блока.

Ошибки соединения.

Ошибка на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
A9	5E/ E5	Ошибка связи между наружным блоком и внутренним блоком.	- повреждение главной платы внутреннего блока; - повреждение главной платы наружного блока; - проблемы с проводкой.

Ошибка на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
AA	E8/ H2	Ошибка связи между проводным пультом и главной платой внутреннего блока	• проблемы с проводкой; • поломка проводного пульта; • повреждение главной платы внутреннего блока.
D3(J3)	F8	Ошибка связи между платой драйвера и главной платой наружного блока.	• повреждение платы управления на наружном блоке; • повреждение главной платы наружного блока; • проблемы с проводкой.

Ошибки контура хладагента.

Ошибка на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
E3	P5	Защита от высокой температуры нагнетания.	• недостаток хладагента; • запорный клапан не открыт; • повреждение главной платы наружного блока.
E8	P4/ P6	Охлаждение: высокая температура. Защита наружного блока. Обогрев: высокая температура. Защита внутреннего блока.	• охлаждение: плохой теплообмен конденсатора; • обогрев: плохой теплообмен испарителя.
F6/H4	H7	Защита от низкого давления.	• недостаток хладагента; • проблемы теплообменника.

Ошибка на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
FH	H5	Защита от пониженной температуры нагнетания.	неисправность датчика температуры; повреждение главной платы наружного блока
(B5)H5	P3	Недостаток хладагента.	утечка хладагента; запорный клапан не открыт.

Ошибки компонентов наружного блока.

Ошибка на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
(B1)H1	P2	Защита переключателя высокого давления	• блокировка системы; • повреждение высоким напряжением; • реле давления.
H4	H6	Защита переключателя низкого давления	• недостаток хладагента; • запорный клапан не открыт; • повреждение переключателя низкого давления.
E1	H8	Неисправность четырехходового клапана	• повреждение четырехходового клапана; • повреждение катушки четырехходового клапана.
3E	F3/ LA/ L2	Защита от пониженной температуры нагнетания	• не подключено питание компрессора; • ошибка подключения последовательно-сти компрессора; • повреждение компрессора.
3B(3H)	F0/ LD/ LE/ LF	Неисправность двигателя вентилятора наружного блока	• повреждение двигателя.
3C	LF	Наружный DC вентилятор. Защита от сбоя и защита от перегрузки по току.	• ошибка DC двигателя; • высокая скорость вентилятора постоянного тока; • блокировка системы.

Ошибки электрического управления наружного блока.

Ошибка на дисплее		Описание кода ошибки	Возможная причина
Кассетные Напольно- потолочные Канальные	Настенные		
31	F1/ L1/ L4 /L7/ L8	Защита сбоев модуля IPM	- повреждение компрессора; - повреждение модуля IPM компрессора; - блокировка системы.
D7(J7)	F9	Аппаратная защита привода компрессора и неисправность EEPROM наружного блока.	повреждение чипа.
35	P8/ J8	Модульная защита привода компрессора от перегрузки по току	- чрезмерный рабочий ток ; - резкое падение напряжения во время работы.
36	F7/ L0	Модульная защита привода компрессора от перенапряжения	- чрезмерное входное напряжение; - пониженное входное напряжение.
37	HE/ HF	Проблема датчика температуры в модуле IPM/PFC	устройство модуля IPM/PFC платы неисправно.
39	L9	Защита от высокой температуры модуля привода компрессора	- повреждение датчика модуля IPM компрессора; - плохой контакт между модулем IPM компрессора и радиатором.
3J	LD	AD защита для обнаружения тока вентилятора наружного блока	неисправность в модуле вентилятора.
3F	F2/ L5/ L6/ LC	Защита привода компрессора PFC	повреждение компонентов схемы PFC.
41	LH	IPM Защита модульного привода наружного вентилятора постоянного тока	устройство IPM двигателя DC неисправно.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО!

- В целях безопасности перед чисткой кондиционера выключите его и отключите от сети электропитания.
- Не лейте воду на внутренний блок кондиционера, это может вывести из строя некоторые его встроенные компоненты, а также может привести к поражению электрическим током.
- Чистите корпус внутреннего блока и воздухозаборную решетку пылесосом или протирайте влажной мягкой тряпкой.
- Если корпус сильно загрязнен, протирайте мягкой тряпочкой, используя мягкое моющее средство. Когда моете решетку, ни в коем случае не изменяйте положение жалюзи.

ОСТОРОЖНО!

Не используйте для мытья внутреннего блока растворители и абразивные вещества. Не мойте пластиковые детали корпуса кондиционера очень горячей водой.

Фильтр.

Пылеулавливающий фильтр находится за крышкой внутреннего блока.

1. Поднимите крышку лицевой панели двумя руками в направлении на себя и вверх.
2. Аккуратно приподнимите фильтр, а затем вытяните его вниз.



Рис. 82.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание порезов и ссадин не касайтесь острых кромок компонентов, расположенных внутри блока кондиционера.

Очистка фильтра.*

1. Лицевой стороной к себе подвиньте фильтр вверх, а затем опустите в паз на внутреннем блоке.
2. После установки фильтра закройте крышку внутреннего блока.

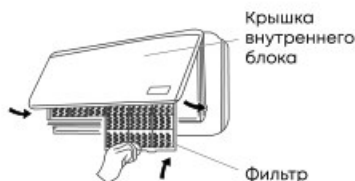


Рис. 83.

ВНИМАНИЕ!

Фильтр не очищает воздух от примеси вредных паров и газов. Этот кондиционер не подает свежий воздух, а охлаждает воздух, находящийся в помещении. Вы должны регулярно проветривать помещение, особенно, если используются нагревательные приборы на жидком топливе.

* Подобная очистка должна производиться для внутреннего блока кассетного типа.

Советы по энергосбережению.

- Не загораживайте воздухозаборную и воздуховыпускную решетку кондиционера, это снижает тепло- и холодопроизводительность кондиционера и может привести к выходу его из строя.
- Не позволяйте солнцу сильно нагревать помещение, используйте жалюзи или шторы. Если стены и предметы в помещении сильно нагреты солнцем, потребуются больше времени, чтобы охладить его.
- Содержите фильтр в чистоте. Загрязненный фильтр снижает производительность кондиционера.
- В помещении, где работает кондиционер, держите окна и двери закрытыми.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблем с эксплуатацией или обнаружении неисправностей обратитесь к способам их устранения, указанным в таблице ниже.

В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в центр технического обслуживания.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Кондиционер не включается	1. Нет электропитания. 2. Сработал автомат защиты. 3. Слишком низкое напряжение в сети. 4. Нажата кнопка ВЫКЛ. 5. Батарейки в пульте ДУ разряжены.	1. Восстановите электропитание. 2. Обратитесь в сервисный центр. 3. Обратитесь в Энергонадзор. 4. Нажмите кнопку ВКЛ. 5. Замените батарейки.
Компрессор запускается, но вскоре останавливается.	Посторонние предметы мешают доступу воздуха к наружному блоку.	Уберите посторонние предметы.
Тепло- или холодопроизводительность кондиционера недостаточна.	1. Загрязнен и забит фильтр. 2. Есть источники тепла или слишком много людей в помещении. 3. Открыты окна и/или двери. 4. Посторонние предметы перед внутренним блоком препятствуют воздухообмену. 5. Задана слишком высокая температура в режиме охлаждения или слишком низкая в режиме обогрева. 6. Наружная температура слишком низкая. 7. Не работает система оттаивания.	1. Очистите фильтр, чтобы улучшить воздухообмен. 2. Удалите, если возможно, источники тепла. 3. Закройте окна и двери. 4. Уберите посторонние предметы. 5. Задайте более высокую или низкую температуру. 6. Не включайте кондиционер. 7. Обратитесь к продавцу.
Из кондиционера раздается потрескивание и поскрипывание.	Пластиковые детали кондиционера могут расширяться и сжиматься при нагреве и охлаждении блока.	Это нормальная ситуация.
При включении кондиционера в режим обогрева теплый воздух подается не сразу.	Пока внутренний блок недостаточно прогреется, теплый воздух не подается.	Подождать пока прогреется внутренний блок.
Во время работы в режиме обогрева, при достижении установленного значения температуры в помещении кондиционер останавливается.	Образование инея на наружном блоке при низкой температуре и высокой влажности на улице. В таком случае, наружный блок выполняет процедуру размораживания.	Подождать пока закончится процедура разморозки. Нормальная работа должна начаться примерно через 10 минут.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Слышен звук потока воды или шипение.	Подобные звуки могут быть слышны, когда хладагент протекает внутри кондиционера или при изменении направления потока хладагента.	Это нормальная ситуация.
Из внутреннего блока выступает белый туман или пар.	Подобное явление может происходить, если в помещении высокая температура и влажность.	Это нормальная ситуация. Во время режима размораживания поток холодного воздуха может выдвигаться вниз и проявляться в виде тумана.
Из внутреннего блока выступает вода или пар.	Во время работы в режиме охлаждения на трубах охлаждения и соединениях может образовываться и капать вода. Во время работы в режиме обогрева на теплообменнике может образовываться и капать вода. Во время режима размораживания вода на теплообменнике испаряется, что приводит к выпуску водяного пара.	Это нормальная ситуация.
В режиме работы на обогрев от наружного блока периодически идет пар.	Во время работы в режиме обогрева теплообменник наружного блока начинает обмерзать и кондиционер периодически становится в режим разморозки и испаряет образовавшуюся на теплообменнике наледь.	Это нормальная ситуация.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

Эффекты, не связанные с нарушением нормальной работы кондиционера.

1. Кондиционер не работает.

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF».

Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре НАРУЖНОГО воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение.

2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух.

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при наличии пыли и паров масла в воздухе). Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме обогрева, может выходить водяной пар.

3. Шум.

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль.

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах.

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, и затем возвращает его в помещение.

6. Самопроизвольное переключение с режима ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ.

Во избежание замораживания теплообменника кондиционер автоматически переключается в режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвращается в режим ОХЛАЖДЕНИЯ через довольно длительный интервал времени.

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. При повышении температуры воздуха компрессор снова включается.

7. Переключение с режима ОБОГРЕВА в режим ВЕНТИЛЯЦИИ.

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. При снижении температуры воздуха компрессор снова включается.

8. При относительной влажности воздуха в помещении выше 80 % на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.

9. Режим оттаивания (в кондиционерах с режимами охлаждения и обогрева).

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме обогрева, теплопроизводительность кондиционера снижается. Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не вращаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим обогрева.

10. Режим обогрева.

При работе в режиме обогрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается, и температура обработанного воздуха понижается.

11. Система защиты от подачи холодного воздуха (только в кондиционерах с режимами охлаждения и обогрева).

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим обогрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

12. Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка).

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4 до +40 °С и относительной влажности до 85% при температуре 25 °С. Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX₁XXXX₂XXXXXX₃XXXX₄
a

a – месяц и год производства.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд.»

Manufacturer: "Ningbo Aux Electric Co., Ltd."

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены ошибки и опечатки.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию
и характеристики прибора.

Сделано в Китае.



Протокол о приемке оборудования после проведения пусконаладочных работ

г. _____ « _____ » _____ 20__ г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование:

смонтированное по адресу: _____

Установлено, что:

1. Проект разработан _____
(наименование проектной организации, номера чертежей и даты)

2. Монтажные работы выполнены _____
(наименование монтажной организации)

Примечание. Паяные соединения медных труб:

_____ (место пайки) _____ (число паяк)

3. Дата начала монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску.

Ответственный: _____
ФИО монтажника /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно. Пусконаладочные работы окончены.

ФИО монтажника /подпись/

Работы принял. Претензий не имею.

ФИО заказчика /подпись/

Протокол тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен

« _____ » _____ 20 ____ г.

Во время тестового запуска определены основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

№	Контролируемый параметр	Требуется	Фактическое значение
1	Рабочее напряжение, В	От 200 до 240	
2	Рабочий ток, А	Менее 110% от номинального значения	Охлаждение
			Нагрев
3	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате испарительного блока, °С	Не менее 8	Охлаждение
			Нагрев
4	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате компрессорно-конденсаторного блока, °С	От 5 до 12	Охлаждение
			Нагрев

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям.

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

ФИО монтажника

/подпись/

Работы принял. Претензий не имею.

ФИО заказчика

/подпись/

Ba1lu

code-128