

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60231403

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS B 150/250.40 M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца Нержавеющая сталь

Curve tolerance according to ISO 9906

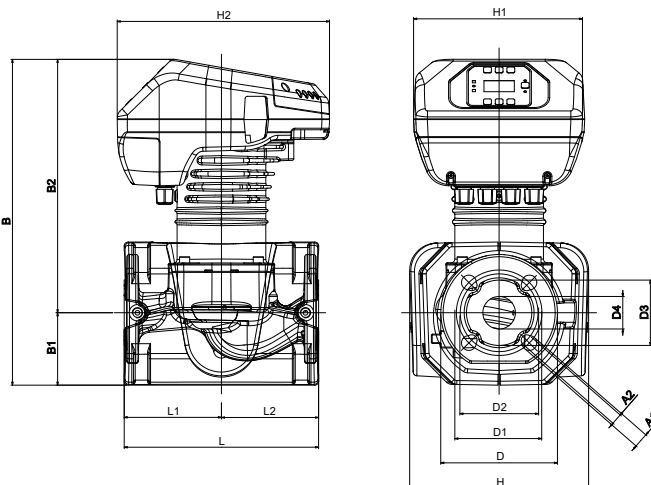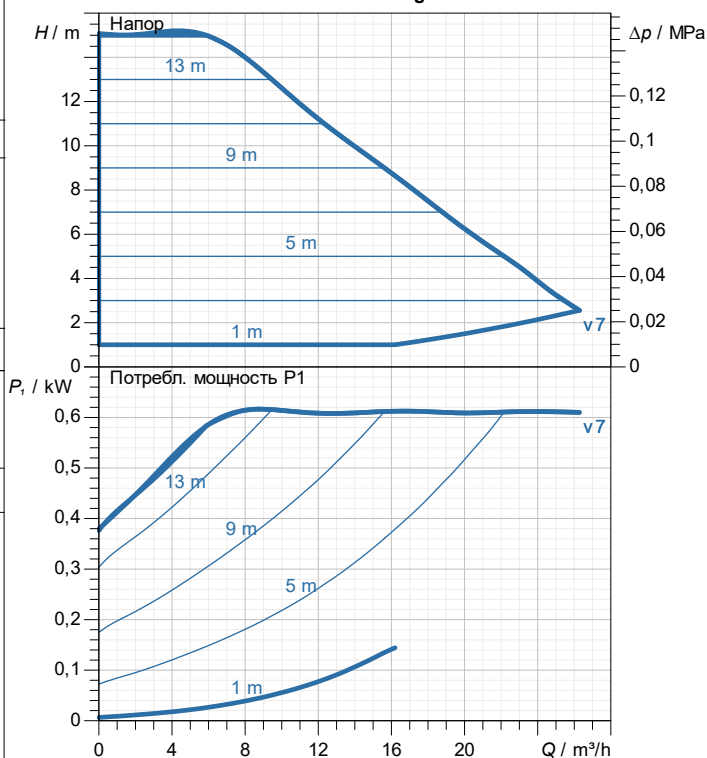

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,61 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 2,9 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm

A1	19	D1	110	H2	273
A2	14	D2	100	L	250
B	419	D3	84	L1	125
B1	93	D4	42	L2	125
B2	326	H	230		
D	150	H1	220		

Вес 20 kg

Соединения насоса:


Вход DN 40 / PN6, PN10, PN16
Вых DN 40 / PN6, PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 150/250.40 M

Curve tolerance according to ISO 9906

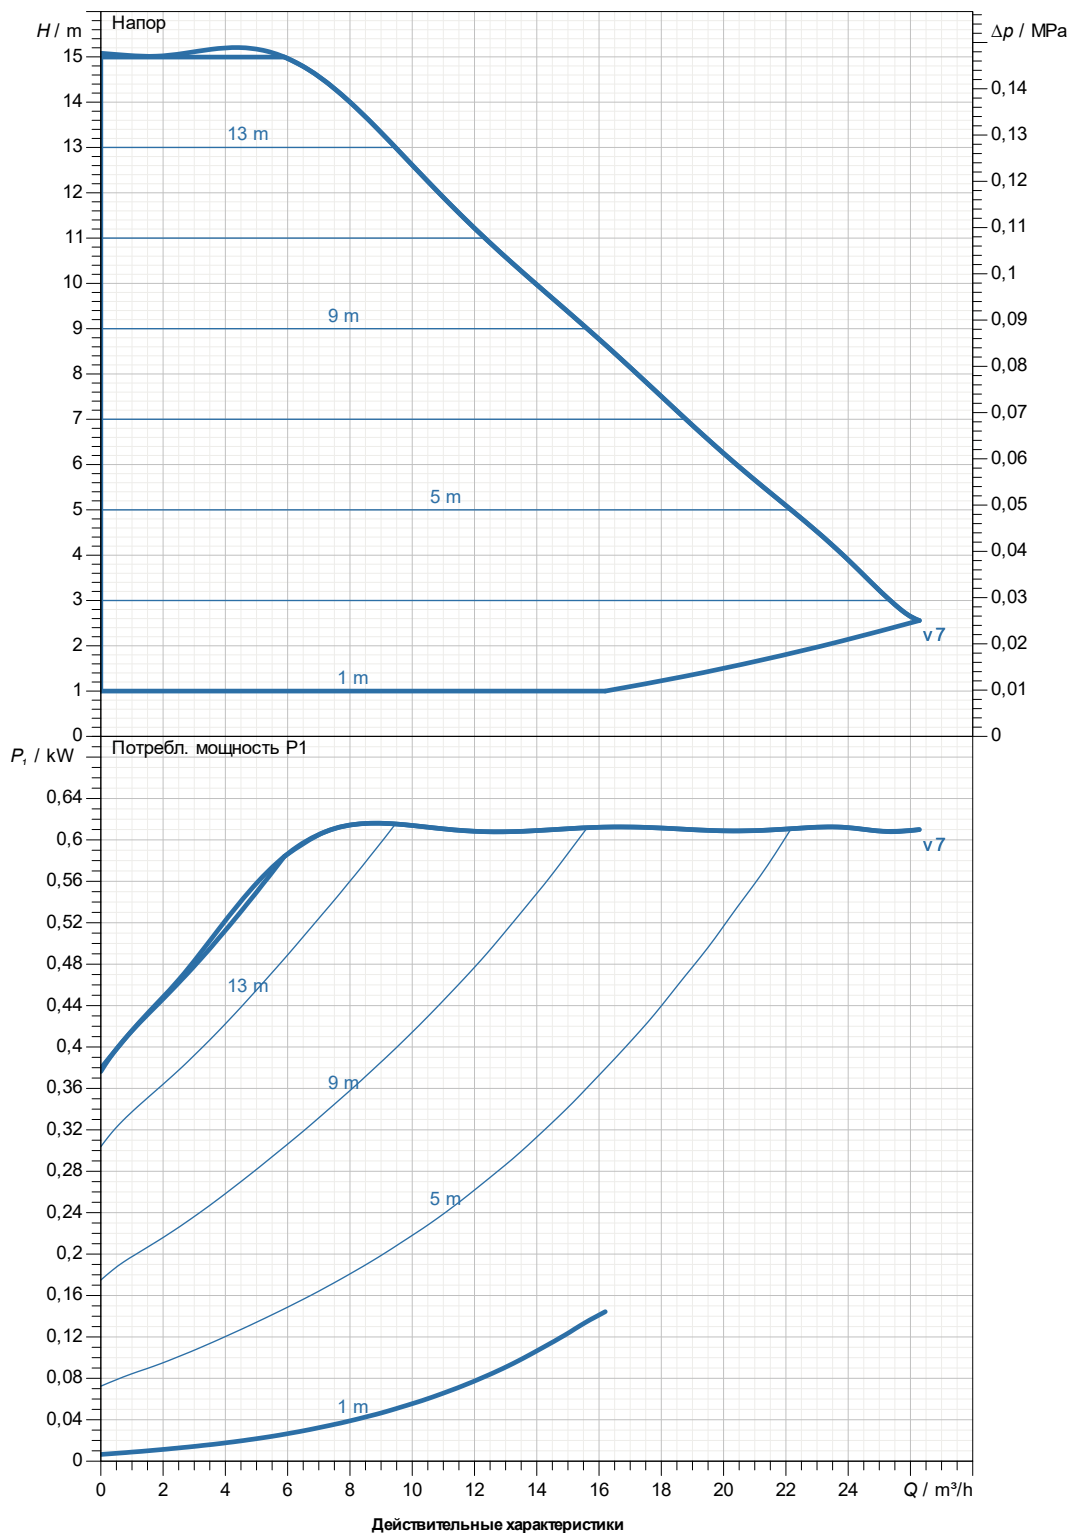

Вход
DN 40
PN6, PN10, PN16

Вых
DN 40
PN6, PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
4.700 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.9

OWNER_


ISSUE_DATE

24/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS B 150/250.40 M

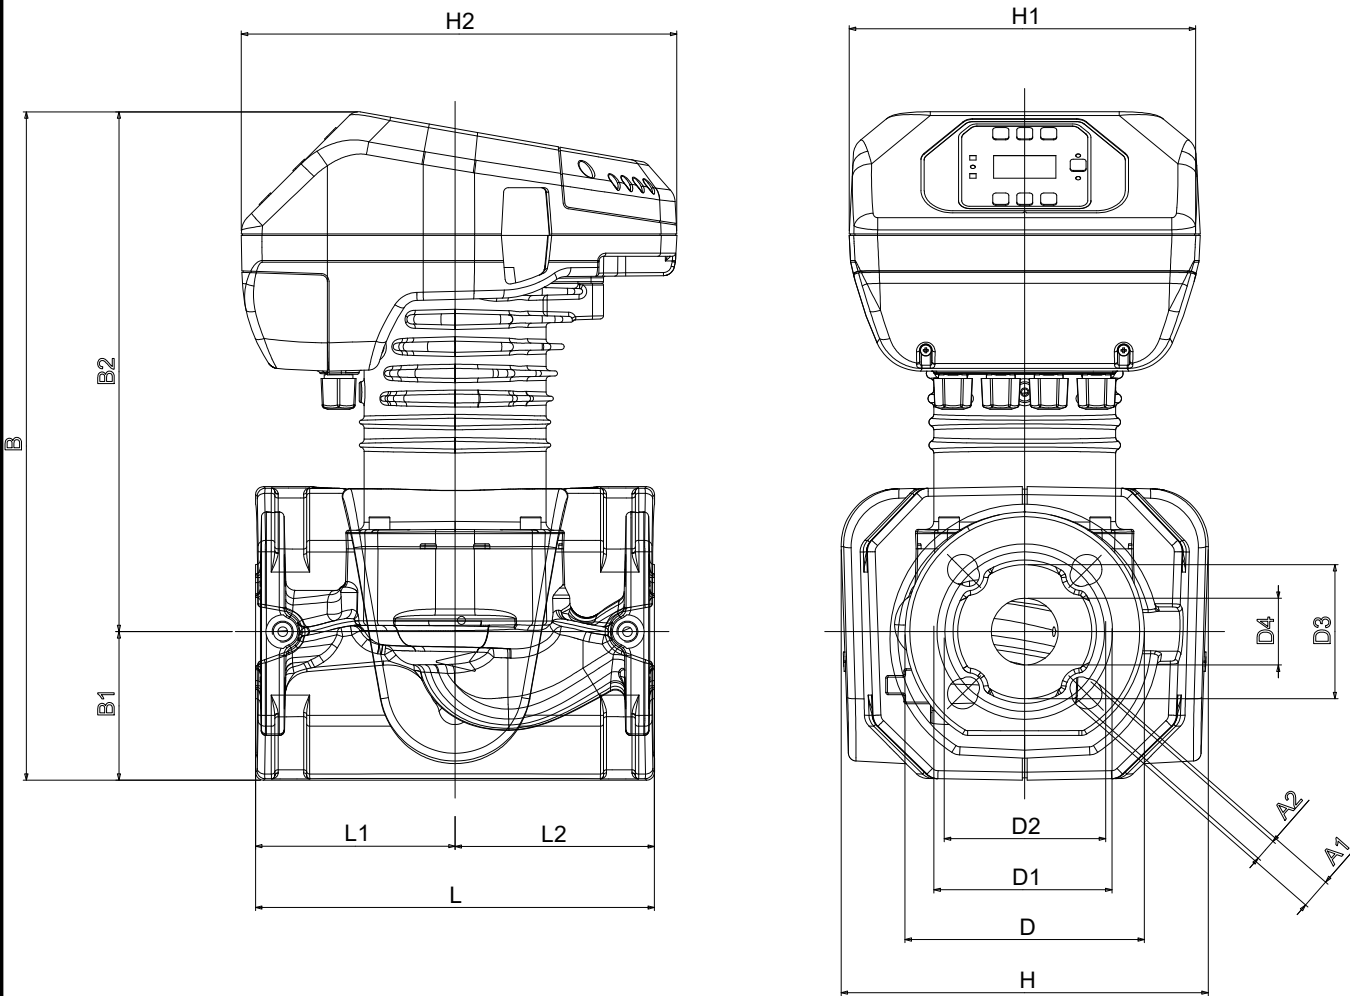

Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A1	19	H1	220		всасывании : DN 40 PN6, PN10, PN16 подачу : DN 40 PN6, PN10, PN16
2	A2	14	H2	273		
3	B	419	L	250		
4	B1	93	L1	125		
5	B2	326	L2	125		
6	D	150				
7	D1	110				
8	D2	100				
9	D3	84				
10	D4	42				
11	H	230				
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID		OWNER_	ISSUE_DATE
			Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.5			24/07/26