

Насосный преобразователь частоты NFD P

Руководство по эксплуатации



1. Описание модулей Native NFD P	6
1.1. Технические характеристики преобразователей серии Native NFD P	6
1.1.1. Шильдик ПЧ серии NFD P	6
1.1.2. Силовые характеристики преобразователей Native NFD P	7
1.1.3. Другие технические характеристики	9
1.1.4. Показатели снижения номинальных характеристик	10
1.2. Выносной пульт управления для ПЧ серии Native NFD P	10
2. Порядок работы с преобразователями частоты серии Native NFD P	11
2.1. Инструкции по технике безопасности при работе с преобразователями	11
2.1.1. Перед подачей питания	11
2.1.2. Подача питания	13
2.1.3. Работа ПЧ	13
2.1.4. Отключение питания	14
2.2. Установка и подключение	14
2.2.1. Монтаж и установка	14
2.2.1.1. Условия окружающей среды	14
2.2.1.2. Габаритные и монтажные размеры	15
2.2.1.3. Правила монтажа	18
2.2.2. Установка периферийных устройств	19
2.2.2.1. Выбор тормозного резистора	20
2.2.2.2. Выбор сетевого и моторного дросселя	21
2.2.2.3. Выбор ЭМС фильтров	23
2.2.3. Силовое подключение	26
2.2.3.1. Силовые клеммы	26
2.2.3.2. Рекомендуемые характеристики подключения силовых клемм	28
2.2.3.3. Рекомендации по выбору дифференциальных автоматов	30
2.2.4. Электромагнитная совместимость для электрических подключений	30
2.2.4.1. Стандарты ЭМС	30
2.2.4.2. Руководство по снижению ЭМС помех	31
2.2.4.3. Снижение тока утечки	31
2.2.4.4. Снижение наведенного напряжения	32
2.2.4.5. Заземление	32
2.3. Список параметров	32
2.4. Подробное описание параметров	58
2.4.1. Группа параметров 0: Основные режимы управления и команды	58
2.4.2. Группа параметров 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем	70
2.4.4. Группа параметров 3: Функции аналоговых входов/выходов	100

2.4.5. Группа параметров 4: ПИД-регулятор и другие регуляторы	107
2.4.6. Группа параметров 5: Ограничения, защита и обнаружение ошибок	113
2.4.7. Группа параметров 6: Работа с пультом управления и дисплей пульта	123
2.4.8. Группа параметров 7: Вспомогательные и специальные функции	126
2.4.9. Группа параметров 8: Базовая и текущая информация	135
2.4.10. Группа параметров 9: Мониторинг состояния в реальном времени	137
2.4.11. Группа параметров 19: Простой ПЛК	139
2.4.12. Группа параметров 20: Насосное применение	142
2.4.12.1. Управление одним насосом (P20-73=0):	150
2.4.12.2. Каскад с постоянным ведущим (P20-73=1):	151
2.4.12.3. Каскад с переменным ведущим (P20-73=2):	153
2.5. Обработка неисправностей: Предупреждение, Авария и Ошибка	156
2.5.1. Коды неисправностей	156
2.6. Техническое обслуживание	162
2.6.1. Регулярный осмотр	162
2.6.2. Техническое обслуживание	162
2.6.3. Компоненты, подверженные износу и старению	163
2.6.4. Хранение и транспортировка	163
2.6.5. Утилизация	164
2.6.6. Гарантии производителя	164
3. Настройка входов и выходов преобразователей Native NFD P	165
3.1. Монтаж и электрические соединения	165
3.1.1. Электрическая схема	165
3.1.2. Клеммы	166
3.1.2.1. Описание клемм	166
3.1.2.2. Подсоединение проводов	167
3.1.2.3. Электрическое подключение дискретных входов	168
3.1.2.4. Электрическое подключение дискретных выходов	169
3.2. Работа с пультом управления	169
3.2.1. Установка параметра	170
3.2.2. Мониторинг состояния ПЧ	171
3.2.3. Просмотр журнала ошибок (предупреждения и аварии)	171
3.2.4. Таблица отображаемых символов	172
4. Базовые функции ПЧ серии Native NFD P	173
4.1. Управление с пульта	173
4.2. Управление с клемм	173
4.2.1. Управление пуском и остановом	173
4.2.1.1. Пуск и останов одним импульсным сигналом	173

4.2.1.2. Двухпроводный режим 1 (Заводская установка).....	173
4.2.1.3. Двухпроводный режим 2	174
4.2.1.4. Трехпроводный режим 1	174
4.2.1.5. Трехпроводный режим 2	174
4.2.2. Задание скорости	175
4.3. Применение ПИД-регулятора процесса	176
4.4. Типовое применение: поддержание давления воды	177
4.4.1. Управление одним насосом.....	177
4.4.2. Каскад с постоянным ведущим и ПИД-регулятором	178
4.4.3. Каскад с переменным ведущим и ПИД-регулятором	180
4.4.4. Работа в каскадном режиме по сети.....	181
4.5. Простая настройка связи по Modbus	185
4.6. Управление двигателем с постоянными магнитами	185
4.7. Управление асинхронным двигателем в замкнутой системе	187
4.8. Управление моментом асинхронного двигателя в разомкнутой системе	189
4.9. Сброс параметров на заводские значения	190
4.10. Сброс аварийных сообщений	190
4.11. Параметры автонастройки двигателя	191
4.12. Подключение датчика температуры РТС	191

5. Приложение А. Руководство по последовательной связи Modbus	192
5.1. Режим применения	192
5.1.1. Интерфейс	192
5.1.2. Сетевые характеристики.....	192
5.2. Протокол связи.....	193
5.3. Коды функций	193
5.4. Адрес регистра	194
5.4.1. Адрес регистра номера параметра.....	194
5.4.2. Спецификация адресов других регистров	194
5.5. Коэффициент для данных, передаваемых по последовательной связи	196
5.6. Сообщение об ошибке	196
5.7. Примеры.....	197
5.7.1. Чтение одного или нескольких регистров (0x03)	197
5.7.1.1. Считывание скорости двигателя	197
5.7.1.2. Чтение состояния ПЧ, кодов предупреждений/аварий и выходной частоты.....	197
5.7.2. Запись одиночного регистра (0x06)	198
5.7.3. Запись нескольких регистров (0x10).....	199
5.8. Отладка	200

Введение

Спасибо за выбор преобразователя частоты (ПЧ) Native NFD P, предназначенный для насосных применений.

Преобразователь частоты это электротехническое устройство, используемое для контроля скорости и/или момента двигателей переменного тока путем изменения частоты и напряжения питания электродвигателя.

Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное Руководство по эксплуатации, чтобы ознакомиться с рабочими характеристиками и спецификацией ПЧ, порядком монтажа и подключения и правилами техники безопасности при эксплуатации ПЧ для достижения максимального эффекта от эксплуатации. В данном Руководстве также описаны требования к техническому обслуживанию и ремонту ПЧ, дополнительные материалы могут быть загружены с веб-сайта или получены у поставщика.

Проводить установку, подключение и наладку ПЧ может только специалист (опасность поражения электрическим током).

В данном Руководстве некоторая информация помечена знаками:



Внимание



Предупреждение

в качестве предупреждений о требованиях безопасности при перемещении, установке, эксплуатации и обслуживании ПЧ.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и данное Руководство без уведомления, следите за изменениями на нашем сайте или обращайтесь к поставщику.


1. Описание модулей Native NFD P

Линейка типов модулей для серии Native NFD P:

Наименование	Тип	Характеристики	Функция
Силовой модуль	PU0P	380~480 В: 0.75~630 кВт	Регулирование скорости или момента двигателя. Для управления нужен модуль управления или пульт управления.
Модуль управления	CU0P	5 дискретных входов (DI) + 2 аналоговых входа (AI) + 1 аналоговый выход (AO) + 5 дискретных выходов (DO) + 2 релейных выходов (Relay) + 2 порта RS485. 2 слота для плат расширения	Ввод настроек, управление работой с пульта или через клеммы, подключение плат расширения и/или выносного пульта.
Пульт управления	NRP01	5-сегментный светодиодный индикатор, потенциометр (встроен в модуль управления)	Локальная работа, мониторинг состояния, настройка, чтение параметров

1.1. Технические характеристики преобразователей серии Native NFD P

1.1.1. Шильдик ПЧ серии NFD P

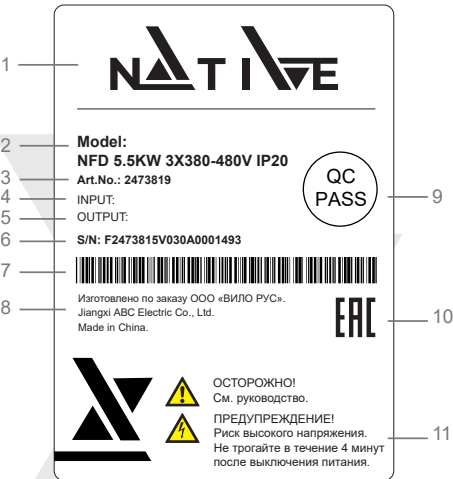

№	Описание
1	Логотип Native
2	Обозначение модели
3	Номер артикула
4	Входные характеристики
5	Выходные характеристики
6	Серийный номер. Расшифровка: Артикул (например, F2473815) + версия SW (V030) + завод-изготовитель (A) + серийный номер (0001) + неделя-год изготовления (493)
7	Штрих-код
8	Информация об изготовителе
9	QC Pass (контроль качества)
10	Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС
11	Предупреждения

Расшифровка обозначения модели:

Модель NFD 5.5KW 3X380-480V IP20 P

Модель NFD 5.5KW 3X380-480V IP20 P	
NFD	Преобразователь частоты Native NFD
5.5KW	Номинальная мощность: 5.5кВт
3X380-480V	Питание: 3 фазы 380-480В
IP20	Класс защиты IP20
P	Насосное применение

1.1.2. Силовые характеристики преобразователей Native NFD P

Модель	Номинальная мощность (кВт)	Напряжение питания (В)	Ток		Автомат/ контактор (А)	Расход на охл. (м³/ч)	Тепловы деление (Вт)
			Вход- ной (А)	Выход- ной (А)			
NFD 0.75KW 3X380-480V IP20 P	0.75	3×380-440	3.7	2.3	10/10	17.2	47
NFD 1.5KW 3X380-480V IP20 P	1.5	3×380-440	6	3.8	10/10	17.2	52
NFD 2.2KW 3X380-480V IP20 P	2.2	3×380-440	8.5	5.3	16/10	17.2	62
NFD 4KW 3X380-480V IP20 P	4.0	3×380-440	15	9.6	25/25	45.5	110
NFD 5.5KW 3X380-480V IP20 P	5.5	3×380-440	20.8	13.0	32/25	90	125
NFD 7.5KW 3X380-480V IP20 P	7.5	3×380-440	27.1	17.0	40/32	90	148
NFD 11KW 3X380-480V IP20 P	11	3×380-440	35.9	25.0	63/40	124	218
NFD 15KW 3X380-480V IP20 P	15	3×380-440	43.4	32.0	63/63	170	315
NFD 18.5KW 3X380-480V IP20 P	18.5	3×380-440	51.5	38.0	100/63	230	391
NFD 22KW 3X380-480V IP20 P	22	3×380-440	61	45.0	100/100	272	478
NFD 30KW 3X380-480V IP20 P	30	3×380-440	82.5	61.0	150/100	303	564
NFD 37KW 3X380-480V IP20 P	37	3×380-440	72	75.0	150/100	374	654
NFD 45KW 3X380-480V IP20 P	45	3×380-440	88	91.0	175/135	408	816

Модель	Номинальная мощность (кВт)	Напряжение питания (В)	Ток		Автомат/ контактор (А)	Расход на охл. (м³/ч)	Тепловы деление (Вт)
			Вход- ной (А)	Выход- ной (А)			
NFD 55KW 3 X380-480V IP20 P	55	3×380-440	110	112	200/150	476	1011
NFD 75KW 3X380-480V IP20 P	75	3×380-440	148	150	250/200	595	1308
NFD 90KW 3X380-480V IP20 P	90	3×380-440	175	180	300/240	646	1771
NFD 110KW 3X380-480V IP20 P	110	3×380-440	206	215	350/260	714	2123
NFD 132KW 3X380-480V IP20 P	132	3×380-440	251	260	400/350	850	2649
NFD 160KW 3X380-480V IP20 P	160	3×380-440	304	315	500/450	1029	3219
NFD 185KW 3X380-480V IP20 P	185	3×380-440	350	365	630/450	1190	3785
NFD 200KW 3X380-480V IP20 P	200	3×380-440	381	395	630/550	1292	4000
NFD 220KW 3X380-480V IP20 P	220	3×380-440	420	435	800/550	1411	4217
NFD 250KW 3X380-480V IP20 P	250	3×380-440	472	480	800/630	1564	4481
NFD 280KW 3X380-480V IP20 P	280	3×380-440	525	540	800/630	1700	4900
NFD 315KW 3X380-480V IP20 P	315	3×380-440	590	605	1000/630	1870	5500
NFD 355KW 3X380-480V IP20 P	355	3×380-440	647	660	1000/800	2125	6300
NFD 415KW 3X380-480V IP20 P	415	3×380-440	718	745	1200/800	2380	7282
NFD 450KW 3X380-480V IP20 P	450	3×380-440	836	805	1200/800	2600	7800
NFD 500KW 3X380-480V IP20 P	500	3×380-440	932	918	1400/1000	3100	8000
NFD 560KW 3X380-480V IP20 P	560	3×380-440	1021	1028	1600/1200	3600	8300
NFD 630KW 3X380-480V IP20 P	630	3×380-440	1080	1100	1800/1400	4100	9500

1.1.3. Другие технические характеристики

	Пункт	Характеристики
Входные характеристики	Напряжение	3 фазы 380~480 В -15%~+10%
	Частота	50/60 Гц±5%
	Дисбаланс	3%
Выходные характеристики	Напряжение	3 фазы 0~100% входного напряжения
	Частота	0~590 Гц
Характеристики управления	Метод управления	V/F, Векторный
	Тип двигателя	Асинхронный, синхронный с постоянными магнитами
	Стартовый момент	0.5 Гц 150%
	Перегрузочная способность	Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 3 сек
	Коэффициент мощности	$\geq 0,95$
	Частота ШИМ	0.37~22 кВт: 2~16 кГц, 30-90 кВт: 2~8 кГц, 110-160 кВт: 2~4 кГц, ≥ 185 кВт: 2~3 кГц,
	Разрешение задания скорости	Дискретное: 0.1 Гц; аналоговое: 0.5% от максимального значения;
	Погрешность по скорости в открытом контуре скорости	$\pm 0.5\%$ от номинальной скорости
	Источник команд управления	Пульт управления, дискретные входы, последовательная связь
	Источник задания	Пульт управления, аналоговые входы, импульсный вход, последовательная связь
	Время разгона / замедления	4 набора времен разгона / замедления, диапазон: 0.05-6000.00 сек
Основные функции	Открытый/закрытый контур скорости, процессы замкнутого цикла, управление моментом (с/без датчика скорости), автонастройка двигателя, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция КЕВ и т.д.	
Функции приложений	Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона/замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т.д.	
Функции защиты	Короткое замыкание, ошибка заземления, потеря фазы питания, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др.	
Клеммы управления	5 дискретных входов, 5 дискретных выходов, 2 порта RS485, 2 реле (НО), 2 аналоговых входа, один аналоговый выход.	

	Пункт	Характеристики
Условия эксплуатации	Покрытие плат	Класс 3С3
	Уровень защиты	IP20
	Рабочая температура	Рабочий диапазон: -10 ~ 50°C Номинальный ток до 40°C, выше – со снижением характеристик
	Влажность	5%-85% (без образования конденсата до 95%)
	Вибрации	≤90 кВт: 1.14g; ≥110 кВт: 0.7g
	Высота установки	1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик
	Длина моторного кабеля	Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м
Прочее	Тормозной модуль	Встроенный до мощности 22 кВт

1.1.4. Показатели снижения номинальных характеристик

Снижение от температуры окружающей среды: снижение номинальных характеристик на 3,0% за градус происходит при температуре выше 40°C.

Снижение от высоты установки: снижение происходит при установке ПЧ выше 1000 м. Снижение номинальных характеристик составляет 1% на 100 м.

1.2. Выносной пульт управления для ПЧ серии Native NFD P

Встроенный в ПЧ серии Native NFD P пульт управления NRP01 можно вынести на расстояние до 10 м с помощью кабеля RJ45- х или стандартного кабеля типа «патч-корд».



NRP01

2. Порядок работы с преобразователями частоты серии Native NFD P

2.1. Инструкции по технике безопасности при работе с преобразователями частоты Native NFD P

Обозначения:

В данном Руководстве представлены два вида предупреждений:



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к повреждению оборудования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к травме или смерти.

2.1.1. Перед подачей питания



ВНИМАНИЕ

Источник питания должен соответствовать характеристикам ПЧ.

Установите ПЧ в безопасных условиях, при указанных в спецификации температуре и влажности окружающей среды, вне воздействия прямых солнечных лучей. Не допускайте попадания на ПЧ капель воды, поскольку его степень защиты IP20. Установка ПЧ в небезопасных условиях может привести к пожару, взрыву или поражению электрическим током.

Если ПЧ установлен в шкафу, необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Охлаждающие вентиляторы для отвода тепла из шкафа особенно необходимы тогда, когда там установлены и другие компоненты, выделяющие тепло. Рабочая температура внутри шкафа должна поддерживаться в соответствии со спецификацией всех установленных компонентов, чтобы избежать срабатывания защиты от перегрева или возгорания.

НЕ производите пуск/останов ПЧ путем включения/выключения питания, например, контактором. Это может привести к повреждению ПЧ. Рекомендуется запускать/останавливать ПЧ с пульта, сигналами на клеммах ввода или командой по последовательной связи.



ВНИМАНИЕ

Установка контактора или воздушного выключателя на выходной стороне ПЧ не рекомендуется. Если это всё-таки необходимо, то следует выполнить управление контактором или воздушным выключателем так, чтобы переключение происходило при отсутствии тока или напряжения в выходной цепи ПЧ.

Запрещается подключать любой конденсатор или варистор непосредственно в выходной цепи ПЧ. Это может привести к аварийным отключениям или повреждению преобразователя.

Сильные искажения в питающей сети, включая гармоники и дисбаланс, существенно превышающие стандартные допуски, может привести к выходу из строя или повреждению ПЧ. Избегайте прямого подключения к общей точке с оборудованием, которое вызывает сильные искажения в сети, таким, как, например, электросварочный аппарат.

Убедитесь, что все клеммы (R / S / T / DC+ / DC– / BR / U / V / W) подключены правильно, в противном случае ПЧ будет поврежден при включении или запуске.

В заводских настройках по умолчанию тепловая защита двигателя отключена. Если эта функция требуется, установите соответствующий параметр в соответствии с данным Руководством.

Испытания изоляции ПЧ или внутренних компонентов могут его повредить. Проконсультируйтесь с технической службой поставщика, если это необходимо сделать.

Электронные компоненты ПЧ чувствительны к электростатическому разряду, не касайтесь печатных плат без защиты от электростатического разряда.

ПЧ предназначен для работы под высоким напряжением, поэтому за установку, ввод в эксплуатацию, испытания и техническое обслуживание могут отвечать только квалифицированные специалисты.

НЕ берите ПЧ за переднюю крышку, чтобы избежать его падения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что питание было отключено достаточное время (после погасания дисплея для приборов до 22 кВт включительно – 4 минуты, для приборов от 30 кВт и выше – 15 минут), прежде чем начинать подключение.

Устанавливайте ПЧ на огнеупорный материал, чтобы избежать возгорания. Не устанавливайте изделие в среде с взрывоопасными газами, в противном случае существует опасность взрыва. Подключите клемму РЕ к заземлению.

НИКОГДА не используйте нулевую линию в качестве заземления, иначе это может привести к поражению электрическим током. Категорически запрещается разбирать ПЧ и менять детали, компоненты и элементы ПЧ без предварительного согласования. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и т. д. Перед подачей питания правильно и надежно установите крышку ПЧ.

2.1.2. Подача питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА не подключайте и не снимайте какой-либо элемент ПЧ, когда подключено питание ПЧ, за исключением съемного пульта управления. Это может привести к повреждению ПЧ и поражению электрическим током.

Не допускайте к преобразователю детей и неавторизованный персонал.

2.1.3. Работа ПЧ



ВНИМАНИЕ

Не подключайте и не отключайте двигатель от ПЧ время работы. Это может привести к аварии или повреждению преобразователя. Длина моторного кабеля, превышающая разрешенную в спецификации, сократит срок службы ПЧ или приведет к его выходу из строя. Если к ПЧ подключены параллельно несколько двигателей, общая длина моторных кабелей должна быть не более 50% от максимально разрешенной в спецификации. Если суммарная длина моторного кабеля превышает это значение, на выходе ПЧ установите моторный дроссель. При задании рабочих характеристик двигателя обратите внимание на ограничения по скорости для подшипников двигателя и другого внутреннего механического устройства в двигателе.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе ПЧ НЕ проверяйте цепь с помощью мультиметра, осциллографа или любого другого оборудования. НЕ снимайте переднюю крышку ПЧ во время работы. Если настройкой параметров включена функция Автозапуска после ошибки (Fault-Auto-Restart), двигатель после сбоя может снова начать вращаться. Будьте внимательны, во избежание получения травм, со всеми движущимися частями механической системы, включая двигатель.

2.1.4. Отключение питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем, как дотронуться до клемм питания или какого-либо элемента внутри ПЧ, убедитесь, что все силовые соединения отключены, включая силовое звено постоянного тока.

Помните, что внутри ПЧ некоторое время может быть остаточное напряжение. Выждите достаточное время (после погасания дисплея для приборов до 22 кВт включительно – 4 минуты, для приборов от 30 кВт и выше – 15 минут), прежде чем касаться силовых клемм или любых внутренних элементов ПЧ.


2.2. Установка и подключение

2.2.1. Монтаж и установка


2.2.1.1. Условия окружающей среды

1. Рабочая температура составляет от -10 до 50°C (см. главу 1.1.4);
2. Монтируйте ПЧ на огнеупорную поверхность;
3. Вибрация в месте установки ПЧ должна быть не выше 1,14g/0,7g (см. технические характеристики). Убедитесь в правильности и надежности крепления ПЧ на поверхности;
4. Обеспечьте достаточное пространство вокруг ПЧ для отвода тепла;
5. Избегайте попадания на ПЧ прямых солнечных лучей, капель воды, превышения влажности и образования конденсата;
6. НЕ устанавливайте ПЧ в среде с агрессивными, горючими или взрывоопасными газами;
7. НЕ устанавливайте ПЧ в среде, содержащей капли масла, пыль, в т.ч. металлическую пыль и стружку.


2.2.1.2. Габаритные и монтажные размеры

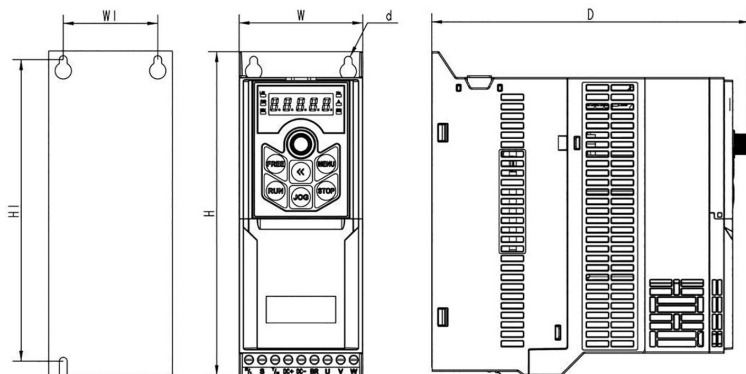



Типоразмер D1

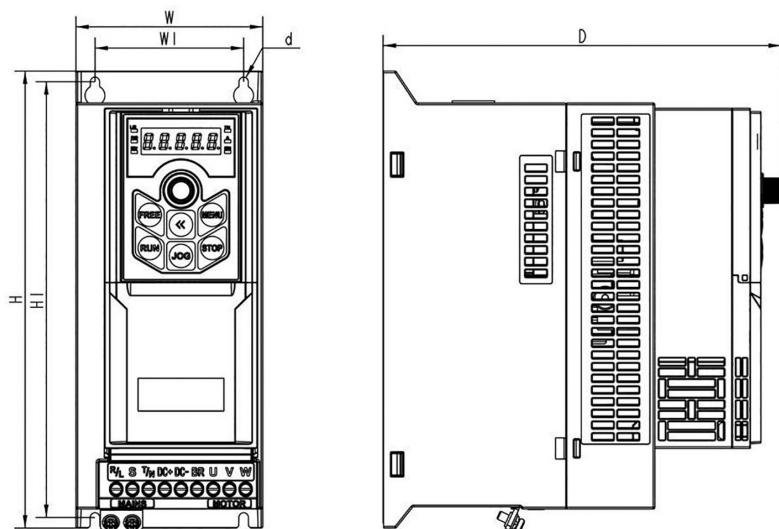


Типоразмеры D2-D4

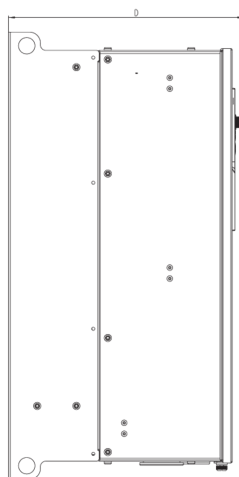

Типоразмеры D5-D6

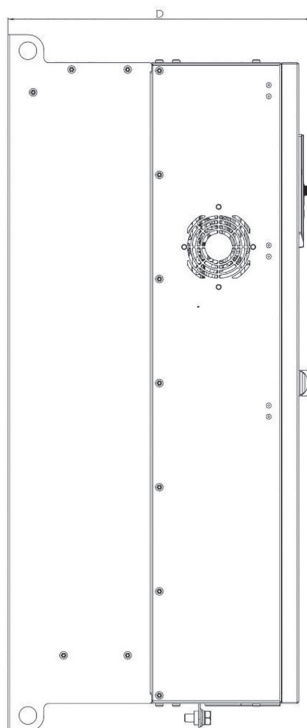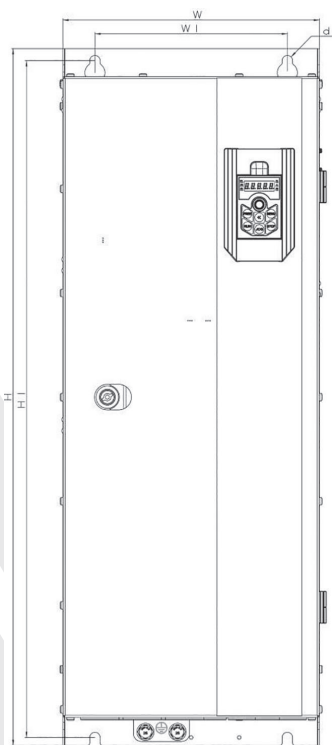

Типоразмеры D7-D9

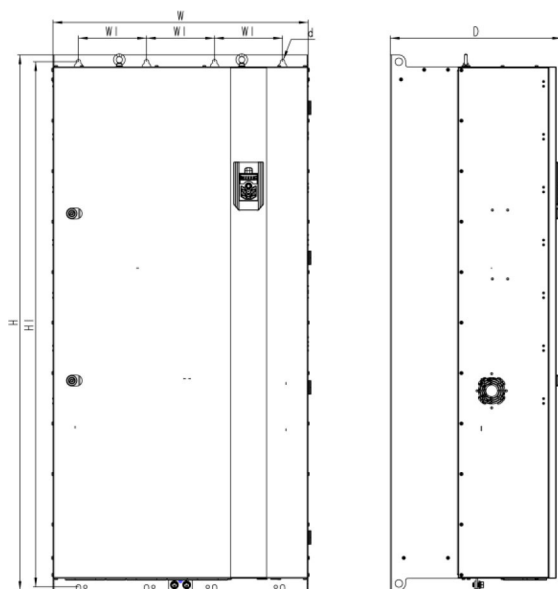

Типоразмер D10


Размеры:

Типо-размер	Номинальная мощность	Размеры (мм)					
		W	H	D	W1	H1	d
D1	0.75-2.2 кВт	72	185	125	55	175	4.5
D2	4.0 кВт	88	215	130	70	205	4.5
D3	5.5-7.5 кВт	100	250	135	80	240	4.5
D4	11-22 кВт	170	370	150	145	355	6.5
D5	30-55 кВт	280	490	245.5	220	470	9
D6	75-110 кВт	330	620	265	270	600	9
D7	132-185 кВт	320	870	380	240	845	13
D8	200-355 кВт	500	1070	410	380	1040	13
D9	415-500 кВт	650	1220	430	480	1190	13
D10	560-630 кВт	750	1570	505	3x200	1540	13

2.2.1.3. Правила монтажа

Одиночный и групповой монтаж


Силовые модули Native NFD P поддерживают как одиночный монтаж, так и монтаж в ряд. Вокруг ПЧ должно быть предусмотрено достаточно места для отвода тепла, как показано ниже:

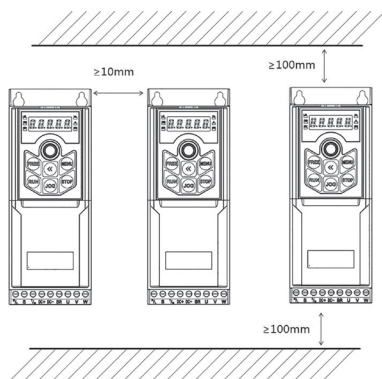

Если указанное расстояние между преобразователями обеспечить нельзя, то следует уменьшить ограничение температуры окружающего воздуха.


Монтаж ПЧ друг над другом

При установке ПЧ друг над другом тепло, выделяемое ПЧ снизу, может перегревать ПЧ, смонтированный выше. В этом случае необходимо установить пластину для теплоотвода в сторону, как показано на рисунке ниже.

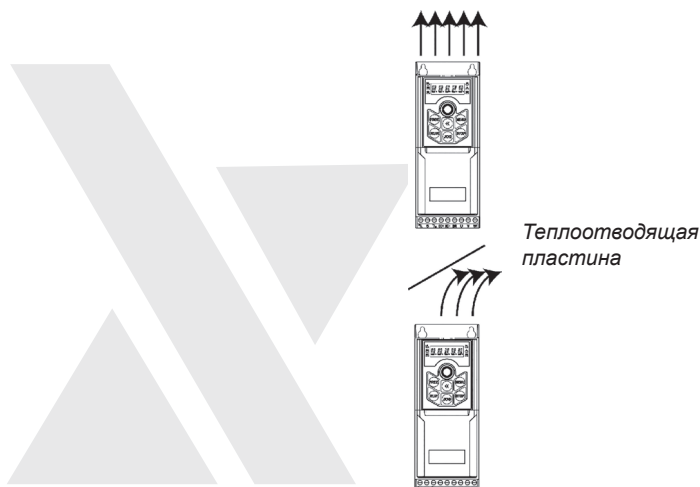

2.2.2. Установка периферийных устройств

Большинство возможных периферийных устройств, устанавливаемых в качестве опций для запуска ПЧ, показано ниже:

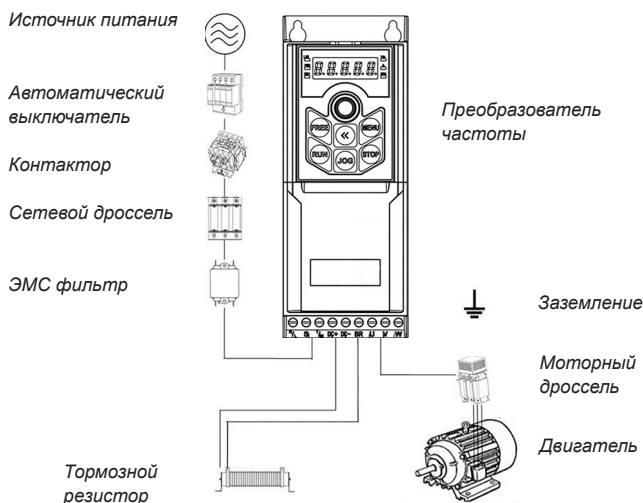

Оборудование	Точка подключения	Функции
Автоматический выключатель	Первый элемент на линии питания	Автоматическое отключение питания при высоком токе для защиты ПЧ от повреждения и ограничения воздействия на прочее оборудование.
Контактор	Между автоматическим выключателем и входом питания ПЧ	Включение или выключение питания ПЧ. Частота включения-выключения не должна превышать 2 раза в час, в противном случае ПЧ может быть поврежден. НЕ запускайте и не останавливайте двигатель, включая и выключая питание с помощью контактора.
Сетевой дроссель	На входе питания ПЧ	Ограничение гармоник в линии питания или защита преобразователя в жестких условиях с искажением или дисбалансом напряжения питания.
ЭМС фильтр	На входе питания ПЧ	Улучшение характеристик ЭМС, особенно для кондуктивных помех.
Тормозной резистор / тормозной модуль	Клеммы DC+ и BR для тормозного резистора, клеммы DC+ и DC— для тормозного модуля	Тормозной резистор можно использовать для сброса на него электроэнергии, вырабатываемой двигателем при работе в генераторном режиме. Для ПЧ без встроенного тормозного модуля необходимо установить внешний тормозной модуль перед тормозным резистором. НЕ используйте тормозной резистор для защиты ПЧ при завышенном напряжении сети.
Моторный дроссель, синус-фильтр	На выходе ПЧ	Моторный дроссель (или дроссель dU/dt) может быть установлен для компенсации погонной емкости кабеля двигателя; устанавливается при большой длине кабеля. Конкретные значения приведены в соответствующих главах.

2.2.2.1. Выбор тормозного резистора

Тормозной резистор выбирается по сопротивлению и мощности, как показано ниже. В основном, чем больше инерция системы, короче время замедления или выше частота торможения двигателя, тем больше мощность и меньшее сопротивление необходимого тормозного резистора. Помните, что сопротивление не может быть меньше значения, указанного в таблице ниже, в противном случае ПЧ может выйти из строя.

Выбор тормозного резистора:

- Расчет тормозного сопротивления: $R = U_{DcB}^2 \div (K_{BF} \times P_{Nom})$
 U_{DcB} — Пороговое напряжение постоянного тока, запускающее функцию тормозного резистора (это значение может быть установлено в параметре через пульт управления или по последовательной связи, обычно, это значение равно 385 В постоянного тока для моделей 200 В и 710 В постоянного тока для моделей 380 В);
 P_{Nom} — Номинальная мощность двигателя;
 K_{BF} — Коэффициент торможения. Чем больше инерция, чем меньше время торможения, тем большее необходимое значение коэффициента. Значение K_{BF} рекомендуется задавать в диапазоне 0,8~2,0. Значение 1,0 рекомендуется для общего применения, 1,5 рекомендуется для большой инерции, 2,0 рекомендуется для оборудования металлургических заводов;

Выбор мощности тормозного резистора

- Быстрый расчет тормозной мощности: $P_B = U_{DcB}^2 \div R$
Теоретически, размер мощности тормозного резистора можно выбирать быстрым расчетом, но следует использовать поправочный коэффициент, основанный на частоте торможения и режиме торможения, чтобы избежать потери места на монтаж (слишком большой размер резистора) и излишних затрат на приобретение тормозного резистора. Поправочный коэффициент: $Pr = K_{Bt} \times P_B$
 $K_{Bt} = 0,12 \sim 0,9$ — поправочный коэффициент. Нормальное значение составляет 0,12. Чем чаще происходит ускорение / замедление, чем больше продолжительность замедления, тем больше значение K_{Bt} . Обычно для эскалаторов и подобного оборудования рекомендуется значение 0,9, для центробежного оборудования — значение 0,6 (обратите внимание, выбор мощности зависит также от условий охлаждения).

Рекомендация по выбору тормозного резистора (для применений, в которых двигатель работает в режиме торможения не очень часто и не очень долго):

Питание ПЧ (В)	Мощность двигателя (кВт)	Тормозное сопротивление (Ом)	Мощность резистора (Вт)
3×380-440	0.75	≥300	200
3×380-440	1.5	≥160	400
3×380-440	2.2	≥100	600

3×380-440	4	≥75	800
3×380-440	5.5	≥50	1200
3×380-440	7.5	≥35	1500
3×380-440	11	≥25	2500
3×380-440	15	≥20	3000
3×380-440	18.5	≥15	3600
3×380-440	22	≥12	5000
3×380-440	30	≥9	7000

2.2.2.2. Выбор сетевого и моторного дросселя

Выбор сетевого дросселя:

Питание ПЧ (В)	Мощность двигателя (кВт)	Ток дросселя (А)	Индуктивность дросселя (2% падение напряжения) (мГн)
3×380-440	0.75	3.0	4.60
3×380-440	1.5	5.0	2.80
3×380-440	2.2	7.0	2.00
3×380-440	4	10.0	1.40
3×380-440	5.5	15.0	0.93
3×380-440	7.5	20.0	0.70
3×380-440	11	30.0	0.47
3×380-440	15	40.0	0.35
3×380-440	18.5	50.0	0.28
3×380-440	22	60.0	0.24
3×380-440	30	75.0	0.19

Примечания:

1. Сетевой дроссель не рекомендуется для подавления токовых гармоник.
2. Не рекомендуется добавлять сетевой дроссель на входе ПЧ, которые уже имеют встроенный дроссель.

Выбор моторного дросселя (длина моторного кабеля ≤200 м, $dU/dt < 500$ В/мкс)

Питание (В)	Мощность двигателя (кВт)	Ток дросселя (А)	Индуктивность дросселя (2% падение напряжения) (мГн)
3×380-440	0.75	2.3	6.08
3×380-440	1.5	3.8	3.68
3×380-440	2.2	5.3	2.64
3×380-440	4	9.00	1.56

Питание (В)	Мощность двигателя (кВт)	Ток дросселя (А)	Индуктивность дросселя (2% падение напряжения) (мГн)
3×380-440	5.5	13.00	1.08
3×380-440	7.5	17.00	0.82
3×380-440	11	25.00	0.56
3×380-440	15	32.00	0.44
3×380-440	18.5	38.00	0.36
3×380-440	22	45.00	0.32
3×380-440	30	61.00	0.22
3×380-440	37	75	0.18
3×380-440	45	91	0.16
3×380-440	55	112	0.12
3×380-440	75	150	0.10
3×380-440	90	180	0.08
3×380-440	110	215	0.06
3×380-440	132	260	0.06
3×380-440	160	315	0.04
3×380-440	185	365	0.04
3×380-440	200	395	0.04
3×380-440	220	435	0.03
3×380-440	250	480	0.03
3×380-440	280	540	0.03
3×380-440	315	605	0.02
3×380-440	355	660	0.02
3×380-440	415	745	0.02
3×380-440	450	827	0.02
3×380-440	500	918	0.017
3×380-440	560	1028	0.014
3×380-440	315	605	0.02
3×380-440	355	660	0.02
3×380-440	415	745	0.02
3×380-440	450	827	0.02
3×380-440	500	918	0.017
3×380-440	560	1028	0.014

2.2.2.3. Выбор ЭМС фильтров

ЭМС фильтр на входе ПЧ

Благодаря ЭМС фильтрам, указанным в таблице ниже или фильтрам с аналогичными параметрами, установленным на входе ПЧ, преобразователь может достичь характеристик электромагнитной совместимости класса A1.

Питание (В)	Мощность ПЧ (кВт)	Номинальный ток ЭМС фильтра (А)	Тип ЭМС фильтра*
380В	0.75	5	NFI-0005-SA
	1.5	5	NFI-0005-SA
	2.2	10	NFI-0010-SA
	4	10	NFI-0010-SA
	5.5	20	NFI-0020-SA
	7.5	20	NFI-0020-SA
	11	36	NFI-0036-SA
	15	36	NFI-0036-SA
	18.5	50	NFI-0050-SA
	22	50	NFI-0050-SA
	30	65	NFI-0065-SA
	37	80	NFI-0080-SA
	45	100	NFI-0100-SA
	55	150	NFI-0150-SA
	75	150	NFI-0150-SA
	90	200	NFI-0200-SA
	110	250	NFI-0250-BA
	132	250	NFI-0250-BA
	160	300	NFI-0300-BA
	185	400	NFI-0400-BA
	200	400	NFI-0400-BA
	220	400	NFI-0400-BA
	250	600	NFI-0600-BA
	280	600	NFI-0600-BA
	315	600	NFI-0600-BA
	355	900	NFI-0900-BA
	415	900	NFI-0900-BA
	450	900	NFI-0900-BA
	500	900	NFI-0900-BA
	560	900	NFI-0900-BA


Примечание: *модели приведены для примера. Для выбора конкретной модели ЭМС фильтра обратитесь к поставщику.

Синус-фильтр на выходе ПЧ

Рекомендации по выбору синус-фильтра на выходе ПЧ:

Питание (В)	Мощность ПЧ (кВт)	Номинальный ток (А)	Индуктивность (мГн)	Емкость (мкФ)
380В	0.75	10	2.50	10.0
	1.5	10	2.50	10.0
	2.2	10	2.50	10.0
	4	18	2.50	10.0
	5.5	18	1.50	16.0
	7.5	18	1.50	16.0
	11	30	0.78	32.0
	15	30	0.78	32.0
	18.5	60	0.38	64.0
	22	60	0.38	64.0
	30	60	0.38	64.0
	37	110	0.260	148.0
	45	110	0.260	148.0
	55	110	0.260	148.0
	75	180	0.160	240.0
	90	180	0.160	240.0
	110	270	0.110	350.0
	132	270	0.110	350.0
	160	450	0.066	600.0
	185	450	0.066	600.0
	200	450	0.066	600.0
	220	450	0.066	600.0
	250	750	0.040	1000.0
	280	750	0.040	1000.0
	315	750	0.040	1000.0
	355	750	0.040	1000.0
	415	750	0.040	1000.0
	450	1000	0.033	1200.0
	500	1200	0.027	1500.0
	560	1200	0.027	1500.0

Значения (индуктивность, емкость) основаны на схеме синус-фильтра:

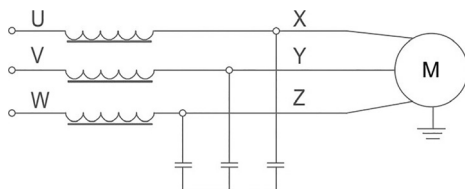

Примечание: Рекомендуемые значения подходят для частоты коммутации не ниже заводской настройки по умолчанию и рабочей частоты двигателя не выше 200 Гц. Если условия применения превышают допустимые пределы, необходимо выбрать другой синус-фильтр; обратитесь к поставщику.

Пример моделей синус-фильтров:

Мощность ПЧ (кВт)	Номинальный ток (А)	Тип синус-фильтра*
5.5	15	OSF-0015-EISA-E4M0
7.5	20	OSF-0020-EISA-E3M0
11	30	OSF-0030-EISA-E2M0
15	40	OSF-0040-EISA-E1M4
18.5	50	OSF-0050-EISA-E1M2
22	60	OSF-0060-EISA-E1M0
30	80	OSF-0080-EISA-EM80
37	90	OSF-0090-EISA-EM65
45	120	OSF-0120-EISA-EM52
55	150	OSF-0150-EISA-EM45
75	200	OSF-0200-EISA-EM35
110	250	OSF-0250-EISA-EM30
132	300	OSF-0300-EISA-EM24
160	360	OSF-0360-EISA-EM20
200	450	OSF-0450-EISA-EM15
250	500	OSF-0500-EISA-EM15
280	600	OSF-0600-EISA-EM12
315	660	OSF-0660-EISA-EM10
355	750	OSF-0750-EISA-EM09
400	900	OSF-0900-EISA-E75U
450	1000	OSF-1000-EISA-E60U
500	1200	OSF-1200-EISA-E65U
560	1200	OSF-1200-EISA-E65U



Примечание: *модели приведены для примера. Для выбора конкретной модели синус-фильтра обратитесь к поставщику.

2.2.3. Силовое подключение

2.2.3.1. Силовые клеммы



▼ 0.75 – 2.2 кВт:

Обозначение	Функция
R/L, S, T/N	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы питания двигателя
DC+, DC–	Клеммы цепи постоянного тока
DC+, BR	Клеммы подключения тормозного резистора
	Заземление

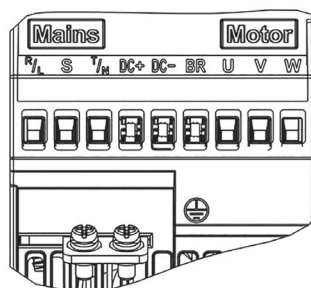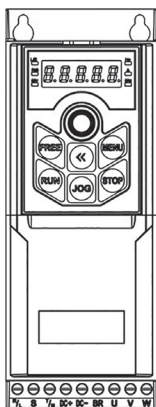



▼ 4.0 – 7.5 кВт:

Обозначение	Функция
R/L, S, T/N	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы питания двигателя
DC+, DC–	Клеммы цепи постоянного тока
DC+, BR	Клеммы подключения тормозного резистора
	Заземление

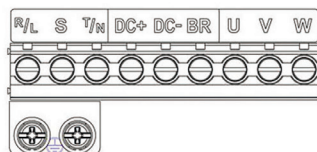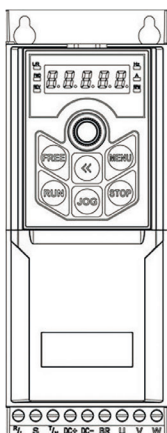



▼ 11 – 22 кВт:

Обозначение	Функция
R, S, T	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы питания двигателя
DC+, DC–	Клеммы цепи постоянного тока
DC+, BR	Клеммы подключения тормозного резистора
	Заземление

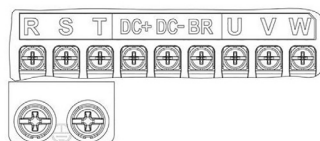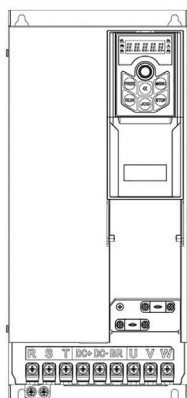



▼ 30 – 55 кВт:

Обозначение	Функция
R, S, T	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы питания двигателя
DC+, DC–	Клеммы цепи постоянного тока
	Заземление

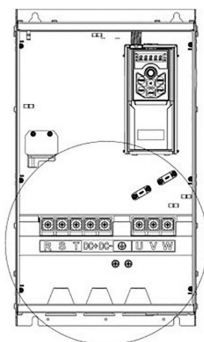


▼ 75 – 110 кВт:

Обозначение	Функция
R, S, T	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы питания двигателя
DC+, DC–	Клеммы цепи постоянного тока
	Заземление

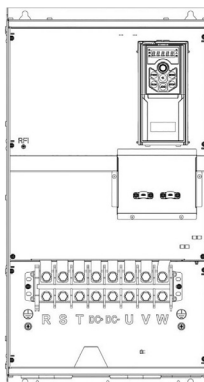


▼ 132 – 500 кВт:

Обозначение	Функция
R, S, T	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы питания двигателя
DC+, DC–	Клеммы цепи постоянного тока
	Заземление

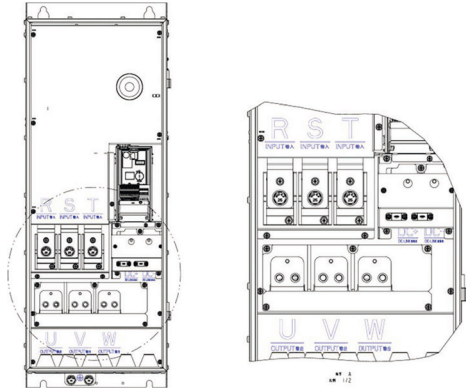

▼ 560 – 630 кВт:

Обозначение	Функция
R, S, T	Клеммы подключения к питающей сети
U, V, W	Выходные клеммы питания двигателя
DC+, DC–	Клеммы цепи постоянного тока
	Заземление

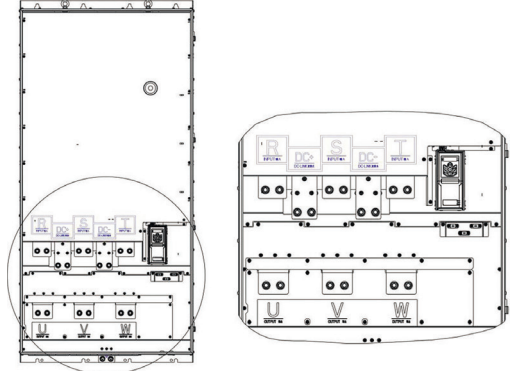

2.2.3.2. Рекомендуемые характеристики подключения силовых клемм

Модель ПЧ	Сечение кабеля питания (мм²)	Сечение моторного кабеля (мм²)	Винты клемм силовых кабелей	Момент затяжки силовых кабелей (Н·м)	Винты заземления	Момент затяжки винтов заземления (Н·м)
NFD 0.75KW 3X380-480V IP20 P	1	1	M3	0.5-0.7	M4	1.0-1.2
NFD 1.5KW 3X380-480V IP20 P	1	1	M3	0.5-0.7	M4	1.0-1.2
NFD 2.2KW 3X380-480V IP20 P	1	1	M3	0.5-0.7	M4	1.0-1.2
NFD 4KW 3X380-480V IP20 P	1.5	1.5	M3	0.5-0.7	M4	1.0-1.2

NFD 5.5KW 3X380-480V IP20 P	1.5	1.5	M3	0.5-0.7	M4	1.0-1.2
NFD 7.5KW 3X380-480V IP20 P	2.5	1.5	M3	0.5-0.7	M4	1.0-1.2
NFD 11KW 3X380-480V IP20 P	4	2.5	M5	1.6-2.0	M5	1.6-2.0
NFD 15KW 3X380-480V IP20 P	6	4	M5	1.6-2.0	M5	1.6-2.0
NFD 18.5KW 3X380-480V IP20 P	10	4	M5	1.6-2.0	M5	1.6-2.0
NFD 22KW 3X380-480V IP20 P	10	6	M5	1.6-2.0	M5	1.6-2.0
NFD 30KW 3X380-480V IP20 P	10	6	M5	1.6-2.0	M5	1.6-2.0
NFD 37KW 3X380-480V IP20 P	10	10	M6	2.0-2.5	M6	2.0-2.5
NFD 45KW 3X380-480V IP20 P	16	16	M6	2.0-2.5	M6	2.0-2.5
NFD 55KW 3X380-480V IP20 P	16	16	M6	2.0-2.5	M6	2.0-2.5
NFD 75KW 3X380-480V IP20 P	25	25	M8	8-10	M6	2.0-2.5
NFD 90KW 3X380-480V IP20 P	35	35	M8	8-10	M6	2.0-2.5
NFD 110KW 3X380-480V IP20 P	70	70	M8	8-10	M6	2.0-2.5
NFD 132KW 3X380-480V IP20 P	95	95	Вход M12 Выход M10*2	Вход 20-25 Выход 12-16	2*M10	12-16
NFD 160KW 3X380-480V IP20 P	120	120	Вход M12 Выход M10*2	Вход 20-25 Выход 12-16	2*M10	12-16
NFD 185KW 3X380-480V IP20 P	150	150	Вход M12 Выход M10*2	Вход 20-25 Выход 12-16	2*M10	12-16
NFD 200KW 3X380-480V IP20 P	2*70	2*70	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 220KW 3X380-480V IP20 P	2*95	2*95	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 250KW 3X380-480V IP20 P	2*95	2*95	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 280KW 3X380-480V IP20 P	2*120	2*120	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 315KW 3X380-480V IP20 P	2*120	2*120	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 355KW 3X380-480V IP20 P	2*150	2*150	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 415KW 3X380-480V IP20 P	2*185	2*185	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 450KW 3X380-480V IP20 P	2*240	2*240	2*M12	30-38	2*M10	12-16

NFD 500KW 3X380-480V IP20 P	2*240	2*240	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 560KW 3X380-480V IP20 P	2*240	2*240	2*M12	30-38	2*M10	12-16
NFD 630KW 3X380-480V IP20 P	4*120	4*120	2*M12	30-38	2*M12	30-38

Примечание: Рекомендуемые характеристики основаны на окружающей температуре 25 °C, работе в тяжелом режиме и использовании одножильного кабеля типа VV. См. локальные стандарты для других условий применения.

2.2.3.3. Рекомендации по выбору дифференциальных автоматов

При установке дифференциального автомата между источником питания и входом ПЧ (R/L, S/N, T) учитывайте ток утечки, существующий даже при нормальной работе. Во время работы ПЧ ток утечки может генерироваться из перечисленных ниже источников, причем ток утечки генерируется, даже если нет никаких неполадок в работе:

Ток гармонических составляющих ШИМ на выходе ПЧ через паразитные емкости между моторным кабелем двигателя и землей и между обмоткой и корпусом двигателя.

Остаточный ток, возникающий из-за дисбаланса источника питания сети или различия конденсаторов фильтра ЭМС, проходящий через заземляющие конденсаторы.

Для применения с преобразователем частоты следует применять дифференциальный автомат (срабатывающий только на ток низкой частоты) с номинальным током утечки выше 10 мА.

Если выбран обычный автоматический выключатель, номинальный ток утечки должен быть выше 200 мА, а время срабатывания должно быть более 0,1 секунды.

2.2.4. Электромагнитная совместимость для электрических подключений

2.2.4.1. Стандарты ЭМС

ПЧ серии Native NFD P соответствуют стандартам IEC: IEC/EN61800–3 (Системы электропривода с регулируемой скоростью, часть 3: требования по электромагнитной совместимости и специальные методы испытаний).

В стандарте IEC/EN61800–3 требования к электромагнитной совместимости определяются в двух аспектах: определение электромагнитных помех и помехоустойчивость. ЭМС помехи включают излучение, кондуктивное излучение и излучение тока низкой частоты. Устойчивость в ЭМС включает помехоустойчивость по излучению, проводимости, импульсным помехам, выбросам, ESD и низкочастотным помехам от сетевого источника питания (провалы напряжения, скачки, провисания и колебания, дисбаланс, искажения и изменение частоты). Native NFD P отвечает всем требованиям, кроме:

Для соответствия IEC 61000–3–2/IEC 61000–3–12 для ПЧ мощностью менее 30 кВт необходим внешний сетевой дроссель (см. 2.2.2.3).

Внешний ЭМС фильтр необходим для соответствия классам C1 или C2 (IEC 61800–3) по кондуктивным излучениям (см. 2.2.2.4). Если не установлен внешний ЭМС фильтр, ПЧ серии Native NFD P не предназначены для использования в низковольтной сети общего пользования, которая напрямую обслуживает бытовые применения.

2.2.4.2. Руководство по снижению ЭМС помех

Несмотря на то, что ЭМС фильтр встроен в Native NFD P и определенно ограничивает помехи по проводам, в зависимости от чувствительности оборудования и фона окружающей среды, остается вероятность влияния помех на соседнее оборудование. Если это происходит, рекомендуется принять следующие меры:

Установите внешний ЭМС фильтр перед входом ПЧ.

Установите фильтр сети питания перед оборудованием, чувствительным к помехам ЭМС.

Изолируйте сеть питания ПЧ от оборудования, чувствительного к помехам ЭМС, обычно с помощью изолирующего трансформатора.

Используйте экранированный провод для сигналов управления и экранированный кабель для двигателя, правильно заземлите экран.

Избегайте прокладки линий управляющих сигналов параллельно силовым линиям, особенно избегайте укладки управляющих проводов и силовых кабелей в единый жгут. Если невозможно избежать близкой прокладки проводов управления и кабеля питания, пожалуйста, расположите провода перпендикулярно.

Если надежной точки заземления или экранированного кабеля двигателя нет, используйте дополнительный провод для подключения корпуса двигателя к клемме PE и расположите этот провод вместе с кабелями 3 фаз двигателя как можно ближе и плотнее.

Установка ферритовых колец на входе и/или выходе ПЧ в большинстве случаев помогает решить проблему электромагнитных помех.

2.2.4.3. Снижение тока утечки

Как указано в п. 2.2.3.4, существуют различные причины возникновения тока утечки. Проблема с током утечки должна решаться во избежание неправильной работы дифференциального автомата или создания помех другому оборудованию. Ниже приведены рекомендации по снижению тока утечки:

- Уменьшите частоту коммутации и используйте как можно более короткий моторный кабель, чтобы снизить ток утечки высокой частоты;
- Установите моторный дроссель или синус-фильтр на выходе ПЧ; Примите меры по снижению дисбаланса источника питания.

2.2.4.4. Снижение наведенного напряжения

В случае отсутствия заземления на корпус двигателя или на металлические элементы, подсоединенные к корпусу двигателя, может быть наведено индуктивное напряжение. Подключение корпуса двигателя к клемме РЕ преобразователя помогает снизить уровень этого напряжения. Но единственный безопасный способ – правильно заземлить двигатель и ПЧ.

2.2.4.5. Заземление

Заземлите элементы системы:



1. Используйте толстый провод для заземления, чтобы уменьшить сопротивление линии заземления; Используйте как можно более короткий заземляющий провод;
2. Точка заземления должна быть на минимальном расстоянии от ПЧ;
3. Используйте четырехпроводный моторный кабель, подключите корпус двигателя к клемме РЕ ПЧ с помощью одного из четырех проводов и заземлите этот провод;
4. Размещайте заземляющие провода вдали от входов / выходов оборудования, чувствительного к электромагнитным помехам.

2.3. Список параметров

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
Группа параметров 0: Основные режимы управления и команды				
P0-01	Режим управления	0: Бездатчиковый режим управления скоростью 1: Режим управления скоростью с энкодером 2: Бездатчиковый режим управления моментом 3: Режим управления моментом с энкодером		0
*P0-02	Принцип управления двигателем	0: V/F 1: Векторное управление 1 2: Векторное управление 2		1

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
Группа параметров 0: Основные режимы управления и команды				
P0-03	Макросы	0: Не используются 1: Насосное применение 2: Простой ПЛК		
*P0-04	Характеристики момента	0: СТ (постоянный) 1: VT (переменный) 9: AEO (оптимизация энергопотребления)		0
*P0-05	Направление вращения двигателя	0: По часовой стрелке 1: Против часовой стрелки 2: Оба направления		2
P0-09	Выбор направления вращения	0: Прямое вращение 1: Обратное вращение		0
P0-10	Выбор источника задания скорости	0: Основной источник задания 1: Приоритет предустановленных значений 2: Комбинация основного и дополнительного источников задания (P0-14). 3: Переключение между основным и дополнительным источниками задания. 4: Переключение между основным источником и комбинацией основного и дополнительного источников задания. 5: Переключение между дополнительным источником и комбинацией основного и дополнительного источников задания.		2
P0-11	Основной источник задания	0: Нет 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 5: Импульсный вход 10: Предустановленное значение 0 + БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 11: Предустановленные значения 20: По последовательной связи 21: ПИД-регулятор процесса 30: Пульт		1
P0-12	Дополнительный источник задания	Аналогично P0-11		20
P0-13	Источник задания момента в режиме управления моментом	Аналогично P0-11		1
P0-14	Комбинация основного и дополнительного источников	0: Основной + дополнительный 1: Основной – дополнительный 2: Максимальный из основного и дополнительного 3: Минимальный из основного и дополнительного		0
P0-15	Диапазон задания скорости	0: 0~P0-16 1: -P0-16~P0-16		0
P0-16	Базовое значение задания скорости	0.0~590.0		50.0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 0: Основные режимы управления и команды				
P0-17	Источник команд управления	0: Клеммы или последовательная связь 1: Клеммы 2: Последовательная связь		0
P0-18	Выбор источника команд управления по последовательной связи	0: Нет 1: Встроенный RS485 2: Шина с платы расширения		1
P0-29	Разрешение переключения источника команд управления сигналом на дискретном входе	0: Запрещено 1: Разрешено		0
P0-30	Предустановленное значение 0	-100.00~100.00	%	0.00
P0-31	Предустановленное значение 1	-100.00~100.00	%	0.00
P0-32	Предустановленное значение 2	-100.00~100.00	%	0.00
P0-33	Предустановленное значение 3	-100.00~100.00	%	0.00
P0-34	Предустановленное значение 4	-100.00~100.00	%	0.00
P0-35	Предустановленное значение 5	-100.00~100.00	%	0.00
P0-36	Предустановленное значение 6	-100.00~100.00	%	0.00
P0-37	Предустановленное значение 7	-100.00~100.00	%	0.00
P0-38	Предустановленное значение 8	-100.00~100.00	%	0.00
P0-39	Предустановленное значение 9	-100.00~100.00	%	0.00
P0-40	Предустановленное значение 10	-100.00~100.00	%	0.00
P0-41	Предустановленное значение 11	-100.00~100.00	%	0.00
P0-42	Предустановленное значение 12	-100.00~100.00	%	0.00
P0-43	Предустановленное значение 13	-100.00~100.00	%	0.00
P0-44	Предустановленное значение 14	-100.00~100.00	%	0.00
P0-45	Предустановленное значение 15	-100.00~100.00	%	0.00
P0-46	Значение шага БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ	0.01~100.00	%	0.10
P0-47	Сохранение значения шага БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ	0: Не сохранять 1: Сохранять при останове 2: Сохранять при отключении питания		0
P0-48	Скорость толчкового режима	0.0~400.0 Гц	Гц	5.0
P0-49	Разрешение времени разгона/замедления	0: 0.1 сек 1: 0.01 сек	сек	1
P0-50	Тип разгона/замедления 1	0: Линейный 1: S-образный		0
P0-51	Время разгона 1	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-52	Время замедления 1	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-53	Тип разгона/замедления 2	0: Линейный 1: S-образный		0
P0-54	Время разгона 2	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 0: Основные режимы управления и команды				
P0-55	Время замедления 2	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-56	Тип разгона/замедления 3	0: Линейный 1: S-образный		0
P0-57	Время разгона 3	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-58	Время замедления 3	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-59	Тип разгона/замедления 4	0: Линейный 1: S-образный		0
P0-60	Время разгона 4	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-61	Время замедления 4	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-62	Время разгона/замедления режима Jog	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-63	Время S-образного разгона в начале	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-64	Время S-образного разгона в конце	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-65	Время S-образного замедления в начале	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-66	Время S-образного замедления в конце	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-80	Локальный адрес ПЧ	1~127		1
P0-81	Скорость обмена данными	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5~9: Зарезервированы	бит/с	2
P0-82	Формат данных последовательной связи (бит четности / стоп-бит)	0: Четный (1 стоп-бит) 1: Нечетный (1 стоп-бит) 2: Нет четности (1 стоп-бит) 3: Нет четности (2 стоп-бита)		0
P0-83	Мин. задержка отклика при связи	0.000~0.500	сек	0.002
P0-84	Макс. задержка отклика при связи	0.010~10.000	сек	5.000
P0-85	Сообщение отклика	0: Нормальный отклик 1: Исключительный отклик 2: Без отклика		0
P0-86	Сохранение параметра, заданного по последовательной связи, при откл. питания	0: Параметр не сохраняется 1: Параметр сохраняется		0
P0-87	Терминальный резистор	0: Отключен 1: Включен		0
P0-88	Время паузы при последовательной связи	0.01~650.00	сек	1.00
P0-89	Действие при возникновении паузы в процессе последовательной связи	0: Нет 2: Останов двигателя 3: Толчковый режим 4: Работа на максимальной частоте P5-03 5: Сигнал ошибки и отключение двигателя 6: Предупреждение		0
P0-90	Сброс паузы последовательной связи	0: Нет 1: Сброс паузы		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
Группа параметров 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем				
P1-00	Частота ШИМ	2~16: 2~16 кГц		*
*P1-01	Тип питающей сети	2: 200-240В/50Гц 12: 380-440В/50Гц 22: 440-480В/50Гц 102: 220-240В/60Гц 112: 380-440В/60Гц 122: 440-480В/60Гц		*
*P1-02	Тип двигателя	0: Асинхронный 1: Синхронный с поверхностными магнитами (SPM) 2: Синхронный с заглубленными магнитами (IPM) без насыщения 3: Синхронный с заглубленными магнитами (IPM) с насыщением		0
*P1-03	Номинальная мощность двигателя	0.12~450	кВт	*
*P1-04	Номинальное напряжение двигателя	50~1000	В	*
*P1-05	Номинальная частота двигателя	20~400	Гц	*
*P1-06	Номинальный ток двигателя	0.1~1200	А	*
*P1-07	Номинальная скорость двигателя	100~24000	Об/мин	*
*P1-08	Номинальный момент двигателя	0.1~6553.5	Н·м	*
*P1-13	Автонастройка двигателя	0: Нет 1: Быстрая статическая автонастройка 2: Полная статическая автонастройка		0
*P1-14	Сопротивление статора (Rs)	0.001~65.535	Ω	*
*P1-15	Сопротивление ротора (Rr)	0.001~65.535	Ω	*
*P1-16	Реактивное сопротивление утечки на статоре (X1)	0.001~65.535	Ω	*
*P1-17	Общее реактивное сопротивление (Xh)	0.01~655.35	Ω	*
*P1-18	Индуктивность Ld, оси D (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-19	Индуктивность Lq, оси Q (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-20	Насыщенная индуктивность Ld-s, оси D (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-21	Насыщенная индуктивность Lq-s, оси Q (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-22	Ток насыщения оси D для Ld-s	20~200	%	100
*P1-23	Ток насыщения оси Q для Lq-s	20~200	%	100
*P1-24	Число полюсов двигателя	2~100	шт.	4

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
Группа параметров 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем				
*P1-25	Противо-ЭДС на номинальной скорости для двигателей с ПМ	0~9000	В	*
*P1-26	Длина моторного кабеля	0~150	м	10
P1-32	Коэффициент компенсации нагрузки на низкой скорости	0~199	%	100
P1-33	Коэффициент компенсации нагрузки на высокой скорости	0~199	%	100
P1-34	Ток намагничивания двигателя на нулевой скорости	0~300	%	100
P1-35	Минимальная частота для нормального тока намагничивания двигателя	0.0~10.0	Гц	0.0
P1-36	Минимальный ток двигателя на низкой скорости	0~120	%	80
P1-37	Компенсация скольжения	-400~399	%	*
P1-38	Постоянная времени компенсации скольжения	0.05~5.00	сек	*
P1-39	Коэффициент демпфирования резонанса	0~5000	%	*
P1-40	Постоянная времени фильтра демпфирования резонанса	0.005~0.050	сек	0.005
P1-41	Коэффициент демпфирования для двигателей с постоянными магнитами	0~5000	%	120
P1-42	Постоянная времени демпфирования для низкой скорости (двигатели с ПМ)	0.01~20.00	сек	0.8
P1-43	Постоянная времени демпфирования для высокой скорости (двигатели с ПМ)	0.01~20.00	сек	0.8
P1-44	Постоянная времени токового фильтра (двигатели с ПМ)	0.001~1.000	сек	0.5
P1-45	Минимальный пусковой момент в режиме управления моментом	-100~100	%	5
P1-46	Минимальная скорость отсечки момента при пуске в режиме управления моментом	0.1~50.0	Гц	3.0
P1-53/ P1-55/ P1-57/	Напряжение точек V/F кривой	0.0~999.9	В	*
P1-59/ P1-61				
P1-54/ P1-56/ P1-58/ P1-60/ P1-62	Частота точек V/F кривой	0.0~590.0	Гц	*

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем				
P1-63	Метод пуска двигателей с ПМ	0: Определение начальной позиции (IPD) 1: Возврат в начальную позицию		1
*P1-64	Метод пуска асинхронных двигателей	0: Прямой пуск 1: Подхват вращающегося двигателя		0
P1-67	Минимальная допустимая скорость	0.00~50.00	Гц	0.1
P1-68	Диапазон пропуска низких частот	0.0~20.0	Гц	0.0
P1-70	Время задержки пуска	0.0~10.0	сек	0.0
P1-71	Работа во время задержки	0: Двигатель на выбеге 1: Удержание постоянным током		0
P1-72	Постоянный ток удержания	0~150	%	50
P1-79	Метод останова в режиме управления моментом	0: Останов в режиме управления моментом 1: Останов в режиме управления скоростью		0
P1-80	Способ останова после завершения замедления	0: Двигатель на выбеге 1: Удержание постоянным током		0
P1-81	Частота включения удержания постоянным током	0.0~400.0	Гц	0.0
P1-82	Постоянный ток торможения (асинхронные двигатели)	0~150	%	50
P1-83	Время торможения постоянным током (асинхронные двигатели)	0.0~60.0	сек	2
P1-84	Частота включения торможения постоянным током (асинхронные двигатели)	0.0~400.0	Гц	0.0
P1-85	Время размагничивания перед торможением постоянным током	0~100	%	100
P1-86	Ток возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)	0~150	%	80
P1-87	Время возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)	0.1~60.0	сек	3.0
P1-91	Функция торможения	0: Нет 1: Тормозной резистор 2: Торможение переменным током		0
P1-92	Максимальный ток торможения переменным током	0~150	%	100
P1-93	Усиление для торможения переменным током	1.0~2.0		1.4
P1-94	Напряжение в цепи постоянного тока, при котором вкл. тормозной резистор	Зависит от сети питания	В	*

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем				
P1-95	Сопротивление тормозн. резистора	5~65535	Ω	*
P1-97	Ток отпускания механического тормоза		A	0
P1-98	Частота наложения механического тормоза		Гц	0
Группа параметров 2: Функции дискретных входов/выходов				
P2-00	Выбор положительной/отрицательной логики для дискретных входов	0~65535		0
P2-01	Выбор положительной/отриц. логики для дискретных и релейных выходов	0~65535		0
P2-02	Режим дискретных входов	0: NPN 1: PNP		0
P2-03	Пуск/стоп одним импульсным сигналом	0: Запрещен 1: Разрешен		0
P2-04	Время фильтрации дискретных входов	2~16	мс	4
P2-05	Функция дискретного входа FWD	0: Нет функции 1: Сброс 2: Останов на выбеге (отрицательная логика) 3: Останов на выбеге и сброс (отрицат. логика) 4: Останов (отрицательная логика) 10: Пуск вперед 11: Реверс 12: Пуск назад 13: Пуск вперед сигналом без фиксации 14: Пуск назад сигналом без фиксации 15: Толчковый режим вперед 16: Толчковый режим назад 17: Останов сигналом без фиксации 20: Запрет работы вперед 21: Запрет работы назад 22: Выбор предустановленного значения, бит 1 23: Выбор предустановленного значения, бит 2 24: Выбор предустановленного значения, бит 3 25: Выбор предустановленного значения, бит 4 26: Выбор времени разгона/замедления, бит 1 27: Выбор времени разгона/замедления, бит 2 30: Увеличение скорости 31: Снижение скорости 32: Счетчик A 34: Сброс счетчика A 35: Счетчик B 37: Сброс счетчика B 40: Импульсный вход 41: Переключение источника задания 42: Переключение режимов скорости/момента 50: Вход сигнала о внешней ошибке 51: Фиксация выхода ПИД-регулятора 64: Пуск для макроса «Насосное применение» 65: Очистка насоса		10
P2-06	Функция дискретного входа REV			12
P2-07	Функция дискретного входа DI1			22
P2-08	Функция дискретного входа DI2			23
P2-09	Функция дискретного входа DI3			24

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 2: Функции дискретных входов/выходов				
P2-21	Действия при поступлении на дискретный вход сигнала ошибки	0: Нет 2: Останов и предупреждающий сигнал 3: Работа на скорости толчкового режима и предупреждающий сигнал 4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал 5: Аварийный сигнал и плавный останов 6: Предупреждающий сигнал 7: Аварийный сигнал и останов на выбеге 8: Аварийный сигнал подается только во время работы привода, двигатель останавливается на выбеге	0	
P2-22	Выбор функции дискретного выхода DO1	0: Нет функции 1: ПЧ готов к работе 2: ПЧ готов к работе в удаленном режиме 3: ПЧ готов к работе и остановлен; 4: ПЧ работает; 5: ПЧ работает, предупреждений нет; 6: Работа в допустимом диапазоне тока 7: Заданная частота достигнута (± 0.3 Гц) 8: Обратное вращение 10: Аварийный сигнал 11: Аварийный сигнал или предупреждение 12: Предупреждение о перегреве 13: ПЧ готов к работе, предупреждение о перегреве отсутствует 14: ПЧ готов к работе в удаленном режиме, предупреждение о перегреве отсутствует 15: Связь по шине связи работает нормально 20: Ток вне допустимых пределов 21: Выходной ток ниже P5-09 22: Выходной ток больше P5-10 23: Выходная частота вне допустимых пределов 24: Выходная частота ниже P5-11 25: Выходная частота выше P5-12 26: Обратная связь вне допустимых пределов 27: Обратная связь ниже P5-15 28: Обратная связь выше P5-16 29: Задание вне допустимых пределов 30: Задание ниже P5-13 31: Задание выше P5-14 40: Локальный режим 41: Удаленный режим 42: Управление механическим тормозом 43: Подан внешний сигнал аварии 44: Предупреждение о дисбалансе 47: Значение счетчика А достигнуто (P2-47) 48: Значение счетчика В достигнуто (P2-48) 49: Плата связи в норме 64: Управление двигателем 1 65: Управление двигателем 2 66: Управление двигателем 3 67: Управление двигателем 4 68: Управление двигателем 5 69: Управление двигателем 6 70: Управление двигателем 7 71: Управление двигателем 8 72: Очистка насоса 73: Заполнение трубы 74: Спящий режим		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 2: Функции дискретных входов/выходов				
P2-23	Выбор функции дискретного выхода DO2	Аналогично P2-22		
P2-24	Выбор функции дискретного выхода DO3	Аналогично P2-22		
P2-25	Выбор функции дискретного выхода DO4	Аналогично P2-22		
P2-26	Выбор функции дискретного выхода DO5	Аналогично P2-22		
P2-28	Выбор функции реле RL1	Аналогично P2-22		10
P2-29	Задержка включения реле RL1	0.00~600.00	сек	0.00
P2-30	Задержка выключения реле RL1	0.00~600.00	сек	0.00
P2-31	Выбор функции реле RL2	Аналогично P2-22		0
P2-32	Задержка включения реле RL2	0.00~600.00	сек	0.00
P2-33	Задержка выключения реле RL2	0.00~600.00	сек	0.00
P2-40	Задержка реакции на сигналы Больше/Меньше	2~60000	мс	4
P2-46	Сохранение значения на счетчике (дискретный вход) при отключении питания	0: Не сохраняется 1: Сохранение счетчика A 2: Сохранение счетчика B 3: Сохранение обоих счетчиков A и B		0
P2-47	Порог счетчика A	1~65535		65535
P2-48	Порог счетчика B	1~65535		65535
P2-50	Мин. частота импульсного входа	0.00~P2-51	кГц	0.00
P2-51	Макс. частота импульсного входа	P2-50~100.00	кГц	50.00
P2-52	Значение задания / обратной связи при минимальной частоте импульсного входа	-200.00~200.00	%	0.00
P2-53	Значение задания / обратной связи при максимальной частоте импульсного входа	-200.00~200.00	%	100.00
P2-54	Время фильтрации для импульсного входа	1~1000	мс	100

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 2: Функции дискретных входов/выходов				
P2-60	Выбор функции импульсного выхода	0: Дискретный выход 1: Выходная частота 2: Выходной ток 3: Выходная мощность 4: Скорость двигателя 5: Выходное напряжение 10: Задание значения 11: Значение обратной связи 13: Задание значения по шине 14: Входная частота импульсного входа 1 15: Значение на аналоговом входе AI1 16: Значение на аналоговом входе AI2 20: Напряжение на шине постоянного тока 30: Выходной момент		0
P2-61	Минимальная частота импульсного выхода	0.00~P2-62	кГц	0.00
P2-62	Максимальная частота импульсного выхода	P2-61~100.00	кГц	50.00
P2-63	Значение сигнала на выходе при минимальной частоте импульсного выхода	0.00~200.00	%	0.00
P2-64	Значение сигнала на выходе при максимальной частоте импульсного выхода	0.00~200.00	%	100.00
P2-70	Разрешение энкодера	0~32767		1024
P2-71	Направление вращения энкодера	0: по часовой стрелке 1: против часовой стрелки		0
P2-72	Делитель	1~255		1
Группа параметров 3: Функции аналоговых входов/выходов				
P3-00	Тип сигнала на аналоговом входе - AI1	0: Аналоговый по напряжению 1: Аналоговый по току		0
P3-01	Время фильтрации для аналогового входа AI1	0.00~10.00	сек	0.01
P3-02	Зона нулевого сигнала для аналогового входа AI1	0.00~20.00	В/мА	0.00
P3-03	Минимальное входное напряжение для аналогового входа AI1	0.00~P3-04	В	0.00
P3-04	Максимальное входное напряжение для аналогового входа AI1	P3-03~10.00	В	10.00
P3-05	Минимальный входной ток для аналогового входа AI1	0.00~ P3-06	мА	0.00
P3-06	Максимальный входной ток для аналогового входа AI1	P3-05~20.00	мА	20.00
P3-07	Значение сигнала на входе при минимальном токе / напряжении на входе AI1	-200.00~200.00	%	0.00

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 3: Функции аналоговых входов/выходов				
P3-08	Значение сигнала на входе при максимальном токе / напряжении на входе AI1	-200.00~200.00	%	100.00
P3-09	Тип сигнала на аналоговом входе – AI2	0: Аналоговый по напряжению 1: Аналоговый по току		1
P3-10	Время фильтрации для аналогового входа AI2	0.00~10.00	сек	0.01
P3-11	Зона нулевого сигнала для аналогового входа AI2	0.00~20.00	В/мА	0.00
P3-12	Минимальное входное напряжение для аналогового входа AI2	0.00~P3-13	В	0.00
P3-13	Максимальное входное напряжение для аналогового входа AI2	P3-12~10.00	В	10.00
P3-14	Минимальный входной ток для аналогового входа AI2	P3-15~19.99	мА	0.00
P3-15	Максимальный входной ток для аналогового входа AI2	P3-14~20.00	мА	20.00
P3-16	Значение сигнала на входе при минимальном токе / напряжении на входе AI2	-200.00~200.00	%	0.00
P3-17	Значение сигнала на входе при максимальном токе / напряжении на входе AI2	-200.00~200.00	%	100.00
P3-48	Время задержки определения снижения аналогового сигнала ниже минимального значения	1~99	сек	10
P3-49	Действие при снижении аналогового сигнала ниже минимального значения	0: Нет 2: Останов и предупреждающий сигнал 3: Толчковый режим и предупреждающий сигнал 4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал 5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 6: Предупреждающий сигнал		0
P3-50	Тип сигнала – аналоговый выход AO1	0: 0~20 мА 1: 4~20 мА 3: 0~10 В		3
P3-51	Выбор функции – аналоговый выход AO1	0: Нет функции 1: Выходная частота 2: Выходной ток 3: Выходная мощность 4: Скорость двигателя 5: Выходное напряжение 10: Значение задания 11: Значение обратной связи 13: Задание значения по шине 14: Входная частота импульсного входа 1 15: Значение на аналоговом входе AI1 16: Значение на аналоговом входе AI2 20: Напряжение на шине постоянного тока 30: Выходной момент		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 3: Функции аналоговых входов/выходов				
P3-52	Значение сигнала при мин. токе / напряжении на входе АО1	0.00~200.00	%	0.00
P3-53	Значение сигнала при минимальном токе / напряжении на входе АО1	0.00~200.00	%	100.00
P3-54	Мин. выходные напряжение/ток – аналоговый выход АО1	0.00~P3-55		0.00/ 4.00
P3-55	Макс. выходные напряжение/ток – аналоговый выход АО1	P3-54~10.00/20.00		10.00/ 20.00
P3-68	Минимально задаваемое значение с пульта управления	-200.00~200.00	%	0.00
P3-69	Максимально задаваемое значение с пульта управления	-200.00~200.00	%	100.00
P3-90	Задание аналоговых входов как дискретных	0: аналоговые входы 1: дискретные входы		0
P3-91	Выбор функции AI1 как DI	Аналогично P2-05		0
P3-92	Выбор функции AI2 как DI	Аналогично P2-05		0
Группа параметров 4: ПИД-регулятор процесса и прочие контроллеры				
P4-00	Источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора процесса (регулирование давления, расхода по внешнему датчику)	0: Нет 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 5: Импульсный вход 1 31: Выходной ток 32: Выходной момент 33: Напряжение на шине постоянного тока		0
P4-01	Источник сигнала задания ПИД-регулятора процесса	0: Нет 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 5: Импульсный вход 1 10: Предустановленное значение 0 + сигналы Больше/Меньше 11: Предустановленные значения 30: С пульта управления		0
P4-02	Базовое значение для сигналов задания и обратной связи ПИД-регулятора процесса	0.0~3000.0		50.0
P4-04	Логика управления ПИД-регулированием процесса	0: Положительная (отрицат. обратная связь) 1: Отрицательная (положит. обратная связь)		0
P4-05	Ограничение интегратора ПИД-регулирования процесса	0: Отключено 1: Включено		1
P4-06	Минимальная частота при управлении скоростью от ПИД-регулятора процесса	0.0~200.0	Гц	0.0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 4: ПИД-регулятор процесса и прочие контроллеры				
P4-07	Коэффициент пропорциональности – ПИД 1 (процесс)	0.0~10.00		0.30
P4-08	Время интегрирования – ПИД 1 (процесс)	0.01~655.35	сек	10.00
P4-09	Время дифференцирования – ПИД 1 (процесс)	0.00~10.00	сек	0.00
P4-13	Предел дифференцирования	1.0~50.0		5.0
P4-14	Минимальное расхождение сигналов задания и обратной связи для начала работы ПИД-регулятора процесса	0.0~200.0	%	0.1
P4-15	Изменение в работе ПИД-регулятора процесса при достижении значения расхождения P4-14	0~2		0
P4-18	Нижний предел выходного сигнала ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00	%	0.00
P4-19	Верхний предел выходного сигнала ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00	%	100.00
P4-20	Источник ограничения максимального значения выхода ПИД-регулятора	0~30		0
P4-22	Нижний предел интегральной составляющей ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00	%	0.00
P4-23	Верхний предел интегральной составляющей ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00	%	100.00
P4-30	Коэффициент пропорциональности для ПИД-регулятора скорости	0.000~1.000		0.010
P4-31	Время интегрирования для ПИД-регулятора скорости	2.0~2000.0	мс	8.0
P4-32	Время дифференцирования для ПИД-регулятора скорости	0.0~200.0	сек	30.0
P4-33	Предел дифференцирования для ПИД-регулятора скорости	1.000~20.000		5.000
P4-34	Постоянная времени фильтрации сигнала для ПИД-регулятора скорости	1.0~100.0	сек	10.0
P4-40	Коэффициент пропорциональности для ПИ-регулятора момента	0~500	%	100

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 4: ПИД-регулятор процесса и прочие контроллеры				
P4-41	Время интегрирования для ПИ-регулятора момента	0.002~2.000	сек	0.020
P4-51	Коэффициент усиления контроллера токоограничения (для двигателей с ПМ)	0~400	%	100
P4-52	Коэффициент пропорциональности контроллера токоограничения	0~500	%	100
P4-53	Время интегрирования контроллера токоограничения	0.000~2.000	сек	0.020
P4-54	Постоянная времени фильтра контроллера токоограничения	2.0~100.0	мс	*
P4-61	Полоса пропускания ПИ-регулятора Isd	10~200	Гц	30
P4-62	Коэффициент демпфирования ПИ-регулятора Isd	1~200		100
P4-63	Коэффициент компенсации нагрузки ПИ- регулятора Isd	0.1~1.0		0.5
P4-64	Полоса пропускания ПИ-регулятора Isq	0.01~1.00	Гц	0.03
P4-65	Коэффициент демпфирования ПИ-регулятора Isq	1~200		1
Группа параметров 5: Ограничения, защита и обнаружение ошибок				
*P5-02	Нижний предел скорости двигателя	0.0~590.0	Гц	0.0
*P5-03	Верхний предел скорости двигателя	0.0~590.0	Гц	65.0
P5-04	Ограничение момента в двигательном режиме	0~1000	%	160
P5-05	Ограничение момента в генераторном режиме	0~1000	%	160
P5-06	Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом	0: Нет 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 5: Импульсный вход 1 10: Предусловленное значение 0 + сигналы Больше/Меньше 11: Предусловленные значения 20: Шина последовательной связи 30: Пульт управления		0
P5-07	Ограничение максимального тока	0~300	%	*
*P5-08	Ограничение максимальной частоты	0.0~590.0	Гц	65.0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
Группа параметров 5: Ограничения, защита и обнаружение ошибок				
P5-09	Порог предупреждения о слабом токе	0.00~P9-16	А	0.0
P5-10	Порог предупреждения о перегрузке по току	0.00~P9-16	А	*
P5-11	Порог предупреждения о недостаточной скорости	0.0~590.0	Гц	0.0
P5-12	Порог предупреждения о превышении скорости	0.1~590.0	Гц	65.0
P5-13	Порог предупреждения о низком заданном значении	-200.00~200.00	%	0.00
P5-14	Порог предупреждения о высоком заданном значении	-200.00~200.00	%	100.00
P5-15	Порог предупреждения о низком значении обратной связи	-200.00~200.00	%	0.00
P5-16	Порог предупреждения о высоком значении обратной связи	-200.00~200.00	%	100.00
*P5-17	Защита от потери фазы двигателем	0: Отключено 1: Стандартная чувствительность 2: Повышенная чувствительность		1
P5-18	Предупреждение о выходе за пределы ограничения тока / момента	0: Отключено 1: Включено		1
P5-19	Действие при потере сигнала обратной связи от энкодера	0: Нет 3: Толчковый режим и предупреждение 4: Работа на максимальной скорости, заданной в P5-03, и предупреждение 5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 11: Переключение в бездатчиковый режим управления		5
P5-20	Значение ошибки скорости для обнаружения потери сигнала от энкодера	1~600	об/ мин	300
P5-21	Время обнаружения потери сигнала от энкодера	0.00~60.0	сек	0.05
P5-22	Допустимая пауза при связи с модулем ПЧ	0.10~60.00	сек	1.00

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 5: Ограничения, защита и обнаружение ошибок				
P5-23	Действие при превышении паузы связи	0: Нет 2: Останов и предупреждающий сигнал 3: Толчковый режим и предупреждающий сигнал 4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал 5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 6: Предупреждающий сигнал		5
P5-26	Функция защиты двигателя от перегрева	0: Нет 1: Предупреждение электронного термореле 2: Аварийное сообщение электронного термореле 3: Предупреждение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией 4: Аварийное сообщение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией		0
P5-27	Задержка включения защиты двигателя от перегрузки	0,1~60,0	мин	2,0
P5-28	Порог защиты двигателя от перегрузки	100~160	%	150
P5-29	Действие при потере фазы питания	0: Нет 1: Только предупреждение 2: Останов на выбеге и аварийный сигнал (тяжелая нагрузка) 3: Останов на выбеге и аварийный сигнал (средняя нагрузка) 4: Останов на выбеге и аварийный сигнал (легкая нагрузка)		3
P5-30	Блокировка предупреждений и сигналов аварии	0: Без блокировки: аварийный / тревожный сигнал сбрасывается без повторного включения питания 1: Блокировка: аварийный / тревожный сигнал сбрасывается только после повторного включения питания		1
P5-31	Время задержки аварийного сигнала по ограничению тока	0~60	сек	60
P5-32	Время задержки аварийного сигнала по ограничению момента	0~60	сек	60
P5-33	Действия при предупреждающем сигнале	0: Останов на выбеге и аварийный сигнал 1: Предупреждающий сигнал и подхват двигателя после устранения причины		1
P5-34	Способ подхвата двигателя при предупреждающем сигнале	0: Определение скорости (асинхронные и двигатели с ПМ) и определение угла (двигатели с ПМ) 1: Прямой перезапуск		0
P5-60	Контроль потери нагрузки двигателя	0: Отключен 1: Включен		0
P5-61	Порог определения потери нагрузки	0.1~200.0%		5%
P5-62	Задержка определения потери нагрузки	0.1~600.0 с	сек	1.0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 6: Работа с пультом управления и дисплей пульта				
P6-03	Пользовательское значение нулевой скорости	0.0~6553.5		0.0
P6-04	Пользовательское значение максимальной скорости	0.0~6553.5		100.0
P6-05	Значение, отображаемое на дисплее	0~8191		0
P6-31	Локальный / удаленный режим	0: Удаленный режим 1: Локальный режим		0
P6-32	Выбор функции кнопки FREE	0: Нет функции 1: Пуск назад		0
P6-34	Запрет редактирования параметров	0: Отключен 1: Включен (редактирование запрещено)		0
P6-35	Шаг изменения задания частоты с пульта	0: 0,1 Гц 1: 1 Гц 2: 10 Гц		1
P6-50	Коэффициент индикации скорости двигателя в параметре P9-04	0.01~655.35		1.00
P6-51	Коэффициент индикации тока	0.01~655.35		1.00
P6-52	Коэффициент индикации мощности	0.01~655.35		1.00
Группа параметров 7: Вспомогательные и специальные функции				
P7-00	Сброс параметров на заводские настройки (кроме параметров двигателя, последовательной связи, и параметра P0-03)	0: Нет 9: Сброс параметров на заводские настройки (После выполнения команды выключить питание ПЧ, снова включить и сбросить ошибку A.01 кнопкой СТОП)		0
P7-01	Функция при включении питания (0-2: только для локального режима)	0: Продолжение работы с заданным до отключения питания значением 1: Работа не продолжается, заданное до отключения питания значение сохранено 2: Работа не продолжается, заданное до отключения питания значение сбрасывается 3: Сохранение состояния работы / останова и задания частоты в локальном и удаленном режиме		1
*P7-10	Минимальная частота ШИМ	2~16	кГц	2
*P7-11	Коэффициент перемодуляции	90.0~115.0	%	100.0
*P7-12	Функция компенсации напряжения постоянного тока ШИМ	0: Компенсация среднего напряжения 2: Компенсация пульсаций напряжения		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 7: Вспомогательные и специальные функции				
P7-13	Компенсация напряжения постоянного тока ШИМ при V/F управлении	0: Отключена 1: Включена		1
P7-14	Коэффициент коррекции времени бездействия (dead time)	0~200	%	100
P7-17	Максимальная частота для коррекции времени бездействия (dead time)	20~590	Гц	*
P7-26	Действие при падении напряжения питания	0: Нет 1: Пассивное снижение скорости 2: Пассивное снижение скорости, аварийное отключение 3: Выбег и подхват двигателя 4: Управление на рекуперации (KEB) 5: Управление на рекуперации (KEB), аварийное отключение 6: Останов выбегом, аварийный сигнал		0
P7-27	Порог запуска действия при падении напряжения питания	100~220/380	В	*
P7-28	Коэффициент управления режимом рекуперации	0 ~ 500	%	100
P7-35	Время сброса счетчика попыток автоматического сброса аварийного сообщения	0~6000	мин	0
P7-36	Способ сброса аварийного сообщения	0: Сброс по команде 1~10: Автоматический сброс от 1 до 10 раз 11: Автоматический сброс неограниченное число раз		0
P7-37	Время задержки автоматического сброса аварийного сообщения	0~600	сек	10
*P7-38	Уровень снижения напряжения в насосно-вентиляторных применениях (функция VT)	40~90	%	90
*P7-39	Минимальная намагниченность в АЕО	40~75	%	66
P7-40	Коэффициент оптимизации намагниченности (двигатели с ПМ)	-400~400	%	10
P7-41	Управление вентилятором охлаждения	0: Работа вместе с двигателем 4: По температуре радиатора 5: Постоянная работа		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 7: Вспомогательные и специальные функции				
P7-46	Пороговое напряжение функции контроля перенапряжения (OVC)	Зависит от напряжения цепи питания	В	*
P7-47	Функция контроля перенапряжения (OVC)	0: Отключена 1: Включена в режиме 1 2: Включена в режиме 2		*
P7-48	Время интегрирования функции контроля перенапряжения (OVC)	0.01~0.10	сек	*
P7-49	Коэффициент пропорциональности функции контроля перенапряжения (OVC)	0~200	%	*
P7-50	Нижняя граница пропускаемой частоты 1	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-51	Верхняя граница пропускаемой частоты 1	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-52	Нижняя граница пропускаемой частоты 2	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-53	Верхняя граница пропускаемой частоты 2	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-54	Нижняя граница пропускаемой частоты 3	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-55	Верхняя граница пропускаемой частоты 3	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-60	Задержка автоперезапуска после включения питания	0~3600	с	0
Группа параметров 8: Основная и текущая информация				
P8-00	Версия прошивки силового модуля			
P8-01	Версия прошивки модуля управления			
P8-30	Полное число дней, когда подавалось питание	0~9999	дни	
P8-31	Полное время работы	0~60000	ч	
P8-32	Полная потребленная энергия	0~65535	кВт*ч	
P8-33	Количество включений питания	0~65535		
P8-34	Количество перегревов	0~65535		
P8-35	Количество перенапряжений	0~65535		
P8-36	Сброс счетчика потребленной энергии	0: Нет сброса 1: Сброс		0
P8-37	Сброс счетчика времени работы	0: Нет сброса 1: Сброс		0
P8-39	Полное время работы	0~60000 (не сбрасывается)	ч	

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 8: Основная и текущая информация				
P8-40~P8-49	Журнал аварий			
P8-50~P8-59	Журнал предупреждений			
Группа параметров 9: Мониторинг состояния в реальном времени				
P9-00	Зарезервировано			
P9-01	Слово состояния	0~65535		
P9-02	Заданное значение	-4999.0~4999.0		
P9-04	Скорость двигателя	0~24000	Об/мин	
P9-05	Выходная мощность	0.000~655.35	кВт	
P9-06	Выходное напряжение	0.0~6553.5	В	
P9-07	Выходная частота	0.0~590.0	Гц	
P9-08	Выходной ток	0.00~655.35	А	
P9-09	Выходной момент	-200.0~200.0	%	
P9-10	Состояние тепловой нагрузки двигателя	0~100	%	
P9-11	Напряжение на шине постоянного тока	0~65535	В	
P9-13	Температура радиатора или IGBT	-128~127	°C	
P9-14	Состояние тепловой нагрузки ПЧ	0~255	%	
P9-15	Номинальный ток ПЧ	0.0~6553.5	А	
P9-16	Максимальный ток ПЧ	0.0~6553.5	А	
P9-19	Заданное значение ПИД-регулятора	-200.0~200.0	%	
P9-20	Значение обратной связи ПИД-регулятора	-200.0~200.0		
P9-21	Выходной сигнал ПИД-регулятора	-200.0~200.0	%	
P9-22	Состояние дискретных входов	0~65535		
P9-23	Тип аналогового входа AI1	0: 0~10 В 1: 0~20 мА		
P9-24	Входное значение на AI1	0.00~20.00	В/мА	
P9-25	Тип аналогового входа AI2	0: 0~10 В 1: 0~20 мА		
P9-26	Входное значение на AI2	0.00~20.00	В/мА	
P9-34	Входное значение на импульсном входе	-200.0~200.0	%	
P9-35	Частота на импульсном входе	0.00~100.00	кГц	
P9-37	Скорость по энкодеру		Об/сек	
P9-38	Состояние дискретного выхода DO	0~255		
P9-39	Состояние релейных выходов	0~65535		

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 9: Мониторинг состояния в реальном времени				
P9-40	Значение на аналоговом выходе АО1	0.00-20.00	В/мА	
P9-43	Частота на импульсном выходе	0.00~100.00	кГц	
P9-45	Значение счетчика А	0~65535		
P9-46	Значение счетчика В	0~65535		
P9-47	Задание по шине последовательной связи	-32768~32767		
P9-48	Пользовательская переменная	0~6553.5		
Группа параметров 19: Простой ПЛК				
P19-00	Режим работы	0: Один цикл, затем работа на последней частоте 1: Один цикл, затем останов. 2: Циклическая работа		0
P19-01	Запоминание текущего шага	0: Нет 1: Запоминание при останове 2: Запоминание при отключении питания		0
P19-02	Сброс количества сбросов простого ПЛК	0: Нет 1: Сброс		0
P19-10	Скорость на шаге 0	-100,00%...100,00%	%	0
P19-11	Скорость на шаге 1	-100,00%...100,00%	%	0
P19-12	Скорость на шаге 2	-100,00%...100,00%	%	0
P19-13	Скорость на шаге 3	-100,00%...100,00%	%	0
P19-14	Скорость на шаге 4	-100,00%...100,00%	%	0
P19-15	Скорость на шаге 5	-100,00%...100,00%	%	0
P19-16	Скорость на шаге 6	-100,00%...100,00%	%	0
P19-17	Скорость на шаге 7	-100,00%...100,00%	%	0
P19-18	Скорость на шаге 8	-100,00%...100,00%	%	0
P19-19	Скорость на шаге 9	-100,00%...100,00%	%	0
P19-20	Скорость на шаге 10	-100,00%...100,00%	%	0
P19-21	Скорость на шаге 11	-100,00%...100,00%	%	0
P19-22	Скорость на шаге 12	-100,00%...100,00%	%	0
P19-23	Скорость на шаге 13	-100,00%...100,00%	%	0
P19-24	Скорость на шаге 14	-100,00%...100,00%	%	0
P19-25	Скорость на шаге 15	-100,00%...100,00%	%	0
P19-26	Время разгона/замедления на шаге 0	0,0...6000,0	с	0
P19-27	Время разгона/замедления на шаге 1	0,0...6000,0	с	0
P19-28	Время разгона/замедления на шаге 2	0,0...6000,0	с	0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 19: Простой ПЛК				
P19-29	Время разгона/замедления на шаге 3	0,0...6000,0	с	0
P19-30	Время разгона/замедления на шаге 4	0,0...6000,0	с	0
P19-31	Время разгона/замедления на шаге 5	0,0...6000,0	с	0
P19-32	Время разгона/замедления на шаге 6	0,0...6000,0	с	0
P19-33	Время разгона/замедления на шаге 7	0,0...6000,0	с	0
P19-34	Время разгона/замедления на шаге 8	0,0...6000,0	с	0
P19-35	Время разгона/замедления на шаге 9	0,0...6000,0	с	0
P19-36	Время разгона/замедления на шаге 10	0,0...6000,0	с	0
P19-37	Время разгона/замедления на шаге 11	0,0...6000,0	с	0
P19-38	Время разгона/замедления на шаге 12	0,0...6000,0	с	0
P19-39	Время разгона/замедл. на шаге 13	0,0...6000,0	с	0
P19-40	Время разгона/замедл. на шаге 14	0,0...6000,0	с	0
P19-41	Время разгона/замедл. на шаге 15	0,0...6000,0	с	0
P19-42	Время работы на шаге 0	0,0...6000,0	с	0
P19-43	Время работы на шаге 1	0,0...6000,0	с	0
P19-44	Время работы на шаге 2	0,0...6000,0	с	0
P19-45	Время работы на шаге 3	0,0...6000,0	с	0
P19-46	Время работы на шаге 4	0,0...6000,0	с	0
P19-47	Время работы на шаге 5	0,0...6000,0	с	0
P19-48	Время работы на шаге 6	0,0...6000,0	с	0
P19-49	Время работы на шаге 7	0,0...6000,0	с	0
P19-50	Время работы на шаге 8	0,0...6000,0	с	0
P19-51	Время работы на шаге 9	0,0...6000,0	с	0
P19-52	Время работы на шаге 10	0,0...6000,0	с	0
P19-53	Время работы на шаге 11	0,0...6000,0	с	0
P19-54	Время работы на шаге 12	0,0...6000,0	с	0
P19-55	Время работы на шаге 13	0,0...6000,0	с	0
P19-56	Время работы на шаге 14	0,0...6000,0	с	0
P19-57	Время работы на шаге 15	0,0...6000,0	с	0
P19-80	Средняя скорость	0...65535	об/мин	

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 19: Простой ПЛК				
P19-81	Текущий шаг	0...15		
P19-82	Время на текущем шаге	0,0...6553,0	с	
P19-83	Количество сбросов простого ПЛК	0...65535		
P19-84	Время работы в текущем цикле	0...6553.5	мин	
Группа параметров 20: насосное применение				
P20-00	Режим работы	0: поддержание давления		0
P20-01	Минимальная выходная частота	0,00...P20-02	%	40
P20-02	Максимальная выходная частота	P20-01...100,00	%	100
P20-03	Верхнее ограничение давления	0.00~150.00	%	100.00
P20-04	Нижнее ограничение давления	0.00~80.00	%	0.00
P20-05	Задержка сигнала о низком давлении	0.0~60.0	сек	10.0
P20-06	Источник обратной связи по расходу	0: Нет 1: AI1 2: AI2		0
P20-07	Уровень индикации потери обратной связи ПИД-регулятора	0.00~5.00 (0.00: функция отключена)	%	0.00
P20-08	Задержка сигнала о потере обратной связи ПИД-регулятора	0.0~100.0	сек	20.0
P20-16	Действия при потере обратной связи ПИД-регулятора	0: Сигнал аварии и останов 1: Предупреждение и работа на частоте P0-45		0
P20-17	Направление вращения в пожарном режиме	0: Вперед 1: Назад		0
P20-22	Режим заполнения трубы	0: Выключен 1: Включен		0
P20-23	Частота при заполнении трубы	0.00~100.00	%	60.00
P20-24	Длительность заполнения трубы	0.0~6000.0	сек	10.0
P20-25	Давление заполнения трубы	0.00~100.00	%	30.00
P20-26	Количество заданий ПИД-регулятора	0~4		0
P20-27	Определение сухого хода	0: Выключено 1: Включено		0
P20-28	Давление при сухом ходе	0.00~100.00	%	4.00
P20-29	Частота при сухом ходе	0.00~100.00	%	96.00
P20-30	Ток при сухом ходе	0.0~100.0	%	40.0
P20-34	Частота 1 для обратного клапана	0.00~P20-01	%	0.00
P20-35	Частота 2 для обратного клапана	P20-01~100.00	%	40.00
P20-36	Неделя	1~7		

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 20: насосное применение				
P20-37	Время	0.00~23.59		
P20-40	Работа по сети	0: Выключена 1: Включена		0
P20-41	Адрес в сети	1: Ведущий 2~5: Ведомые 1-4		2
P20-42	Режим резервного ведущего	0: Выключен 1: Включен		0
P20-43	Частота при отсутствии связи	0.00~100.00	%	90.00
P20-45	Установка года	2023~2099		2023
P20-46	Установка даты	1.01~12.31		1.01
P20-47	Установка времени	0.00~23.59		0.00
P20-48	Режим включения/выключения по времени	0: Выключен 1: Включен		0
P20-49	Выбор дня недели	Bit0: Понедельник Bit1: Вторник Bit2: Среда Bit 3: Четверг Bit4: Пятница Bit5: Суббота Bit6: Воскресенье		0
P20-50	Время включения	0.00~23.59		0.00
P20-51	Время выключения	0.00~23.59		0.00
P20-52	Режим компенсации потерь	0: Выключен 1: Включен		0
P20-53	Номинальный расход	10.00~100.00	%	80.00
P20-54	Потери при номинальном расходе	P20-55~100.00	%	15.00
P20-55	Статические потери	0.00~P20-54	%	0.00
P20-57	Расход	0.00~100.00	%	
P20-58	Задержка определения порыва трубы	0~1000	сек	0
P20-59	Уровень определения порыва трубы	P20-28~40.00	%	10.00
P20-60	Включение спящего режима	0: Выключен 1: Включен		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 20: насосное применение				
P20-61	Частота спящего режима	0,00...100,00	%	2
P20-62	Давление спящего режима	0,00...100,00	%	2
P20-63	Задержка спящего режима	0,00...300,00	с	10
P20-64	Минимальная длительность спящего режима	0,00...1800,00	с	300
P20-65	Давление выхода из спящего режима	0,00...100,00	%	10
P20-66	Задержка выхода из спящего режима	0,0...60,0	с	1
P20-67	Частота вращения вперед при очистке трубы	0.00~100.00	%	90.00
P20-68	Частота вращения назад при очистке трубы	0.00~100.00	%	60.00
P20-69	Время работы вперед при очистке трубы	1.0~1000.0	сек	5.0
P20-70	Время работы назад при очистке трубы	1.0~1000.0	сек	5.0
P20-71	Пауза между циклами очистки	1.0~1000.0	сек	1.0
P20-72	Количество циклов очистки	1~100		1
P20-73	Режим работы каскада насосов	0: нет 1: С постоянным ведущим 2: С переменным ведущим		0
P20-74	Частота добавления насоса	P20-76~100.00	%	100.00
P20-75	Отклонение давления для добавления насоса	0.00~30.00	%	10.00
P20-76	Частота отключения одного насоса	0.00~P20-74	%	40.00
P20-77	Отклонение давления для отключения насоса	-10.00~30.00	%	10.00
P20-78	Задержка добавления или отключения насоса	0~3600	сек	5
P20-79	Время замыкания контактора	0.1~9.9	сек	0.5
P20-80	Время отключения контактора	0.1~9.9	сек	0.5
P20-81	Количество насосов	1~8		1
P20-82	Выбор неиспользуемых насосов	0~255		0
P20-83	Задержка принудительной смены насоса	0.0~240.0	ч	0.0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Группа параметров 20: насосное применение				
P20-84	Сброс времени наработки	0: Нет х: Сброс времени наработки насоса х (х=1~8). 10: Сброс времени наработки всех насосов.		0
P20-87	Время включения задания Т1	0.00~23.59		0.00
P20-88	Время включения задания Т2	0.00~23.59		0.00
P20-89	Время включения задания Т3	0.00~23.59		0.00
P20-90	Время включения задания Т4	0.00~23.59		0.00
P20-91	Оставшееся количество циклов очистки насоса	0~100		
P20-92	Время наработки насоса 1	0~65535	ч	
P20-93	Время наработки насоса 2	0~65535	ч	
P20-94	Время наработки насоса 3	0~65535	ч	
P20-95	Время наработки насоса 4	0~65535	ч	
P20-96	Время наработки насоса 5	0~65535	ч	
P20-97	Время наработки насоса 6	0~65535	ч	
P20-98	Время наработки насоса 7	0~65535	ч	
P20-99	Время наработки насоса 8	0~65535	ч	

Примечание:

- параметры, отмеченные знаком '*', не могут быть изменены при работающем двигателе.
- Знак '*' в графе «Заводское значение» показывает, что это значение зависит от типа и модели ПЧ.

2.4. Подробное описание параметров

2.4.1. Группа параметров 0: Основные режимы управления и команды

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-01	Режим управления	0: Бездатчиковый режим управления скоростью 1: Режим управления скоростью с энкодером 2: Бездатчиковый режим управления моментом 3: Режим управления моментом с энкодером		0

0: Бездатчиковый режим управления скоростью включает управление скоростью (без обратной связи по скорости от двигателя) с автоматической компенсацией скольжения для почти постоянной скорости при переменных нагрузках. Компенсации активны, но могут быть отключены.

- 1: Режим управления скоростью с энкодером, подходит для высокоточных приложений управления скоростью. Энкодер устанавливается на стороне двигателя, а PG-плата, соответствующая энкодеру, устанавливается на стороне ПЧ.
- 2: Бездатчиковый режим управления моментом в векторном режиме VC 1 (P0-02 Принцип управления двигателем=1) без обратной связи по скорости от двигателя. Параметры ПИД-регулятора момента находятся в группе P4-4*.
- 3: Режим управления моментом с энкодером в векторном режиме с обратной связью по скорости от двигателя. Примечание: При изменении режима управления параметры P0-15 и P0-16 сбрасываются к заводским значениям.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P0-02	Метод управления двигателем	0: V/F 1: Векторное управление 1 2: Векторное управление 2		1

Выбор метода управления двигателем:

0: V/F, для простых применений или параллельно соединенных двигателей. При выборе этого режима характеристика кривой V/F может быть задана в параметрах P1-53 / P1-55 / P1-57 / P1-59 / P1-61 для напряжения и P1-54 / P1-56 / P158 / P1-60 / VF P1-621 для частоты.

- 1: Векторное управление 1: векторное управление путем разделения тока намагничивания и тока момента, подходящее для большинства общих применений. Правильные настройки параметров двигателя важны для достижения наилучшей производительности. Двигатели с постоянными магнитами поддерживают только данный режим.
- 2: Векторное управление 2, подходит для применений, требующих более высокий пусковой момент или более высокие ударные характеристики. Режим более чувствителен к правильной настройке параметров двигателя, кроме того, параметры P4-5* и P4-6* должны быть точно настроены.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-03	Макросы	0: Не используются 1: Насосное применение 2: Простой ПЛК		0

0: Не используются

1: Насосное применение, см. подробное описание параметров группы 20

2: Простой ПЛК, см. подробное описание параметров группы 19

При сбросе настроек к заводским параметрам (07-00=9) данный параметр сохраняет своё значение. При необходимости возврат к заводскому значению необходимо выполнить вручную.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P0-04	Характеристики момента	0: СТ 1: VT 9: AEO		0

Задание характеристик момента для нагрузки.

0: Постоянный момент, нагрузка поддерживает высокий момент на двигателе также и на низкой скорости, используется в большинстве промышленных применений.

1: Переменный момент, момент нагрузки изменяется в зависимости от изменения скорости, обычно более низкий момент соответствует низкой скорости, метод, как правило, используется в вентиляторных и насосных применениях.

9: Автоматическая оптимизация энергопотребления (AEO) , энергопотребление автоматически оптимизируется путем оптимизации тока намагничивания, метод обычно используется в вентиляторных и насосных применениях.

Примечание: Установка значений 1 или 9 может привести к потере управления из-за снижения запаса по моменту, а также к колебаниям тока.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P0-05	Направление вращения двигателя	0: По часовой стрелке 1: Против часовой стрелки 2: Оба направления		2

Выбор разрешенного направления вращения двигателя. Может использоваться для предотвращения вращения двигателя в нежелательном направлении.

0: По часовой стрелке, вал двигателя вращается по часовой стрелке, эта настройка предотвращает вращение двигателя против часовой стрелки;

1: Против часовой стрелки, вал двигателя вращается против часовой стрелки, этот параметр предотвращает работу двигателя по часовой стрелке;

2: Оба направления, с этой настройкой двигатель может вращаться в обоих направлениях;

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-09	Выбор направления вращения	0: По умолчанию 1: Обратное вращение		0

Изменение направления вращения. Применяется вместо переключения фаз на выходе ПЧ для изменения направления вращения двигателя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-10	Выбор источника задания скорости	0~5		2

Выбор источника задания скорости.

0: Основной источник задания;

1: Предустановленные значения с приоритетом.

Например, установите P0-11=1 (AI1 в качестве источника задания), P0-12=13 (предустановленное значение в качестве дополнительного источника задания), P2-07=22, P2-08=23, P2-09=24, P2-10=25. Если DI1 активен, а DI2, DI3 и DI4 неактивны, используется значение P0-31. Если все DI1 ~ DI4 неактивны, заданное значение соответствует значению AI1. Обратите внимание, что задание P0-30 не может иметь приоритет.

2: Комбинация основного и дополнительного источника задания.

3: Переключение между основным источником и дополнительным источником задания.

Заданный источник можно переключить с помощью функции дискретного входа (один из параметров от P2-05 до P2-10 задан как 41). Когда соответствующий вход неактивен, выбран основной источник задания; вход активен, выбран дополнительный источник задания.

4: Переключение между основным источником и комбинацией основного и дополнительного источника задания.

5: Переключение между дополнительным источником и комбинацией основного и дополнительного источника задания.

Настройки 4 и 5 работают аналогично настройке 3.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-11	Источник основного задания	0~30		1
P0-12	Источник дополнительного задания	Аналогично P0-11		20

Выберите источник для основного набора и дополнительного набора.

0: Нет функции;

1: Клемма AI1, аналоговый вход AI1 используется в качестве источника задания, см. P3-00 ~ P3-08; 2: Клемма AI2, аналоговый вход AI2 используется в качестве источника задания, см. P3-09 ~ P3-17;

5: Импульсный вход, в качестве источника задания используется импульсный вход, см. P2-10, P2-50 ~ P2-53;

10: Предустановленное значение 0 + БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, используется предварительно установленное значение 0 (P0- 30) плюс регулировка сигналами БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ;

11: Несколько предустановленных значений, см. P0-30 ~ P0-45 и P2-05 ~ P2-10;

20: Задание по последовательной связи;

21: ПИД-регулятор: в качестве источника задания используется выход ПИД-регулятора;

30: Клавиатура пульта управления, задание осуществляется с пульта управления, см. P3-68 ~ P3-69;

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-13	Источник задания момента в режиме управления моментом	Аналогично P0-11		1

Выбор источника сигнала для управления моментом, базовое значение задания основано на номинальном моменте двигателя (P1-08).


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-14	Расчетное значение задания	0: Основное + дополнительное 1: Основное – дополнительное 2: Максимальное из основного и дополнительного 3: Минимальное из основного и дополнительного		0

Этот параметр используется для расчета задания на базе основного и дополнительного источника задания, результаты расчета могут быть использованы для настройки параметра P0-10 [2], [4] и [5].

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-15	Диапазон задания скорости	0 : 0~P0-16 1 : -P0-16~P0-16		0
P0-16	Базовое значение задания скорости	0.0~590.0		50.0

Эти два параметра используются для управления диапазоном заданного значения и используются в качестве базы для расчета.

На основе параметров P0-10, P0-11, P0-12, P0-14, P0-15 и P0-16 заданное значение скорости можно рассчитать, как показано на рисунке ниже:

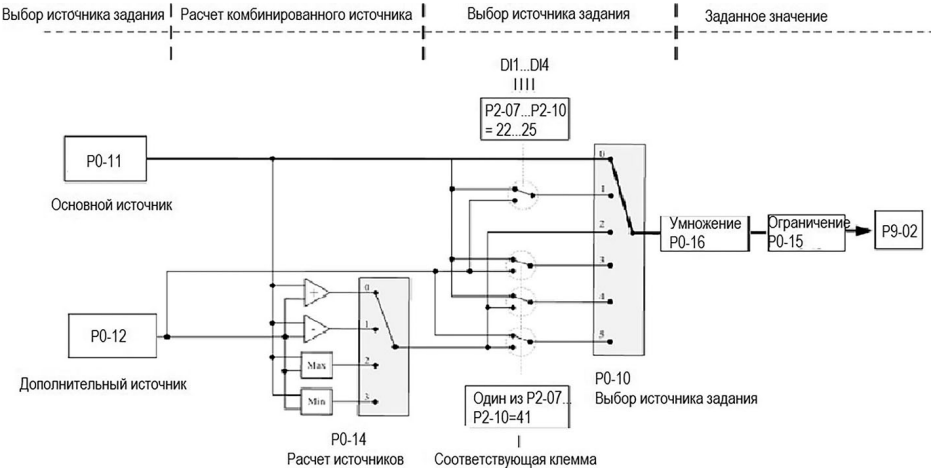

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-17	Источник команд управления	0: Клеммы или последовательная связь 1: Клеммы 2: Последовательная связь		0

Команды пуска, останова, изменения направления вращения, JOG режима могут быть заданы как через клеммы дискретных входов, так и по последовательной связи; этот параметр используется для выбора источника команд управления приводом.

- 0: Клеммы или последовательная связь: для задания используются как клеммы входов, так и шина связи;
- 1: Клеммы для команд используются только клеммы входов;
- 2: Последовательная связь, для команд используется только шина связи.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-18	Выбор источника команд управления по последовательной связи	0: Нет 1: Встроенный RS485 2: Шина с платы расширения		1

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-29	Разрешение переключения источника команд управления сигналом на дискретном входе	0: Запрещено 1: Разрешено		0

0: При подаче сигнала на дискретный вход с функцией 41 источник задания переключается в соответствии с P0-10; переключение источника сигналов управления не происходит.

1: При подаче сигнала на дискретный вход с функцией 41, кроме переключения источника задания происходит переключение управления на клеммы, и импульсные сигналы пуск/останов становятся доступными. При снятии сигнала происходит одновременное переключение на удаленное управление командами пуск/останов, т.е. на управление по последовательной связи.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-30~P0-45	Предустановленные значения задания	-100.00~100.00	%	0.00

Различные значения, заданные в P0-30 ~ P0-45, могут быть активированы с помощью разных состояний входов DI1 ~ DI4 (P2-07 ~ P2-10 настроены на [22] ~ [25]).

Соотношение комбинации сигналов на входах DI и предустановленных значений:

Выбор предустановленного задания, бит 4	Выбор предустановленного задания, бит 3	Выбор предустановленного задания, бит 2	Выбор предустановленного задания, бит 1	Предустановленное задание
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-30
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-31
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-32
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-33
ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-34
ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-35
ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-36
ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-37
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-38
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-39
ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-40

ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-41
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-42
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-43
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-44
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-45

В режиме управления скоростью 100% предустановленного значения соответствует P0-16. В режиме управления моментом 100% соответствует номинальному моменту двигателя P1-08.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-46	Значение шага БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ	0.01~100.00	%	0.10

Установка шага изменения задания при каждой активации дискретного входа (DI). За 100% принимается значение P0-16.

Для соответствующей клеммы должна быть установлена функция шага БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ (один из параметров от P2-05 до P2-10 установлен на значения [30] [31]). Функция шага значения БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ используется, когда параметр P0-11 или P0-12 установлен на значение [10].

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-47	Сохранение значения, накопленного сигналами БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ	0: Не сохранять 1: Сохранять при останове 2: Сохранять при отключении питания		0

Этот параметр используется для задания того, сохранять ли установленное значение, измененное функцией БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, если ПЧ останавливается, или после его выключения.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-48	Скорость толчкового режима	0.0~400.0 Гц		0.0

Скорость толчкового режима – это фиксированная выходная скорость, на которой работает ПЧ, когда функция толчкового режима активируется сигналом на клемме дискретного входа DI. Скорость толчкового режима имеет наивысший приоритет, когда активируются различные команды.

Параметр	Наименование параметра	Значение	Ед. изм.	Заводское значение
P0-49	Разрешение времени разгона/замедления	0: 0.1 сек 1: 0.01 сек	сек	1

Существует два значения разрешения времени разгона/замедления для различных применений.

После изменения этого параметра время разгона/замедления, определенное в параметрах P0-51 ~ P0-66, будет сброшено до заводских настроек по умолчанию.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-50	Тип разгона/замедления 1	0: Линейный 1: S-образный		0
P0-51	Время разгона 1	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-52	Время замедления 1	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-53	Тип разгона/замедления 2	0: Линейный 1: S-образный		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-54	Время разгона 2	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-55	Время замедления 2	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-56	Тип разгона/замедления 3	0: Линейный 1: S-образный		0
P0-57	Время разгона 3	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-58	Время замедления 3	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-59	Тип разгона/замедления 4	0: Линейный 1: S-образный		0
P0-60	Время разгона 4	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-61	Время замедления 4	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-62	Время разгона/замедления режима Jog	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-63	Время S-образного разгона в начале	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-64	Время S-образного разгона в конце	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-65	Время S-образного замедления в начале	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*
P0-66	Время S-образного замедления в конце	0.01~655.35/0.1~6553.5	сек	*

Время разгона:


Общее время разгона от 0 Гц до номинальной частоты двигателя (P1-05)

Время замедления: Общее время замедления от номинальной частоты двигателя (P1-05) до 0 Гц. Тип разгона/замедления:

0: Линейный, скорость двигателя увеличивается/уменьшается с постоянным темпом;

2: S-образный, скорость двигателя увеличивается/уменьшается с изменением темпа, чтобы получить плавное изменение скорости. Обычно темп разгона/замедления постоянен.

Время и типы разгона/замедления показаны ниже:

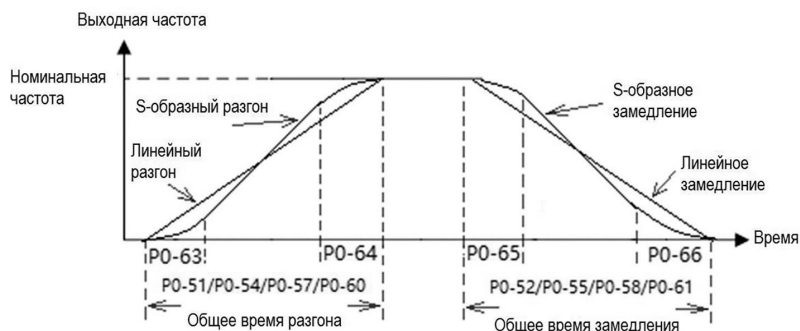

Для S-образной характеристики значение $P0-63 + P0-64$ не должно превышать общее время разгона, определенное в параметрах $P0-51/P0-54/ P0-57/ P0-60$, значение $P0-65 + P0-66$ не должно превышать общее время замедления, определенное в параметрах $P0-52/P0-55/ P0-58/P0-61$.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-80	Локальный адрес ПЧ	1~127		1

Задание адреса для шины последовательной связи.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-81	Скорость обмена данными	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5~9: Зарезервированы	бит/с	2

Задание скорости обмена данными при последовательной связи.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-82	Формат данных последовательной связи (бит четности / стоп-бит)	0: Четный (1 стоп-бит) 1: Нечетный (1 стоп-бит) 2: Нет четности (1 стоп-бит) 3: Нет четности (2 стоп-бита)		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-83	Мин. задержка отклика при связи	0.000~0.500	сек	0.002

Задание минимального времени задержки между получением запроса и передачей ответа. Параметр используется для предотвращения задержек обработки последовательной связи.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P0-84	Макс. задержка отклика при связи	0.010~10.000	сек	5.000

Задание максимального времени задержки между получением запроса и передачей ответа. Если время задержки превышает это значение, ПЧ не будет передавать ответ на полученные данные.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P0-85	Сообщение отклика	0: Нормальный отклик 1: Исключительный отклик 2: Без отклика		0

Этот параметр используется для управления откликом сообщения Modbus. Внимание: ПЧ ответит на команду READ и не ответит на сообщение RADIO независимо от настройки параметра P0-85.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P0-86	Сохранение параметра, заданного по последовательной связи, при отключении питания	0: Параметр не сохраняется 1: Параметр сохраняется		0

Этот параметр используется для управления сохранением значений параметров, записанных командой WRITE, при отключении питания.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P0-87	Терминальный резистор	0: Отключен 1: Включен		0

Этот параметр включает встроенный терминальный резистор для шины RS485.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P0-88	Время паузы при последовательной связи	0.01~650.00	сек	1.00

Если время между двумя успешными приемами сообщений превышает заданное значение, это значит, что связь остановлена или прервана, тогда будет активирована функция, заданная в параметре P0-89 (Функция паузы связи). Если для этого параметра установлено значение 0, функция паузы, определенная в P0-89, отключена.

Примечание. Счетчик паузы активируется ТОЛЬКО при действующей последовательной связи, поэтому, если ПЧ не получал до того успешно принятых сообщений, пауза определяться не будет.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P0-89	Действие при возникновении паузы в процессе последовательной связи	0: Нет 2: Останов двигателя 3: Толчковый режим 4: Работа на максимальной частоте P5-03 5: Сигнал ошибки и останов 6: Предупреждение		0

Задание действия при превышении паузы, заданной в параметре P0-88.

0: Нет действия, нет ответа, управление по последнему полученному слову управления. 2: Плавный останов двигателя и предупреждение «и.62»;
3: Режим Jog и предупреждение «и.62»;
4: Разгон и работа на максимальной частоте P5-03 и предупреждение «и.62»;
5: Сигнал ошибки «А.62» и останов выбегом;
6: Предупреждение «и.62» и управление по последнему полученному слову управления.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P0-90	Сброс паузы последовательной связи	0: Нет 1: Сброс паузы		0

Флаг паузы связи может быть сброшен только этим параметром. Если флаг не сброшен, даже после восстановления связи и сброса аварийного сигнала, ПЧ продолжит сообщать о паузе связи.

2.4.2. Группа параметров 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-00	Частота ШИМ	2~16	кГц	*

Настройка частоты коммутации. Влияние частоты коммутации на преобразователь и двигатель показано в таблице:

Частота коммутации	НИЖЕ → ВЫШЕ
Шум двигателя	ГРОМЧЕ → ТИШЕ
Рост температуры преобразователя	НИЖЕ → ВЫШЕ
Ток утечки на выходе	МЕНЬШЕ → БОЛЬШЕ
Гармоники в выходном токе	БОЛЬШЕ → МЕНЬШЕ
Влияние радиопомех	МЕНЬШЕ → БОЛЬШЕ

Общие соображения по установке несущей частоты:

1. Уменьшите частоту коммутации при длинном кабеле двигателя
2. Уменьшите частоту коммутации при высоком уровне радиопомех
3. Уменьшите частоту коммутации при большом токе утечки на высоких частотах
4. Уменьшите частоту коммутации при повышенной температуре двигателя
5. Увеличьте частоту коммутации, если двигатель сильно шумит

Примечания:

1. Диапазон установки частоты коммутации для моделей: 0.37~22кВт: 2~16кГц, 30~90кВт: 2~8 кГц, 110~160кВт: 2~4кГц, ≥185 кВт: 2~3кГц.
2. При большой частоте коммутации преобразователь греется сильнее. В этом случае уменьшите нагрузку на двигатель, в противном случае возможен аварийный останов по перегреву и даже выход преобразователя из строя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P1-01	Тип питающей сети	2: 200-240В/50Гц 12: 380-440В/50Гц 22: 440-480В/50Гц 102: 220-240В/60Гц 112: 380-440В/60Гц 122: 440-480В/60Гц		*

Выбор напряжения питающей сети.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P1-02	Тип двигателя	0: Асинхронный 1: Синхронный с поверхностными магнитами (SPM) 2: Синхронный с заглубленными магнитами (IPM) без насыщения 3: Синхронный с заглубленными магнитами (IPM) с насыщением		0

Таблица активности параметров, знак “√” показывает, что параметр активен:

Параметр	[0] Асинхронный двигатель	[1] ~ [3] Синхронный двигатель с постоянными магнитами
P0-04 Характеристики момента	√	
P1-18 Индуктивность Ld, оси D (двигатели с ПМ)		√
P1-19 Индуктивность Lq, оси Q (двигатели с ПМ)		√
P1-20 Насыщенная индуктивность Ld-s, оси D (двигатели с ПМ)		√
P1-21 Насыщенная индуктивность Lq-s, оси Q (двигатели с ПМ)		√
P1-22 Ток насыщения оси D для Ld-s		√
P1-23 Ток насыщения оси Q для Lq-s		√
P1-24 Число полюсов двигателя		√
P1-25 ПротивоЭДС на номинальной скорости для двигателей с ПМ		√
P1-27 Инерция системы		√
P1-32 Коэффициент компенсации нагрузки на низкой скорости	√	
P1-33 Коэффициент компенсации нагрузки на высокой скорости	√	

P1-34 Ток намагничивания двигателя на нулевой скорости (P1-32)	√	
P1-35 Минимальная частота для нормального тока намагничивания двигателя	√	
P1-36 Минимальный ток двигателя на низкой скорости		√
P1-37 Компенсация скольжения	√	
P1-38 Постоянная времени компенсации скольжения	√	
P1-39 Коэффициент демпфирования резонанса	√	
P1-40 Постоянная времени фильтра демпфирования резонанса	√	
P1-41 Коэффициент демпфирования для двигателей с постоянными магнитами		√
P1-42 Постоянная времени демпфирования для низкой скорости (двигатели с ПМ)		√
P1-43 Постоянная времени демпфирования для высокой скорости (двигатели с ПМ)		√
P1-44 Постоянная времени токового фильтра (двигатели с ПМ)		√
P1-53~P1-62 Формирование кривой V/F по точкам	√	
P1-63 Метод пуска двигателей с ПМ		√
P1-64 Метод пуска асинхронных двигателей	√	
P1-86 Ток возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)		√
P1-87 Время возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)		√

Примечание: выше приведены только основные сведения о параметрах. Для подробной информации см. описание для каждого параметра.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P1-03	Номинальная мощность двигателя	0.12~450	кВт	*
*P1-04	Номинальное напряжение двигателя	50~1000	В	*
*P1-05	Номинальная частота двигателя	20~400	Гц	*
*P1-06	Номинальный ток двигателя	0.1~1200	А	*
*P1-07	Номинальная скорость двигателя	100~24000	Об/мин	*
*P1-08	Номинальный момент двигателя	0.1~6553.5	Н·м	*

Установите параметры в соответствии с шильдиком двигателя, независимо от того, какой режим управления выбран.

Изменение значений P1-03 и P1-04 автоматически сбросит параметры P1-14 ~ P1-23 на заводские настройки.

Примечание 1: если мощность двигателя сильно отличается от мощности преобразователя, то возможно ухудшение качества регулирования и защиты двигателя.

Примечание 2: при изменении параметра P1-03 по последовательной связи необходимо вводить не значение мощности, а ее код. Коды мощностей перечислены в таблице ниже:

1: 0,09 кВт	7: 0,75 кВт	13: 4 кВт	19: 22 кВт	25: 90 кВт	31: 220 кВт
2: 0,12 кВт	8: 1,1 кВт	14: 5,5 кВт	20: 30 кВт	26: 110 кВт	32: 250 кВт
3: 0,18 кВт	9: 1,5 кВт	15: 7,5 кВт	21: 37 кВт	27: 132 кВт	33: 280 кВт
4: 0,25 кВт	10: 2,2 кВт	16: 11 кВт	22: 45 кВт	28: 160 кВт	34: 315 кВт
5: 0,37 кВт	11: 3 кВт	17: 15 кВт	23: 55 кВт	29: 185 кВт	35: 355 кВт
6: 0,55 кВт	12: 3,7 кВт	18: 18,5 кВт	24: 75 кВт	30: 200 кВт	36: 400 кВт
					37: 450 кВт

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-13	Автонастройка двигателя	0: Нет 1: Быстрая статическая автонастройка 2: Полная статическая автонастройка		0

Используйте автонастройку двигателя для получения точных параметров двигателя и дальнейшей оптимизации характеристик управления.

Быстрая статическая настройка работает только для определения параметров статора. При полной статической настройке определяются параметры ротора и статора.

Перед запуском функции автонастройки параметров двигателя нижеуказанные параметры двигателя должны быть правильно установлены на основании информации на шильдике двигателя:

- P1-02 Тип двигателя,
- P1-03 Номинальная мощность двигателя,
- P1-04 Номинальное напряжение двигателя,
- P1-05 Номинальная частота двигателя,
- P1-06 Номинальный ток двигателя,
- P1-07 Номинальная скорость двигателя,
- P1-08 Номинальный момент двигателя,
- P1-24 Число полюсов,
- P1-25 Против-ЭДС на номинальной скорости (для двигателей с ПМ).

Автонастройка возможна только для двигателей мощностью от двух ступеней ниже мощности ПЧ до одной ступени выше мощности ПЧ.

Параметры, полученные в различных состояниях автонастройки, перечислены ниже:

Асинхронные двигатели	Двигатели с ПМ
P1-14 Сопротивление статора (Rs)	P1-14 Сопротивление статора (Rs)
P1-15 Сопротивление ротора P1-16 Реактивное сопротивление утечки статора (X1) P1-17 Общее реактивное сопротивление (Xh)	P1-18 Индуктивность Ld, оси D P1-19 Индуктивность Lq, оси Q P1-20 Насыщенная индуктивность Ld-s, оси D P1-21 Насыщенная индуктивность Lq-s, оси Q P1-22 Ток насыщения оси D для Ld-s P1-23 Ток насыщения оси Q для Lq-s

Остановить процесс автонастройки можно, подав команду на дискретный вход с функцией 2: Останов выбегом, или установив регистр 9999=6 (выбег) по последовательной связи.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-14	Сопротивление статора (Rs)	0.001~65.535	Ω	*
*P1-15	Сопротивление ротора (Rr)	0.001~65.535	Ω	*
*P1-16	Реактивное сопротивление утечки на статоре (X1)	0.001~65.535	Ω	*
*P1-17	Общее реактивное сопротивление (Xh)	0.01~655.35	Ω	*
*P1-18	Индуктивность Ld, оси D (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-19	Индуктивность Lq, оси Q (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-20	Насыщенная индуктивность Ld-s, оси D (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-21	Насыщенная индуктивность Lq-s, оси Q (двиг. с ПМ)	0.01~655.35	мГн	*
*P1-22	Ток насыщения оси D для Ld-s	20~200	%	100
*P1-23	Ток насыщения оси Q для Lq-s	20~200	%	100

Обычно эти параметры на шильдике двигателя не отображаются, необходимо запустить функцию автонастройки параметров двигателя или запросить их у поставщика двигателя.

Если этого не сделать, то для управления будут использоваться заводские настройки по умолчанию, которые могут не дать оптимальную производительность.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-24	Число полюсов двигателя	2~200		4

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-25	Противо-ЭДС на номинальной скорости для двигателей с ПМ	0~9000	В	*

Противо-ЭДС – это напряжение, создаваемое электродвигателем с постоянными магнитами, когда источник питания подключен, а вал вращается с помощью механической силы или по инерции. Противо-ЭДС обычно указывается как напряжение между двумя фазами при определенной скорости двигателя, когда питание не подключено. Если противо-ЭДС не указана на шильдике двигателя, обратитесь к производителю двигателя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-26	Длина моторного кабеля	0~150	м	10

Задание длины моторного кабеля. Задание правильной длины кабеля может предотвратить помехи, возникающие в двигателе.


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-27	Инерция системы	0.00~655.35	кг·м ²	*

Значение этого параметра обычно получается с помощью функции автонастройки.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-32	Коэффициент компенсации нагрузки на низкой скорости	0~199	%	100
P1-33	Коэффициент компенсации нагрузки на высокой скорости	0~199	%	100


Задание процентного значения компенсации напряжения относительно нагрузки, когда двигатель работает на низкой скорости (P1-32) / высокой скорости (P1-33) для получения оптимальной характеристики нагрузки.

Точка переключения низкой и высокой скорости автоматически рассчитывается в зависимости от размера двигателя. Обычно это значение равно 5 Гц.

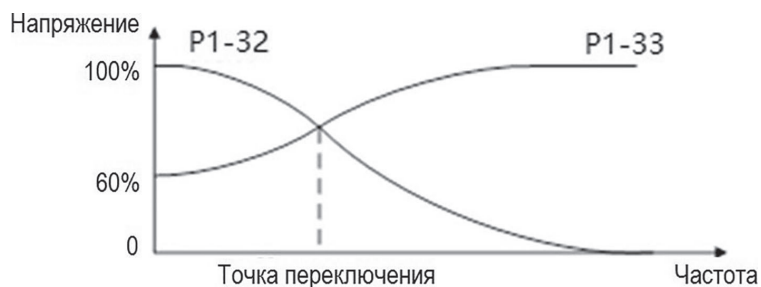

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-34	Ток намагничивания двигателя на нулевой скорости	0~300	%	100
P1-35	Минимальная частота для нормального тока намагничивания двигателя	0.0~10.0	Гц	0.0

Используйте ток намагничивания двигателя в параметре P1-34 на низкой скорости вместе с P1-35. Установите частоту перехода на нормальный ток намагничивания, чтобы получить различную тепловую нагрузку и характеристики вала двигателя при работе на низкой скорости (ниже P1-35). При низких значениях этого параметра момент на валу двигателя может быть недостаточен.

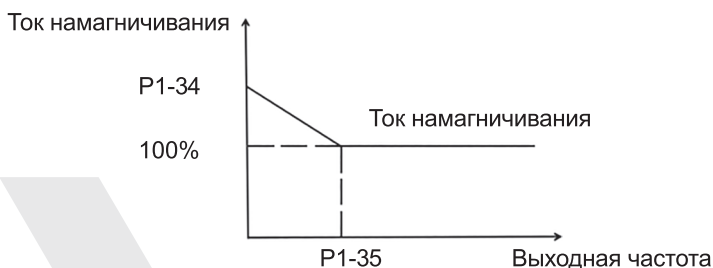

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-36	Минимальный ток двигателя на низкой скорости	0~120	%	80

Задайте минимальный ток двигателя на низкой скорости для обеспечения запуска двигателя с нагрузкой. Этот параметр работает только для двигателей с постоянными магнитами.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-37	Компенсация скольжения	-400~399	%	*


При работе скорость двигателя падает с увеличением нагрузки. Когда двигатель работает в режиме генерации, с увеличением нагрузки скорость двигателя будет увеличиваться. Соответствующая компенсация скольжения может поддерживать постоянную скорость двигателя при изменении нагрузки.

Если этот параметр установлен на 100%, то компенсация при номинальной нагрузке соответствует скольжению двигателя.

Схема компенсации скольжения приведена ниже:



Компенсация скольжения в режиме вращения двигателя

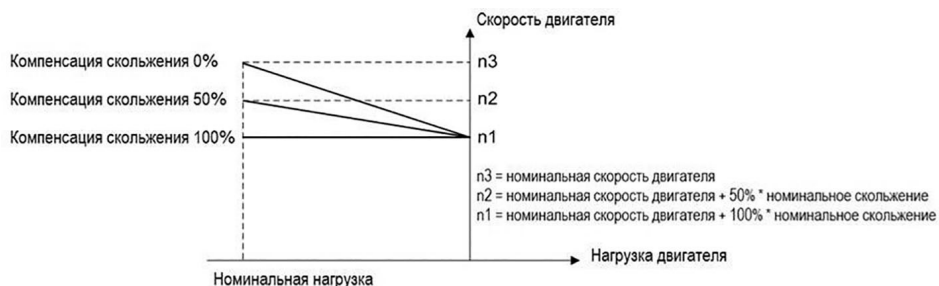

Компенсация скольжения в генераторном режиме

При наличии более одного двигателя на одном валу существует необходимость в распределении нагрузки между двигателями. Этого можно достичь, запустив двигатели в разомкнутом контуре скорости и установив для одного отрицательную компенсацию скольжения (контроль неравномерности).

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-38	Постоянная времени компенсации скольжения	0.05~5.00	сек	*

Этот параметр предназначен для управления скоростью отклика компенсации скольжения; чем выше значение, тем медленнее реакция. Если возникает низкочастотный резонанс, задайте высокое значение данного параметра.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-39	Коэффициент демпфирования резонанса	0~5000	%	*
P1-40	Постоянная времени фильтра демпфирования резонанса	0.005~0.050	сек	0.005

При колебаниях нагрузки в двигателе (особенно при мощности ≥ 30 кВт) может возникать резонанс скорости и тока, что может привести к отказу системы из-за перегрузки по току. Резонанс чаще появляется при работе без нагрузки или при небольшой нагрузке. Не изменяйте эти параметры, если двигатель не имеет резонанса. Увеличивайте значение P1-39 только тогда, когда двигатель имеет явный резонанс. Чем больше заданное значение, тем лучше будет результат подавления резонанса. Но слишком высокое значение P1-39 снизит быстродействие. P1-40 должен быть установлен так, чтобы обеспечить функцию демпфирования; малое значение ускоряет отклик функции демпфирования, но оба малых значения вышеуказанных параметров могут привести к нестабильной работе.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-41	Коэффициент демпфирования для двигателей с постоянными магнитами	0~5000	%	120

Значение P1-41 определяет динамические характеристики двигателя с постоянными магнитами. Более высокое значение дает более высокие динамические характеристики. Чем ниже значение, тем ниже динамические характеристики, но лучше контролируется механический резонанс. Если значение коэффициента демпфирования слишком высокое или низкое, управление становится нестабильным.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-42	Постоянная времени демпфирования для низкой скорости (двигатели с ПМ)	0.01~20.00	сек	0.8

Эта постоянная времени используется при скорости двигателя ниже 10% от номинальной скорости. Малое значение постоянной времени демпфирования позволяет ускорить управление. Однако, если это значение слишком мало, управление может стать нестабильным.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-43	Постоянная времени демпфирования для высокой скорости (двигатели с ПМ)	0.01~20.00		0.8


Эта постоянная времени используется при скорости двигателя выше 10% от номинальной скорости. Малое значение постоянной времени демпфирования позволяет ускорить управление. Однако, если это значение слишком мало, управление может стать нестабильным.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-44	Постоянная времени токового фильтра (двигатели с ПМ)	0.001~1.000	сек	0.5

Чтобы уменьшить влияние высокочастотных пульсаций и резонанса системы при расчете управляющего напряжения, необходим токовый фильтр, без которого пульсации тока могут исказить рассчитанное напряжение и влиять на стабильность системы.


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-45	Минимальный момент в режиме управления моментом	-100~100	%	5
P1-46	Минимальная скорость отсечки момента при запуске режима управления моментом	0.1~50.0		3.0

В режиме управления моментом, если задание момента слишком мало, двигатель может не запуститься из-за наличия статического трения, поэтому для запуска нагрузки необходим минимальный момент, установленный на низкой скорости. На рисунке ниже показано, как эти параметры определяют момент.

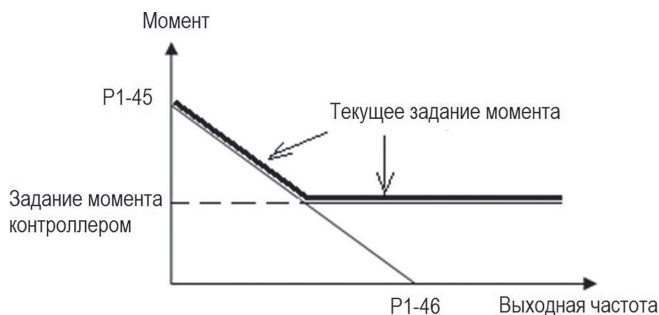


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-53/P1-55/P1-57/ P1-59/P1-61	Напряжение точек V/F кривой	0.0~999.9	В	*
P1-54/P1-56/P1-58/ P1-60/P1-62	Частота точек V/F кривой	0.0~590.0	Гц	*

P1-53 ~ P1-62 используются для построения кривой V/F для достижения наилучших характеристик нагрузки. Методика построения показана ниже:

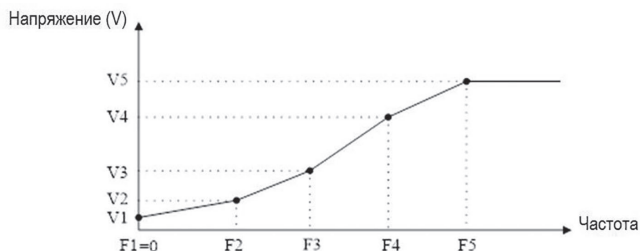

P1-53 / P1-55 / P1-57 / P1-59 / P1-61 соответствуют $V1 \sim V5$, а P1-54 / P1-56 / P1-58 / P1-60 / P1-62 соответствуют $F1 \sim F5$. Приведенные ниже правила должны соблюдаться для набора: $F1 = 0$ и $F1 \leq F2 \leq F3 \leq F4 \leq F5$. При необходимости вы можете объединить две или более точек в одну, чтобы упростить V/F кривую, например, как показано ниже:

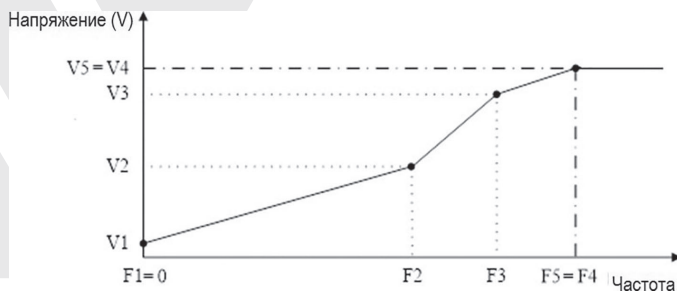

V/F кривые по умолчанию устанавливаются следующим образом:

ПЧ 220В

Напряжение	P1-53	P1-55	P1-57	P1-59	P1-61
	0.0	7.0	220.0	220.0	220.0
Частота	P1-54	P1-56	P1-58	P1-60	P1-62
	0.0	0.5	50.0	50.0	50.0

ПЧ 380В

Напряжение	P1-53	P1-55	P1-57	P1-59	P1-61
	0.0	12.0	380.0	380.0	380.0
Частота	P1-54	P1-56	P1-58	P1-60	P1-62
	0.0	0.5	50.0	50.0	50.0

Примечание. V/F кривые работают только в режиме управления V/F ($P0.02 = 0$). Слишком большое значение напряжения на низкой частоте может вызвать срабатывание защиты от перегрузки по току и повредить двигатель из-за большого тока и высокой температуры.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-63	Метод пуска двигателей с ПМ	0: Определение начальной позиции (IPD) 1: Возврат в начальную позицию		1

Поскольку ПЧ не фиксирует фактического положения ротора при пуске, требуется процесс возврата в начальную позицию или определения начального положения (IPD). Определение начального положения протекает быстро, и это время обычно можно игнорировать. Время возврата в начальную позицию задается параметром P1-87.

Примечание. Для двигателя с постоянными магнитами при пуске ПЧ будет пытаться отслеживать скорость вращения и угол поворота двигателя. Если отслеживание происходит успешно, пуск произойдет непосредственно в зависимости от значений скорости и угла поворота двигателя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-64	Метод пуска асинхронных двигателей	0: Прямой пуск 1: Подхват вращающегося двигателя		0

Если асинхронный двигатель вращается, то его невозможно запустить с частоты 0 Гц, поскольку ток будет слишком большим и может повредить ПЧ. При включенной функции подхвата (P1-64 = 1), ПЧ будет сначала определять скорость двигателя, а после определения продолжать вращение с этой скорости. Если скорость не будет определена, то преобразователь будет считать, что двигатель остановлен, и начнет запуск с 0 Гц.

Когда включен подхват, параметры P1-70 (время задержки пуска) и P1-71 (работа во время задержки) игнорируются.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-67	Минимальная допустимая скорость	0.00~50.00		0.1

ПЧ запускается только при абсолютном значении заданной скорости не меньше, чем значение параметра P1-67. Если задано абсолютное значение скорости меньше настройки P1-67, ПЧ воспримет это задание, как команду останова.

Примечание: Если задана скорость выше P1-67, разгон будет плавным, начиная с 0, например, если установлено задание 20 Гц и P1-67 = 5,0, разгон начнется с 0 Гц, пройдет через 1 Гц, 2 Гц ... 5 Гц и до 20 Гц.

Параметр эффективен только в режиме управления скоростью, и при отключенных макросах.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-68	Диапазон пропуска низких частот для асинхронных двигателей	0.0~20.0	Гц	0.0

Если абсолютное значение заданной скорости меньше, чем задание параметра P1-68, ПЧ будет работать с частотой, заданной в P1-68. Если абсолютное значение заданной скорости больше, чем задание параметра P1-68, ПЧ будет стартовать непосредственно со значения P1-68, а затем будет разгоняться до заданной скорости. Обратите внимание, что параметр P1-68 определяет только абсолютное значение команды задания скорости, он не меняет направление вращения двигателя. Например:

Задайте P1-68 = 3. Если задано значение скорости 2, ПЧ будет работать на частоте 3 Гц; если заданная скорость равна - 2, ПЧ будет работать в обратном направлении на частоте 3 Гц. Если заданная скорость равна 20, ПЧ сразу будет работать на частоте 3 Гц, а затем разгонится с 3 Гц до 20 Гц, используя время разгона. Если заданная скорость изменяется с 20 Гц до -20 Гц, ПЧ сначала замедлится до 3 Гц, а затем сразу же будет работать в обратном направлении с частотой 3 Гц и разгонится в обратном направлении до 20 Гц. Если заданная частота равна 0, ПЧ сначала замедлится до 3 Гц и затем остановится.

Примечания:

Не рекомендуется использовать параметры P1-67 и P1-68 вместе.

Если активированы и P1-68, и P1-84 (значение выше 0), торможение постоянным током будет активно только тогда, когда P1-84 > P1-68.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-70	Время задержки пуска	0.0~10.0		0.0
P1-71	Работа во время задержки	0: Двигатель на выбеге 1: Удержание постоянным током		0

P1-70 задает время задержки от получения команды пуска до запуска двигателя. ПЧ начинает работу в соответствии с P1-71, в течение времени задержки P1-70, а затем запускает двигатель. Установка времени задержки на 0.0 отключает функцию задержки, устанавливаемую в параметре P1-71.

Варианты значений параметра P1-71 описаны ниже:

0: На двигатель не поступает напряжение;

1: Удержание постоянным током (P1-72) в течение времени задержки пуска;

Примечания:

Время задержки P1-70 не будет включено во время разгона.

Если включен подхват вращающегося двигателя (P1-64 = 1), функция задержки P1-71 будет отключена.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P1-72	Постоянный ток удержания	0~150	%	50

Введите значение для тока удержания в процентах от номинального тока двигателя, установленного в P1-06. Этот параметр может применяться для удержания двигателя (удерживающий момент) или предварительного нагрева двигателя. Этот параметр активен, если функция удержания постоянным током была задана в параметрах P1-71 или P1-80.

Разница в том, что для функции задержки P1-71 в качестве пуска ток удержания будет подаваться только в течение времени задержки P1-70, а для функции удержания P1-80 ток удержания будет подаваться до подачи команды пуска.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-79	Метод останова в режиме управления моментом	0: Останов в режиме управления моментом 1: Останов в режиме управления скоростью		0

Этот параметр используется для установки режима останова в режиме управления моментом:

0: Режим управления моментом. Когда команда останова активирована, заданный момент уменьшается до нуля в соответствии с временем замедления.

1: Режим управления скоростью. Когда команда останова активирована, заданная скорость уменьшается до нуля в соответствии с временем замедления.


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-80	Способ останова после завершения замедления	0: На выбеге 1: Удержание постоянным током		0
P1-81	Частота включения торможения постоянным током	0.0~400.0	Гц	0.0

P1-80 Действие после снижения скорости до P1-81 при останове.

0: На выбеге;

1: Удержание постоянным током: на двигатель подается постоянный ток, заданный в параметре P1-72;

Диаграмма методов останова показана ниже:

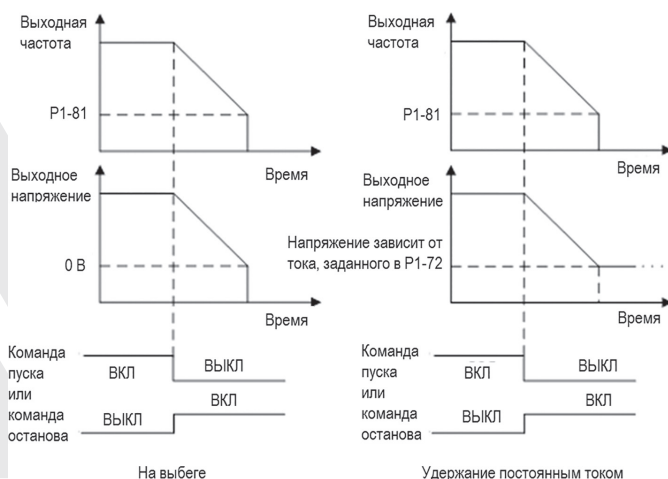


Примечание 1: если $P1-81 > P1-84$, работает функция P1-80, а функция торможения постоянным током работать не будет; если $P1-81 < P1-84$, функция торможения постоянным током будет работать, а функция P1-80 работать не будет.

Примечание 2: для организации останова выбегом с любой частоты установить $P1-80=0$ и $P1-81=$ максимальная используемая частота.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-82	Постоянный ток торможения (асинхронные двигатели)	0~150	%	50
P1-83	Время торможения постоянным током (асинхронные двигатели)	0.0~60.0	сек	2
P1-84	Частота включения торможения постоянным током (асинхронные двигатели)	0.0~400.0	Гц	0.0
P1-85	Время размагничивания перед торможением постоянным током	0~100	%	0

Торможение постоянным током – подача постоянного тока на двигатель для торможения и удержания двигателя, когда скорость вращения двигателя по команде останова снижается до P1-84. P1-82 определяет постоянный ток торможения в процентах от номинального тока двигателя P1-06. P1-83 определяет, как долго должен подаваться постоянный ток. P1-84 определяет, начиная с какой частоты подавать постоянный ток торможения. Между обычным замедлением и торможением постоянным током необходим период размагничивания, чтобы избежать возможных скачков тока. P1-85 определяет длительность этого периода. Более высокое значение P1-85 соответствует большему времени для размагничивания.

Диаграмма процесса торможения постоянным током показана ниже:

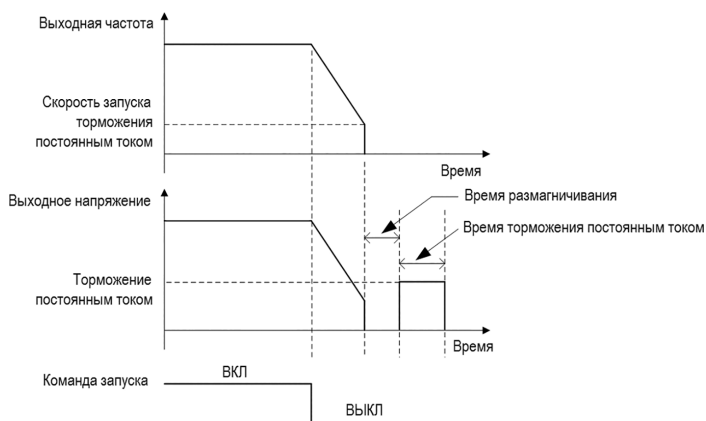

Примечание: P1-85 также работает для P1-80.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-86	Ток возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)	0~150	%	80
P1-87	Время возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)	0.1~60.0	сек	3.0

Эта группа параметров активируется, когда настройка P1-63 равна 1 (Возврат в начальную позицию). P1-87 используется для определения времени возврата. P1-86 используется для определения тока во время возврата. 100% соответствует номинальному току двигателя (P1-06).

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-91	Функция торможения	0: Нет 1: Тормозной резистор 2: Переменным током		0

0: Нет функции;

1: Тормозной резистор используется для поглощения избыточной энергии, возникающей в результате торможения двигателя, и предотвращает отключение ПЧ из-за перенапряжения в цепи постоянного тока;

2: Торможение переменным током, рассеивает избыточную энергию в сердечнике двигателя, подавая на двигатель более высокое напряжение, и предотвращает отключение ПЧ из-за перенапряжения в цепи постоянного тока. Важно помнить, что частое использование этой функции приведет к повышению температуры двигателя;

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-92	Максимальный ток торможения переменным током	0~150		100

Определяет максимально допустимый ток при использовании торможении переменным током во избежание перегрева обмоток двигателя. Значение 100% соответствует току двигателя, установленному в P1-06.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-93	Усиление для торможения переменным током	1.0~2.0		1.4

Задание скорости реакции торможения переменным током. Высокое значение приводит к более быстрой реакции.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-94	Напряжение в цепи постоянного тока, при котором включается тормозной резистор	Зависит от сети питания	В	*

Если P1-91 = 1, то при достижении напряжением цепи постоянного тока значения P1-94 включается тормозной резистор, на который сбрасывается избыточная энергия. Если напряжение цепи постоянного тока падает ниже P1- 94, тормозной резистор отключается.

В следующей таблице приведены диапазоны порогового напряжения включения тормозного резистора и значение по умолчанию, которое зависит от напряжения сети питания (параметр P1-01):

Напряжение сети питания	Диапазон значений P1-94	Заводское значение
200~240В	360~395В	385В
380~440В	680~780В	700В
440~480В	750~780В	770В

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-95	Сопротивление тормозного резистора	5~65535	Ω	*

Ввод сопротивления тормозного резистора.


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-97	Ток отпускания механического тормоза		А	0
P1-98	Частота наложения механического тормоза		Гц	0

Эта функция используется в таких применениях, как лифты, подъемники и т.п., в которых механический тормоз необходим для удержания двигателя от вращения под действием нагрузки. При правильной установке параметров P1-97 и P1-98, а также использовании релейного выхода, механический тормоз управляется преобразователем в соответствии с применением. Одному из релейных выходов должна быть назначена функция 42 (см. параметры P2-28 ~ P2- 33).

P1-97 работает при пуске: когда ток достигнет заданного значения, реле подаёт сигнал на отключение тормоза (обычно подает напряжение на катушку тормоза).

P1-98 работает при останове: когда выходная частота снизится до заданного значения, реле подаёт сигнал на включение тормоза (обычно снимает напряжение с катушки тормоза).

Процесс управления показан ниже:

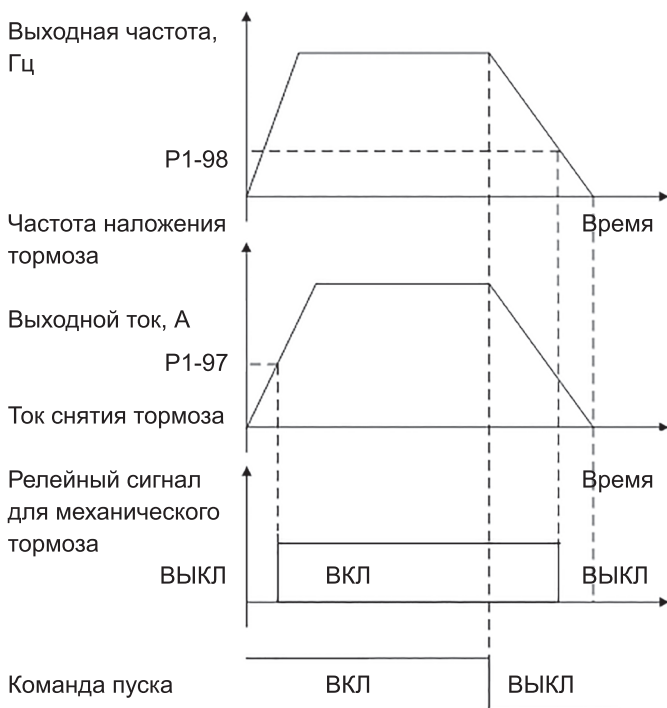

2.4.3. Группа параметров 2: Функции дискретных входов/выходов

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P2-00	Выбор положительной/отрицательной логики для дискретных входов	0~65535		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P2-02	Режим дискретных входов	0: NPN 1: PNP		0

P2-00 используется для выбора положительной или отрицательной логики клемм дискретных входов. Каждый дискретный вход соответствует разряду. Например: если вы хотите задать клеммам FWD и DI2 отрицательную логику, установите P2-00 на $1 + 8 = 9$:

Клемма	DI3	DI2	DI1	FEV	FWD
Разряд	16	8	4	2	1

P2-02 используется для выбора режима дискретных входов. В режиме NPN, когда дискретному входу задана положительная логика, подключение дискретного входа к клемме GND включает его (вход активен), отключение входа от клеммы GND – выключает (вход неактивен); когда дискретному входу задана отрицательная логика, подключение дискретного входа к клемме GND выключает его (вход неактивен), отключение входа от клеммы GND – включает (вход активен). В режиме PNP наоборот.

Примечание: существуют обратные функции дискретных входов. Если установлена отрицательная логика, а вход имеет обратную функцию, то функция входа является положительной. Например: когда P2-05 установлен на [4] «Останов. Отрицательная логика», P2-00 установлен на 1 (логика клеммы FWD отрицательна), затем подключите клеммы FWD и GND, функция останова будет активна, отключите клеммы FWD и GND, функция останова неактивна.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-01	Выбор положительной/отрицательной логики для дискретных и релейных выходов	0~65535		0

P2-01 используется для управления положительной или отрицательной логикой клемм дискретного и релейного выходов. Каждый дискретный или релейный выход соответствует разряду. Например: если вы хотите задать клеммам DO1 и Relay2 отрицательную логику, задайте $P2-01 = 1 + 4 = 5$:

Клемма	Relay2	Relay1	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1
Разряд	64	32	16	8	4	2	1

Положительная логика: Когда активирована выбранная функция клемм DO / Relay, клемма DO / Relay выводит сигнал ВКЛ, иначе выводит сигнал ВЫКЛ.

Отрицательная логика: когда активирована выбранная функция клемм DO / Relay, клемма DO / Relay выводит сигнал ВЫКЛ, иначе выводит сигнал ВКЛ.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P2-03	Пуск/стоп одним импульсным сигналом	0: Запрещен 1: Разрешен		0

Если P2-03=1, то подача импульса на дискретные входы с функциями 13 и 14 (пуск без фиксации) расценивается как пуск, если привод остановлен, и как стоп, если привод работает.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P2-04	Время фильтрации дискретных входов	2~16		4

Этот параметр используется для установки времени программной фильтрации состояния дискретных входов. Если дискретные входы подвергаются воздействию помех и могут происходить сбои в их работе, увеличьте значение этого параметра, чтобы улучшить защиту от помех. Однако увеличение времени фильтрации уменьшит отклик клемм дискретных входов.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-05	Функция дискретного входа FWD	0: Нет функции 1: Сброс		10
P2-06	Функция дискретного входа REV	2: Останов на выбеге (отрицательная логика) 3: Останов на выбеге и сброс (отрицательная логика) 4: Останов (отрицательная логика)		12
P2-07	Функция дискр. входа D1	10: Пуск вперед 11: Реверс		22
P2-08	Функция дискр. входа D2	12: Пуск назад		23
P2-09	Функция дискретного входа D3	13: Пуск вперед сигналом без фиксации 14: Пуск назад сигналом без фиксации 15: Толчковый режим вперед 16: Толчковый режим назад 17: Останов сигналом без фиксации 20: Запрет работы вперед 21: Запрет работы назад 22: Выбор предустановленного задания, бит 1 23: Выбор предустановленного задания, бит 2 24: Выбор предустановленного задания, бит 3 25: Выбор предустановленного задания, бит 4 26: Выбор времени разгона/замедления, бит 1 27: Выбор времени разгона/замедления, бит 2 30: БОЛЬШЕ 31: МЕНЬШЕ 32: Счетчик A 34: Сброс счетчика A 35: Счетчик B 37: Сброс счетчика B 40: Импульсный вход (только DI3) 41: Переключение источника задания 42: Переключение режимов скорости/момента 50: Вход сигнала о внешней ошибке 51: Фиксированный выход ПИД-регулятора 64: Пуск для макроса «Насосное применение» 65: Очистка насоса		24

Параметры используются для выбора различных функций входов ПЧ.

Все дискретные входы могут быть настроены на следующие функции:

0: Нет функции, нет реакции на сигналы, передаваемые на клемму; 1: Сброс, сброс привода после отключения / тревоги;

2: Останов на выбеге (отрицательная логика), отключает выходное напряжение, двигатель при этом останавливается на выбеге. Логика «0» => останов на выбеге;

3: Останов на выбеге и сброс (отрицательная логика), ПЧ сбрасывает ошибку, двигатель при этом останавливается на выбеге. Логика «0» => останов на выбеге;

4: Останов (отрицательная логика), ПЧ останавливается в соответствии с выбранным временем замедления. Логика «0»=> останов;

10: Пуск в прямом направлении. Логика «1» = пуск, логика «0» = останов;

11: Выбор вперед/назад, выбор направления вращения двигателя. когда сигнал пуска и сигнал выбора направления вращения активны, двигатель запускается в обратном направлении; когда сигнал пуска активен и сигнал выбора направления вращения не активен, двигатель запускается вперед; когда сигнал пуска не активен, двигатель остановится;

12: Пуск в обратном направлении. Логика «1» = пуск, логика «0» = останов;

13: Двигатель запускается в прямом направлении с помощью команды пуска, если активный сигнал подается в течение минимум 4 мс и продолжает вращение после снятия сигнала пуска. Двигатель останавливается по команде со входа с функцией [4] Останов (отрицательная логика) или [17] Останов сигналом без фиксации;

14: Двигатель запускается в обратном направлении с помощью команды пуска, если активный сигнал подается в течение минимум 4 мс и продолжает вращение после снятия сигнала пуска. Двигатель останавливается по команде со входа с функцией [4] Останов (отрицательная логика) или [17] Останов сигналом без фиксации;

15: Толчковый режим вперед, используется для пуска в прямом направлении со скоростью толчкового режима, см. P0-48;

16: Толчковый режим назад, используется для пуска в обратном направлении со скоростью толчкового режима, см. P0-48;

17: Останов сигналом без фиксации. Двигатель останавливается, если активный сигнал подается в течение минимум 4 мс. Обычно используется в сочетании с 13: Пуск вперед сигналом без фиксации и 14: Пуск назад сигналом без фиксации.

20: Запрет работы вперед, когда этот сигнал активен, пуск вперед будет запрещен, но пуск назад будет разрешен; должно быть разрешено управление с клемм (P0-17), P0-29 д. б. = 0

21: Запрет работы назад, когда этот сигнал активен, пуск назад будет запрещен, но пуск вперед будет разрешен; должно быть разрешено управление с клемм (P0-17), P0-29 д. б. = 0

22: Выбор предустановленного задания, бит 1. Биты 1...4 позволяет выбрать одно из шестнадцати предустановленных значений (см. P0-30 ~ P0-45) в соответствии с таблицей ниже;

23: Бит 2 выбора предустановленного значения, аналогично [22];

24: Бит 3 выбора предустановленного значения, аналогично [22];

25: Бит 4 выбора предустановленного значения, аналогично [22];

Предустановленное значение бит				Параметр
4	3	2	1	
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-30
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-31
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-32
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-33
ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-34
ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-35
ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-36
ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-37
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-38
ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-39
ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-40
ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-41
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	P0-42
ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	P0-43
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	P0-44
ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	P0-45

26: Выбор времени разгона/замедления, бит 1;

27: Выбор времени разгона/замедления, бит 2;

Время разгона/ замедления, бит 2	Время разгона/ замедления, бит 1	Параметры
ВЫКЛ	ВЫКЛ	Разгон/замедление 1 (P0-50...P0-52)
ВЫКЛ	ВКЛ	Разгон/замедление 2 (P0-53...P0-55)
ВКЛ	ВЫКЛ	Разгон/замедление 3 (P0-56...P0-58)
ВКЛ	ВКЛ	Разгон/замедление 4 (P0-59...P0-61)

30: БОЛЬШЕ (увеличить задание), когда клемма активирована менее чем 400 мс, результирующее задание будет увеличено на значение P0-46. Если клемма активируется более 400 мс, результирующее задание будет изменяться в соответствии с настройкой 4 параметра P0-60;

31: МЕНЬШЕ (уменьшить задание), аналогично настройке [30] БОЛЬШЕ;

32: Счетчик А, счетчик входящих импульсов;

- 34: Сброс счетчика А, очистка значения счетчика А до «0»; 35: Счетчик В, аналогично [32] Счетчик А;
- 37: Сброс счетчика В, очистка значения счетчика В до «0»;
- 40: Импульсный вход, выберите функцию импульсного входа при использовании последовательности импульсов в качестве задания или обратной связи. Масштабирование выполняется в группе параметров P2-5*, функция доступна только для клеммы DI4 (параметр P2-10);
- 41: Переключение источника задания, функция используется параметром P0-10 Выбор источника задания скорости, настройки [3] — [5]. Когда соответствующий вход неактивен, выбран основной источник задания; вход активен, выбран дополнительный источник задания.
- 42: Переключение режимов скорости/момента, когда параметру P0-01 Режим управления задано значение [2] — Бездатчиковый режим управления моментом, управление моментом и управление скоростью могут переключаться через клемму дискретного входа. Если клемма отключена, это бездатчиковый режим управления моментом; если клемма включена, это бездатчиковый режим управления скоростью;
- 50: Вход сигнала о внешней ошибке, когда клемма включена, ПЧ будет выполнять действие согласно настройке параметра P2-21.
- 51: Фиксированный выход ПИД-регулятора, ПИД-регулирование временно остановлено, и ПЧ будет работать на текущей частоте.
- 64: При выборе макроса «Насосное применение» для пуска вместо функции [10] используется функция [64].
- 65: При подаче сигнала на этот вход начинается очистка насоса.
- 66: Пожарный режим с командой пуск
- 67: Пожарный режим без команды пуск

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение
P2-21	Действия при поступлении на дискретный вход сигнала ошибки	0...8		0

Параметр используется для выбора действий, когда вход внешнего сигнала тревоги включен.

0: Нет действий;

2: Останов и предупреждающий сигнал, при поступлении сигнала внешней ошибки ПЧ останавливается и выдается предупреждающее сообщение «u.76»;

3: Jog (толчковый режим) и предупреждающий сигнал, при поступлении сигнала внешней ошибки ПЧ работает на предустановленной (Jog) скорости и выдается предупреждающее сообщение «u.76»;

4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал, при поступлении сигнала внешней ошибки ПЧ работает на максимальной скорости и выдается предупреждающее сообщение «u.76»;

- 5: Аварийный сигнал и плавный останов, при поступлении сигнала внешней ошибки ПЧ плавно останавливается и выдает аварийное сообщение «А.76»;
- 6: Предупреждающий сигнал, при поступлении сигнала внешней ошибки ПЧ выдает предупреждающее сообщение «u.76»;
- 7: Аварийный сигнал и останов на выбеге.
- 8: Аварийный сигнал «А.76» подается только в том случае, если сигнал ошибки поступил при работе двигателя; двигатель останавливается на выбеге.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-22	Выбор функции дискретного выхода DO1	0~75		0
P2-23	Выбор функции дискретного выхода DO2	Аналогично P2-22		0
P2-24	Выбор функции дискретного выхода DO3	Аналогично P2-22		0
P2-25	Выбор функции дискретного выхода DO4	Аналогично P2-22		0
P2-26	Выбор функции дискретного выхода DO5	Аналогично P2-22		0
P2-28	Выбор функции реле RL1	Аналогично P2-22		10
P2-31	Выбор функции реле RL2	Аналогично P2-22		0

Установка функции, которая будет выдавать сигнал на дискретный выход.

Клемма DO1 является программируемой мультиплексной клеммой, она может быть высокоскоростным импульсным выходом или дискретным выходом с открытым коллектором. Если P2-60 = 0, DO1 является дискретным выходом с открытым коллектором; если P2-60 имеет значение, отличное от 0, DO1 используется как высокоскоростной импульсный выход.

Если выход DO1 является дискретным выходом с открытым коллектором, он имеет такие же функции, как у релейного выхода (P2-28 / P2-31).

0: Нет функции;

1: На плату управления ПЧ подано питание;

2: Готовность пульта дистанционного управления, ПЧ готов работать в удаленном режиме;

3: ПЧ готов к работе и остановлен;

4: ПЧ работает;

5: ПЧ работает, предупреждений нет;

6: Работа в текущем заданном параметрами P5-09 и P5-10 диапазоне тока, предупреждений нет;

7: Заданная частота достигнута (± 0.3 Гц);

8: Двигатель вращается против часовой стрелки;

10: Аварийный сигнал;

11: Аварийный сигнал или предупреждение;

12: Предупреждение о перегреве;

13: ПЧ готов к работе, предупреждения о перегреве нет (можно использовать как сигнал готовности);

- 14: ПЧ готов к работе в удаленном режиме, предупреждение о перегреве отсутствует;
- 15: Связь по шине связи работает нормально;
- 20: Выходной ток выходит за пределы диапазона, заданного в P5-09 и P5-10; 21: Выходной ток ниже, чем задано в P5-09;
- 22: Выходной ток больше, чем задано в P5-10;
- 23: Выходная частота выходит за пределы диапазона, заданного в P5-11 и P5-12;
- 24: Выходная частота ниже, чем задано в P5-11;
- 25: Выходная частота выше, чем задано в P5-12;
- 26: Обратная связь находится за пределами диапазона, заданного в P5-15 и P5-16;
- 27: Обратная связь находится ниже уровня обратной связи, заданного в P5-15;
- 28: Обратная связь находится выше уровня обратной связи, заданного в P5-16;
- 29: Задание находится за пределами диапазона, заданного в P5-13 и P5-14;
- 30: Задание находится ниже предела, заданного в P5-13;
- 31: Задание находится выше предела, заданного в P5-14;
- 40: ПЧ находится в локальном режиме;
- 41: ПЧ находится в удаленном режиме;
- 42: Подан сигнал управления механическим тормозом, см. P1-97 / P1-98;
- 43: Подан внешний сигнал аварии, функция клеммы дискретного входа [50], дискретный вход для внешнего сигнала аварии;
- 44: Предупреждение о дисбалансе.
- 47: Заданное значение счетчика А достигнуто
- 48: Заданное значение счетчика В достигнуто
- 49: Связь через плату расширения в норме
- 64: Управление насосом 1
- 65: Управление насосом 2
- 66: Управление насосом 3
- 67: Управление насосом 4
- 68: Управление насосом 5
- 69: Управление насосом 6
- 70: Управление насосом 7
- 71: Управление насосом 8
- 72: Очистка насоса
- 73: Заполнение трубы
- 74: Спящий режим
- 75: Переключение на сеть в пожарном режиме

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-29	Задержка включения реле RL1	0.00~600.00	сек	0.00
P2-30	Задержка выключения реле RL1	0.00~600.00	сек	0.00
P2-32	Задержка включения реле RL2	0.00~600.00	сек	0.00
P2-33	Задержка выключения реле RL2	0.00~600.00	сек	0.00

Эти параметры используются для установки времени задержки включения и отключения релейного выхода, например:

Когда реле 1 активируется, его срабатывание происходит через время, заданное в P2-29.

Когда реле 1 становится неактивно, его отключение происходит через время, заданное в P2-30.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-40	Задержка реакции на сигналы Больше/Меньше	2~60000	мс	4

Если входы Больше/Меньше активны меньше, чем значение P2-40, задание изменится на величину P0-46. Если входы будут активны дольше P2-40, то задание будет изменяться со скоростью P0-60.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-46	Сохранение значения на счетчике (дискретный вход) при отключении питания	0: Не сохраняется 1: Сохранение счетчика А 2: Сохранение счетчика В 3: Сохранение обоих счетчиков А и В		0

Этот параметр используется для управления сохранением значения счетчиков А / В при отключении питания.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-47	Порог счетчика А	1~65535		65535
P2-48	Порог счетчика В	1~65535		65535

Если количество импульсов, поступившее с дискретного входа на счетчик А (функция дискретного входа 32), достигло значения P2-47, то включается дискретный выход DO1/RL1/RL2 с функцией 47; если количество импульсов, поступившее с дискретного входа на счетчик В (функция дискретного входа 35), достигло значения P2-48, то включается дискретный выход DO1/RL1/RL2 с функцией 48.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-50	Мин. частота импульсного входа	0.00~P2-51	кГц	0.00
P2-51	Макс. частота импульсного входа	P2-50~100.00	кГц	50.00

P2-52	значение задания / обратной связи при минимальной частоте импульсного входа	-200.00~200.00	%	0.00
P2-53	Значение задания / обратной связи при максимальной частоте импульсного входа	-200.00~200.00	%	100.00
P2-54	Время фильтрации для импульсного входа	1~1000	мс	100

Аналогично использованию аналогового входа пользователь может использовать частоту на входе импульсного сигнала в качестве сигнала задания или обратной связи. Эти параметры используются для задания отношения частоты импульсного сигнала на импульсном входе и величины задания. Значение задания может быть вычислено аналогично использованию аналоговых входов, см. параметры P3-0х для аналогового входа AI1.

Примечание: только вход DI3 может быть использован в качестве импульсного; для этого необходимо установить P2- 09 = 40.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-60	Выбор функции импульсного выхода	0 ~ 30		0

Функции выхода DO1 приведены ниже:


Значе-ние	Функция	Диапазон
0	Дискретный выход	DO1 выполняет функцию дискретного выхода
1	Выходная частота	Открытый контур управления моментом: 0% = 0, 100% = P5-08 Открытый контур управления скоростью: 0% = 0, 100% = P0-16
2	Выходной ток	0% = 0, 100% = P9-16
3	Выходная мощность	0% = 0, 100% = P1-03
4	Скорость двигателя	0% = 0, 100% = P1-07
5	Выходное напряжение	0% = 0, 100% = P1-04
10	Задание значения	Если P0-15 = 0, то 0% = 0, 100% = P0-16; Если P0-15 = 1, то 0% = -P0-16, 100% = P0-16;

11	Значение обратной связи	
13	Задание значения по шине	
14	Входная частота импульсного входа	0% = P2-50, 100% = P2-51
15	Значение на аналоговом входе AI1	0% = P3-03 или P3-05, 100% = P3-04 или P3-06
16	Значение на аналоговом входе AI2	0% = P3-12 или P3-14, 100% = P3-13 или P3-15
20	Напряжение на шине постоянного тока	0% = 0 В, 100% = 1000 В
30	Выходной момент	0% = 0 Н*м, 100% = P1-08


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-61	Мин. частота импульсного выхода	0.00~P2-62	кГц	0.00
P2-62	Макс. частота импульсного выхода	P2-61~100.00		50.00
P2-63	значение сигнала на выходе при минимальной частоте импульсного выхода	0.00~200.00		0.00
P2-64	значение сигнала на выходе при максимальной частоте импульсного выхода	0.00~200.00		100.00

P2-61 и P2-62 используются для установки минимальной и максимальной частоты импульсного выхода; P2-63 и P2-64 используются для установки минимального и максимального значения, соответствующего минимальной и максимальной частоте.

Например: в режиме открытого контура управления скоростью установите P0-16=50,0, P2-60=1 (0%=0 Гц, 100%=50 Гц), P2-61=2 кГц, P2-62=10 кГц, если P2-63=0,00% (0 Гц), P2-64=100,00% (50 Гц), тогда соотношение между выходной частотой и частотой импульсов на выходе DO1 показано ниже:

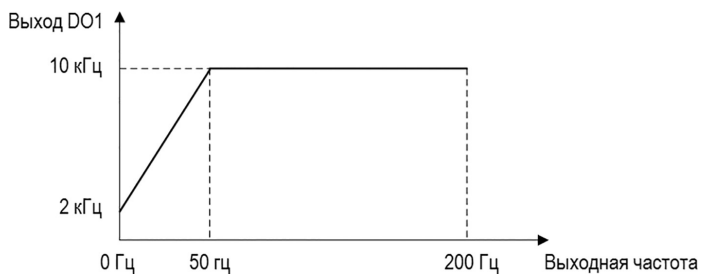

Если P2-63 = 80,00% (40 Гц), P2-64 = 10,00% (5 Гц), то зависимость между выходной частотой и частотой импульсов на выходе DO1 показана ниже:

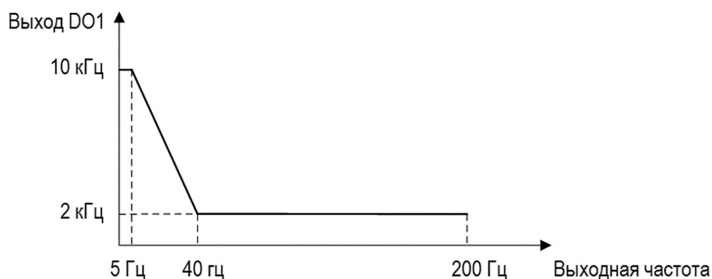

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-70	Разрешение энкодера	0~32767		1024

Этот параметр используется для установки количества импульсов на оборот энкодера.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-71	Направление вращения энкодера	0: Вперед 1: Назад		0

Этот параметр используется для установки последовательности фаз сигнала АВ инкрементного энкодера.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P2-72	Делитель	1~255		1

При установке 1 деления нет, соответствующий выход не работает.

2.4.4. Группа параметров 3: Функции аналоговых входов/выходов

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-00	Тип сигнала на аналоговом входе AI1	0: Аналоговый по напряжению 1: Аналоговый по току		0


Выбор типа сигнала на аналоговом входе AI1.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-01	Время фильтрации для аналогового входа AI1	0.00~10.00	сек	0.01

Ввод времени фильтрации для входа AI1. Цифровой низкочастотный фильтр первого порядка предназначен для подавления электрических помех на входе AI1. Большее значение времени фильтрации улучшает демпфирование, но также увеличивает задержку сигнала.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-02	Зона нулевого напряжения для аналогового входа AI1	0.00~20.00	В/мА	0.00

Установите зону нулевого сигнала для AI1. На аналоговом входе AI1 нижняя и верхняя опорные точки имеют противоположные знаки, и должна быть заданная точка, соответствующая аналоговому значению, равному 0. Чтобы предотвратить дрожание заданного значения в нулевой точке из-за аналоговых помех, этот параметр должен быть установлен правильно.

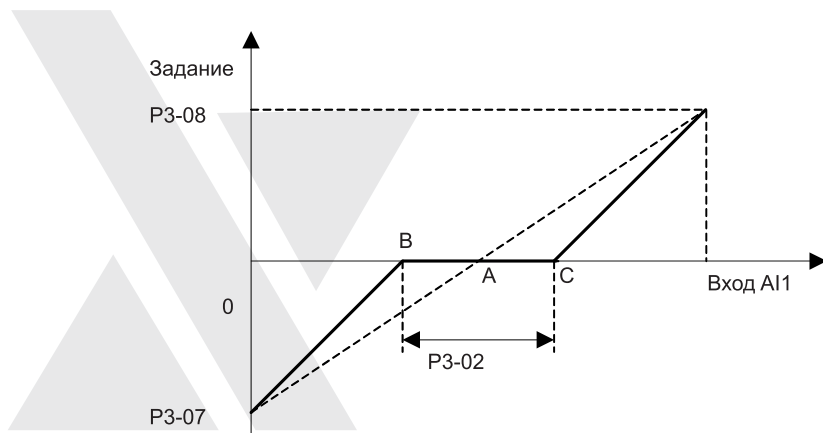


Точка А, показанная на рисунке, является аналоговым значением, которое соответствует заданному нулевому значению. Она рассчитывается с помощью аналоговых нижнего и верхнего опорных значений. После установки на AI1 зоны нулевого сигнала, $U_{AB} = U_{AC} = P3-02 / 2$. Если сигнал на входе AI1 находится между В и С, задание для входа AI1 равно 0.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-03	Минимальное входное напряжение для аналогового входа AI1	0.00~P3-04	В	0.00
P3-04	Максимальное входное напряжение для аналогового входа AI1	P3-03~10.00	В	10.00
P3-05	Минимальный входной ток для аналогового входа AI1	0.00~ P3-06	мА	0.00
P3-06	Максимальный входной ток для аналогового входа AI1	P3-05~20.00	мА	20.00
P3-07	Значение сигнала на входе при минимальном токе / напряжении на входе AI1	-200.00~200.00	%	0.00
P3-08	Значение сигнала на входе при максимальном токе / напряжении на входе AI1	-200.00~200.00	%	100.00


P3-03 используется для установки минимального входного напряжения; P3-05 используется для установки минимального входного тока; минимальное напряжение и ток аналогового входа соответствуют значению задания / обратной связи, установленному в P3-07.

P3-04 используется для установки максимального напряжения на входе; P3-06 используется для установки максимального тока на входе; максимальное напряжение и ток аналогового входа соответствуют значению задания / обратной связи, установленному в P3-08.



Существует 4 вида кривых соответствия между входным напряжением / током входа AI1 и соответствующим значением задания / обратной связи:

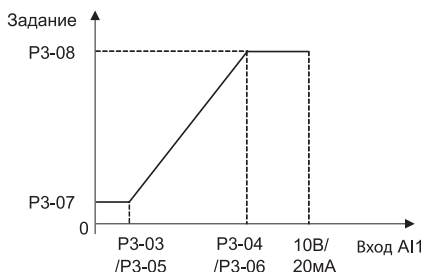

$P3-07 < P3-08$ и $P3-07 \geq 0$

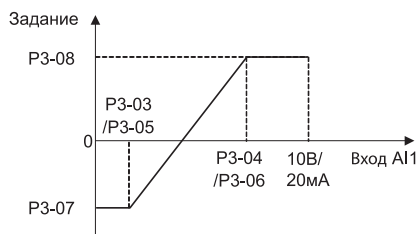

$P3-07 < P3-08$ и $P3-07 < 0$

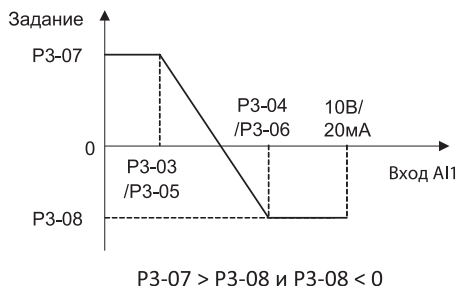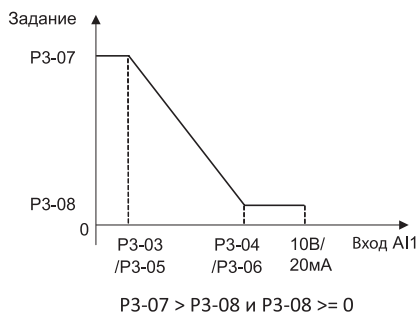

Значение задания AI1 / значение обратной связи рассчитывается следующим образом:

Если $P3-03 \leq \text{значение AI1} \leq P3-04$,

- Значение задания AI1 / значение обратной связи = $((P3-08 - P3-07) \div (P3-04 - P3-03) \times (\text{значение AI1} - P3-03) + P3-07) \times P0-16$;
- Если значение AI1 $< P3-03$, значение задания AI1 / значение обратной связи = $P3-07 \times P0-16$; Если значение AI1 $> P3-04$, значение задания AI1 / значение обратной связи = $P3-08 \times P0-16$;

Примечание. Приведенные выше формулы предназначены для входа по напряжению. Если используется вход по току, вместо P3-03 и P3-04 используются параметры P3-05 и P3-06 соответственно.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-09	Тип сигнала на аналоговом входе – AI2	0: Аналоговый по напряжению 1: Аналоговый по току		1
P3-10	Время фильтрации для аналогового входа AI2	0.00~10.00	сек	0.01
P3-11	Зона нулевого сигнала для аналогового входа AI2	0.00~20.00	В/мА	0.00
P3-12	Минимальное входное напряжение для аналогового входа AI2	0.00~P3-13	В	0.00
P3-13	Максимальное входное напряжение для аналогового входа AI2	P3-12~10.00	В	10.00
P3-14	Минимальный входной ток для аналогового входа AI2	P3-15~19.99	мА	0.00
P3-15	Максимальный входной ток для аналогового входа AI2	P3-14~20.00	мА	20.00

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-16	Значение сигнала на входе при минимальном токе / напряжении на входе AI2	-200.00~200.00	%	0.00
P3-17	Значение сигнала на входе при максимальном токе / напряжении на входе AI2	-200.00~200.00	%	100.00


Настройки для входа AI2 аналогичны настройкам входа AI1.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-48	Время задержки определения снижения аналогового сигнала ниже минимального значения	1~99	сек	10

Эта функция используется для определения наличия входного сигнала. Если выбран вход по напряжению, то минимальное напряжение (P3-03, P3-12) должно быть больше, чем 1В; если выбран вход по току, то минимальный ток (P3-05, P3-14) должен быть больше, чем 2мА. Если аналоговый сигнал меньше, чем 50% от значения параметров P3-03, P3-05, P3-12, P3-14, в течение P3-48, функция включается.

Если аналоговый сигнал вернется к нормальному значению в течение P3-48, отсчет задержки прекращается, и накопленное значение сбрасывается.

Диаграмма работы функции показана ниже:

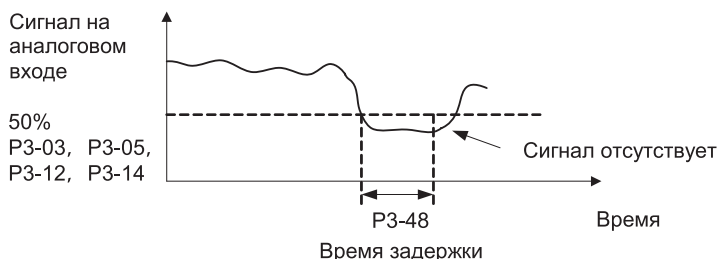

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-49	Действие при снижении аналогового сигнала ниже минимального значения	0: Нет 2: Останов и предупреждающий сигнал 3: Работа на скорости толчкового режима и предупреждающий сигнал 4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал 5: Аварийный сигнал и останов на выбеге		0

Действие при снижении минимального значения аналогового сигнала.

0: Нет;

2: Останов и предупреждающий сигнал “u.57”;

3: Работа на скорости толчкового режима и предупреждающий сигнал “u.57” ;

4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал “u.57”;

5: Аварийный сигнал “A.57” и останов на выбеге.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-50	Тип сигнала – аналоговый выход АО1	0: 0~20 мА 1: 4~20 мА 3: 0~10 В		3

Выбор типа выходного аналогового сигнала на выходе АО1.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-51	Выбор функции – аналоговый выход АО1	0~30		0

Выбор функции – аналоговый выход АО1.


Настройка	Функция	Диапазон
0	Нет функции	
1	Выходная частота	Открытый контур режима управления моментом: 0% = 0, 100% = P5-08 Открытый контур режима управления скоростью: 0% = 0, 100% = P0-16
2	Выходной ток	0% = 0, 100% = P9-16
3	Выходная мощность	0% = 0, 100% = P1-03
4	Скорость двигателя	0% = 0, 100% = P1-07
5	Выходное напряжение	0% = 0, 100% = P1-04
10	Значение задания	Если P0-15 = 0, тогда 0% = 0, 100% = P0-16; Если P0-15 = 1, тогда 0% = -P0-16, 100% = P0-16;
11	Значение обратной связи	
13	Задание значения по шине	
14	Входная частота импульсного входа 1	0% = P2-50, 100% = P2-51
15	Значение на аналоговом входе AI1	0% = P3-03 или P3-05, 100% = P3-04 или P3-06
16	Значение на аналоговом входе AI2	0% = P3-12 или P3-14, 100% = P3-13 или P3-15

Настр- ройка	Функция	Диапазон
20	Напряжение на шине постоянного тока	0% = 0В, 100% = 1000В
30	Выходной момент	0% = 0Н·м, 100% = P1-08


Пара- метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-52	Значение сигнала при минимальном токе / напряжении на выходе АО1	0.00~200.00	%	0.00
P3-53	Значение сигнала при максимальном токе / напряжении на выходе АО1	0.00~200.00	%	100.00
P3-54	Мин. выходные напряжение/ток – аналоговый выход АО1	0.00~P3-55		0.00/4.00
P3-55	Макс. выходные напряжение/ток – аналоговый выход АО1	P3-54~10.00/20.00		10.00/20.00

Масштабирование минимального/максимального выходного аналогового сигнала на выходе АО1 в процентах от минимального/ максимального значения сигнала.

Например: в режиме разомкнутого контура управления скоростью установите P0-16=50,0, P3-50=3 (0~10 В), P3-50=1 (выходная частота 0%=0,0 Гц, 100%=50,0 Гц), P3- 52=0,00% (0,0 Гц), P3-53=100,00% (50,0 Гц), P3-54=2 В, P3-55=8 В, соотношение между выходной частотой и выходным сигналом на выходе АО1 показано ниже:

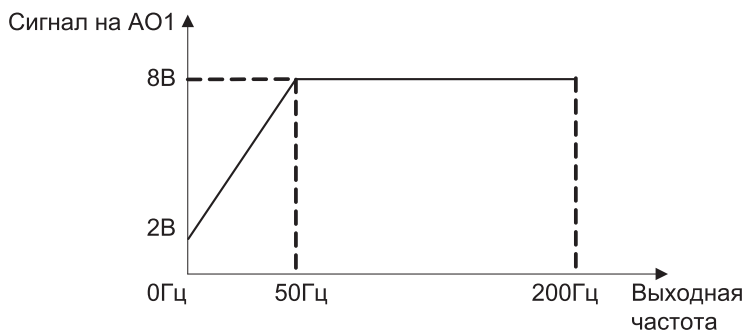

Если P3-52=80.00% (40 Гц), P3-53 = 10.00% (5 Гц), соотношение между выходной частотой и выходным сигналом на выходе AO1 показано ниже:

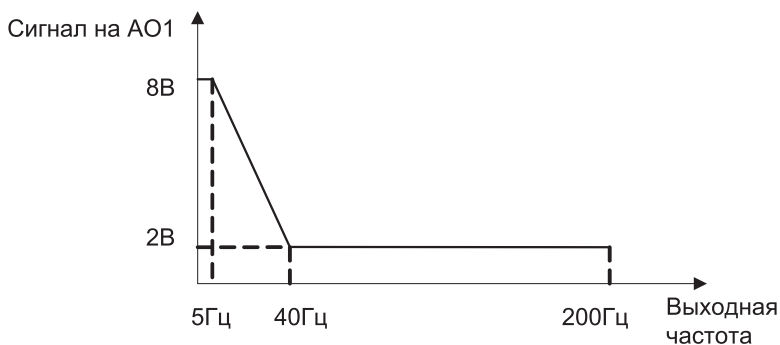

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-68	Минимально задаваемое значение с пульта управления	-200.00~200.00	%	0.00
P3-69	Максимально задаваемое значение с пульта управления	-200.00~200.00	%	100.00

Эти параметры используются для установки минимального/максимального заданного значения с помощью потенциометра на пульте управления.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P3-90	Задание аналоговых входов как дискретных	0: аналоговые входы 1: дискретные входы		0
P3-91	Выбор функции AI1 как DI	Аналогично P2-05		0
P3-92	Выбор функции AI2 как DI	Аналогично P2-05		0

Иногда нужны дополнительные дискретные входы, а аналоговые входы не нужны. В этом случае можно использовать аналоговые входы как дискретные, установив соответствующие значения в параметрах выше. Переключение обоих аналоговых входов на дискретные происходит одновременно.

2.4.5. Группа параметров 4: ПИД-регулятор и другие регуляторы

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-00	Источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора	0: Нет 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 5: Импульсный вход 1 31: Выходной ток преобразователя 32: Выходной момент преобразователя 33: Напряжение шины постоянного тока		0

Выбор источника сигнала обратной связи.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-01	Источник сигнала задания ПИД-регулятора	0: Нет 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 5: Импульсный вход 1 10: Предустановленное значение 0 + сигналы Больше/Меньше 11: Предустановленные значения P0-30... P0-45 30: С пульта управления		0

Выбор источника сигнала задания ПИД-регулятора:

0: Нет функции;

1: Задание поступает на аналоговый вход AI1, см. P3-0*;

2: Задание поступает на аналоговый вход AI2, см. P3-1*;

5: Задание поступает на импульсный вход 1 (DI3) см. P2-5*;

10: Предустановленное значение 0, изменение сигналами БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, см. P0-30;

11: Предустановленные значения P0-30...P0-45;

30: Задание устанавливается потенциометром пульта управления, см. P3-68/P3-69;

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-02	Базовое значение для сигналов задания и обратной связи ПИД-регулятора процесса	0.0~3000.0		50.0

Параметр задает базовое значение, принимаемое за 100% для задания и обратной связи ПИД-регулирования.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-04	Логика управления ПИД-регулированием процесса	0: Положительная 1: Отрицательная		0

0: Положительная, уменьшение/увеличение выходного сигнала ПИД-регулятора, если значение сигнала обратной связи больше/меньше заданного значения;
1: Отрицательная, уменьшение/увеличение выходного сигнала ПИД-регулятора, если значение сигнала обратной связи меньше/больше заданного значения;


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-05	Ограничение интегрирования ПИД-регулятора	0: Отключено 1: Включено		0

В случае, если выходной сигнал ПИД-регулятора достиг предела, но ошибка между заданным значением и значением обратной связи все еще существует (в одном и том же знаке), и если интегратор продолжает работать, тогда результат интегрирования будет очень высоким. ПИД-регулятор будет очень долго реагировать на изменение знака ошибки. Это ухудшает качество управления. Функция ограничения интегратора может помочь избежать этой проблемы.

0: Отключено, интегрирование продолжается даже когда выходной сигнал ПИД-регулятора достигает своего предела;
1: Включено, интегрирование прекращается, когда выходной сигнал ПИД-регулятора достигает своего предела.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-06	Минимальная частота при управлении скоростью от ПИД-регулятора процесса	0.0~200.0	Гц	0.0

При наличии команды пуска ПЧ будет плавно разгоняться от 0 до P4-06 в режиме управления скоростью. Когда скорость достигнет задания в P4-06, управление переключится на ПИД-регулирование, в процессе которого скорость может снижаться ниже P4-06. Данный процесс показан ниже:

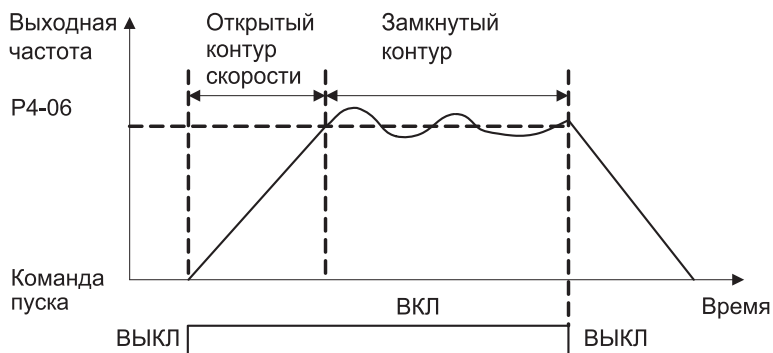

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-07	Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора процесса	0.0~10.00		0.30

Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора. Ошибка между заданным значением и значением обратной связи умножается на данный коэффициент для получения пропорциональной составляющей выходного сигнала ПИД-регулятора. Чем больше значение этого коэффициента, тем быстрее работает регулятор, однако слишком большое значение может привести к колебательности. Внимание: эта функция отключена, если задано значение 0.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-08	Интегральный коэффициент ПИД-регулятора процесса	0.01~655.35	сек	10.00

Интегральный коэффициент ПИД-регулятора. Ошибка между заданным значением и значением обратной связи умножается на коэффициент, вычисленный по значению данного параметра, и добавляется к выходному сигналу ПИД-регулятора. Интегрирование обеспечивает устранение ошибки между заданным значением и значением обратной связи.

Время интегрирования – это время, необходимое процессу интегрирования для достижения того же усиления, что и пропорциональное усиление. Установка значения 655,35 отключает интегральную составляющую.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-09	Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора процесса	0.00~10.00	сек	0.00

Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора. Дифференцирование не реагирует на постоянную ошибку, но обеспечивает усиление только при изменении ошибки. Чем короче время дифференцирования, тем сильнее эффект данного процесса.

Примечание: Установка значения 0.00 отключает интегральную составляющую.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-13	Предел дифференцирования	1.0~50.0		5.0

Ввод значения ограничения дифференциальной составляющей.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-14	Минимальное расхождение сигналов задания и обратной связи для работы ПИД-регулятора	0.0~200.0	%	0.1

Когда ошибка между заданным значением и значением обратной связи меньше значения этого параметра, ПИД-регулирование прекращается. Метод остановки или перезапуска ПИД-регулирования определяется параметром P4-15.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-15	Изменение в работе ПИД-регулятора процесса при достижении значения расхождения P4-14	0: Режим 0 1: Режим 1 2: Режим 2		0

0: Режим 0: если абсолютное значение отклонения $\geq$ P4-14, ПИД-регулятор включен; если абсолютное значение отклонения $<$ P4-14, ПИД-регулятор отключен, выходное значение ПИД-регулятора не меняется;

1: Режим 1: если абсолютное значение отклонения $\geq$ P4-14, ПИД-регулятор включен. Если отклонение > 0 , то в качестве ошибки для работы ПИД-регулятора используется сумма реальной ошибки и значения P4-14; если отклонение < 0 , то в качестве ошибки для работы ПИД-регулятора используется разность реальной ошибки и значения P4-14; если абсолютное значение отклонения $<$ P4-14, ПИД-регулятор включается в обычном режиме;

2: Режим 2: если абсолютное значение отклонения $\geq$ P4-14, ПИД-регулятор включен, но интегральная составляющая не меняется; если абсолютное значение отклонения $<$ P4-14, ПИД-регулятор работает в обычном режиме;

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-18	Нижний предел выходного сигнала ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00	%	0.00
P4-19	Верхний предел выходного сигнала ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00	%	100.00

Эти параметры используются для установки нижнего / верхнего предела выхода ПИД-регулятора, 100% соответствует значению P5-03 в режиме управления скоростью.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-20	Источник верхнего предела ПИД-регулятора процесса	0~30		0

Этот параметр определяет предел скорости при ПИД-регулировании. Если параметр равен 0, верхний предел скорости равен значению P0-16. Другие варианты соответствуют значениям параметра P0-11.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-22	Нижний предел интегральной составляющей ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00		0.00
P4-23	Верхний предел интегральной составляющей ПИД-регулятора процесса	-100.00~100.00		100.00

Эта группа параметров используется для установки верхнего и нижнего пределов интегральной составляющей ПИД-регулятора.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-30	Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора скорости	0.000~1.000		0.010
P4-31	Время интегрирования для ПИД-регулятора скорости	2.0~2000.0	мс	8.0
P4-32	Время дифференцирования для ПИД-регулятора скорости	0.0~200.0		30.0

Параметры ПИД-регулятора скорости с обратной связью.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-33	Предел дифференциальной составляющей ПИД- регулятора скорости	1.000~20.000		5.000

Ограничение дифференциальной составляющей ПИД-регулятора.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-34	Постоянная времени фильтрации сигнала для ПИД-регулятора скорости	1.0~100.0		10.0

Задание постоянной времени для низкочастотного фильтра сигнала управления скоростью. Слишком длительное время фильтрации снижает динамические характеристики.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-40	Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора момента	0~500	%	100
P4-41	Время интегрирования для ПИ-регулятора момента	0.002~2.000	сек	0.020

Эти параметры определяют работу ПИ-регулятора момента. Они активны только в режиме регулирования момента (P0-01=2). Работа этих параметров аналогична описанию параметров P4-07/P4-08.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-51	Коэффициент усиления контроллера токоограничения (для двигателей с ПМ)	0~400	%	100

Этот параметр работает только при управлении двигателем с постоянными магнитами. P4-51 вместе с P4-52, P4-53 и P4-54 работают в контроллере ограничения тока, когда ток двигателя достигает предельного уровня, установленного в параметре P5-07. Динамические характеристики регулятора тока определяются этим параметром, а также пропорциональным и интегральными коэффициентами. Некорректное значение P4-51, слишком большое значение пропорционального коэффициента и слишком маленькое значение времени интегрирования могут привести к нестабильной работе.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-52	Коэффициент пропорциональности контроллера токоограничения	0~500	%	100
P4-53	Время интегрирования контроллера токоограничения	0.000~2.000	сек	0.020
P4-54	Постоянная времени фильтра контроллера токоограничения	2.0~100.0	мс	10.0

Эти параметры используются для настройки ПИ-регулятора ограничения тока, который включится, если ток двигателя увеличится до значения, заданного в параметре P5-07. Ограничение тока выполняется путем снижения выходной частоты. Для асинхронных двигателей достаточно установить параметры P4-52, P4-53, P4-54. Для двигателей с постоянными магнитами добавляется параметр P4-51.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-61	Полоса пропускания ПИ-регулятора Isd	10~200	Гц	30
P4-62	Коэффициент демпфирования ПИ-регулятора Isd	1~200		100
P4-63	Коэффициент компенсации нагрузки	0.1~1.0		0.5
P4-64	Полоса пропускания ПИ-регулятора Isq	0.01~1.00	Гц	0.03
P4-65	Коэффициент демпфирования ПИ-регулятора Isq	1~200		1

Эта группа параметров действительна только в том случае, если P0-02 настроен на векторное управление

2. Они являются параметрами регулировки контура тока для векторного управления и, как правило, не требуют настройки.

2.4.6. Группа параметров 5: Ограничения, защита и обнаружение ошибок

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P5-02	Нижний предел скорости двигателя	0.0~590.0	Гц	0.0
*P5-03	Верхний предел скорости двигателя	0.0~590.0	Гц	65.0

P5-02 устанавливает нижний предел скорости двигателя. Нижний предел скорости двигателя не должен превышать верхний предел скорости двигателя, заданный в параметре P5-03. Параметры P5-02 и P5-03 используются для ограничения заданного значения.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-04	Ограничение момента в двигательном режиме	0~1000	%	160
P5-05	Ограничение момента в генераторном режиме	0~1000	%	160

Эти параметры ограничивают момент на валу для защиты механической системы. 100% соответствует номинальному моменту двигателя, заданному в параметре P1-06. Если момент двигателя больше, чем P5-04 / P5-05, ПЧ выдаст предупреждение «и.51».

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-06	Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом	0: Нет 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 5: Импульсный вход 1 10: Предустановленное значение 0 + сигналы		0
		БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 11: Предустановленные значения 20: Шина последовательной связи 30: Пульт управления		

Этот параметр предназначен для выбора способа задания предела скорости в режиме управления моментом. Если задано значение [0], значение ограничения скорости определяется параметром P5-08. Для других вариантов, см. параметр P0-11.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-07	Ограничение максимального тока	0~300		*

Этот параметр используется для установки предела выходного тока, 100% соответствует номинальному току двигателя, заданному в параметре P1-06. Если выходной ток достигает значения, заданного в параметре P5-07, ПЧ выдаст предупреждение «и.50», и начнет работать токоограничение, заданное в параметрах P4-5х.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P5-08	Ограничение максимальной частоты	0.0~590.0	Гц	65

Задание максимальной частоты работы двигателя.

Примечание: некорректная установка данного параметра при работе с асинхронным двигателем может привести к тому, что скорость двигателя не достигнет заданного значения.


Например, при P5-08=50 Гц двигатель не достигнет скорости, соответствующей частоте 50 Гц в генераторном режиме из-за наличия скольжения.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-09	Порог предупреждения о слабом токе	0.00~P9-16	А	0.00
P5-10	Порог предупреждения о перегрузке по току	0.00~P9-16	А	*

Когда ток двигателя падает ниже значения параметра P5-09 или превышает значение параметра P5-10, может быть подан сигнал на реле или клемму дискретного выхода DO. См. настройки [20], [21] и [22] в параметрах P2-22...26 / 28 / 31. Диаграмма предупреждения о слабом токе или перегрузке по току показана ниже:

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-11	Порог предупреждения о недостаточной скорости	0.0~590.0		0.0
P5-12	Порог предупреждения о превышении скорости		Гц	

Когда скорость двигателя падает ниже значения параметра P5-11 или превышает значение параметра P5-12, может быть подан сигнал на реле или клемму дискретного выхода DO. См. настройки [23], [24] и [25] в параметрах P2-22...26/28/31. Диаграмма предупреждения снижения или превышения скорости показана ниже:

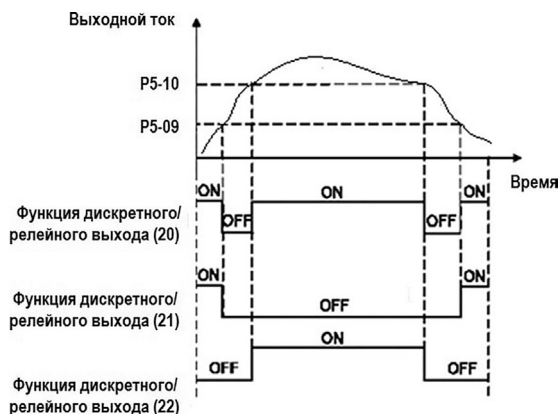

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-13	Порог предупреждения о низком заданном значении	-200.00~200.00	%	0.00
P5-14	Порог предупреждения о высоком заданном значении	-200.00~200.00	%	100.00

Когда заданное значение ниже настройки параметра P5-13 или превышает настройку параметра P5-14, может быть подан сигнал на реле или клемму дискретного выхода DO. 100% соответствует значению, установленному в параметре P0-16 в режиме управления скоростью или в параметре P1-08 в режиме управления моментом. См. функции [29], [30] и [31] в параметрах P2-22...26 /28/31.

Примечание. Эти параметры работают с окончательным заданным значением, определенным параметрами P0- 11~P0-14, а не с заданным значением для входов ПИД-регулятора.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-15	Порог предупреждения о низком значении обратной связи	-200.00~200.00	%	0.00
P5-16	Порог предупреждения о высоком значении обратной связи	-200.00~200.00	%	100.00

Когда значение сигнала обратной связи ниже настройки параметра P5-15 или превышает настройку параметра P5-16, может быть подан сигнал на реле или клемму дискретного выхода DO. 100% соответствует значению, установленному в параметре P4-02. См. функции [26], [27] и [28] в параметрах P2-22...26 /28/31.

Примечание: эти параметры работают только с источником сигнала обратной связи для ПИД-регулятора, выбранном в параметре P4-00.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P5-17	Защита от потери фазы двигателем	0: Отключено 1: Стандартная чувствительность 2: Повышенная чувствительность		1

0: Защита отключена, в случае обрыва фазы двигатель будет защищен только функцией защиты от перегрузки по току. Это может повредить двигатель, а пользователь может получить неверную информацию о причинах сбоя. Поэтому, выбирать настройку [0] обычно не рекомендуется.

1: Защита имеет некоторую задержку, в результате ошибка по перегрузке по току (A.45) может появиться раньше ошибки по обрыву фазы.

2: Защита включается немедленно.

Примечание: Защита от потери фазы работает только в том случае, если выходной ток ПЧ превышает 15% от номинального тока преобразователя. Поэтому в случае, если мощность ПЧ намного больше, чем мощность двигателя, и внутри двигателя существует дисбаланс, выбор настройки [0] поможет избежать ложного сигнала аварии по обрыву фазы двигателя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P5-18	Предупреждение о выходе за пределы ограничения тока / момента	0: Отключено 1: Включено		1

Этот параметр используется для контроля наличия предупреждений u.50 / u.51, если момент двигателя превышает задание параметров P5-04 / P5-05 или выходной ток превышает задание параметра P5-07.

Примечание. Даже если это предупреждение отключено, защита от превышения тока /момента продолжает действовать.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-19	Действие при потере сигнала обратной связи от энкодера	0: Нет 3: Толчковый режим и предупреждение 4: Работа на максимальной скорости, заданной в P5-03 и предупреждение 5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 11: Переключение в бездатчиковый режим управления скоростью		5

Если выбран режим управления с обратной связью по скорости, этот параметр используется для определения действия при сбое сигнала обратной связи по скорости.

0: Нет функции, ПЧ будет продолжать работать с неправильной обратной связью

3: Толчковый режим и предупреждение, ПЧ будет работать со скоростью толчкового режима и выдаст предупреждение «u.61»

4: Работа на максимальной скорости, ПЧ будет работать на максимальной скорости, определенной параметром P5-03, и выдаст предупреждение «u.61»

5: Аварийный сигнал и останов на выбеге, ПЧ выдаст аварийный сигнал «A.61» и остановится на выбеге

11: Переключение в бездатчиковый режим управления скоростью, ПЧ автоматически переключится в бездатчиковый режим и выдаст предупреждение «u.61».

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-20	Значение ошибки скорости для обнаружения потери обратной связи энкодера	1~6000	об/мин	300
P5-21	Время обнаружения потери обратной связи энкодера	0.00~60.0	сек	2.0

Эти параметры используются для определения неправильной обратной связи по скорости. Если ошибка между сигналом скорости по обратной связи и заданной скоростью превышает задание параметра P5-20 в течение времени, превышающего заданное в параметре P5-21, будет активировано действие при потере обратной связи, определенное в параметре P5-19. Если ошибка появляется с большой задержкой, уменьшите P5-21. Если ошибка появляется часто, увеличьте значение P5-21. См. также набор параметров P4-3*, чтобы избежать ложных срабатываний.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-22	Допустимая пауза связи с модулем ПЧ	0.10~60.00		1.00

Если силовой модуль не получает корректные сообщения от модуля управления в течение времени, превышающего значение параметра P5-22, будет выполнено действие, заданное в параметре P5-23.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-23	Действие при превышении паузы связи	0: Нет 2: Останов и предупреждающий сигнал 3: Толчковый режим и предупреждающий сигнал 4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал 5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 6: Предупреждающий сигнал		5

Этот параметр определяет действие в случае, если силовой модуль не получает сообщений от модуля управления в течение времени, превышающего значение P5-22.

0: Нет действий, ПЧ продолжит работу согласно последнему полученному командному заданию;

2: Останов и предупреждающий сигнал «u.03»

3: Работа на скорости толчкового режима и предупреждающий сигнал «u.03»

4: Работа на максимальной скорости (P5-03) и предупреждающий сигнал «u.03»

5: Аварийный сигнал «A.03» и останов на выбеге

6: ПЧ продолжит работу согласно последнему полученному командному заданию и выдаст предупреждающий сигнал «u.03»

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-26	Функция защиты двигателя от перегрева	0: Нет 1: Предупреждение электронного термореле 2: Аварийное сообщение электронного термореле 3: Предупреждение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией 4: Аварийное сообщение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией		0

Продукт может обеспечить функцию тепловой защиты посредством расчета (ETR = Электронное термореле) тепловой нагрузки двигателя. Расчетная тепловая нагрузка основана на токе двигателя и скорости двигателя в соответствии с настройками в параметрах P5-27 и P5-28.

0: Нет функции, тепловая защита двигателя отсутствует

1: Предупреждение электронного термореле, если расчетная тепловая нагрузка превышает верхний предел, ПЧ выдает предупреждение «u.49»

2: Аварийное сообщение электронного термореле, если расчетная тепловая нагрузка превышает верхний предел, ПЧ выдает аварийное сообщение «A.49», двигатель останавливается выбегом

3: Предупреждение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией

4: Аварийное сообщение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией

[3] и [4] аналогичны [1] и [2], но [3] и [4] предназначены для двигателей с вентилятором на валу двигателя. Их расчетная тепловая нагрузка увеличивается быстрее, более чувствительна к скорости двигателя, и требуется больше времени для сброса расчетной тепловой нагрузки, когда ток двигателя падает.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-27	Задержка защиты двигателя от перегрузки	0,1~60,0	мин	2,0
P5-28	Порог защиты двигателя от перегрузки	100~160	%	150

При использовании функции электронного термореле, если ток двигателя превышает $P1-06 \cdot P5-28$ в течение времени P5-27, ПЧ отреагирует так, как задано в параметре P5-26.

Защита двигателя от перегрузки основана на вычислении обратного интеграла по времени. Соотношение между током перегрузки и временем защиты (P5-27) описано ниже:

Ток двигателя (%)	Задержка включения защиты (относительно P5-27)	Ток двигателя (%)	Задержка включения защиты (относительно P5-27)
P5-28+0%	100%	P5-28+30%	20%
P5-28+6%	50%	P5-28+36%	18%
P5-28+12%	33%	P5-28+42%	17%
P5-28+18%	29%	P5-28+48%	16%
P5-28+24%	21%	P5-28+54%	14%

В приведенной выше таблице предполагается, что двигатель работает с номинальной скоростью, ниже приведена таблица для поправочного коэффициента в соответствии со скоростью двигателя (реальное время защиты следует разделить на поправочный коэффициент).

Скорость двигателя (% от P1-05)	Поправочный коэффициент	Скорость двигателя (% от P1-05)	Поправочный коэффициент
0-12.5%	2.1	100%-112.5%	1
12.5%-25%	2.1	112.5%-125%	1.05
25%-37.5%	1.67	125%-137.5%	1.12
37.5%-50%	1.45	137.5%-150%	1.2
50%-62.5%	1.31	150%-162.5%	1.31
62.5%-75%	1.2	162.5%-175%	1.45
75%-87.5%	1.12	175%-187.5%	1.67
87.5%-100%	1.05	187.5%-Max.	2.1

Например, зададим P5-27=10, P5-28=120%, работа на номинальной частоте, ток составляет 132% от номинального тока двигателя, время защиты составляет $10 \times 33\% = 3,3$ минуты. Если рабочая частота составляет 30 Гц (60% от номинальной частоты), время защиты составляет $3,3 \div 1,31 = 2,52$ минуты.

Примечание. Необходимо правильно установить коэффициент защиты двигателя от перегрузки P5-28 в соответствии с фактической перегрузочной способностью двигателя. Если этот параметр задан слишком большим, может случиться так, что двигатель будет перегружен, но ПЧ не успеет включить защиту!

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Заводское значение
P5-29	Действие при потере фазы питания	0: Нет 1: Только предупреждение 2: Останов на выбеге и аварийный сигнал (тяжелая нагрузка) 3: Останов на выбеге и аварийный сигнал (средняя нагрузка) 4: Останов на выбеге и аварийный сигнал (легкая нагрузка)	3

0: Нет действий. Защита включена не будет, обычно такая настройка не рекомендуется.

1: Только предупреждение. ПЧ выдаст предупреждение «u.26» и продолжит работу.

2: Останов на выбеге и аварийный сигнал (тяжелая нагрузка). ПЧ выдает аварийный сигнал «A.26» и отключится для останова на выбеге. Но ПЧ может обнаружить потерю фазы сети питания только при полной нагрузке в течение определенного периода времени (обычно, несколько минут).

3: Останов на выбеге и аварийный сигнал (средняя нагрузка). ПЧ выдает аварийный сигнал «A.26» и отключится для останова на выбеге. Но ПЧ может обнаружить потерю фазы сети питания только при применении определенного процента от номинальной нагрузки (обычно 30% ~ 60%).

4: Останов на выбеге и аварийный сигнал (легкая нагрузка). ПЧ выдает аварийный сигнал «A.26» и отключится для останова на выбеге. В этом варианте защита может срабатывать очень быстро, когда ПЧ начинает плавно разгонять двигатель.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-30	Блокировка предупреждений и сигналов аварии	0: Без блокировки: аварийный сигнал сбрасывается без отключения питания 1: Блокировка: аварийный сигнал сбрасывается только после отключения и повторного включения питания		1

При настройке на заводское значение (по умолчанию) аварийные сигналы и сигналы ошибки (см. 2.6.1) не могут быть сброшены, пока не будет выполнено отключение и повторное включение питания. В некоторых случаях пользователь хочет иметь возможность сбрасывать аварийные сигналы без отключения питания, в этом случае нужно установить P5-30 = 0. Будьте очень осторожны и помните о безопасности.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-31	Время задержки аварийного сигнала по ограничению тока	0~60		60

Когда выходной ток достигает уровня ограничения тока, установленного в P5-07, выдается предупреждение «u.50». Если предупреждение остается активным в течение времени P5-31, ПЧ остановит двигатель и выдаст аварийный сигнал «A.50». Если P5-31=60, выдача тревожных сигналов и останов не происходят.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-32	Время задержки аварийного сигнала по ограничению момента	0~60	сек	60

Когда выходной момент достигает предельного уровня, установленного в параметрах P5-04/P5-05, выдается предупреждение «u.51». Если предупреждение остается активным в течение времени P5-32, ПЧ остановит двигатель и выдаст аварийный сигнал «A.51». Если P5-32 = 60, выдача тревожных сигналов и останов не происходят.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-33	Действия при предупреждающем сигнале	0: Останов на выбеге и аварийный сигнал 1: Предупреждающий сигнал и подхват двигателя после устранения причины		1

Этот параметр предназначен для задания действия ПЧ при предупреждении, например, о перенапряжении, пониженном напряжении и перегрузке по току, при котором ПЧ должен временно отключить двигатель, а при исчезновении неисправности ПЧ должен восстановить управление двигателем.

0: При появлении указанных предупреждений ПЧ остановит двигатель выбегом и выдаст сигнал аварии.

1: При появлении указанных предупреждений ПЧ выдаст предупреждение и снимет напряжение с двигателя, обеспечив выбег. Когда неисправность исчезнет, ПЧ попытается подхватить двигатель и продолжить управление.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-34	Способ подхвата двигателя при предупреждающем сигнале	0: Определение скорости (асинхронные и двигатели с ПМ) и определение угла (двигатели с ПМ) 1: Прямой перезапуск		0

Этот параметр определяет способ подхвата двигателя, когда P5-33 = 1
0: Определение скорости (асинхронные и двигатели с ПМ) и определение угла (двигатели с ПМ). ПЧ будет сначала отслеживать скорость (как для асинхронных, так и для двигателей с ПМ) и угол (только для двигателей с ПМ) ротора двигателя, после чего продолжит управлять двигателем, начиная с полученных значений. Если ПЧ не сможет определить скорость и угол, то он начнет управление с нулевой скорости.

1: Прямой перезапуск. ПЧ предполагает, что скорость двигателя не изменяется в течение периода выбега, и начнет управление с напряжения, имевшего место на момент предупреждающего сигнала.

Примечание: настройка [1] работает только для асинхронных двигателей. Для двигателей с ПМ будет действительна только настройка [0] независимо от того, какое значение пользователь установит в параметре P5-34.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-60	Контроль потери нагрузки двигателя	0: Отключен 1: Включен		0
P5-61	Порог определения потери нагрузки	0.1~200.0%		5%
P5-62	Задержка определения потери нагрузки	0.1~600.0 с	сек	1.0

Эта функция используется для реакции привода на потерю нагрузки. При установке P5-60=1, если выходной ток остается меньше значения P5-61 в течение времени P5-62, генерируется сигнал аварии A.66.

2.4.7. Группа параметров 6: Работа с пультом управления и дисплей пульта

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-03	Пользовательское значение нулевой скорости	0.0~6553.5		0.00
P6-04	Пользовательское значение максимальной скорости	0.0~6553.5		100.00

Пользовательское значение линейно пропорционально скорости, оно сохраняется в параметре P9-48. Расчет пользовательского значения: $P9-48 = (P6-04 - P6-03) \times P9-07 \div P0-16 + P6-03$.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-05	Значение, отображаемое на дисплее	0~8191		5

На дисплее пульта всегда отображаются выходная частота, задание и ток двигателя (переключаются коротким нажатием кнопки «ENTER»). Данный параметр используется для дополнительного отображения других переменных (задаются в параметрах P9-xx). Каждой переменной соответствует вес. Например, если нужно отобразить температуру и значение сигнала на клемме AI1, то необходимо установить: $P6-05 = 8 + 128 = 136$

Ниже приведен список весов для всех физических переменных.

Вес	Выбранный параметр	Физическая переменная
1	P9-06	Напряжение двигателя
2	P9-04	Скорость двигателя
4	P9-11	Напряжение на шине постоянного тока
8	P9-13	Температура радиатора или IGBT
16	P9-20	Значение обратной связи
32	P9-45	Счетчик А
64	P9-46	Счетчик В
128	P9-24	Вход AI1
256	P9-26	Вход AI2
512	P9-35	Импульсный вход 1
1024	P9-43	Импульсный выход 1
2048	P9-48	Пользовательская переменная (см. P6-03 и P6-04)
4096	P9-05	Выходная мощность

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-31	Локальный / удаленный режим	0: Удаленный режим 1: Локальный режим		0

0: Удаленный режим, кнопки «ПУСК» и «СТОП» на пульте отключены.

1: Локальный режим. кнопки «ПУСК» и «СТОП» на пульте позволяют запустить и отключить.

Функция сброса для кнопки «СТОП» остается в силе независимо от того, какой режим выбран. Нажатием кнопки «СТОП» сигнал аварии можно сбросить в обоих режимах.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-32	Выбор функции кнопки FREE	0: Нет функции 1: Пуск назад		0

0: Нет функции. Кнопка FREE не используется.

1: Кнопка FREE запускает двигатель в обратном направлении.

Внимание: Кнопка активна только в местном режиме управления.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-34	Запрет редактирования параметров	0: Отключен 1: Включен (редактирование запрещено)		0

0: Отключено

1: Включено и заблокировано, блокировка предназначена для предотвращения несанкционированного редактирования параметров. Для разблокировки необходимо установить P6-34=2018.

Внимание: эта функция действительна только для пульта, не активна для управления по последовательной связи.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-35	Шаг изменения задания частоты с пульта	0: 0,1 Гц 1: 1 Гц 2: 10 Гц		1

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-50	Коэффициент индикации скорости двигателя	0.01~655.35		1.00

Значение параметра P9-04 становится равным |текущая скорость| * P6-50.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P6-51	Коэффициент индикации тока	0.01~655.35		1.00
P6-52	Коэффициент индикации мощности	0.01~655.35		1.00

Отображаемое значение тока равно реальной величине тока, умноженной на значение P6-51. Отображаемое значение мощности равно реальной величине мощности, умноженной на значение P6-52.

2.4.8. Группа параметров 7: Вспомогательные и специальные функции

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-00	Сброс параметров на заводские настройки	0: Нет 9: Сброс параметров на заводские настройки		0

0: Нет функции

9: Сброс параметров к заводским настройкам. Сброс всех параметров, кроме информации о самом приводе, параметров истории, параметров связи P0-80 ~ P0-82 и параметра P0-03.

Шаг1: Задайте значение параметра P7-00 = 9, нажмите Enter

Шаг2: Полностью выключите ПЧ, затем снова включите, на пульте отображается «A.01»

Шаг3: Нажмите «СТОП» для сброса «A.01», параметры будут сброшены на заводские значения.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-01	Функция при включении питания (0-2 – только для локального режима)	0: Продолжение работы с заданием, имевшим место до отключения питания 1: Работа не продолжается, заданное до отключения питания значение сохранено 2: Работа не продолжается, <i>заданное до отключения питания значение сбрасывается</i> 3: Сохранение состояния работы / останова и задания частоты в локальном и удаленном режиме, включая управление по последовательной связи		1

Выбирает действие при переподключении ПЧ к питающей сети после отключения питания в локальном режиме работы.

0: Продолжение работы с заданием, имевшим место до отключения питания. Перезапуск с тем же локальным заданным значением и теми же настройками пуска / останова, что и до отключения ПЧ.

1: Работа не продолжается, заданное до отключения питания значение сохранено. Сохранение состояния остановки, пока не будет дана новая команда пуска. Заданное до выключения ПЧ значение сохраняется и будет использоваться после подачи команды пуска. В удаленном режиме (P6-31=0) необходимо дополнительно установить P7-60=3600.

2: В локальном режиме (P6-31=1) работа не продолжается, заданное до отключения питания задание сбрасывается. В удаленном режиме (P6-31=0) работа не продолжается, задание сохраняется. Необходимо дополнительно установить P7-60=3600;

3: При отключении и повторном включении питания сохраняется команда стоп/пуск и значение задания, включая команды и задания, поступившие по последовательной связи (Modbus) и с дискретных входов.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P7-10	Минимальная частота коммутации	2~16	кГц	2

Ограничение минимально допустимой частоты коммутации

Если температура IGBT (P9-13) превысит максимально допустимое значение T_{max} (устанавливается производителем, изменению не подлежит), преобразователь остановится по ошибке A.37. Если температура повысится до T_{max}-10оС, преобразователь понизит частоту коммутации до P7-10; если температура снизится до T_{max}-15оС, преобразователь автоматически вернет частоту коммутации к значению P1-00.

При выходной частоте ниже 0.5 Гц частота коммутации снижается по следующему алгоритму: если выходной ток больше номинального, то частота независимо от P7-10 снижается до 5 кГц для типоразмеров D1-D3, до 4 кГц для D4- D5, до 3 кГц для D6 и до 2 кГц для D7-D10; если выходной ток меньше номинального, то при снижении тока на каждые 20% частота коммутации повышается на 1 кГц. Не допускается установка P7-10 выше P1-00.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P7-11	Коэффициент перемодуляции	90.0~105.0	%	100.0

Увеличение этого параметра может повысить способность получить на выходе более высокое напряжение, чем в сети. Но этот процесс также может привести к увеличению гармонических искажений напряжения / тока на двигателе.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P7-12	Функция компенсации отклонений напряжения в цепи постоянного тока	0: Компенсация среднего напряжения 2: Компенсация пульсаций напряжения		0

Когда напряжение постоянного тока изменяется, сигналы ШИМ нуждаются в компенсации, чтобы подать правильное напряжение на двигатель. Этот параметр определяет, как ПЧ компенсирует изменения напряжения.

0: Компенсация среднего напряжения постоянного тока. ПЧ компенсирует изменения среднего напряжения постоянного тока без учета пульсаций.

2: Компенсация пульсаций. ПЧ компенсирует изменения среднего напряжения и пульсации в цепи постоянного тока. Эта функция может уменьшить уровень гармонических искажений, но эффект будет ограничен, если сетевое напряжение слишком низкое.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-13	Компенсация напряжения постоянного тока при V/F управлении	0: Отключена 1: Включена		1

Эта функция используется для отключения компенсации в режиме управления VF. Обычно это используется для улучшения скорости замедления путем рассеивания энергии торможения в двигателе. Но это может привести к повреждению двигателя в случае высокого напряжения сети.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-14	Коэффициент коррекции времени бездействия (dead time)	0~200	%	100

Этот параметр используется для регулировки компенсации времени бездействия (dead time) из-за допуска между идеальным и реальным временем бездействия. 100% означает компенсацию на основе идеального времени бездействия, ниже 100% означает компенсацию меньше идеального времени бездействия, выше 100% означает компенсацию больше, чем идеальное время бездействия.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-17	Максимальная частота для коррекции времени бездействия (dead time)	20~590	Гц	*

Начиная с частоты P7-17 и выше, коэффициент компенсации времени бездействия упадет до 0, а функция компенсации времени бездействия отключается. С 0 Гц до частоты P7-17 коэффициент компенсации времени бездействия линейно падает со значения P7-14 до 0.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-26	Действие при падении напряжения питания	0: Нет 1: Пассивное снижение скорости 2: Пассивное снижение скорости, аварийное отключение 3: Выбег и подхват двигателя 4: Управление на рекуперации (КЕВ) 5: Управление на рекуперации (КЕВ), аварийное отключение 6: Останов выбегом, аварийный сигнал		0

Этот параметр определяет реакцию, когда сетевое напряжение падает до напряжения, установленного в P7-27. 0: Нет функции. В этом случае срабатывает защита при достижении предела низкого напряжения.

1: Пассивное снижение скорости. ПЧ будет управлять скоростью двигателя, следуя за скоростью вращения ротора, момент в этом случае прикладываться не будет, потребление энергии будет минимальным. Без приложения момента скорость двигателя будет непрерывно уменьшаться до 0 Гц. Если напряжение питания восстановится до значения выше заданного в P7-27, ПЧ вернет двигатель к предыдущей заданной скорости.

2: Пассивное снижение скорости, отключение. Отличие от [1] заключается в том, что, если частота упадет до 0 Гц, ПЧ выдаст аварийный сигнал «A.27» и отключится.

3: Выбег и подхват двигателя. ПЧ отключит выходное напряжение, двигатель будет останавливаться выбегом. Когда напряжение питания восстановится выше заданного в P7-27, ПЧ вернет двигатель к предыдущей заданной скорости с функцией подхвата.

4: Управление на рекуперации. ПЧ будет активно снижать скорость двигателя, при этом кинетическая энергия механизма будет преобразована в электрическую для питания цепи постоянного тока. Напряжение цепи постоянного тока будет поддерживаться на заданном значении. Таким образом, ПЧ будет работать как можно дольше. В этом варианте, если напряжение питания не восстанавливается, двигатель будет непрерывно замедляться до 0 Гц. Если питание восстановится до значения выше заданного в P7-27, ПЧ вернет двигатель к предыдущей заданной скорости.

5: Управление на рекуперации, отключение. Отличие от [4] заключается в том, что, если частота упадет до 0 Гц, ПЧ выдаст аварийный сигнал «A.27» и отключится.

6: Останов выбегом, аварийный сигнал. ПЧ выдаст аварийный сигнал «A.27» и отключится.

Примечание. Для опций [1] - [5] при выполнении выбранной операции ПЧ выдаст предупреждение «A.36». И если сработала защита от пониженного напряжения, ПЧ выдаст предупреждение «u.24», затем аварийное сообщение

«А.24» и отключится (если напряжение питания не восстановится в течение достаточного времени).

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-27	Порог запуска действия при падении напряжения питания	100~220/380	В	*

Этот параметр определяет пороговое напряжение, при котором должна активироваться выбранная в параметре P7-26 функция.

Примечания:

1. Не устанавливайте значение P7-27 слишком низким или слишком высоким. Обычно значение P7-27 должно составлять 0,7 ~ 0,85 от номинального напряжения питания. Если пороговое значение слишком низкое, функция будет неэффективна. Если пороговое значение слишком высокое, ПЧ будет слишком часто выполнять действие, заданное в параметре P7-26.
2. Если ПЧ питается от источника постоянного тока, пороговое значение будет P7-27 x 1,4.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-28	Коэффициент управления режимом рекуперации	0 ~ 500	%	100

Коэффициент усиления для опций [4] и [5] из параметра P7-26.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-35	Время сброса счетчика попыток автоматического сброса аварийного сообщения	0~6000	мин	0

При P7-35=0 функция автосброса неактивна, при P7-35≠0 – активна. Например, при установке P7-35=10 и P7-36=5 преобразователь автоматически сбросит ошибку 5 раз, и если в течение 10 минут ошибка появится вновь, то преобразователь остановится. Если в течение 10 минут преобразователь будет работать без аварийных сообщений, то счетчик числа попыток будет сброшен на 0. Обратите внимание, что в эти 10 минут не включается время останова ПЧ.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-36	Способ сброса аварийного сообщения	0: Сброс по команде 1~10: Автоматический сброс от 1 до 10 раз 11: Автоматический сброс неограниченное число раз		0

Способ сброса аварийного сообщения.

0: Сброс по команде. Аварийные сообщения могут быть сброшены командой, нажатием кнопки «СТОП», командой на дискретный вход или по связи.

1 ~ 10: Автоматический сброс от 1 до 10 раз. ПЧ может автоматически сбрасывать аварийные сообщения от 1 до 10 раз после выдачи аварийных сигналов.

11: Автоматический сброс неограниченное число раз.

Примечания:

1. ПЧ может сбросить аварийное сообщение только после устранения его причины. Даже если ПЧ не сможет сбросить аварийное сообщение, попытка будет засчитана как один раз в настройках 1 ~ 10.
2. Эта функция работает для заблокированных аварийных сигналов, только если P5-30 = 0
3. Количество раз автоматического сброса будет обнулено при повторном включении ПЧ.
4. Эта функция не работает для предупреждающих сообщений.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-37	Время задержки автоматического сброса аварийного сообщения	0~600	сек	10

Задание интервала времени от получения аварийного сообщения до выполнения автоматического сброса. Этот параметр активен, только если для параметра P7-36 установлено значение [1] ~ [11].

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P7-38	Уровень снижения напряжения в насосно-вентиляторных применениях (функция VT)	40~90		90

Ввод уровня намагничивания двигателя на низкой скорости. Выбор низкого значения уменьшает потери энергии в двигателе, но также снижает нагрузочную способность, особенно для пуска.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
*P7-39	Минимальная намагниченность в АЕО	40~75		66

Ввод минимальной намагниченности для АЕО. Выбор низкого значения снижает потери энергии в двигателе, но также может снизить устойчивость к внезапным изменениям нагрузки и привести к останову двигателя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-40	Коэффициент оптимизации намагниченности (двигатели с ПМ)	-400 ~ 400		10

Этот параметр используется для оптимизации баланса потерь в медных и железных элементах двигателя, чтобы оптимизировать рассеивание тепла в двигателе, но общий КПД может не быть оптимальным. Регулировкой параметра P7-40 также можно изменить ток двигателя. Этот параметр также можно использовать для исправления ошибок настройки параметров двигателя.

Примечание: абсолютное значение этого параметра не должно быть слишком высоким.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-41	Управление вентилятором охлаждения	0: Автоматическое 4: По температуре радиатора 5: Постоянная работа		0

0: Работой вентилятора управляет логика преобразователя. Для типоразмеров D1-D6 вентилятор может только включаться и выключаться. Для типоразмеров D7-D10 скорость вентилятора определяется температурой радиатора. При температуре ниже 40°C скорость вентилятора составляет 20%, при температуре больше 65°C скорость составляет 100%. От 40°C до 65°C скорость меняется по линейному закону.

4: При температуре больше 40°C вентилятор запускается, при температуре ниже 35°C – останавливается через 16 с. Этот режим допустим только для типоразмеров D1-D6.

5: Вентилятор работает всегда.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-46	Пороговое напряжение функции контроля перенапряжения (OVC)	Зависит от напряжения цепи питания		*

Когда напряжение цепи постоянного тока превышает значение параметра P7-46, активируется функция контроля перенапряжения, определенная в параметре P7-47.

В следующей таблице приведены диапазон порогового напряжения для контроля перенапряжения и значение по умолчанию в зависимости от типа сети питания (параметр P1-01):

Тип сети питания	Диапазон	Значение по умолчанию
200~240В	360~395В	385В
380~440В	680~780В	710В
440~480В	750~780В	780В

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-47	Функция контроля перенапряжения (OVC)	0: Отключена 1: Включена в режиме 1 2: Включена в режиме 2		0

Контроль перенапряжения (OVC) может ограничивать напряжение в цепи постоянного тока при замедлении двигателя путем ограничения скорости замедления. Он не подходит для применений с длительным возвратом энергии, например, лифтовых.

0: Отключена;

1: Режим 1. Управление увеличением напряжения в цепи постоянного тока, ограничивая скорость замедления.

2: Режим 2. Применяется обычно для очень быстрого замедления;

Примечание:

Если P1-94 больше, чем P7-46, то сначала включается резистивное торможение, если P7-46 больше, чем P1-94, то сначала включается функция контроля перенапряжения.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-48	Время интегрирования функции контроля перенапряжения (OVC)	0.01~0.10	сек	0.05
P7-49	Коэффициент пропорциональности функции контроля перенапряжения (OVC)	0~200	%	100

Настройки контроллера, используемого в управлении OVC. Динамика работы контроллера может быть настроена изменением этих параметров. Увеличение

пропорционального коэффициента и уменьшение времени интегрирования ускоряют реакцию контроллера перенапряжения, но слишком высокое значение пропорционального коэффициента и слишком малое время интегрирования могут дестабилизировать управление перенапряжением. Обычно настройка этих параметров не требуется.

Примечание. Эти параметры активны только при выборе режима 1 или режима 2 в P7-47.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-50	Нижняя граница пропускаемой частоты 1	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-51	Верхняя граница пропускаемой частоты 1	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-52	Нижняя граница пропускаемой частоты 2	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-53	Верхняя граница пропускаемой частоты 2	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-54	Нижняя граница пропускаемой частоты 3	0.0~590.0	Гц	0.0
P7-55	Верхняя граница пропускаемой частоты 3	0.0~590.0	Гц	0.0

Эти параметры используются для определения 3 диапазонов скоростей, в которых двигатель вращаться не должен во избежание механического резонанса. Если скорость задана в пределах диапазонов, реальное значение задания будет оставаться на нижней границе пропускаемого диапазона при увеличении задания, и на верхней границе при его снижении.

Например,

- при P7-50 = 10 Гц и P7-51 = 20 Гц
- при росте задания от 0 до 10 Гц реальное задание будет равно заданию;
- при дальнейшем росте задания от 10 до 20 Гц реальное задание будет равно 10 Гц;
- при росте задания от 20 Гц и выше реальное задание будет равно заданию.

При снижении задания от 50 Гц до 20 Гц реальное задание будет равно заданию, при дальнейшем снижении от 20 Гц до 10 Гц реальное задание будет равно 20 Гц, при снижении задания от 10 Гц до 0 реальное задание будет равно заданию.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P7-60	Задержка автоперезапуска после включения питания	0~3600	с	0

Если привод настроен на возобновление работы после перерыва в питании, то в данном параметре устанавливается задержка пуска. Значение 3600 отключает функцию автоперезапуска, и для пуска требуется новая команда.

2.4.9. Группа параметров 8: Базовая и текущая информация

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-00	Версия прошивки силового модуля			
P8-01	Версия прошивки модуля управления			

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-30	Полное число дней, когда подавалось питание	0~9999	дни	

Полное число дней, когда подавалось питание на ПЧ. Это значение не может быть сброшено.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-31	Полное время работы	0~60000	ч	

Просмотр количества часов работы. Сброс значения до 0 осуществляется с помощью параметра P8-37.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-32	Полная потребленная энергия	0~65535	кВт*ч	

Просмотр общей потребленной энергии. Сброс значения до 0 осуществляется с помощью параметра P8-36.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-33	Количество включений питания	0~65535		

Количество подач питания. Это значение не может быть сброшено.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-34	Количество перегревов	0~65535		

Просмотр количества произошедших перегревов. Это значение не может быть сброшено.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-35	Количество перенапряжений	0~65535		

Просмотр количества произошедших перенапряжений. Это значение не может быть сброшено.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-36	Сброс счетчика потребленной энергии	0: Нет сброса 1: Сброс		0

0: Нет сброса;

1: Сброс на нулевое значение (см. параметр P8-32);

Внимание: этот параметр нельзя задать посредством последовательной связи.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-37	Сброс счетчика времени работы	0: Нет сброса 1: Сброс		0

0: Нет сброса;

1: Сброс на нулевое значение (см. параметр P8-31);

Внимание: этот параметр нельзя задать посредством последовательной связи.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-39	Полное время работы	0~60000	ч	0

Этот параметр аналогичен параметру P8-31, однако его значение нельзя сбросить.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-40~P8-49	Журнал аварий			

Журнал содержит 10 последних аварийных сообщений.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P8-50~P8-59	Журнал предупреждений			

Журнал содержит 10 последних предупреждающих сообщений.

2.4.10. Группа параметров 9: Мониторинг состояния в реальном времени

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-00	Слово управления			
P9-01	Слово состояния	0~65535		
P9-02	Заданное значение	-4999.0~4999.0		
P9-04	Скорость двигателя	0~24000	Об/мин	
P9-05	Выходная мощность	0.000~655.35	кВт	
P9-06	Выходное напряжение	0.0~6553.5	В	
P9-07	Выходная частота	0.0~590.0	Гц	
P9-08	Выходной ток	0.00~655.35	А	
P9-09	Выходной момент	-200.0~200.0	%	
P9-10	Состояние тепловой нагрузки двигателя	0~100	%	
P9-11	Напряжение на шине постоянного тока	0~65535	В	
P9-13	Температура радиатора или IGBT	-128~127	°C	
P9-14	Состояние тепловой нагрузки ПЧ	0~255	%	
P9-15	Номинальный ток ПЧ	0.0~6553.5	А	
P9-16	Максимальный ток ПЧ	0.0~6553.5	А	
P9-19	Заданное значение ПИД-регулятора	-200.0~200.0	%	
P9-20	Значение обратной связи ПИД-регулятора	-200.0~200.0		
P9-21	Выходной сигнал ПИД-регулятора	-200.0~200.0	%	

Эти параметры используются для просмотра текущего состояния ПЧ.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-22	Состояние дискретных входов	0~65535		

Просмотр состояния дискретных входов. Каждому дискретному входу соответствует весовой коэффициент, как показано в таблице ниже. Если ПЧ обнаруживает сигнал на дискретном входе, то его весовой коэффициент включается в общую сумму.

Например: $P9-22 = 10 = 8 + 2$ – активны дискретные входы REV и DI2.

Вход	DI3	DI2	DI1	REV	FWD
Весовой коэффициент	16	8	4	2	1

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-23	Тип аналогового входа AI1	0: 0~10 В 1: 0~20 мА		
P9-24	Входное значение на AI1	0.00-20.00	В/мА	
P9-25	Тип аналогового входа AI2	0: 0~10 В 1: 0~20 мА		
P9-26	Входное значение на AI2	0.00-20.00	В/мА	

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-34	Входное значение на импульсном входе	-200.0~200.0	%	
P9-35	Частота на импульсном входе	0.00~100.00	кГц	

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-37	Скорость по энкодеру			

Просмотр скорости обратной связи от энкодера в оборотах в секунду, скорость двигателя равна значению, умноженному на количество пар полюсов двигателя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-38	Состояние дискретных выходов DO1–DO5	0~255		

Просмотр состояния дискретных выходов. Каждому дискретному выходу соответствует весовой коэффициент, как показано в таблице ниже. Если ПЧ обнаруживает сигнал на дискретном выходе, то его весовой коэффициент включается в общую сумму.

Например: $P9-38 = 13 = 8 + 4 + 1$ – активны дискретные выходы DO4, DO3 и DO1.

Выход	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1
Весовой коэффициент	16	8	4	2	1

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-39	Состояние релейных выходов	0~65535		

Просмотр состояния релейных выходов. Каждому релейному выходу соответствует весовой коэффициент, как показано в таблице ниже. Если ПЧ обнаруживает сигнал на релейном выходе, то его весовой коэффициент включается в общую сумму. Например: P9-39 = 1 – активен релейный выход Relay1.

Реле	Relay 2	Relay 1
Весовой коэффициент	2	1

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-40	Значение на аналоговом выходе АО1	0.00-20.00		

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-43	Частота на импульсном выходе	0.00~100.00		

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P9-45	Значение счетчика А	0~65535		
P9-46	Значение счетчика В	0~65535		
P9-47	Задание по шине последовательной связи	-32768~32767		
P9-48	Пользовательская переменная	0~6553.5		

2.4.11. Группа параметров 19: Простой ПЛК

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P19-00	Режим работы	0: Один цикл, затем работа на последней частоте 1: Один цикл, затем останов 2: Циклическая работа		0

0: После выполнения цикла работа продолжается на скорости последнего шага.

1: После выполнения цикла привод останавливается.

2: После выполнения цикла начинается следующий цикл.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P19-01	Запоминание текущего шага	0: Нет 1: Запоминание при останове 2: Запоминание при отключении питания		0

0: Текущий шаг не запоминается при останове или отключении питания.

1: При останове текущий шаг запоминается.

2: При останове или отключении питания текущий шаг запоминается.

Внимание: Если текущий шаг сохранен в памяти, то при пуске работа начинается с этого шага. Если текущий шаг не сохранен, то работа начинается с 0 Гц и с первого шага.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P19-02	Сброс количества сбросов простого ПЛК	0: Нет функции 1: Сброс		0

При установке P19-02=1 количество сбросов простого ПЛК (P19-83) обнуляется.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P19-10...P19-25	Скорость на шаге 0 ... Скорость на шаге 15	-100,00%...100,00%	%	0

Задание частоты на 16-ти шагах; 0,00% соответствует 0 Гц, 100,00% соответствует P0-16.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P19-26...P19-41	Время разгона/замедления на шаге 0 ... Время разгона/замедления на шаге 15	0,0...6000,0	с	0

16 значений времен разгона/замедления для перехода от текущего шага к следующему. Пример: Если 19-27=5с, то понадобится 5 с для перехода от частоты шага 0 (P19-10) к частоте шага 1 (P19-11).

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P19-42...P19-57	Время работы на шаге 0 ... Время работы на шаге 15	0,0...6000,0	с	0

Времена работы на 16-ти шагах. См. диаграмму ниже.

Параметр только для чтения, отображает Количество сбросов простого ПЛК.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P19-84	Время работы в текущем цикле	0,0...6553,5	мин	

Параметр только для чтения, отображает время работы в текущем цикле. При начале нового цикла значение сбрасывается в 0, и отсчет начинается с начала.

Внимание: Последовательность настройки простого ПЛК:

1. Установите P0-03=2 (Включение функции ПЛК)
2. Назначьте одному из дискретных входов DI функцию 64 (P2-05...P2-09)
3. Установите параметры группы 19 в соответствии с требованиями применения.
4. Убедитесь, что привод находится в режиме внешнего управления и подайте на вход с функцией 64 сигнал запуска цикла.

2.4.12. Группа параметров 20: Насосное применение

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-00	Режим работы	0: поддержание давления		0

0: Поддержание давления в замкнутой системе. Автоматически устанавливаются параметры P0-11=21 (источник задания – выход ПИД-регулятора процесса), P4-00=1 (источник обратной связи по давлению AI1, по умолчанию 0-10 В), P4-01=11 (установка задания давления в параметре P0-30).

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-01	Минимальная выходная частота	0,00...P20-02	%	40
P20-02	Максимальная выходная частота	P20-01...100,00	%	100

Диапазон выходной частоты: 0,00% соответствует 0 Гц, 100% соответствует P0-16.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-03	Верхнее ограничение давления	0.00~150.00	%	100.00

Если сигнал обратной связи по давлению больше P20-23 в течение 0,1 сек, то появится сигнал аварии A.162 (Повышенное давление). При P20-03=0.00% эта защита отключена.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-04	Нижнее ограничение давления	0.00~80.00	%	0.00
P20-05	Задержка сигнала о низком давлении	0.0~60.0	сек	10.0

Если выполняются все условия, указанные ниже, в течение времени P20-05, то появится сигнал аварии А.163 (Пониженное давление):

1. сигнал обратной связи по давлению ниже P20-04,
2. Выходная частота $\geq$ P20-09,
3. Выходной ток больше P20-30

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-06	Источник обратной связи по расходу	0: Нет 1: AI1 2: AI2		0

Выбор входа сигнала обратной связи по расходу.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-07	Уровень индикации потери обратной связи ПИД-регулятора	0.00~5.00 (0.00: функция отключена)		0.00
P20-08	Задержка сигнала о потере обратной связи ПИД-регулятора	0.0~100.0	сек	20.0

Если выполняются все условия, указанные ниже, в течение времени P20-08, то появится сигнал аварии А.161 (Потеря обратной связи ПИД-регулятора):

1. сигнал обратной связи ПИД-регулятора $\leq$ P20-07,
2. Выходной ток больше P20-30,
3. Выходная частота $\geq$ P20-29.

При P20-07=0.00% эта защита отключена.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-16	Действия при потере обратной связи ПИД-регулятора	0: Сигнал аварии и останов 1: Предупреждение и работа на частоте P0-45		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-17	Направление вращения в пожарном режиме	0: Вперед 1: Назад		0

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-22	Режим заполнения трубы	0: Выключен 1: Включен		0
P20-23	Частота при заполнении трубы	0.00~100.00	%	60.00
P20-24	Длительность заполнения трубы	0.0~6000.0	сек	10.0
P20-25	Давление заполнения трубы	0.00~100.00	%	30.00

Эти параметры используются для реализации функции заполнения трубы.

При первом пуске, если P20-22=1, привод переходит в режим заполнения трубы и работает на частоте P20-23 до тех пор, пока:

1. сигнал давления превысит P20-25, или
2. время работы в этом режиме превысит P20-24.

Если выполняется одно из этих условий, преобразователь переходит в обычный режим регулирования.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-26	Количество заданий ПИД-регулятора	0~4		0
P20-87	Время включения задания Т1	0.00~23.59		0.00
P20-88	Время включения задания Т2	0.00~23.59		0.00
P20-89	Время включения задания Т3	0.00~23.59		0.00
P20-90	Время включения задания Т4	0.00~23.59		0.00

Эти параметры используются при работе ПИД-регулятора по расписанию.

Конкретное задание выбирается по времени суток; поддерживается 4 различных задания. В параметре P20-26 устанавливается количество используемых заданий, при P20-26=0 данная функция отключена, и используется задание, установленное в параметре P0-30. В параметрах P20-87... P20-90 устанавливается время начала работы по соответствующему заданию, сами задания устанавливаются в параметрах P0-32...P0-35.

С 0 часов до времени P20-87 используется задание P0-31, с P20-87 до P20-88 используется задание Т1 (P0-32), с P20-88 до P20-89 используется задание Т2 (P0-33), с P20-89 до P20-90 используется задание Т3 (P0-34), с P20-90 до 0 часов используется задание Т4 (P0-35). Обычно устанавливается P0-31=P0-35, но это не обязательно.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-27	Определение сухого хода	0: Выключено 1: Включено		0

P20-28	Давление при сухом ходе	0.00~100.00	%	4.00
P20-29	Частота при сухом ходе	0.00~100.00	%	96.00
P20-30	Ток при сухом ходе	0.0~100.0	%	40.0

Эти параметры используются для определения сухого хода. Если выполняются все условия, указанные ниже, то по-явится сигнал аварии А.160 (Сухой ход):

1. P20-27=1,
2. Сигнал обратной связи по давлению меньше P20-28,
3. Выходная частота $\geq$ P20-29,
4. Выходной ток $\leq$ P20-30.


Значение P20-30 указывается в % от P1-06 (Номинальный ток двигателя).

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-34	Частота 1 для обратного клапана	0.00~P20-01	%	0.00
P20-35	Частота 2 для обратного клапана	P20-01~100.00	%	40.00

Эти параметры используются для защиты обратного клапана при разгоне и замедлении. При пуске насос разгоняется до P20-01 (Минимальная выходная частота) в соответствии с временем разгона 2 (P0-54). Далее разгон идет в соответствии с временем разгона 1 (P0-51).

При останове:

1. Насос замедляется до P20-35 в соответствии с временем замедления 1 (P0-52).
2. Насос замедляется от P20-35 до P20-34 в соответствии с временем замедления 3 (P0-58).
3. Насос замедляется от P20-34 до 0 в соответствии с временем замедления 2 (P0-55).

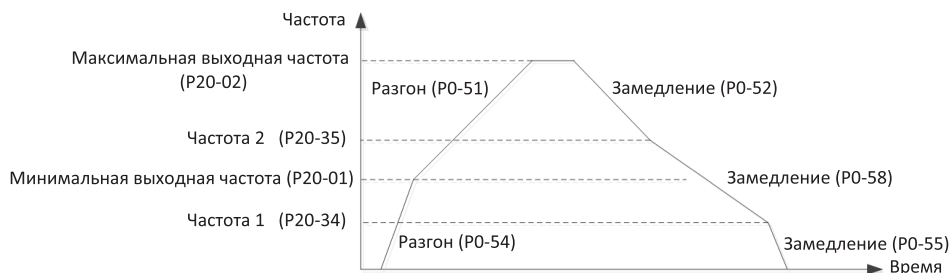

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-36	День недели	1~7		
P20-37	Время	0.00~23.59		

Эти параметры отображают день недели и время по часам преобразователя.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-40	Работа в каскадном режиме по сети	0: Выключена 1: Включена		0
P20-41	Адрес в сети	1: Ведущий 2~5: Вedomые 1-4		2
P20-42	Режим резервного ведущего	0: Выключен 1: Включен		0
P20-43	Частота при отсутствии связи	0.00~100.00	%	90.00

Эти параметры используются для организации работы в каскадном режиме по сети. Параметр P20-40 включает этот режим. В параметре P20-41 устанавливается адрес преобразователя в сети RS485. Параметр P20-42 используется для включения режима резервного ведущего. Установка этого параметра на ведущем игнорируется. Этот режим может быть установлен только на одном ведомом. Параметр P20-40 определяет скорость работы ведомого при обрыве связи; на ведущем этот параметр игнорируется.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-45	Установка года	2023~2099		2023
P20-46	Установка даты	1.01~12.31		1.01
P20-47	Установка времени	0.00~23.59		0.00

Эти параметры устанавливают год, месяц, дату и время в часах преобразователя.


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-48	Режим включения/выключения по времени	0: Выключен 1: Включен		0
P20-49	Выбор дней недели (сумма соответствующих значений)	1: Понедельник 2: Вторник 4: Среда 8: Четверг 16: Пятница 32: Суббота 64: Воскресенье		0
P20-50	Время включения	0.00~23.59		0.00
P20-51	Время выключения	0.00~23.59		0.00

Эти параметры используются при настройке пуска и останова по времени. Время пуска и останова устанавливается отдельно. В параметре P20-49 задаются дни недели, в которые будет осуществляться пуск; каждый день недели имеет свой вес.

Например, если необходимо запускать насос в понедельник и среду, то значение этого параметра должно быть $1 + 4 = 5$. Установите желаемое время включения и выключения насоса. Если пуск и останов должны выполняться в течение одного дня, то время P20-50 должно быть меньше P20-51. Если пуск останов должен выполняться на следующий день, то время P20-50 должно быть больше P20-51, и должны быть указаны два смежных рабочих дня.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-52	Режим компенсации потерь	0: Выключен 1: Включен		0
P20-53	Номинальный расход	10.00~100.00	%	80.00
P20-54	Потери при номинальном расходе	P20-55~100.00	%	15.00
P20-55	Статические потери	0.00~P20-54	%	0.00
P20-57	Расход	0.00~100.00	%	—

Эти параметры предназначены для компенсации потерь в системе. Компенсация осуществляется путем коррекции задания. Ниже показана зависимость величины компенсации от расхода:

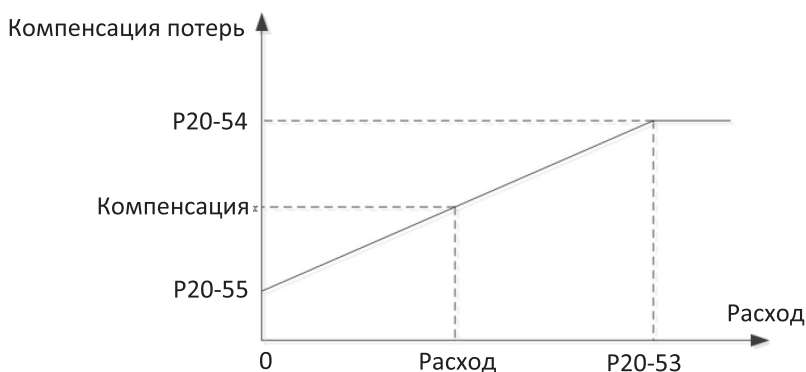

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-58	Задержка определения порыва трубы	0~1000	сек	0
P20-59	Уровень определения порыва трубы	P20-28~40.00	%	10.00

Если выходная частота ПЧ $\geq$ P20-29, сигнал обратной связи по давлению меньше P20-59, то с задержкой P20-58 появится сигнал аварии А.164 (Порыв трубы).

При P20-58=0 эта защита отключена.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-60	Включение спящего режима	0: Выключен 1: Включен		0

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-61	Частота входа в спящий режим	0,00...100,00	%	2

Если выходная частота меньше P20-01 + P20-61, то условие по частоте выполнено.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-62	Давление входа в спящий режим	0,00...100,00	%	2

Если обратная связь по давлению больше, чем Задание - P20-62, то условие по давлению выполнено.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-63	Задержка входа в спящий режим	0,00...300,00	с	10

Если условия по частоте и по давлению выполняются в течение времени P20-63, то преобразователь переходит в режим сна.


Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-64	Минимальная длительность спящего режима	0,00...1800,00	с	300

Если преобразователь перешел в режим сна, то он будет оставаться в нём по крайней мере в течение времени P20-64.

Пара-метр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-65	Давление выхода из спящего режима	0,00...100,00	%	10
P20-66	Задержка выхода из спящего режима	0,0...60,0	с	1

Если обратная связь по давлению меньше, чем Задание - P20-65 в течение P20-66, то преобразователь начнет работу.


Диаграмма работы спящего режима:

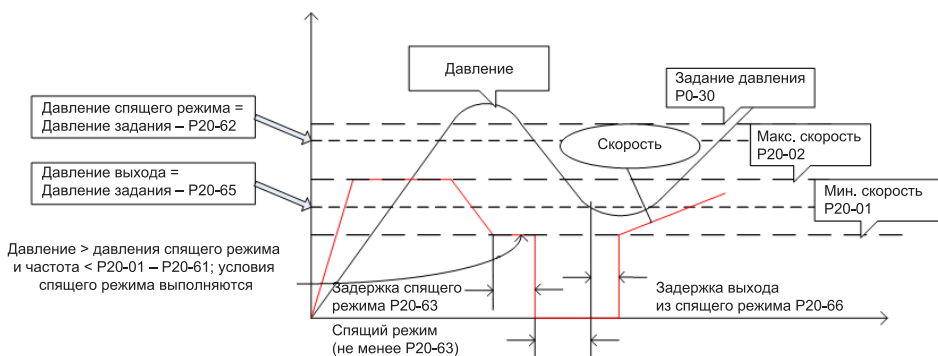

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-67	Частота вращения вперед при очистке насоса	0.00~100.00	%	90.00
P20-68	Частота вращения назад при очистке насоса	0.00~100.00	%	60.00
P20-69	Время работы вперед при очистке насоса	1.0~1000.0	сек	5.0
P20-70	Время работы назад при очистке насоса	1.0~1000.0	сек	5.0
P20-71	Пауза между циклами очистки	1.0~1000.0	сек	1.0
P20-72	Количество циклов очистки	1~100		1
P20-91	Оставшееся количество циклов очистки насоса	0~100		—

Параметры P20-67 – P20-72 определяют параметры функции очистки насоса.

Процесс очистки насоса показан ниже:

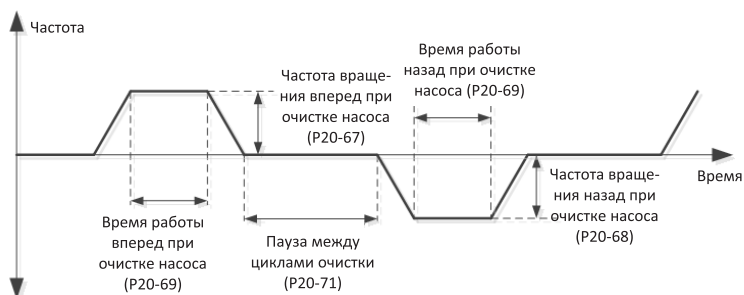

Для сигнала очистки насоса можно использовать любой дискретный вход, кроме FWD; этому входу необходимо назначить функцию 65: *Очистка насоса*.

По окончании процедуры очистки ее можно повторить, отключив и вновь подав

сигнал на этот вход. Функция очистки насоса не работает при P20-73
Режим работы каскада насосов = 1: С постоянным ведущим или при P20-40
Работа в каскадном режиме по сети = 1: Включена. Время разгона определяется параметром P0-60, время замедления – P0-61.


Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-73	Режим работы каскада насосов	0: нет 1: С постоянным ведущим 2: С переменным ведущим		0
P20-74	Частота добавления насоса	P20-76~100.00	%	100.00
P20-75	Отклонение давления для добавления насоса	0.00~30.00	%	10.00
P20-76	Частота отключения одного насоса	0.00~P20-74	%	40.00

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
P20-77	Отклонение давления для отключения насоса	-10.00~30.00	%	10.00
P20-78	Задержка добавления или отключения насоса	0~3600	сек	5
P20-79	Время замыкания контактора	0.1~9.9	сек	0.5
P20-80	Время отключения контактора	0.1~9.9	сек	0.5
P20-81	Количество насосов	1~8		1
P20-82	Выбор неиспользуемых насосов	0~255		0
P20-83	Задержка принудительной смены насоса	0.0~240.0	ч	0.0

Эти параметры используются для настройки каскадного управления группой насосов.

2.4.12.1. Управление одним насосом (P20-73=0):


Схема подключения:

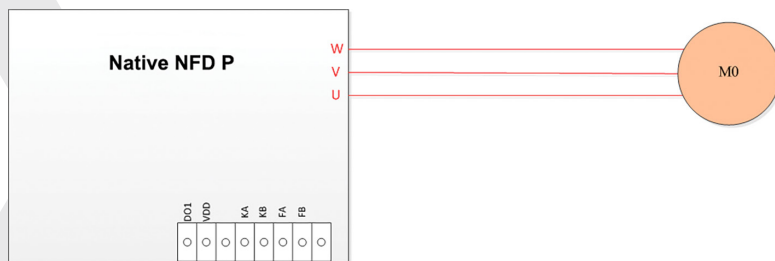

Это режим управления одним насосом, поэтому нет необходимости работать с дополнительными насосами, соответственно эти параметры не используются.

2.4.12.2. Каскад с постоянным ведущим (P20-73=1):

В этом режиме преобразователь может управлять группой до 7 дополнительных насосов (количество ограничено модулем ПЧОР, который имеет только 2 реле и 5 дискретных выходов) для обеспечения большего диапазона расхода или давления. Пример схемы подключения:

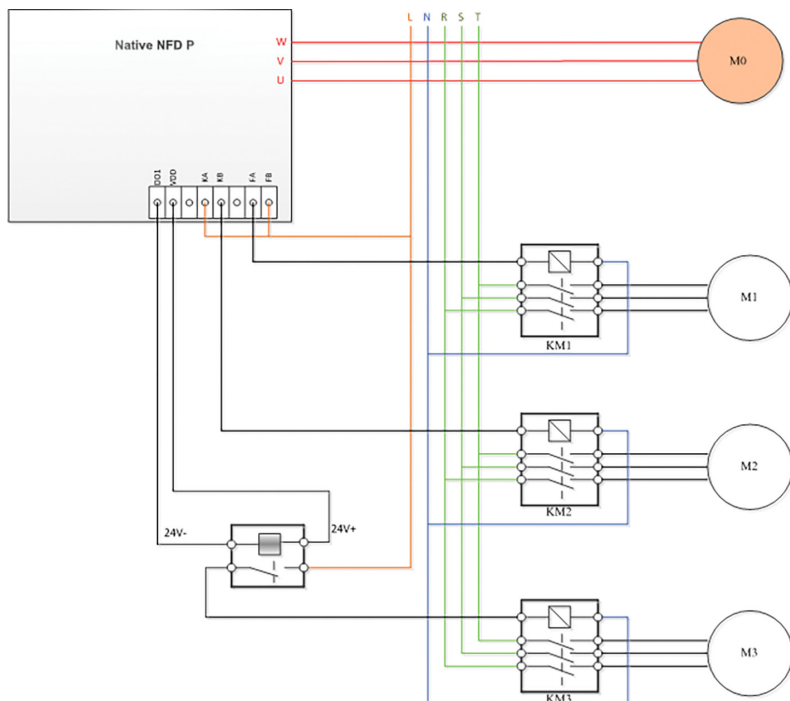

Преобразователь управляет ведущим насосом (M0), остальные насосы подключаются к сети при помощи контакторов, управляемых преобразователем.

Добавление насоса

Когда выходная частота преобразователя достигнет или превысит значение P20-74 (Частота добавления насоса), и давление обратной связи будет ниже заданного на величину P20-75 (Отклонение давления для добавления насоса), преобразователь запустит дополнительный насос с задержкой P20-78 (Задержка добавления или отключения насоса). Подключаемый насос выбирается по его порядковому номеру (от меньшего к большему).

Например:

КМ1	КМ2	КМ3	М1	М2	М3
Замкнут	Замкнут	Замкнут	Подключен к сети	Подключен к сети	Подключен к сети
Разомкнут	Замкнут	Замкнут	Остановлен	Подключен к сети	Подключен к сети
Разомкнут	Разомкнут	Замкнут	Остановлен	Остановлен	Подключен к сети
Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Остановлен	Остановлен	Остановлен

При подключении насоса преобразователь сначала снижает частоту на ведущем насосе до P20-76 (Частота отключения одного насоса), затем контактором подключает насос к сети, и затем продолжает процесс регулирования.

Отключение насоса

Когда выходная частота преобразователя снизится до значения P20-76 (Частота отключения одного насоса), и давление превысит задание на величину P20-77 (Отклонение давления для отключения насоса), преобразователь отключит один из дополнительных насосов с задержкой P20-78 (Задержка добавления или отключения насоса). Отключаемый насос выбирается по его порядковому номеру (от меньшего к большему).

Например:

КМ1	КМ2	КМ3	М1	М2	М3
Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Остановлен	Остановлен	Остановлен
Замкнут	Разомкнут	Разомкнут	Подключен к сети	Остановлен	Остановлен
Замкнут	Замкнут	Разомкнут	Подключен к сети	Подключен к сети	Остановлен
Замкнут	Замкнут	Замкнут	Подключен к сети	Подключен к сети	Подключен к сети

При отключении насоса преобразователь сначала контактором отключает насос от сети, затем разгоняет ведущий насос до P20-74 (Частота добавления насоса), и затем продолжает процесс регулирования.


Чередование

Функция чередования предупреждает коррозию насосов при длительном простое. Если все насосы работают, функция неактивна. Если P20-83=0.00, функция также неактивна.

Если количество работающих насосов не меняется в течение времени P20-83 (Задержка принудительной смены насоса), происходит автоматическая смена одного из работающих насосов на свободный.

2.4.12.3. Каскад с переменным ведущим (P20-73=2):

В этом режиме преобразователь может управлять группой до 3 насосов (количество ограничено модулем ПЧ0Р, который имеет только 2 реле и 5 дискретных выходов) для обеспечения большего диапазона расхода или давления. Пример схемы подключения для трех насосов:

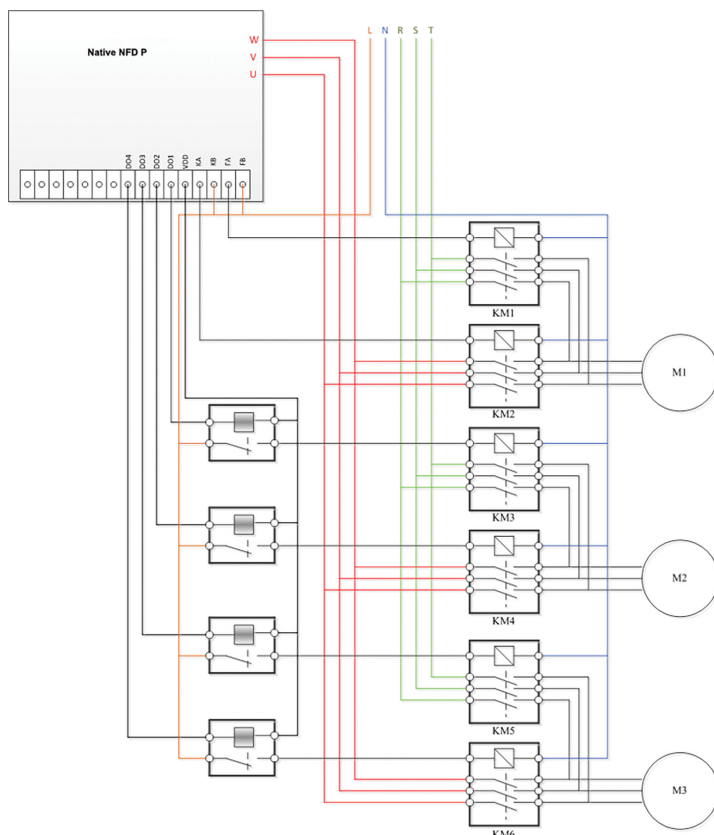

Преобразователь управляет одним из трех двигателей, остальные при необходимости подключаются к сети по команде от преобразователя.

Добавление насоса

Когда выходная частота преобразователя достигнет или превысит значение P20-74 (Частота добавления насоса), и давление обратной связи будет ниже заданного на величину P20-75 (Отклонение давления для добавления насоса),

преобразователь запустит дополнительный насос с задержкой P20-78 (Задержка добавления или отключения насоса). Подключаемый насос выбирается по его порядковому номеру (от меньшего к большему). Например, последовательное включение насосов от M1 до M3:

KM1	KM2	KM3	KM4	KM5
Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут
Замкнут	Разомкнут	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут
Замкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Замкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Замкнут	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут

KM6	M1	M2	M3
Разомкнут	Остановлен	Остановлен	Остановлен
Разомкнут	Подключен к ПЧ	Остановлен	Остановлен
Разомкнут	Остановлен	Остановлен	Остановлен
Разомкнут	Остановлен	Подключен к ПЧ	Остановлен
Разомкнут	Подключен к сети	Подключен к ПЧ	Остановлен
Разомкнут	Подключен к сети	Остановлен	Остановлен
Замкнут	Подключен к сети	Остановлен	Подключен к ПЧ
Замкнут	Подключен к сети	Подключен к сети	Подключен к ПЧ

Процесс добавления насоса (на примере M2):

- Преобразователь останавливает насос M1 выбегом и отключает KM2
- Через время P20-80 замыкается KM4
- Через время P20-79 замыкается контактор KM1, и преобразователь запускает насос M2.

Отключение насоса

Когда выходная частота преобразователя снизится до значения P20-76 (Частота отключения одного насоса), и давление превысит задание на величину P20-77 (Отклонение давления для отключения насоса), преобразователь отключит один из дополнительных насосов с задержкой P20-78 (Задержка добавления или отключения насоса). Отключаемый насос выбирается по его порядковому номеру (от меньшего к большему).

Например, последовательное отключение насосов от M1 до M3:

КМ1	КМ2	КМ3	КМ4	КМ5
Замкнут	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут
Разомкнут	Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	Разомкнут
Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут
Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут	Разомкнут

КМ6	М1	М2	М3
Замкнут	Подключен к сети	Подключен к сети	Подключен к ПЧ
Замкнут	Остановлен	Подключен к сети	Подключен к ПЧ
Замкнут	Остановлен	Остановлен	Подключен к ПЧ
Разомкнут	Остановлен	Остановлен	Остановлен

Процесс отключения насоса (на примере М1): отключение контактора КМ1, разгон ведущего до Р20-74 (Частота добавления насоса), продолжение процесса регулирования.

Чередование

Функция чередования предупреждает коррозию насосов при длительном простое. Если все насосы работают, функция неактивна. Если Р20-83=0.00, функция также неактивна.

Если количество работающих насосов не меняется в течение времени Р20-83 (Задержка принудительной смены насоса), происходит автоматическая смена одного из работающих насосов на свободный.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Р20-84	Сброс времени наработки	0: Нет х: Сброс времени наработки насоса х (х=1~8). 10: Сброс времени наработки всех насосов.		0

Этот параметр используется для сброса времени наработки конкретного насоса.

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Завод. знач.
Р20-92	Время наработки насоса 1	0~65535	ч	
Р20-93	Время наработки насоса 2	0~65535		
Р20-94	Время наработки насоса 3	0~65535		
Р20-95	Время наработки насоса 4	0~65535		
Р20-96	Время наработки насоса 5	0~65535		
Р20-97	Время наработки насоса 6	0~65535		
Р20-98	Время наработки насоса 7	0~65535		
Р20-99	Время наработки насоса 8	0~65535		

2.5. Обработка неисправностей: Предупреждение, Авария и Ошибка

2.5.1. Коды неисправностей

ПЧ серии Native NFD P классифицирует диагностические сообщения по 3 категориям: Предупреждение, Авария и Ошибка, и они отображаются на дисплее пульта в виде кодов.

Предупреждение относится к сбоям, близким по значениям к допустимым пределам и пределам значений параметров, но при которых ПЧ может продолжать работать с заданными характеристиками управления, либо может автоматически вернуться к работе после пропадания причины неисправности. Информация о предупреждении может быть выведена на дисплей пульта или считана по шине связи. На дисплее пульта предупреждение будет отображаться как «u.XX». «U» означает предупреждение, «XX» представляет код предупреждения. На ЖК-дисплее информация о предупреждении будет отображаться обычным текстом.

Авария обозначает неисправности, которые могут привести к повреждению ПЧ или другого оборудования в течение короткого времени, поэтому ПЧ должен быть немедленно остановлен. Когда выдан аварийный сигнал, его сброс может быть принудительным и осуществляется командой с пульта или по последовательной связи, только после этого ПЧ сможет снова работать. На дисплее пульта аварийный сигнал будет отображаться как «A.XX». «A» означает аварию, «XX» представляет код аварии. На ЖК-дисплее информация о аварии будет отображаться обычным текстом. Для устранения некоторых аварий необходимо отключить ПЧ и выполнить отладку или тестирование элементов и цепей. Для неисправностей этого типа ПЧ серии Native NFD P реализуют функцию блокировки при возникновении неисправности. Блокированный аварийный сигнал не может быть сброшен до тех пор, пока не произойдет цикл выключения-включения питания и не будет устранена причина неисправности. Этот тип неисправностей называется заблокированной неисправностью. Все заблокированные неисправности всегда будут рассматриваться как авария. Функцию блокировки можно отключить, установив параметр P5-30 = 0. При этом пользователь должен отдавать себе отчет об опасности подобных действий.

Ошибка связана с неправильными действиями пользователя, например, попытка изменить значение параметра с пульта, которое изменить нельзя. Ошибка отображается на дисплее пульта как «Er.XX». ПЧ при этом продолжит работу, и ошибка не будет зарегистрирована в журнале.

Ниже приведен список диагностических сообщений.

Предупреждение	Авария	Ошибка	Наименование	Причина	Устранение
	A.01		Сброс на заводские значения	Параметры сброшены на заводские значения без подтверждения	Нажмите кнопку «СТОП» для подтверждения
	A.02*		Внутренняя ошибка		Обратитесь к поставщику
u.03	A.03*		Превышение паузы связи силового модуля (PU) и модуля управления (ПЧ)	PU не может связаться с ПЧ	1. Выключите питание и проверьте соединение между PU и ПЧ. 2. Обратитесь к поставщику
	A.04*		Ошибка платы питания 24 В	Внутренняя аппаратная ошибка	1. Проверьте внешнюю нагрузку на питании 24 В. 2. Обратитесь к поставщику
	A.05*		Ошибка управления напряжением IGBT	Внутренняя аппаратная ошибка	
u.07	A.07*		Неисправность вентилятора	Загрязнение вентилятора или он выработал ресурс	Почистите или замените вентилятор
u.08			Неисправность вентилятора 2	Загрязнение вентилятора или он выработал ресурс	Почистите или замените вентилятор
	A.16*		Короткое замыкание	КЗ между фазами двигателя	Проверьте моторный кабель и состояние изоляции двигателя
u.17	A.17*		Неправильное заземление	Пробой или короткое замыкание между выходными фазами и заземлением	1. Проверьте моторный кабель на КЗ с заземлением. 2. Замените кабель или двигатель
u.19	A.19*		Короткое замыкание тормозного резистора	КЗ тормозного резистора (22 кВт и ниже)	Проверьте подключение тормозного резистора или замените его
u.20	A.20*		Короткое замыкание тормозного транзистора	Тормозной транзистор вышел из строя (22 кВт и ниже)	Обратитесь к поставщику
u.21	A.21*		Отсутствие торможения	Тормозной резистор не подключен или не работает	Проверьте тормозной резистор или замените на подходящий
u.23	A.23		Слишком большой ток при низком напряжении	Перегрузка по току из-за того, что напряжение питания слишком сильно падает	Проверьте источник питания
u.24			Падение напряжения	Слишком сильное падение напряжения питания или высокая нагрузка при слишком низком напряжении питания	Проверьте источник питания

Предупреждение	Авария	Ошибка	Наименование	Причина	Устранение
u.25	A.25		Перегрузка при низком напряжении	Высокая нагрузка при постоянном низком напряжении питания	Проверьте источник питания
u.26	A.26*		Потеря фазы питания	Потеря фазы питания	Проверьте источник питания
u.27	A.27		Ошибка рекуперации	Функция рекуперации сработала, но не смогла удержать напряжение постоянного тока при падении напряжения питания, из-за слишком низкой инерции или двух длительных периодов падения напряжения питания	1. Проверьте источник питания 2. Установите подходящее пороговое напряжение рекуперации
	A.28*		Потеря фазы U двигателя	1. Фазовый дисбаланс двигателя 2. Ослабло соединение моторного кабеля	Проверьте моторный кабель и двигатель
	A.29*		Потеря фазы V двигателя		
	A.30*		Потеря фазы W двигателя		
u.36	A.36		Перенапряжение	1. Слишком высокое напряжение питания; 2. Двигатель работает в генераторном режиме; 3. Слишком мало время замедления; 4. Не установлены тормозные модуль и резистор.	1. Проверьте источник питания 2. Используйте тормозной резистор или внешний рекуператор для поглощения генерируемой энергии 3. Измените параметры так, чтобы двигатель не работал в генераторном режиме
u.37	A.37		Перегрев IGBT	Слишком высокая нагрузка или недостаточное охлаждение	1. Проверьте нагрузку 2. Проверьте охлаждение, почистите или замените вентилятор
u.38	A.38		Ошибка термодатчика U IGBT		Обратитесь к поставщику
u.39	A.39		Ошибка термодатчика V IGBT		
u.40	A.40		Ошибка термодатчика W IGBT		
u.41	A.41		Перегрев платы выпрямителя	Слишком высокая нагрузка или недостаточное охлаждение	1. Проверьте нагрузку 2. Проверьте охлаждение, почистите или замените вентилятор

Предупреждение	Авария	Ошибка	Наименование	Причина	Устранение
u.42	A.42		Ошибка термодатчика выпрямителя		Обратитесь к поставщику
u.43	A.43		Перегрев силовой платы	Слишком высокая нагрузка или недостаточное охлаждение	1. Проверьте нагрузку 2. Проверьте охлаждение, почистите 3. или замените вентилятор
u.45	A.45		Перегрузка по току	1. Параметры двигателя и/или параметры управления заданы неправильно 2. Мощность ПЧ недостаточна для двигателя или нагрузки 3. Слишком низкое напряжение питания; 4. ПЧ не смог совершить подхват двигателя	1. Отредактируйте параметры 2. Выберите ПЧ большей мощности 3. Проверьте источник питания 4. Обратитесь к поставщику
u.46	A.46		Перегрузка ПЧ	1. Слишком большая нагрузка или низкое напряжение питания 2. Мощность ПЧ недостаточна для двигателя или нагрузки 3. Параметры двигателя и/или параметры управления заданы неправильно	1. Отредактируйте параметры 2. Выберите ПЧ большей мощности 3. Обратитесь к поставщику
u.48	A.48		Перегрев двигателя	1. Большая нагрузка на двигатель 2. Недостаточное охлаждение 3. Термистор двигателя работает некорректно	1. Проверьте тип и правильность установки термистора 2. Обеспечьте достаточное охлаждение двигателя 3. Проверьте соответствие нагрузки мощности двигателя
u.49	A.49		Перегрузка двигателя	1. Параметры двигателя и/или параметры управления заданы неправильно; 2. Большая нагрузка на двигатель	1. Отредактируйте параметры 2. Выберите двигатель большей мощности 3. Проверьте соответствие нагрузки мощности двигателя
u.50	A.50		Превышение токоограничения	Ток превышает установленный параметром макс. ток (P5-07): 1. Слишком большая нагрузка по сравнению с мощностью ПЧ 2. Слишком быстрое время разгона при инерционной нагрузке 3. Слишком низкое напряжение питания 4. Параметры двигателя и /или параметры управления установлены неправильно	Отредактируйте параметр P5-07 или см. решения по аварии A.45

Предупреждение	Авария	Ошибка	Наименование	Причина	Устранение
u.51	A.51		Превышение ограничения момента	Момент превышает значение пара метров P5-04/P5-05.	Отредактируйте параметры P5-04/P5-05 или см. решения по аварии A.45
u.57	A.57		Ошибка аналогового входа	1. Ошибка подключения 2. Параметры для A11/A12 заданы некорректно	1. Проверьте подключения 2. Проверьте правильность задания параметров
u.61	A.61		Потеря сигнала от энкодера	Сигнал от энкодера некорректен или отсутствует	Проверьте подключение энкодера и настройки платы энкодера
u.62	A.62		Превышение времени ожидания при связи по RS485	Превышение времени ожидания при связи ПЧ с внешним устройством ПК/ПЛК/ Панель оператора и т. д. 1. Неисправность внешнего устройства 2. Неправильное подключение линии связи 3. Параметры связи (P0-8X) заданы некорректно. 4. Электромагнитные помехи	1. Проверьте внешнее устройство. 2. Проверьте подключение кабеля связи 3. Корректно задайте параметры связи (P0-8X) 4. Проверьте экранирование и заземлите кабеля связи 5. Обратитесь к поставщику
u.63	A.63		Тайм-аут передачи слова управления по опциональной плате связи	1. Некорректная работа хост-контроллера 2. Неправильное подключение 3. Неправильная настройка параметров связи 4. Электромагнитные помехи	1. Проверьте программу хостконтроллера 2. Проверьте кабель связи 3. Проверьте параметры связи 4. Используйте экранированный кабель
u.66			Потеря нагрузки; Потеря связи с двигателем	Проблема подключения двигателя или неисправность двигателя	Проверьте моторный кабель и двигатель
	A.69		<i>Низкий ток при механическом торможении</i>	<i>Фактический ток двигателя превышает ток отпускания тормоза (P1-97 ~ P1-98) в течение времени задержки пуска</i>	<i>Отредактируйте параметры механического тормоза (P1-97~P1-98)</i>
u.75			Истек срок лицензии файла прошивки ПЧ	Истек срок лицензии файла прошивки ПЧ	Обратитесь к поставщику
u.76	A.76		Внешний аварийный сигнал	На дискретном входе сигнал внешней аварии	Проверьте источник аварийного сигнала
		Er.90	Превышение времени ожидания связи силового модуля (PU) и модуля управления (ПЧ)	Ошибка соединения ПЧ и PU	1. Отключите питание, проверьте соединение между PU и ПЧ 2. Обратитесь к поставщику
		Er.93	Запрет изменения параметров	1. Пульт заблокирован. 2. Вводимое значение не поддерживается.	1. Пульт заблокирован. 2. Установите допустимое значение.

Предупреждение	Авария	Ошибка	Наименование	Причина	Устранение
		Err	Запрет изменения параметров	Редактирование этого параметра во время работы ПЧ невозможно.	Остановите ПЧ
	A.99		Ошибка автонастройки двигателя	Не удалось завершить автонастройку параметров двигателя	Правильно настройте параметры двигателя в соответствии с его шильдиком
	A.160		Сухой ход	1. Недостаточно воды. 2. Неправильно подключен датчик давления. 3. Неправильная установка P20-28~P20-30	1. Убедитесь в наличии воды. 2. Проверьте подключение датчика. 3. Установите значения P20-28~P20-30 в соответствии с условиями.
u.161	A.161		Потеря обратной связи ПИД-регулятора	1. Неправильно подключен датчик давления. 2. Неправильная установка P20-07~P20-08	1. Проверьте подключение датчика. 2. Установите значения P20-07~P20-08 в соответствии с условиями.
	A.162		Повышенное давление	1. Некорректный сигнал датчика давления. 2. Слишком мало значение P20-03. (Верхнее ограничение давления).	1. Проверьте подключение датчика. 2. Настройте P20-03 в соответствии с условиями.
	A.163		Пониженное давление	1. Неправильно подключен датчик давления. 2. Неправильная установка P20-04~P20-05.	1. Проверьте подключение датчика. 2. Установите значения P20-04~P20-05 в соответствии с условиями.
	A.164		Порыв трубы	1. Порыв трубы. 2. Неправильная установка P20-58~P20-59.	1. Убедитесь в отсутствии всасывания воздуха через всасывающий коллектор. 2. Установите значения P20-58~P20-59 в соответствии с условиями.
u.165			Обрыв сети связи	1. Неверное подключение кабеля связи. 2. Неправильная установка P20-40~P20-41 (Ведущий).	1. Проверьте подключения кабеля связи RS485. 2. Установите правильные значения P20-40~P20-41 (Ведущий).
	A.166		Ошибка связи	1. Более одного ПЧ стали резервными. 2. ми ведущими (P20-42=1).	1. Убедитесь, что только 2. на одном 3. ведомом установлено P20-42=1.

Обработка неисправностей: Предупреждение, Авария и Ошибка

Если самостоятельно не удастся устранить проблему в работе прибора, обращайтесь на Горячую сервисную линию 8-800-250-0691 или в службу сервиса ООО ВИЛО РУС (service.ru@wilo.com).

2.6. Техническое обслуживание

На элементы ПЧ может воздействовать температура окружающей среды, влажность, вибрация, соляной туман, пыль и т. д. Надлежащее техническое обслуживание ПЧ во время хранения и эксплуатации необходимо для предотвращения выхода ПЧ из строя и сокращения срока его службы.

2.6.1. Регулярный осмотр

В ходе регулярного осмотра проводятся следующие мероприятия:

1. Наличие посторонних звуков во время работы двигателя;
2. Наличие сильной вибрации во время работы двигателя;
3. Наличие значительных изменений в условиях эксплуатации;
4. Правильность работы вентиляторов охлаждения;
5. Проверка температуры элементов внутри ПЧ с помощью соответствующих параметров группы 9;
6. Проверка напряжения, тока и рабочей частоты двигателя;
7. Наличие пыли, металлической стружки, едких жидкостей и следов масел.

2.6.2. Техническое обслуживание

Приведенные ниже мероприятия должны проводиться регулярно, один раз в 3~6 месяцев, что может помочь обнаружить скрытые неисправности и предотвратить их:

Мероприятие технического обслуживания	Действия по устранению
Проверка затяжки клемм управления	Затяните винты с помощью отвертки с регулировкой крутящего момента, если они ослаблены
Проверка затяжки силовых клемм	Затяните винты с помощью отвертки или ключа с регулируемым крутящим моментом, если они ослаблены
Проверка затяжки клемм заземления	Затяните винты с помощью отвертки или ключа с регулируемым крутящим моментом, если они ослаблены
Ослабление крепления ПЧ	Затяните винты с помощью отвертки или ключа с регулируемым крутящим моментом, если они ослаблены
Целостность силовых кабелей и кабелей управления	Замените провода и кабели
Проверка блокировки воздухопроводов	Очистите воздухопроводы
Проверка скорости работы вентилятора	Очистите или замените вентилятор

Внимание:

1. Отключите питание ПЧ и подождите достаточное время (после погасания дисплея для приборов до 22 кВт включительно – 4 минуты, для приборов от 30 кВт и выше – 15 минут), чтобы обеспечить безопасность перед техническим обслуживанием;
2. При проведении работ старайтесь не ронять какие-либо винты, кусочки проволоки и другие металлические элементы внутрь ПЧ, иначе преобразователь может быть поврежден при включении питания;
3. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию ПЧ.

2.6.3. Компоненты, подверженные износу и старению

Износу и старению подвержены охлаждающий вентилятор, конденсаторы цепи постоянного тока и реле. Срок службы зависит от условий работы и окружающей среды. Щадящие условия окружающей среды и правильное обслуживание (низкая окружающая температура, своевременная очистка путей охлаждающего воздуха в шкафу и в преобразователе, регулярная проверка и очистка вентиляторов и т.д.) могут существенно продлить срок службы. Ниже приведена информация по проверке таких компонентов. По возможности заменяйте изнашиваемые и стареющие детали при появлении необычных сбоев в работе во избежание дальнейших проблем.

Компонент	Срок службы	Причина выхода из строя	Способ диагностики
Охлаждающий вентилятор	4-5 лет	Износ подшипников, старение лопастей, загрязнение	Осмотр (отсутствие дефектов на лопастях, нормальная скорость), отсутствие посторонних шумов при работе
Алюминиевые электролитические конденсаторы	4-5 лет	Высокая температура, низкое напряжение сети, высокая нагрузка	Проверка емкости, проверка изоляции, осмотр (отсутствие потеков жидкости, деформаций, состояние клапанов)
Реле и контакторы	50-100 тыс. включений	Частые переключения, грязь, агрессивная среда	Измерение сопротивления между контактами в замкнутом и разомкнутом состоянии

2.6.4. Хранение и транспортировка

Хранение ПЧ до установки должно производиться в заводской упаковке. Условия хранения и транспортировки:

1. Отсутствие воздействия влаги и пыли;
2. Температура хранения: -30~65°C;
3. Влажность: 5-95% без конденсата;
4. Отсутствие воздействия агрессивных газов и жидкостей;
5. Хранение на стеллаже без контакта с землей;
6. Температура при транспортировке: -30~70°C;
7. Влажность при транспортировке: менее 95%.

Внимание:

Не рекомендуется хранить ПЧ в течение длительного времени из-за наличия электролитических конденсаторов внутри. Если необходимо хранить ПЧ в течение длительного времени, следуйте приведенным ниже правилам:

Подавайте питание на ПЧ каждые 12 месяцев не менее 5 часов по специальной методике.

Включите ПЧ перед первым запуском по специальной методике.

Специальный способ питания ПЧ означает медленное увеличение напряжения, обычно с помощью регулятора напряжения. Подача питания на ПЧ непосредственно с высоким напряжением после длительного хранения может привести к взрыву электролитических конденсаторов.

2.6.5. Утилизация

Материалы, используемые в конструкции ПЧ, подлежат вторичной переработке в целях экономии ресурсов и защиты окружающей среды. Например, материал упаковки является биоразлагаемым и пригодным для вторичной переработки. Все металлические части также могут быть переработаны, пластик и резина тоже имеют методики переработки. Утилизация печатных плат и электролитических конденсаторов должна соответствовать стандарту IEC62635. Все операции по утилизации ПЧ также должны соответствовать местному законодательству.

2.6.6. Гарантии производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует:

1. Соответствие характеристик преобразователя частоты показателям, указанным в данной инструкции.
2. Надежную и безаварийную работу преобразователя частоты в его рабочем диапазоне при соблюдении потребителем правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции, а также при соблюдении условий транспортирования и хранения.
3. Безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный срок, дефектов в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя или вследствие неправильного транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на лампы, предохранители, уплотнительные прокладки и другой расходный материал.

Гарантийный срок на преобразователь частоты устанавливается 12 месяцев и исчисляется от даты продажи оборудования, которая подтверждается соответствующей записью, заверенной печатью Продавца в Гарантийном талоне и/или

документе продажи, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки со склада ВИЛО РУС.

Изготовитель рекомендует ввод в эксплуатацию оборудования выполнять силами авторизованных сервисных специалистов.

За неправильность выбора преобразователя частоты предприятие-изготовитель ответственности не несет.

При нарушении условий монтажа, транспортирования, хранения и эксплуатации предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.


При соблюдении условий хранения и транспортирования срок службы преобразователя частоты – 10 лет.

3. Настройка входов и выходов преобразователей Native NFD P

3.1. Монтаж и электрические соединения


3.1.1. Электрическая схема

Схема слаботочных электрических соединений преобразователя Native NFD P приведена ниже.

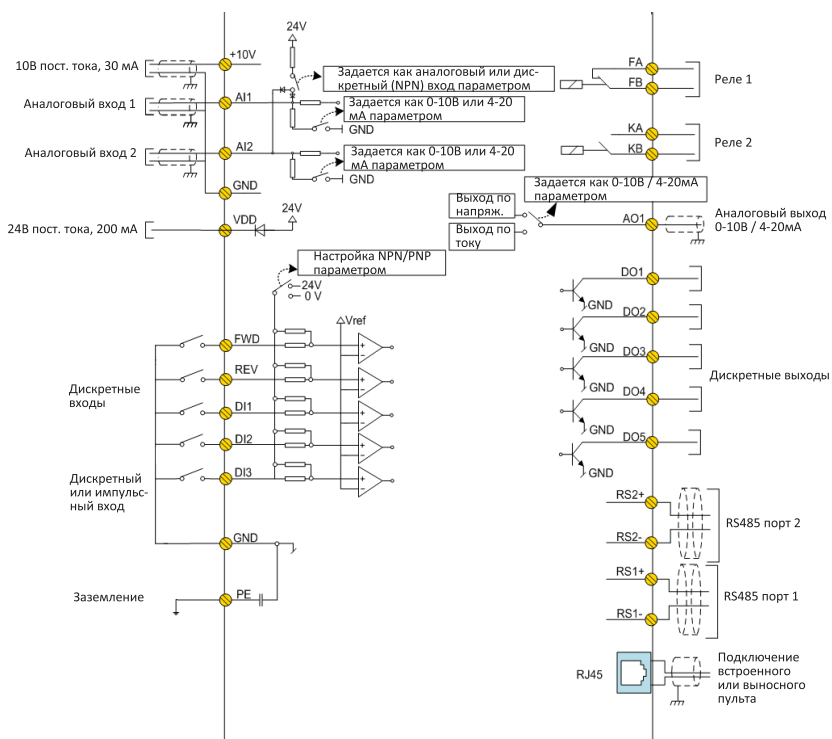

3.1.2. Клеммы

3.1.2.1. Описание клемм:

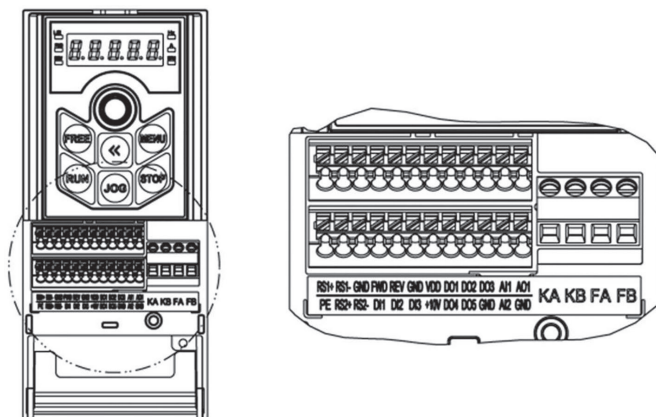

Спецификация клемм:


Обозначение	Функция	Характеристики
FWD, REV, DI1, DI2, DI3	Дискретные входы	Тип входов: NPN / PNP Входное напряжение: 0~30 В; Входное сопротивление: 3.6 кΩ; DI3 может быть сконфигурирован как импульсный вход
DI3	Импульсный вход	Частота: 0.00~100.00 кГц; Питание: 24 В ± 20%; Рабочий цикл: 40%~60%;
DO1, DO2, DO3, DO4, DO5	Дискретные выходы	Тип выхода: Открытый коллектор; Ток: 0~40 мА; Напряжение: 0~30В;
DO1	Импульсный выход	Может быть сконфигурирован как импульсный выход: Нагрузка: Резистивная >1 кΩ, емкостная <10 нФ; Частота: 0.00~100.00 кГц; Рабочий цикл: 40%~60%;
RS1+, RS1-	Порт последовательной связи RS485	Макс. скорость обмена данными: 38400 бит/с; Подключаемый терминальный резистор, по умолчанию отключен
RS2+, RS2-	Порт последовательной связи RS485	Только для каскадного режима Скорость обмена данными: 9600 бит/с;
FA-FB (Реле 1) KA-KB (Реле 2)	Релейные выходы	Резистивная нагрузка: 250 В AC 3А / 30 В DC 3А; Индуктивная нагрузка: 250 В AC 0.2А / 24 В DC 0.1А (cosφ=0.4);

Обозначение	Функция	Характеристики
AI1, AI2	Аналоговые входы	AI1 и AI2 настраиваются как аналоговые входы по напряжению или току, а также как дискретные входы. 1. Аналоговые входы по напряжению: Входное сопротивление: 10 кΩ; Входной диапазон напряжения: 0~10 2. Аналоговые входы по току: Входное сопротивление: ≤500 Ω; Входной ток: 0~20 мА 3. Дискретные входы: Тип входов: NPN / PNP Входное напряжение: 0~30 В; Входное сопротивление: 10 кΩ;
AO1	Аналоговый выход	Настраивается как выход по току или напряжению Выходной диапазон: 0~10 В или 0~20 мА; Нагрузка: Выход по напряжению: Сопротивление > 500Ω; Выход по току: Сопротивление < 500Ω;
VDD	Источник питания 24 В	Макс. 200 мА
+10V	Источник питания 10 В	Макс. 30 мА
GND	Общий провод клемм управления	
PE	Заземление	
Другие разъемы:		
Разъем внешнего пульта управления	RJ45 под встроенным пультом управления	

3.1.2.2. Подсоединение проводов

Клеммы пружинного типа используются для всех управляющих сигналов, за исключением релейных выходов.

Для клемм пружинного типа рекомендуются кабельные наконечники со следующими размерами:

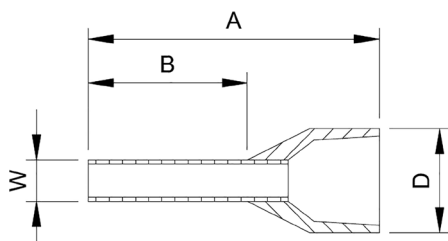

A	B	D (макс.)	W
14	8	3.5	1.4

Ед.изм.: мм

Диаметры проводов:

Тип	Мин. диаметр	Макс. диаметр
Одиночный провод	0.52 мм ²	0.82 мм ²
Многожильный провод	0.52 мм ²	0.82 мм ²
Клеммный наконечник	0.52 мм ²	0.52 мм ²


- Вставьте провод с наконечником в клемму, и он будет автоматически зажат пружиной клеммы;
- Чтобы извлечь провод, нажмите на фиксатор клеммы шлицевой отверткой толщиной 0,4 мм и 2,5 мм;
- Оптимальная длина зачистки проводов составляет 9 мм;
- Для релейных выходов используются клеммы с винтовым креплением. Для фиксации проводов используется шлицевая отвертка шириной 3,5 мм и толщиной 0,6 мм;
- Оптимальная длина зачистки проводов составляет 6 ~ 7 мм;
- Диаметр проводов: 0,4 ~ 1,0 мм², момент затяжки: 0,4 Н*м.

3.1.2.3. Электрическое подключение дискретных входов

Дискретные входы преобразователя Native NFD P поддерживают режимы NPN и PNP.


Режим NPN:

Подключение дискретных входов DI в режиме NPN

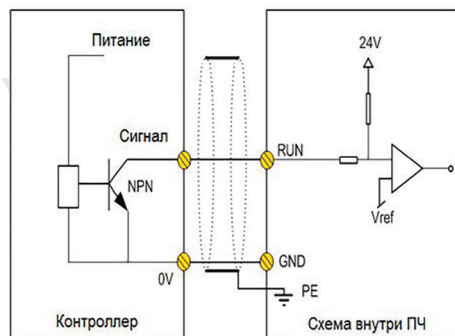


Режим PNP:

Подключение дискретных входов в режиме PNP

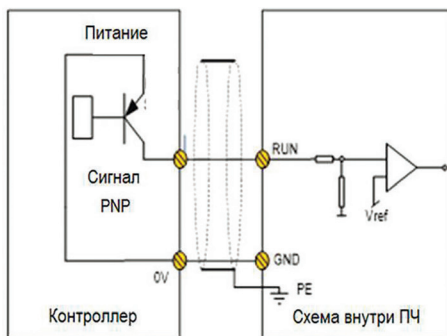

3.1.2.4. Электрическое подключение дискретных выходов

Схема подключения к релейной нагрузке:

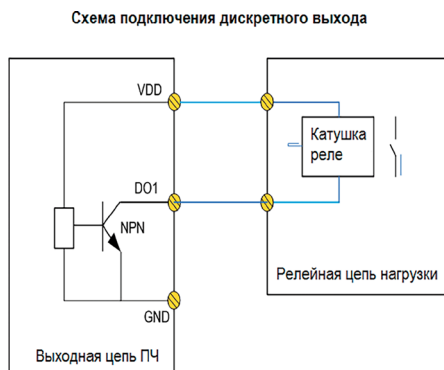

3.2. Работа с пультом управления

Встроенный в преобразователь пульт может использоваться для установки/считывания параметров, управления, мониторинга и т. д. Ниже показан внешний вид пульта управления.



Дискретный потенциометр имеет три функции — уменьшение значения, увеличение значения, подтверждение значения.

- Описание индикаторов на пульте управления:

Индикатор Упр: индикация режима работы: Горит — удаленный режим, мигает — локальный режим. Индикаторы ВПР, НЗД:

ВПР (вперед)	НЗД (назад)	Состояние ПЧ
Включен	Выключен	Работа в направлении вперед
Выключен	Включен	Работа в направлении назад
Выключен	Выключен	Останов

Индикаторы Гц, А, об/м: индикация единиц отображаемой переменной, см. Раздел 3.2.2.

- Дисплей: 5 светодиодных 7-сегментных индикаторов для отображения заданного значения, выходной частоты и рабочих характеристик, предупреждающих и аварийных сигналов и т. д.
- Кнопки пульта управления:

Кнопка	Функция
<<	На главном экране (режим мониторинга) нажатие переключает отображаемые переменные; при выборе номера параметра переключает разряд номера параметра, который нужно изменить; при изменении значения параметра переключает разряд значения параметра, подлежащего изменению
СТОП	Останавливает двигатель в локальном режиме и сбрасывает ошибку/аварию (если есть).
МЕНЮ	Нажатие позволяет войти в меню редактирования параметров или выйти в главное меню
ПУСК	Запускает двигатель в локальном режиме
ТОЛЧ.	Запускает толчковый режим для управления скоростью, работает только в локальном режиме.
СВОБ.	Пользовательская функция (в разработке)
	Вращение по часовой стрелке осуществляет увеличение числового значения параметра или номера параметра
	Вращение против часовой стрелки осуществляет уменьшение числового значения параметра или номера параметра
	Нажатие осуществляет подтверждение выбора номера параметра и ввода отображения/изменения значения параметра, или подтверждение значения параметра и возврат в меню выбора номера параметра

3.2.1. Установка параметра

Пример:

1. Изменение параметра P1-06, номинальный ток двигателя изменяем на значение 9,6 А:
2. Из основного режима мониторинга нажатием кнопки МЕНЮ переходим к выбору номера редактируемого параметра.
3. Нажатием кнопки «<<» выбираем необходимые разряды номера параметра и потенциометром устанавливаем параметр P1-06.
4. Нажатием на потенциометр подтверждаем выбор номера параметра и переходим в режим его редактирования.
5. Нажатием кнопки «<<» выбираем необходимый разряд значения параметра P1-06 и потенциометром устанавливаем значение параметра «9.6».

6. Нажатием на потенциометр подтверждаем заданное значение параметра и переходим в режим выбора номера параметра, на дисплее отобразится номер следующего параметра P1-07.

7. Повторяя шаги 3) – 6), меняем значения других параметров.

Если не выполнять никаких действий на пульте, произойдет автоматический переход на начальный экран.

Нажатие кнопки МЕНЮ возвращает пульт к индикации начального экрана.

3.2.2. Мониторинг состояния ПЧ

При настройке по умолчанию дисплей пульта отображает поочередно пять переменных – частота двигателя, задание частоты, ток, выходное напряжение и напряжение цепи постоянного тока. Выбор отображаемой переменной осуществляется кнопкой «<<». Если на начальном экране необходимо отобразить больше или меньше переменных, необходимо изменить параметр P6-05. Частота двигателя, задание частоты и ток отображаются всегда.

Таблица показывает значения и способ их отображения для некоторых переменных, которые могут быть заданы в P6-05.

Характеристика	Параметр мониторинга	Отображаемый символ	Светодиодный индикатор
Выходная частота	P9-07	T	«Гц» горит
Заданное значение	P9-02	нет	«Гц» горит «А» горит
Ток двигателя	P9-08	A	«А» горит
Напряжение двигателя	P9-06	нет	«Гц» горит «об/м» горит
Скорость двигателя	P9-04	нет	«RPM» горит
Напряжение на шине постоянного тока	P9-11	нет	«А» горит «об/м» горит
Температура ПЧ	P9-13	нет	«об/м» мигает
Значение обратной связи	P9-20	нет	«Гц» горит «об/м» мигает
Состояние аналоговых входов	P9-24 P9-26	нет	«Гц» мигает «об/м» мигает

3.2.3. Просмотр журнала ошибок (предупреждения и аварии)

При возникновении любой неисправности на дисплее пульта отображается код неисправности. ПЧ регистрирует 10 последних предупреждающих и 10 последних аварийных сигналов. Пользователь может просмотреть коды последних аварий с помощью параметров P8-40 ~ P8-49 и коды последних предупреждений с помощью параметров P8-50 ~ P8-59.

3.2.4. Таблица отображаемых символов

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	L		n	o	p	q	r	s	t
U	V	W	X	Y	Z	-	+	.	=
U	U			y	z	-	+	.	=
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
	L		n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z				
U	U			y	z				

4. Базовые функции ПЧ серии Native NFD P

4.1. Управление с пульта

Убедитесь, что ПЧ работает в локальном режиме (мигает индикатор Упр). Если нет, установите P6–31=1 для переключения в локальный режим.


1. Установите заданную частоту потенциометром на пульте.
2. Нажмите кнопку «ПУСК» для запуска двигателя, отрегулируйте скорость потенциометром.
3. Нажмите кнопку «СТОП» для останова двигателя.
4. Примечание: В локальном режиме ПЧ получает команды только с пульта. Обычно локальный режим используется только для отладки системы.

4.2. Управление с клемм

4.2.1. Управление пуском и остановом

4.2.1.1. Пуск и останов одним импульсным сигналом

Включите этот режим, установив P2–03=1, затем установите функцию 13 или 14 для одного из дискретных входов. Ниже показано подключение для реализации этой функции:



Подключение

Параметр	Значение
P2-03	1
P2-05	13 или 14


Параметры

Вход	Состояние	Команда
	Остановлен	Пуск
	13 или 14	Стоп

Действия

4.2.1.2. Двухпроводный режим 1 (Заводская установка)

Вход FWD по умолчанию настроен на функцию пуска вперед, вход REV по умолчанию настроен на функцию пуска назад. Для управления необходимо использовать два сигнала, как показано ниже:



Подключение

Параметр	Значение
P2-05	10
P2-06	12


Параметры

K1	K2	Команда
Разомкнут	Разомкнут	Стоп
Замкнут	Разомкнут	Работа вперед
Разомкнут	Замкнут	Работа назад
Замкнут	Замкнут	Стоп

Действия

4.2.1.3. Двухпроводный режим 2

Вход FWD по настроен на функцию пуск / останов, вход REV настроен на выбор направления. Для управления необходимо использовать два сигнала, как показано ниже:



Подключение

Параметр	Значение
P2-05	10
P2-06	11


Параметры

K1	K2	Команда
Разомкнут	Разомкнут	Стоп
Замкнут	Разомкнут	Работа вперед
Разомкнут	Замкнут	Стоп
Замкнут	Замкнут	Работа назад

Действия

4.2.1.4. Трехпроводный режим 1

Входы FWD и REV используются для импульсного пуска в различных направлениях, вход DI1 используется для останова. Для управления необходимо использовать три сигнала, как показано ниже:



Подключение

Парам.	Знач.	Функция
P2-05	13	Импульсный пуск вперед
P2-06	14	Импульсный пуск назад
P2-07	4	Останов.


Параметры

K1	K2	K3	Команда
x	x	Разомкнут	Стоп
	x	Замкнут	Работа вперед
x		Замкнут	Работа назад

Действия

4.2.1.5. Трехпроводный режим 2

Вход FWD используется для импульсного пуска, вход REV используется для выбора направления, вход DI1 используется для останова. Для управления необходимо использовать три сигнала, как показано ниже:



Подключение

Парам.	Знач.	Функция
P2-05	13	Импульсный пуск
P2-06	14	Направление вращения
P2-07	4	Останов.

Параметры

K1	K2	K3	Команда
x	x	Разомкнут	Стоп
	Разомкнут	Замкнут	Работа вперед
	Замкнут	Замкнут	Работа назад

Действия

4.2.2. Задание скорости

- В режиме удаленного управления по умолчанию для задания скорости могут использоваться аналоговый вход AI1 и последовательная связь. Задание скорости формируется сигналом 0 ~ 10В на клемме AI1 и/или командой по последовательной связи. Управление по последовательной связи описано в приложении А.
- Использование импульсного входа для задания скорости: задайте импульсный вход в качестве основного источника задания ($P0-11 = 5$), и выберите для клеммы DI3 функцию импульсного входа ($P2-10 = 40$). Теперь задание скорости можно устанавливать частотой на входе DI3. Задание скорости через импульсный вход обеспечивает повышенную точность и устойчивость к электромагнитным помехам.
- Выбор фиксированных заданий сигналами на дискретных входах. В некоторых применениях двигатель должен работать на нескольких фиксированных скоростях. Конкретная скорость выбирается сигналами на дискретных входах. Ниже показан пример 16 фиксированных скоростей, выбираемых сигналами на 4-х дискретных входах.




На рисунке выше вход FWD настроен на двухпроводное управление, а входы REV-DI3 – на выбор фиксированных заданий. Скорость задается в % от значения P0-16, значение в % выбирается комбинацией сигналов на входах REV-DI3; например, если состояние входов REV-DI3 равно 1111, то выбирается значение в %, записанное в параметре P0-45. Задание скорости равно $P0-45 * P0-16$. Если для выбора фиксированного задания выбрано менее 4-х входов, то состояние недостающих входов принимается равным 0.

4.3. Применение ПИД-регулятора процесса

ПИД-регулятор процесса используется для регулирования параметра (давления, температуры и т.п.), на значение ко-торой влияет скорость двигателя. Регулирование осуществляется минимизацией ошибки между заданием и обратной связью. ПИД-регулятор работает только в удаленном режиме.

1. Установите P0-11=21 (выход ПИД-регулятора в качестве основного задания).
2. Выберите источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора в параметре P4-00 (по умолчанию не выбран). Например, если в качестве сигнала обратной связи предполагается использовать вход AI1, то нужно установить P4-00 = 1. Для выбора типа сигнала на входе AI1 (напряжение / ток) используйте параметр P3-00.
3. Выберите источник задания ПИД-регулятора в параметре P4-01 (по умолчанию не выбран). Например, при P4-01 = 11 задание выбирается из фиксированных значений сигналами на дискретных входах.
4. Выберите логику управления (положительная или отрицательная) в параметре P4-04 в зависимости от требований применения. По умолчанию установлена положительная логика (отрицательная обратная связь: при уменьшении сигнала обратной связи скорость привода увеличивается).
5. Пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты ПИД-регулятора устанавливаются в параметрах P4-07, P4-08 и P4-09 соответственно.


Простейшая схема подключения при использовании ПИД-регулятора приведена ниже; в ней сигнал обратной связи поступает на вход AI2:

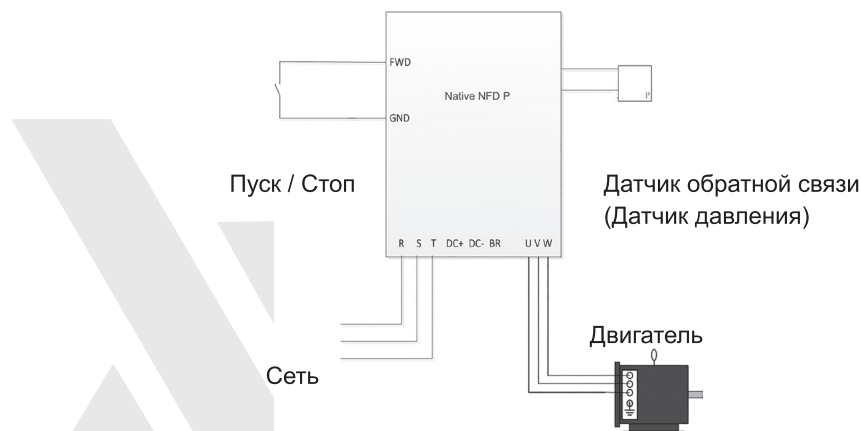

4.4. Типовое применение: поддержание давления воды

4.4.1. Управление одним насосом

Ниже показана типовая схема подключения:

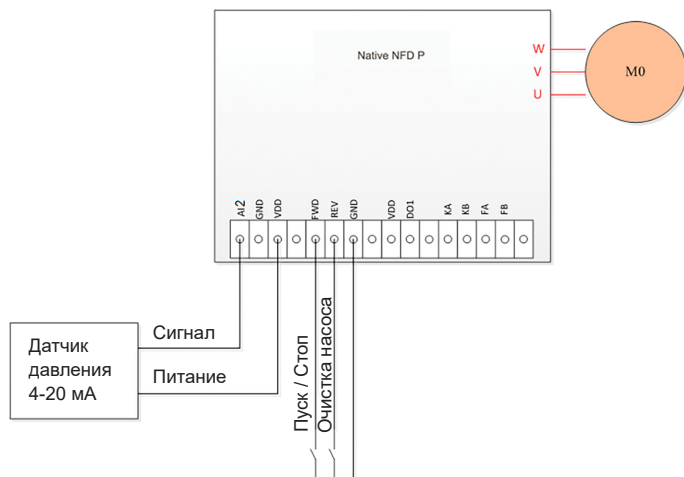

Установите следующие параметры:


1. P0-03 (Макросы) = 1 (Насосное применение)
2. P20-00 (Pump control mode) = 0 (Pressure mode).
3. P4-00 (Источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора процесса)=2 (Аналоговый вход AI2)
4. Установите параметры входа AI2 (P3-14~P3-17) в соответствии с параметрами датчика давления.
5. Установите P0-30 (Предустановленное значение 0) в соответствии с требованиями (задание давления в % от диапазона датчика давления).
6. P20-73 (Режим работы каскада насосов) = 0 (Нет).
7. P20-40 (Работа по сети) = 0 (Выключена).
8. P2-06 (Функция дискретного входа REV) = 65 (Очистка насоса).
9. Установите параметры, касающиеся режимов сна, заполнения трубы, очистки насоса, потери сигнала датчика обратной связи и т.д. в соответствии с необходимостью, см. описание соответствующих функций в главе 2.4.12.
10. Запустите насос сигналом на входе FWD.
11. Запустите цикл очистки насоса сигналом на входе REV.

Примечание: После выполнения шагов 1) и 2) будут автоматически установлены следующие параметры:

- P0-11 (Основной источник задания)=21 (ПИД-регулятор процесса)
- P4-00 (Источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора процесса)=1 (Аналоговый вход AI1)
- P4-01 (Источник сигнала задания ПИД-регулятора процесса)=11 (Предустановленные значения)
- P0-30 (Предустановленное значение 0)=30.00%
- P0-02 (Принцип управления двигателем)=0 (V/F)
- P2-05 (Функция дискретного входа FWD)=64 (Пуск для макроса “Насосное применение”).

4.4.2. Каскад с постоянным ведущим и ПИД-регулятором

Ниже показана типовая схема подключения на 3 дополнительных насоса:

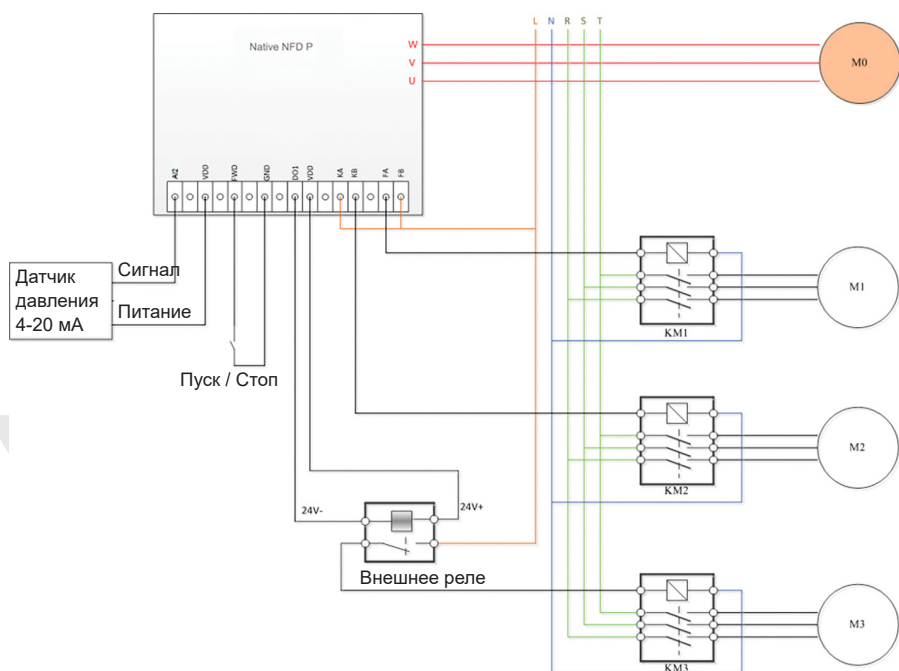

Установите следующие параметры:


1. P0-03 (Макросы) = 1 (Насосное применение)
2. P20-00 (Pump control mode) = 0 (Pressure mode).
3. P4-00 (Источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора процесса)=2 (Аналоговый вход AI2)
4. Установите параметры входа AI2 (P3-14~P3-17) в соответствии с параметрами датчика давления.
5. Установите P0-30 (Предустановленное значение 0) в соответствии с требованиями (задание давления в % от диапазона датчика давления).
6. P20-40 (Работа по сети) = 0 (Выключена).
7. P20-73 (Режим работы каскада насосов) = 1 (С постоянным ведущим).
8. P20-81 (Количество насосов) = 3.
9. P02-28 (Выбор функции реле RL1) = 64 (Управление насосом 1), P02-31 (Выбор функции реле RL2) = 65 (Управление насосом 2), P02-22 (Выбор функции дискретного выхода DO1) = 66 (Управление насосом 3).
10. Установите параметры, касающиеся условий подключения и отключения дополнительных насосов и чередования, см. описание соответствующих функций в главе 2.4.12.
11. Установите параметры, касающиеся режимов сна, заполнения трубы, очистки насоса, потери сигнала датчика обратной связи и т.д. в соответствии с необходимостью, см. описание соответствующих функций в главе 2.4.12.
12. Запустите насос сигналом на входе FWD.

Примечания:

В таблице ниже показаны значения параметров дискретных выходов в зависимости от количества насосов (P20-81):

P20-81	P2-28	P2-31	P2-22	P2-23	P2-24	P2-25	P2-26
1	64	x	x	x	x	x	x
2	64	65	x	x	x	x	x
3	64	65	66	x	x	x	x
4	64	65	66	67	x	x	x
5	64	65	66	67	68	x	x
6	64	65	66	67	68	69	x
7	64	65	66	67	68	69	70

4.4.3. Каскад с переменным ведущим и ПИД-регулятором

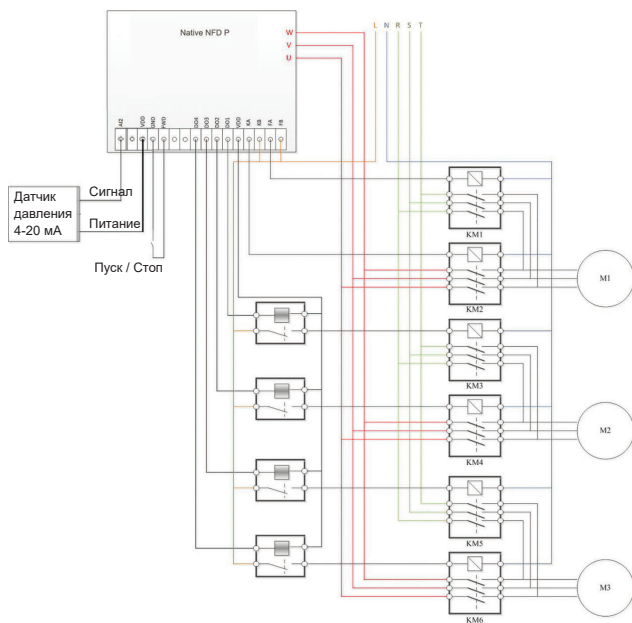

Установите следующие параметры:

1. P0-03 (Макросы) = 1 (Насосное применение)
2. P20-00 (Pump control mode) = 0 (Pressure mode).
3. P4-00 (Источник сигнала обратной связи ПИД-регулятора процесса)=2 (Аналоговый вход AI2)
4. Установите параметры входа AI2 (P3-14~P3-17) в соответствии с параметрами датчика давления.
5. Установите P0-30 (Предустановленное значение 0) в соответствии с требованиями (задание давления в % от диапазона датчика давления).
6. P20-40 (Работа по сети) = 0 (Выключена).
7. P20-73 (Режим работы каскада насосов) = 1 (С постоянным ведущим).
8. P20-81 (Количество насосов) = 3.
9. P02-28 (Выбор функции реле RL1) = 64 (Управление насосом 1), P02-31 (Выбор функции реле RL2) = 65 (Управление насосом 2), P02-22 (Выбор функции дискретного выхода DO1) = 66 (Управление насосом 3). P2-23 (Выбор функции дискретного выхода DO2) = 67 (Управление насосом 4), P2-24 (Выбор функции дискретного выхода DO3) = 68 (Управление насосом 5), P2-25 (Выбор функции дискретного выхода DO4) = 69 (Управление насосом 6).
10. Установите параметры, касающиеся условий подключения и отключения дополнительных насосов и чередования, см. описание соответствующих функций в главе 2.4.12.

11. Установите параметры, касающиеся режимов сна, заполнения трубы, очистки насоса, потери сигнала датчика обратной связи и т.д. в соответствии с необходимостью, см. описание соответствующих функций в главе 2.4.12.
12. Запустите насос сигналом на входе FWD.

Примечания:

В таблице ниже показаны значения параметров дискретных выходов в зависимости от количества насосов (P20-81):

P20-81	P2-28	P2-31	P2-22	P2-23	P2-24	P2-25
1	64	65	×	×	×	×
2	64	65	66	67	×	×
3	64	65	66	67	68	69

4.4.4. Работа в каскадном режиме по сети

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение	Способ изменения
P20-40	Работа в каскадном режиме по сети	0: Выключена; 1: Включена		0	★

Для работы в каскадном режиме по сети параметр должен быть равен 1. Перед установкой этого значения необходимо установить P20-73 (Режим работы каскада насосов) = 0 (Нет).

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение	Способ изменения
P20-41	Адрес в сети	1: Ведущий 2~5: Ведомые 1-4		2	★


Для ведущего этот параметр должен быть равным 1. Параметр P20-81 (Количество насосов) должен быть равен количеству ведомых насосов в системе; максимальное значение для P20-81 равно 4.

В таблице ниже показаны значения параметра P20-41 для преобразователей в системе.

P20-81(Ведущий)	P20-41(Ведомый 1)	P20-41(Ведомый 2)	P20-41(Ведомый 3)	P20-41(Ведомый 4)
1	2	×	×	×
2	2	3	×	×
3	2	3	4	×
4	2	3	4	5

Параметр	Наименование параметра	Настройки параметра	Ед. изм.	Заводское значение	Способ изменения
P20-42	Режим резервного ведущего	0: Выключен; 1: Включен		0	★

Если этот параметр на ведомом равен 1, то этот ведомый используется как резервный ведущий. Это означает, что данный ведомый будет работать в качестве ведущего, если основной ведущий остановился по аварии. Не устанавливайте этот параметр равным 1 больше, чем на одном ведомом, иначе ведущий выдаст ошибку А.166. Ниже показана типовая схема подключения на 1 ведущий и 4 ведомых:

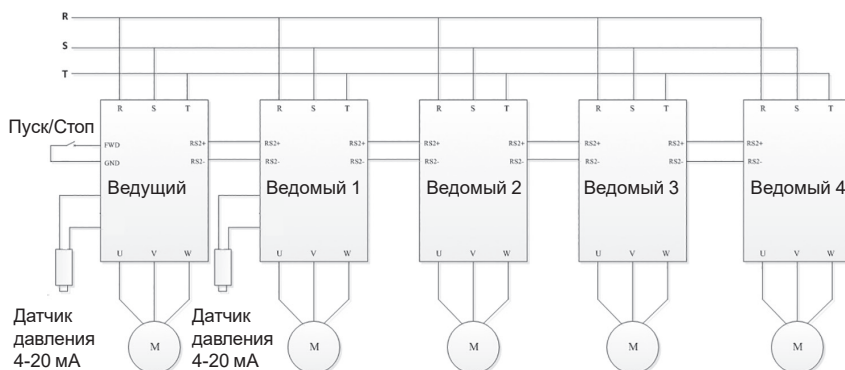

Установите следующие параметры:
На ведущем:

Параметр	Наименование параметра	Значение	Комментарий
P0-03	Макросы	1	
P20-00	Режим работы	0	
P20-40	Работа в каскадном режиме по сети	1	
P20-41	Адрес в сети	1	
P20-42	Режим резервного ведущего	0	
P20-43	Частота при отсутствии связи		Установите нужное по технологии значение
P3-14	Минимальный входной ток для аналогового входа AI2		Установите эти параметры в соответствии с параметрами датчика давления
P3-15	Максимальный входной ток для аналогового входа AI2		
P3-16	Значение сигнала на входе при минимальном токе / напряжении на входе AI2		
P3-17	Значение сигнала на входе при максимальном токе / напряжении на входе AI2		

Пара-метр	Наименование параметра	Зна-чение	Комментарий
P4-02	Базовое значение для сигналов задания и обратной связи ПИД-регулятора процесса	100.0	
P20-73	Режим работы каскада насосов	0	
P20-74	Частота добавления насоса		Установите значения этих параметров в соответствии с необходимостью
P20-75	Отклонение давления для добавления насоса		
P20-76	Частота отключения одного насоса		
P20-77	Отклонение давления для отключения насоса		
P20-78	Задержка добавления или отключения насоса		
P20-81	Количество насосов	4	
P20-60	Включение спящего режима		Установите значения этих параметров в соответствии с необходимостью
P20-61	Частота спящего режима		
P20-62	Давление спящего режима		
P20-63	Задержка спящего режима		
P20-64	Минимальная длительность спящего режима		
P20-65	Давление выхода из спящего режима		
P20-66	Задержка выхода из спящего режима		

На ведомом 1:

Пара-метр	Наименование параметра	Зна-чение	Комментарий
P0-03	Макросы	1	
P20-00	Режим работы	0	
P20-40	Работа в каскадном режиме по сети	1	
P20-41	Адрес в сети	2	
P20-42	Режим резервного ведущего	1	Ведомый 1 – резервный ведущий
P20-43	Частота при отсутствии связи		Установите нужное по технологии значение
P3-14	Минимальный входной ток для аналогового входа AI2		Как на ведущем
P3-15	Максимальный входной ток для аналогового входа AI2		
P3-16	Значение сигнала на входе при минимальном токе / напряжении на входе AI2		
P3-17	Значение сигнала на входе при максимальном токе / напряжении на входе AI2		
P20-73	Режим работы каскада насосов	0	
P20-74	Частота добавления насоса		Как на ведущем
P20-75	Отклонение давления для добавления насоса		
P20-76	Частота отключения одного насоса		
P20-77	Отклонение давления для отключения насоса		
P20-78	Задержка добавления или отключения насоса		

Параметр	Наименование параметра	Значение	Комментарий
P20-60	Включение спящего режима		Как на ведущем
P20-61	Частота спящего режима		
P20-62	Давление спящего режима		
P20-63	Задержка спящего режима		
P20-64	Минимальная длительность спящего режима		
P20-65	Давление выхода из спящего режима		
P20-66	Задержка выхода из спящего режима		

На ведомом 2:

Параметр	Наименование параметра	Значение	Комментарий
P0-03	Макросы	1	
P20-00	Режим работы	0	
P20-40	Работа в каскадном режиме по сети	1	
P20-41	Адрес в сети	3	
P20-42	Режим резервного ведущего	0	
P20-43	Частота при отсутствии связи		Установите нужное по технологии значение

На ведомом 3:

Параметр	Наименование параметра	Значение	Комментарий
P0-03	Макросы	1	
P20-00	Режим работы	0	
P20-40	Работа в каскадном режиме по сети	1	
P20-41	Адрес в сети	4	
P20-42	Режим резервного ведущего	0	
P20-43	Частота при отсутствии связи		Установите нужное по технологии значение

На ведомом 4:

Параметр	Наименование параметра	Значение	Комментарий
P0-03	Макросы	1	
P20-00	Режим работы	0	
P20-40	Работа в каскадном режиме по сети	1	
P20-41	Адрес в сети	5	
P20-42	Режим резервного ведущего	0	
P20-43	Частота при отсутствии связи		Установите нужное по технологии значение


Запустите насос сигналом на входе FWD.

4.5. Простая настройка связи по Modbus

В удаленном режиме преобразователь может управляться по последовательной связи с протоколом Modbus. Ниже приведен алгоритм настройки системы.

1. Установите параметры P0-80...P0-82 в соответствии с параметрами связи ведущего контроллера. Адрес ведомого преобразователя частоты устанавливается в параметре P0-80 (по умолчанию 1). Скорость обмена устанавливается в параметре P0-81 (по умолчанию 9600). Формат данных выбирается в параметре P0-82 (по умолчанию установлен контроль четности и один стоповый бит). Параметры связи для ведущего и ведомого должны быть одинаковыми.
2. Для пуска привода запишите соответствующую команду в регистр 9999, и задание в регистр 10000. Подробнее см. приложение А.

Ниже показана типовая схема подключения:

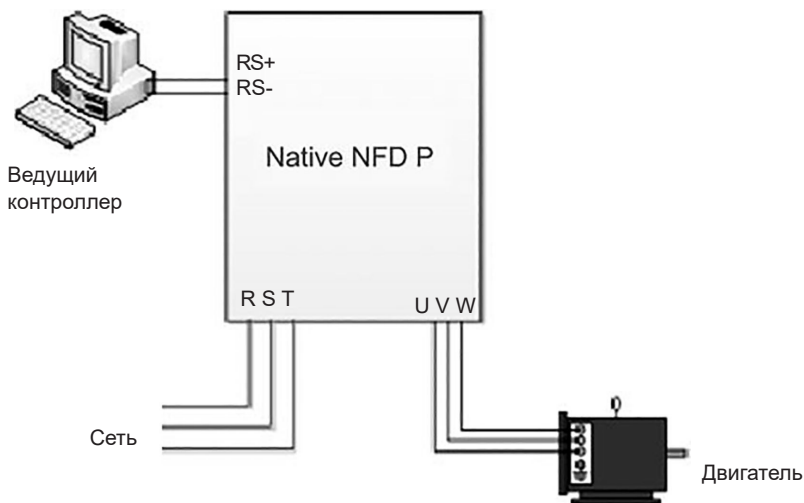

4.6. Управление двигателем с постоянными магнитами

Ниже приведен алгоритм настройки управления двигателем с постоянными магнитами (PM).

1. Введите основные параметры двигателя

Установите параметры двигателя с его заводской таблички в соответствии с таблицей ниже:

Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Заводское значение
*P1-02	Тип двигателя	0: Асинхронный 1: Синхронный с поверхностными магнитами (SPM) 2: Синхронный с заглубленными магнитами (IPM) без насыщения 3: Синхронный с заглубленными магнитами (IPM) с насыщением		0
*P1-06	Номинальный ток двигателя	Зависит от данных двигателя	А	*
*P1-07	Номинальная скорость двигателя	100~24000	Об/мин	*
*P1-08	Номинальный момент двигателя	0.1~6553.5	Н·м	*
*P1-24	Число полюсов двигателя	2~100	шт.	4
*P1-25	Противо-ЭДС на номинальной скорости для двигателей с ПМ	0~9000	В	*

Примечание: Выясните тип двигателя (SPM или IPM) у производителя и установите его в параметре P1-02. Если тип двигателя выяснить не удалось, установите P1-02=3. Для управления двигателем PM нет необходимости устанавливать номинальную мощность, номинальное напряжение и номинальную частоту. Установите параметры двигателя в строгом соответствии со списком выше.

2. Автонастройка на двигатель

Установите P1-13=2 (Полная статическая автонастройка) и запустите функцию автонастройки (см. главу 6.11).

3. Запустите и остановите привод. Так же, как и для асинхронного двигателя, привод можно остановить через пульт, сигналом на дискретном входе или командой по последовательной связи.

4. Примечания

А. Установите нужный способ пуска двигателя PM:

Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Заводское значение
P1-63	Метод пуска двигателей с ПМ	0: Определение начальной позиции (IPD) 1: Возврат в начальную позицию		1
P1-86	Ток возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)	0~150	%	80
P1-87	Время возврата в начальную позицию (пуск двигателей с ПМ)	0.1~60.0	сек	3.0

В параметре P1-63 можно выбрать один из двух вариантов пуска. Для двигателей SPM рекомендуется только возврат в начальную позицию (P1-63=1). Постоянный ток возврата устанавливается параметром P1-86, время возврата устанавливается параметром P1-87. Функция IPD (P1-63=0) может использоваться для пуска двигателей IPM, при этом автоматически определяется положение ротора во избежание обратного вращения при пуске. Выбор возврата в начальную позицию при пуске может привести к повороту в обратном направлении. Максимальный угол поворота в обратном направлении составляет 180 электрических градусов.

В. Установка параметров для получения высокого пускового момента

В применениях, требующих высокий пусковой момент, в начале разгона может появиться вибрация и аварийный останов. В этом случае сначала проверьте, правильно ли установлены параметры двигателя. Если параметры установлены правильно, то для получения высокого пускового момента можно использовать следующий параметр:

Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Комментарий
P1-36	Минимальный ток двигателя на низкой скорости	0~120	%	Увеличение этого параметра увеличивает момент на низких скоростях

4.7. Управление асинхронным двигателем в замкнутой системе

Ниже приведен алгоритм настройки управления асинхронным двигателем в замкнутой системе.

1. Введите основные параметры двигателя
Установите значения параметров двигателя P1-03~P1-07 в точном соответствии с заводской табличкой двигателя.
Внимание: При недостаточной информации или ее отсутствии на заводской табличке получите данные у производителя двигателя. Если производитель не может предоставить полные и корректные данные, установите 4 базовых параметра: номинальную мощность (P1-03), номинальное напряжение (P1-04), номинальную частоту (P1-05) и номинальный ток (P1-06). Этих четырех параметров достаточно для обеспечения хорошей работы.
2. Автонастройка на двигатель
Установите P1-13=2 (Полная статическая автонастройка) и запустите функцию автонастройки (см. главу 6.11).

3. Введите разрешение энкодера и направление вращения (параметры P2-70/ P2-71).
4. Проверьте корректность обратной связи, запустив двигатель без нагрузки при управлении без обратной связи. Например, запустите двигатель на частоте 5 Гц, проверьте корректность значения параметра P9-37 по величине и знаку. Если знак не верен, установите P2-71=1 для смены знака сигнала от энкодера. Если P9-37 сильно отличается от ожидаемого значения (например, для 4-полюсного двигателя, вращающегося на частоте 5 Гц без нагрузки, значение P9-37 должно быть около 2.5), проверьте, правильно ли установлено разрешение энкодера в параметре P2-70.
5. Выберите режим управления P-01=1 (Замкнутая система с датчиком скорости)
6. При необходимости настройте параметры ПИ-регулятора скорости:

Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-30	Коэффициент пропорциональности для ПИД-регулятора скорости	0.000~1.000		0.010
P4-31	Время интегрирования для ПИД- регулятора скорости	2.0~2000.0	мс	8.0
P4-32	Время дифференцирования для ПИД- регулятора скорости	0.0~200.0	сек	30.0
P4-33	Предел дифференцирования для ПИД- регулятора скорости	1.000~20.000		5.000
P4-34	Постоянная времени фильтрации сигнала для ПИД-регулятора скорости	1.0~100.0	сек	10.0

7. Выберите действие при потере обратной связи для правильной работы при проблемах с энкодером. Установите следующие параметры в соответствии с требованиями применения:


Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-19	Действие при потере сигнала обратной связи от энкодера	0: Нет 3: Толчковый режим и предупреждение 4: Работа на максимальной скорости, заданной в P5-03 и предупреждение 5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 11: Переключение в бездатчиковый режим управления		5
P5-20	Значение ошибки скорости для обнаружения потери обратной связи энкодера	1~600	об/мин	300
P5-21	Время обнаружения потери обратной связи энкодера	0.00~60.0	сек	0.05

4.8. Управление моментом асинхронного двигателя в разомкнутой системе

Ниже приведен алгоритм настройки управления моментом асинхронного двигателя в разомкнутой системе.

1. Введите основные параметры двигателя
Установите значения параметров двигателя P1-03~P1-07 в точном соответствии с заводской табличкой двигателя.
Внимание: При недостаточной информации или ее отсутствии на заводской табличке получите данные у производителя двигателя. Если производитель не может предоставить полные и корректные данные, установите 4 базовых параметра: номинальную мощность (P1-03), номинальное напряжение (P1-04), номинальную частоту (P1-05) и номинальный ток (P1-06). Этих четырех параметров достаточно для обеспечения хорошей работы.
2. Автонастройка на двигатель
Установите P1-13=2 (Полная статическая автонастройка) и запустите функцию автонастройки (см. главу 6.11).
3. Установите параметры, связанные с управлением моментом, в соответствии с требованиями применения.
 - Функция минимального момента

Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Завод. знач.
P1-45	Минимальный пусковой момент в режиме управления моментом	-100~100	%	5
P1-46	Минимальная скорость отсечки момента при пуске в режиме управления моментом	0.1~50.0	Гц	3.0

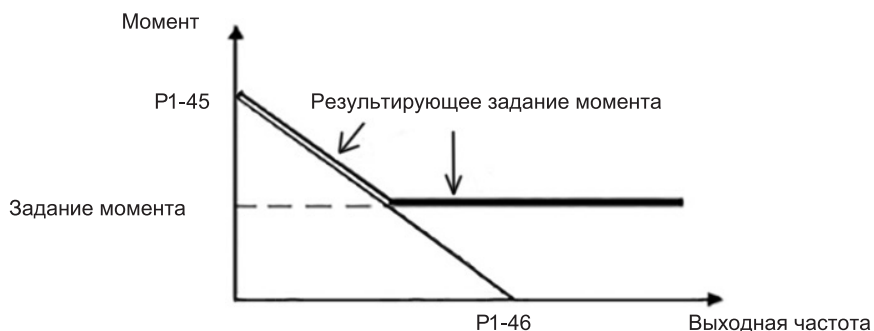

- Коэффициенты ПИ-регулятора момента:

Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Завод. знач.
P4-40	Коэффициент пропорциональности для ПИ-регулятора момента	0~500	%	100
P4-41	Время интегрирования для ПИ- регулятора момента	0.002~2.000	сек	0.020

- Функция ограничения скорости в режиме управления моментом:

Параметр	Наименование	Настройки	Ед. изм.	Завод. знач.
P5-06	Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом	0~30		0

4. Настройка

- Установка задания момента. В локальном режиме задание момента может быть введено напрямую потенциометром (например, установка потенциометром значения 1.2 означает задание момента 1.2 Нм). В удаленном режиме источник задания момента может быть выбран параметром P0-13; например, установка P0-13=1 определяет задание момента сигналом на аналоговом входе AI1, при этом 0~10V соответствует заданию 0%~100% от номинального момента (P1-08).
- Запустите и остановите привод. Аналогично режиму управления скоростью, привод может быть запущен и остановлен с пульта, дискретных входов или по последовательной связи.

4.9. Сброс параметров на заводские значения

- Задайте значение параметра P7-00=9;
- Полностью отключите и включите снова ПЧ, на дисплее пульта отобразится: A.01
- Нажмите кнопку «СТОП», чтобы сбросить A.01, после чего параметры будут сброшены до заводских значений по умолчанию, за исключением групп параметров 8 и 9.

4.10. Сброс аварийных сообщений

- Для неблокированных аварий, чтобы сбросить аварийное сообщение, нажмите кнопку «СТОП».

Для заблокированных аварий:

- Если параметр P5-30=0, для сброса аварийного сообщения нажмите «СТОП»;
- Если параметр P5-30=1, сначала необходимо отключить и включить питание, а затем нажать кнопку «СТОП», чтобы сбросить аварийное сообщение.

Вы также можете установить функцию дискретного входа DI для сброса аварии (один из параметров от P2-05 до P2-09 равен 1) и для сброса аварийного сообщения использовать сигнал на этом входе.

4.11. Параметры автонастройки двигателя

- Убедитесь, что двигатель остановлен.
- Установите параметры от P1-02 до P1-07 в соответствии с данными шильдика двигателя.
- Установите для параметра P1-13 значение 1 или 2.
- После того, как значение параметра P1-13 будет подтверждено, на дисплее пульта появится надпись «PUSH RUN». Нажмите кнопку «ПУСК», ПЧ запустит функцию автонастройки параметров двигателя. Во время автонастройки на дисплее отображается надпись «-At-». Не подавайте никаких команд во время автонастройки. Когда на дисплее появится надпись «PUSH Ent», нажмите на потенциометр. Функция автонастройки параметров двигателя будет завершена, а параметры двигателя обновлены.

Примечание. Вы можете остановить работу функции автонастройки параметров двигателя, нажав кнопку «СТОП».


4.12. Подключение датчика температуры PTC

Для мониторинга температуры обмотки двигателя может использоваться датчик PTC (термистор с положительным температурным коэффициентом).

Пример настройки ПЧ Native NFD при подключении к дискретному входу DI1:

P2.07	50: Вход сигнала о внешней ошибке	Функция дискретного входа DI1
P2.21	5: Плавный останов и аварийный сигнал	Действия при сигнале ошибки на DI1

Схема подключения к преобразователю частоты:



Резистор номиналом 1 кОм и мощностью 1 Вт подключить между клеммами GND и DI1, датчик температуры подключить к клеммам DI1 и VDD.

5. Приложение А. Руководство по последовательной связи Modbus

ПЧ Native NFD Р имеет на борту интерфейс связи RS485. Он реализует международный стандарт протокола последовательной связи Modbus в формате связи Master-Slave. Данный формат позволяет реализовать централизованное управление через ПК/ПЛК, чтобы обеспечить требования конкретного применения.

5.1. Режим применения

5.1.1. Интерфейс

Интерфейсом связи является RS485. RS485 работает в полудуплексном режиме, и его сигнал данных использует дифференциальную передачу, которая также называется балансной передачей.

5.1.2. Сетевые характеристики

Преобразователь имеет два сетевых режима: сеть с одним Master / несколькими Slave и сеть с одним Master / одним Slave.





Схема сети с одним Master/несколькими Slave:

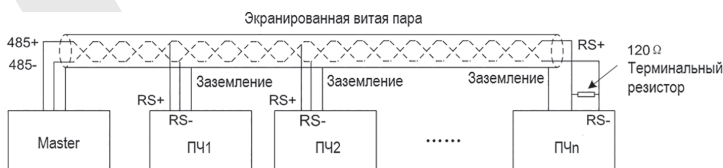


Характеристики:

- Независимо от того, какой применяется режим, ПЧ используется при последовательной связи в качестве Slave. Когда Master отправляет команды, используя широковещательный адрес, Slave не отвечает;
-

- При последовательной связи в формате с одним Master / несколькими Slave рекомендуется использовать только экранированные кабели. Базовые параметры последовательной связи для устройств, такие, как скорость передачи данных и бит проверки в RS485, должны быть одинаковыми у Master и Slave устройств, и у Slave устройств не должно быть повторяющихся адресов.

5.2. Протокол связи

Протокол связи Modbus поддерживает только режим RTU.
Формат фрейма данных RTU показан ниже:

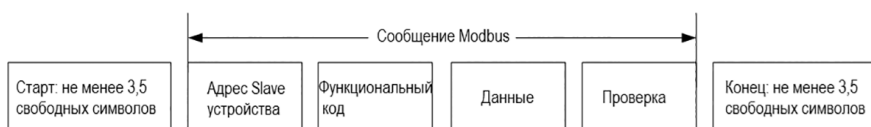

Спецификация:

Старт	Не менее 3,5 свободных символов
Адрес Slave устройства	Адрес: 0-127 (0 является широковещательным адресом)
Функциональный код	Функциональный код Modbus
Данные (N-1)	2 * N данных
Данные (N-2)	
...	
Данные 0	
CRC CHK старшие 8 бит	Проверка CRC
CRC CHK младшие 8 бит	
Конiec	Не менее 3,5 свободных символов

5.3. Коды функций

Коды функций Modbus, поддерживаемые ПЧ серии Native NFD P показаны ниже:

Код	Функция	Описание
0x03	Чтение одного или нескольких регистров	Чтение функциональных параметров и параметров рабочего состояния ПЧ
0x06	Установка одиночного регистра	Запись параметров конкретного ПЧ
0x10	Установка нескольких регистров	Запись нескольких регистров

5.4. Адрес регистра

Все последующие адреса регистров начинаются с 0.

5.4.1. Адрес регистра номера параметра

Параметры могут быть привязаны к адресу регистра. Правила определения адреса регистра конкретного параметра приведены ниже:

- Адрес регистра = PNU – 1

Пример:

- Адрес регистра параметра P0-30 равен $30 - 1 = 29$ (0x001D)
- Адрес регистра параметра P9-11 равен $911 - 1 = 910$ (0x038E)

Внимание:

- Параметры групп 8 и 9 имеют статус «только для чтения».
- ПЧ не поддерживает запись или чтение нескольких параметров одновременно.

5.4.2. Спецификация адресов других регистров

В дополнение к вышеперечисленным регистрам Modbus, связанным с параметрами, в ПЧ есть несколько дополнительных регистров, которые можно использовать для управления и контроля состояния ПЧ. Эти регистры могут поддерживать запись или чтение максимум для 10 регистров одновременно.

Адрес регистра	Спецификация	R/W (чтение/запись)
9999*	Управляющая команда	W
10000*	Задание частоты	W
10099*	Состояние	R
10100*	Коды ошибок и предупреждений	R
10101	Выходная частота (0~F _{макс.} , шаг: 0.1 Гц)	R
10102	Выходной ток (шаг: 0.01 A)	R
10103	Выходное напряжение (шаг: 1 В)	R
10104	Выходная мощность (шаг: 0.01 кВт)	R
10105	Скорость двигателя (шаг: 1 об/мин)	R
10106	Напряжение на шине постоянного тока (шаг: 1 В)	R
10107	Задание	R
10108	Обратная связь ПИД-регулятора процесса	R

* Спецификация регистра 9999

Бит	Спецификация
Биты 7~0 (управление пуском/ остановом и др.)	0x00h: Нет 0x01h: Вращение вперед 0x02h: Вращение назад 0x03h: Jog вперед 0x04h: Jog назад 0x05h: Останов 0x06h: Останов на выбеге 0x07h: Сброс
Биты 11~8 (Выбор фиксированного значения)	0000B: P0-30 (Значение 0) 0001B: P0-31(Значение 1) ... 1111B: P0-45(Значение 15)
Биты 13~12 (выбор времени разгона/ замедления)	00B: время разгона/замедления 1 01B: время разгона/замедления 2 10B: время разгона/замедления 3 11B: время разгона/замедления 4
Бит 14	Зарезервирован
Бит 15	1B: Включение функций для Битов 8~13 0B: Отключение функций для Битов 8~13

* Спецификация регистра 10000:

При использовании связи для управления приводом вы можете установить частоту напрямую, записав ее регистр 10000 в шестнадцатеричном виде. Значение регистра находится в диапазоне 0,00 ~ P5-08, шаг 0,01 Гц.

Например, задание частоты 45 Гц в десятичном виде отображается как 4500, в шестнадцатеричном как 1194h, и именно это значение следует записать в регистр 10000.

* Спецификация регистра 10099:

Бит	Спецификация
Бит 0	0B: Нет 1B: Предупреждение
Бит 1	0B: Нет 1B: Авария
Биты 3~2	00B: Останов 01B: Вращение вперед 10B: Вращение назад 11B: Зарезервирован
Биты 7~4	Зарезервированы
Биты 11~8	0000B: Применение фиксированного значения 0 0001B: Применение фиксированного значения 1 ... 1111B: Применение фиксированного значения 15
Биты 15~12	Зарезервированы

* Спецификация регистра 10100:

Регистр 10100 используется для считывания кода предупреждения/аварии ПЧ. Например: когда в ПЧ происходит авария А.48, значение регистра 10100 равно 48. Когда в ПЧ появляется предупреждающий сигнал и.24, значение регистра 10100 равно 24.


5.5. Коэффициент для данных, передаваемых по последовательной связи

Данные, передаваемые по последовательной связи, выражаются в шестнадцатеричном формате, а в шестнадцатеричном формате нет десятичной точки. Например, если вы хотите установить P5-08=61,5, то 61,5 можно увеличить в 10 раз до 615. Таким образом, шестнадцатеричное число 0x0267 (615) можно использовать для выражения 61,5. Значения данного коэффициента задаются в виде значения степени (1: 10, 2: 100 и т.д.) и относятся к основным настройкам значений по умолчанию в списке функциональных параметров.

5.6. Сообщение об ошибке

В процессе обмена данными могут быть ошибки, например, некоторые параметры доступны только для чтения, но ПК/ПЛК отправляет команду на запись, и ПЧ в этом случае выдает сообщение об ошибке.

Формат фрейма данных сообщения об ошибке показан ниже:

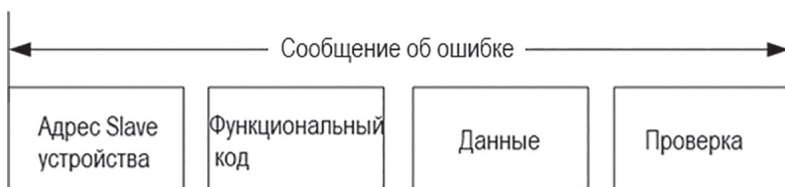

Код функции сообщения об ошибке = код функции запроса + 0x80

Спецификация кода ошибки:

Код ошибки	Спецификация
0x01	Ошибка кода функции, ПЧ не поддерживает такой код
0x02	Неверный адрес регистра
0x03	Значение параметра выходит за верхний предел допустимого диапазона
0x04	Ошибка операции

5.7. Примеры

5.7.1. Чтение одного или нескольких регистров (0x03)

5.7.1.1. Считывание скорости двигателя

Считывание параметра P9-04 (регистр 903) для определения скорости двигателя.

Запрос: 01 03 03 87 00 01 34 67 (шестнадцатеричный)

Отклик: 01 03 02 05 DC BA 8D (шестнадцатеричный)

Спецификация данных запроса:

Поле	Описание
01	Адрес
03	Функция
03 87	Адрес регистра: 903 (0x0387)
00 01	Число считываемых регистров: 1

Спецификация данных отклика:

Поле	Описание
01	Адрес
03	Функция
02	Число байт полученных данных
05 DC	0x05DC преобразуется в десятичное число 1500. Значит, значение P9-04 равно 1500 об/мин

5.7.1.2. Чтение состояния ПЧ, кодов предупреждений/аварий и выходной частоты

Чтение 10099, 10100, 10101 для получения всей информации.

Запрос: 01 03 27 73 00 03 FE A4 (шестнадцатеричный)

Отклик: 01 03 06 00 04 00 00 01 F4 D0 A2 (шестнадцатеричный)

Спецификация данных запроса:

Поле	Описание
01	Адрес
03	Функция
27 73	Адрес регистра: 100099(0x2773)
00 03	Число считываемых регистров: 3
FE A4	Проверка CRC

Спецификация данных отклика:

Поле	Описание
01	Адрес
03	Функция
06	Число байт полученных данных
00 04 00 00 01 F4	Значение в регистре 10099 равно 0x0004. Примечание: Бит 0 имеет значение 0В, означает, что предупреждений нет; Бит 1 имеет значение 0В, означает, что аварий нет; Биты 3~2 имеют значение 01В, означает, что происходит вращение вперед; Биты 11~8 имеют значение 0000В, означает, что выбрано фиксированное значение 0; Значение регистра 10100 равно 0x0000(0). ПЧ не имеет предупреждений/аварий, поэтому оно равно 0. Значение регистра 10101 равно 0x01F4(500). Выходная частота равна 500/10=50.0 Гц

5.7.2. Запись одиночного регистра (0x06)

Задание номинальной скорости двигателя 1430 об/мин.

Запись P1-07 (регистр 106) =1430.

Запрос: 01 06 00 6A 05 96 2A E8 (шестнадцатеричный)

Отклик: 01 06 00 6A 05 96 2A E8 (шестнадцатеричный)

Спецификация данных запроса:

Поле	Описание
01	Адрес
06	Функция

Поле	Описание
00 6A	Адреса регистров параметра P1-07: 107-1= 106(0x006A)
05 96	Устанавливаемое значение в P1-07 равно 0x0596(1430)

Спецификация данных отклика:

Поле	Описание
01	Адрес
06	Функция
00 6A	Адреса регистра параметра P1-07: 107-1= 106(0x006A)
05 96	Значение параметра P1-07 равно 0x0596(1430)

5.7.3. Запись нескольких регистров (0x10)

Пуск ПЧ и задание ему выходной частоты.

Запись регистра 9999 для управления ПЧ и регистра 10000 для задания выходной частоты.

Запрос: 01 10 27 0F 00 02 04 00 01 09 C4 5A 1D (шестнадцатеричный)

Отклик: 01 10 27 0F 00 02 7B 7F (шестнадцатеричный)

Спецификация данных запроса:


Поле	Описание
01	Адрес
10	Функция
27 0F	Адрес регистра: 9999(0x270F)
00 02	Число записываемых регистров: 2
04	Число байт записываемых данных: 4
00 01 09 C4	Регистр 9999= 0x0001 Примечание: Биты 7~0 имеют значение 0x01, означает, что происходит вращение вперед; Биты 11~8 имеют значение 0000B, означает, что выбрано фиксированное значение 0; Биты 13~12 имеют значение 00B, означает, что задано время разгона/замедления 1; Бит 15 имеют значение 0B, означает, что биты 13~8 отключены; Регистр 10000= 0x09C4(2500, опорная частота равна 2500/100 = 25.00 Гц)

Спецификация данных отклика:

Поле	Описание
01	Адрес
10	Функция
27 0F	Адрес регистра: 9999(0x270F)
00 02	Число записываемых регистров 2
01	Адрес

5.8. Отладка

Большинство клиентов используют специализированное или закрытое коммуникационное приложение или функцию, предоставляемую поставщиком ПЛК или панели управления. При сбое связи трудно определить, проблема ли это в ведущем устройстве или в преобразователе частоты. В этом случае вы можете использовать для диагностики любую тестирующую программу для ПК. Подключите ПК, как показано на рисунке ниже. Обычно ПК не имеет порта RS485, и для подключения необходим конвертер USB/RS485. Тестирующая программа должна позволять отслеживать детали сообщения, отправленного с ведущего, и сообщения, на которые ответил преобразователь частоты.

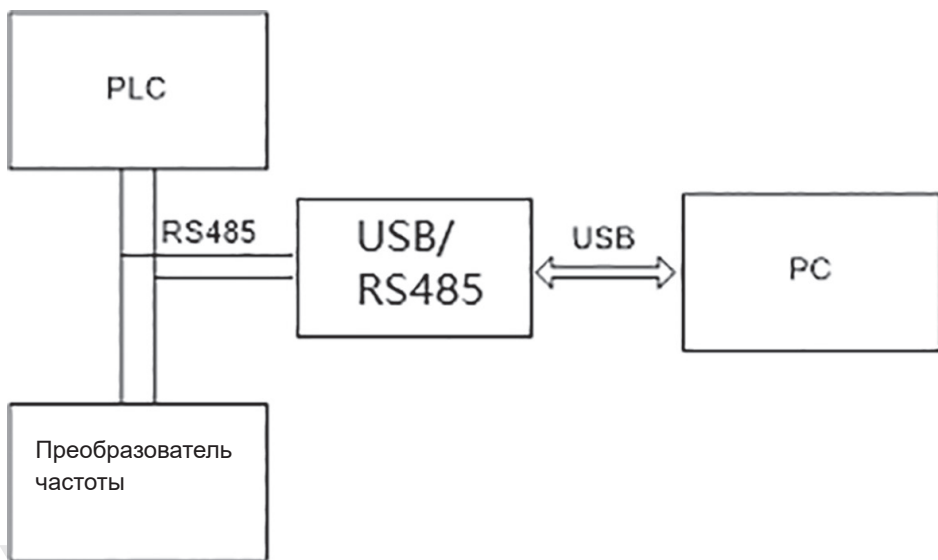



Изготовлено по заказу ООО «ВИЛО РУС».
Jiangxi ABC Electric Co., Ltd.
Made in China.

NATIVE

Версия от 05.09.2025