



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ARC 121 Руководство по эксплуатации



Пульты ARC 121 предназначены для управления системами приточной вентиляции в составе щита управления. Могут использоваться в качестве отдельного вынесенного дистанционного управляющего блока. Основными функциями пульта являются включение вентиляции, переключение скорости вращения вентиляторов, контроль температуры по встроенному или выносному термодатчику, регулирование работы электрического нагревателя, сигнализация загрязнения фильтра.

Корпус пульта выполнен из пластика светлых тонов, имеет современный дизайн и идеально подходит для помещений офисного и бытового назначения.


Технические данные

Напряжение питания	230±10% В, 50/60 Гц
Максимальная нагрузка	6 А, 230 В~
Сопротивление потенциометра	5 кОм
Рабочая температура	0...+50 °С, 10-90% (без конденсации)
Диапазон регулирования температуры	0...+40 °С
Задержка времени выключения вентилятора после отключения электрического нагревателя	нет
Габаритные размеры	144x82x27 мм
Класс защиты	II
Степень защиты	IP30
Вес, не более	0,17 кг


Монтаж и обслуживание

Монтаж и обслуживание должны проводиться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами. Следует применять соответствующие условиям эксплуатации средства защиты оборудования. Монтаж и обслуживание производятся при отсутствии напряжения и нагрузки.


Схема соединений

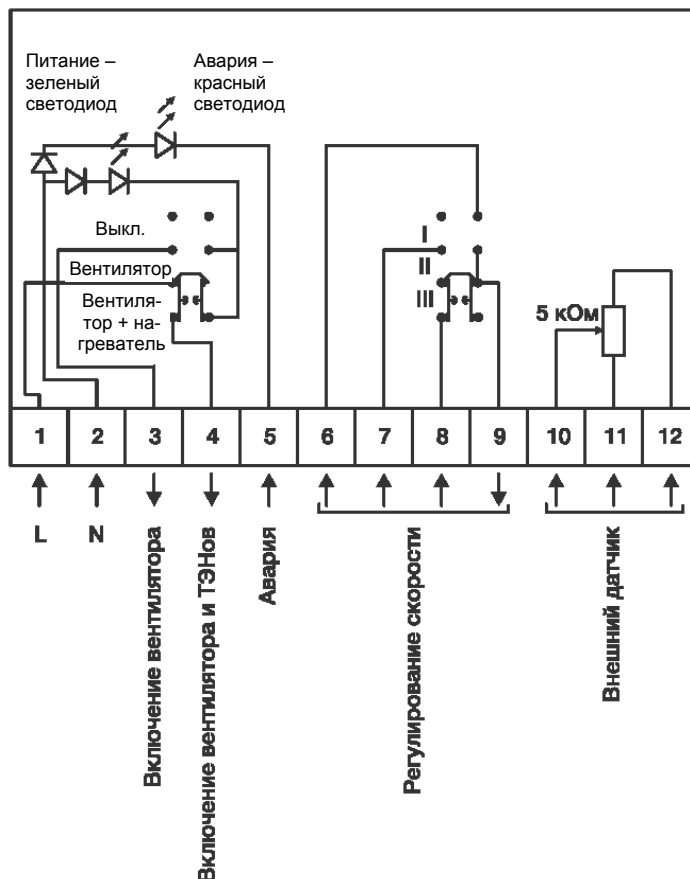


Снятие крышки

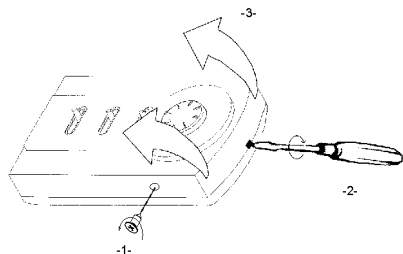

Разметка под монтаж корпуса на стену



Монтаж пульта

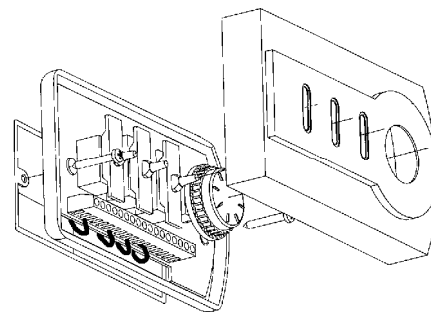

Закрепите корпус на стене с помощью шурупов (дюбелей). Присоедините кабели. Установите крышку.

Эксплуатация

Внимание!

При удаленной крышке прикосновение к клеммам смертельно опасно. Они находятся под напряжением.

Утилизация

Указания по утилизации можно получить у представителя органа местной власти.