

NEW3-E

Выключатели

Описание

Выключатели для скрытой установки, предназначены для включения и отключения одного, двух или трёх однофазных потребителей в сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Технические характеристики

Название параметра	Значение
Цвет	Серебряный, шампань, белый, черный
Номинальное напряжение, В~	250
Номинальный ток, А	10
Частота тока, Гц	50
Испытание на удар	IK04
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы винтового типа для проводов сечением	1,5 – 2,5 мм ²
Момент затяжки клемм	0.8 Нм
Температура эксплуатации	-5°C ..+35°C
Материалы	Пластиковые детали PA66, PC Металлические Q235
Самозатухание	850°C/30с для изоляции частей, удерживающие токоведущие части 650°C/30с для других деталей из изоляционного материала материалы.

Требования безопасности

Изделие предназначено для бытовых и стационарных электрических установок. Все работы по монтажу и подключению изделия необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.

Правила и условия хранения – 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности до 60%.

Правила и условия перевозки – перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации – особых условие реализации не требуется, реализация через розничные и оптовые сети.










Правила и условия утилизации – утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам области обращения с отходами.

Правила и условия безопасной работы эксплуатации – не допускать перегрузки по мощности; не оставлять включенный прибор без присмотра.

Информация о мерах при обнаружении неисправности – проверите наличие напряжения; правильность монтажа; подтянуть контактные зажимы; при поломке изделия произвести его замену.

Габаритные размеры

Единицы: мм

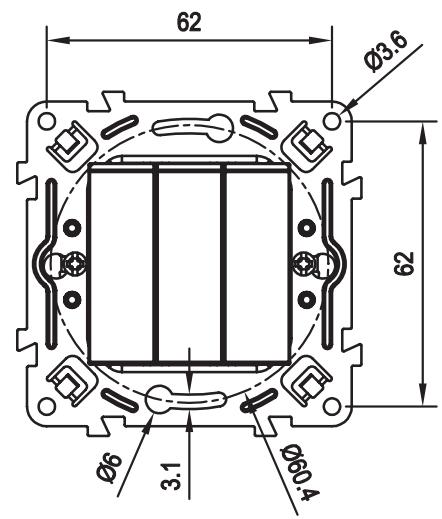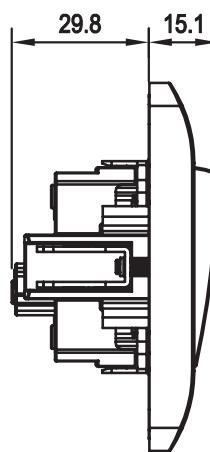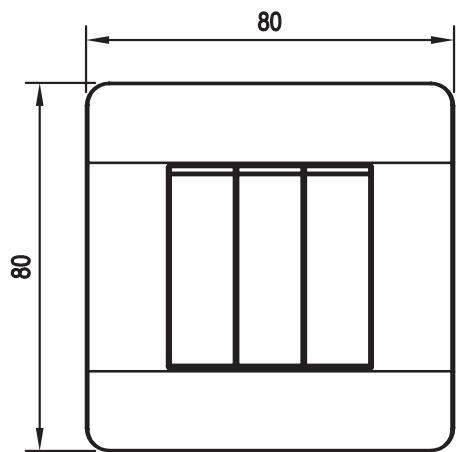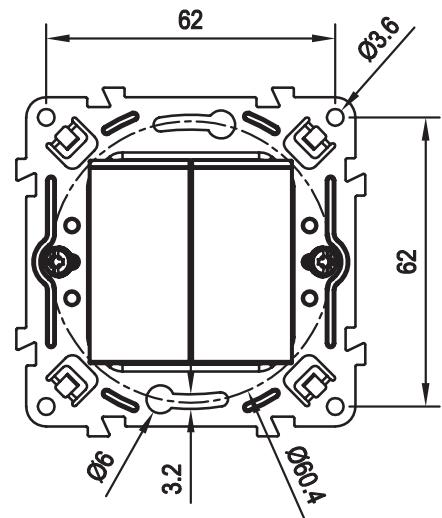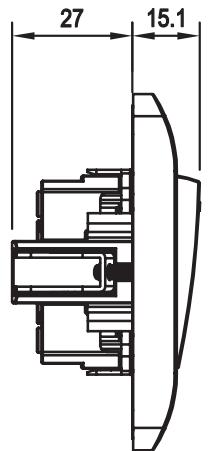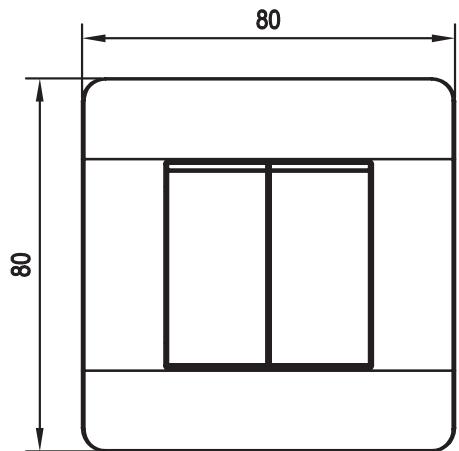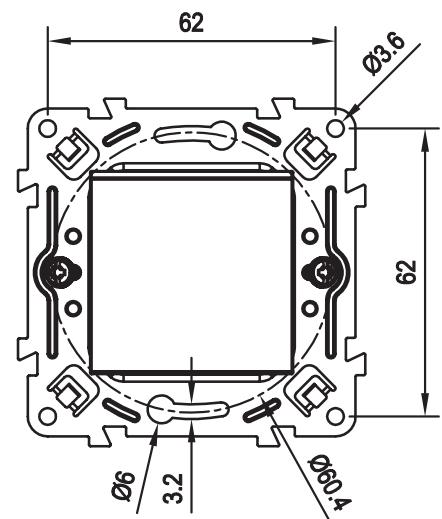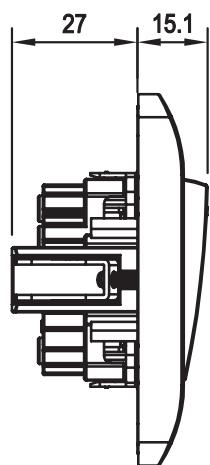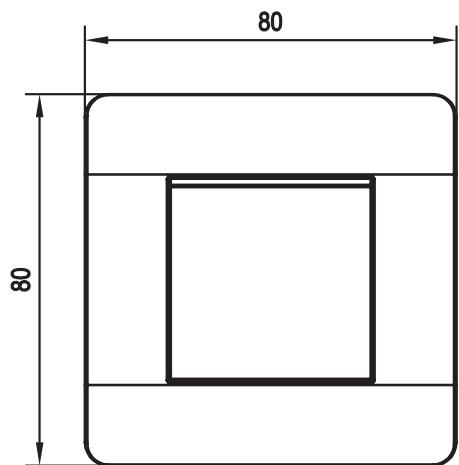

Сертификация

ЕАЭС RU C-CN.АБ53.В.08840/23 срок действия до 21.12.2028, выдан: Общество с ограниченной ответственностью "СибПромТест". Соответствует требованиям регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА10.В.52706/23 срок действия до 11.12.2028. Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016).

Комплектность

Выключатель – 1 шт.

Рамка – 1 шт.

Штамп технического контроля изготовителя



Сведения об утилизации

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.
