

## Техническое описание

# Привод ABNM A5 с логарифмической/линейной характеристикой регулирования для пропорциональных клапанов AB-QM, 0-10 B

Область применения



Термоэлектрический привод ABNM A5 0–10 В специально разработан для совместного использования с клапанами AB-QM DN10-32/½-1¾ дюймов в системах отопления и охлаждения.

#### Данный термоэлектрический привод обладает впечатляющими характеристиками:

- Ход штока 5,0 мм или 6,5 мм.
- Определение точки открытия и закрытия клапана AB-QM.
- Доступен в нормально закрытом (Н3) или нормально открытом (Н0) исполнении.
- Потребляемая мощность 1/1,2 Вт.
- Безгалогенный кабель со штекерным соедине-

- Простой монтаж.
- Класс защиты IP54 в любом монтажном положении
- Функция первичного открытия (версии НЗ).
- Компактный размер, малые габариты.
- Версии с линейной и логарифмической характеристикой регулирования.
- Версии для 24 В перем. и пост. тока.
- Функциональный индикатор состояния.
- Бесшумный, не требует обслуживания.
- Сертифицирован TÜV.

Управление осуществляется путем подачи сигнала 0–10 В от комнатного терморегулятора либо, в большинстве случаев, от центральной системы непосредственного цифрового управления. Привод преобразует сигнал 0–10 В в пропорциональное перемещение привода, которое может быть как линейным (ABNM A5 LIN), так и логарифмическим/равнопроцентным (ABNM A5 LOG).

При использовании вентиляторного доводчика или охлаждении потолка рекомендуется выбирать версию с логарифмической характеристикой (водо-воздушный теплообменник). В таком случае отклик системы будет линейным, что в свою очередь обеспечит оптимальное регулирование температуры внутри помещения.

#### Информация для оформления заказа

Тип	Напряжение питания	Ход	Нормально открытый/ нормально закрытый	Логарифмическая/ линейная характе- ристика	Кодовый номер
АВИМ А5, с адаптером VA41, без кабеля	24 В перем. тока	5 мм	H3	ЛОГ	082F1160
			H3	лин	082F1161
		6,5 мм	H3	ЛОГ	082F1162
			НО	ЛОГ	082F1163
			H3	лин	082F1164
			НО	лин	082F1165
	24 В пост. тока		H3	ЛОГ	082F1166
			НО	ЛОГ	082F1167



#### Техническое описание

#### Привод ABNM А5 Лог./Лин. для AB-КМ

# Дополнительные принадлежности

Адаптер VA41 для клапанов AB-QM поставляется с приводом. Для использования привода ABNM A5 с клапанами RA необходимо отдельно заказать адаптер VA78.

Адаптер	Кодовый номер
VA78	082F1071

Кабели в комплект не входят и заказываются отдельно. Все кабели изготовлены из безгалогенного материала.

Кабели	Кодовый номер
1 метр	082F1081
5 метров	082F1082
10 метров	082F1083

## Принцип работы

В механизме привода ABNM используется восковой элемент, нагреваемый РТС-термистором, и пружина сжатия.


Восковой элемент нагревается за счет подачи рабочего напряжения и перемещает встроенный поршень. Созданное данным перемещением усилие передается на шток клапана, что приводит к открытию или закрытию клапана. Привод обеспечивает активное регулирование в определенном диапазоне (см. характеристическую кривую между 0,5 В и 9,5 В). Функциональное устройство индикации (индикатор состояния) АВNM позволяет моментально определить, открыт клапан или закрыт.

# Функция первичного открытия (только для версий НЗ)

Привод ABNM поставляется частично открытым, так как оснащен функцией первичного открытия (заполнения). Это позволяет запустить систему нагрева/охлаждения на стадии строительства, даже когда электропроводка еще не подключена. Во время последующей подачи питания функция первичного открытия разблокируется при подаче питания не менее чем на 6 минут.

#### Версия НЗ (нормально закрытый)

При использовании нормально закрытой версии клапан закрыт в обесточенном состоянии. Клапан открывается при включении питания, установке управляющего сигнала на 10 В и по истечении времени запаздывания.






Функциональный индикатор для версий Н3 выдвигается на высоту от 0 мм до 5–6 мм при открытии привода.

### Версия НО (нормально открытый)

При использовании нормально открытой версии клапан открыт в обесточенном состоянии. Клапан закрывается при включении питания, установке управляющего сигнала на 0 В и по истечении времени запаздывания.





Функциональный индикатор для версий НО выдвигается приблизительно на 0,5 мм только при полном закрытии клапана.

# Автоматическая первоначальная калибровка (для версий НЗ и НО)

Автоматическая первоначальная калибровка выполняется только при первом включении привода (нового привода).

Подача питания должна производиться на 30 мин. (± 10 мин.) для завершения стадии калибровки, которая включает определение точки открытия и закрытия клапана. Это обеспечивает оптимальную настройку для работы с клапаном АВ-QМ при любой предварительной установке от 20 % до 100 %. Таким образом, диапазон активного регулирования составляет от 0,5 В до 9,5 В, что гарантирует точное регулирование расхода и температуры.

Автоматическая первоначальная калибровка сохраняет параметры настройки непосредственно в энергонезависимой памяти привода. Информация также остается в памяти привода, если привод отключен от сети.

# Ручная повторная калибровка (для версий НЗ и НО)

При изменении типа или предварительных настроек клапана после первоначальной калибровки подайте управляющее напряжение 0 В на 15 мин. для определения точки закрытия и управляющее напряжение 10 В на 15 мин. для определения новой точки открытия. Обратите внимание, что привод сохраняет данную информацию в энергонезависимой памяти только через 24 часа после повторной калибровки. При отключении питания в течение 24 часов с момента повторной калибровки информация будет утеряна и потребуется повторить процедуру повторной калибровки.



## Автоматическая повторная калибровка (для версий НЗ и НО)

При изменении типа или предварительных настроек клапана после первоначальной калибровки, если точное время повторной калибровки неважно, можно избежать процедуры ручной повторной калибровки. В обычном режиме работы контроллер рано или поздно подаст управляющий сигнал 0 В и 10 В. Привод автоматически определит новую точку закрытия при подаче управляющего сигнала 0 В в течение 15 мин. и новую точку открытия при подаче управляющего сигнала 10 В в течение 15 мин. Мы не можем с гарантией определить продолжи-

тельность данной процедуры, поскольку она зависит от управляющего сигнала контроллера.

# Работа после отключения электропитания (для версий H3 и HO)

После отключения питания (в случае, если привод не снят с клапана) привод будет нормально работать в течение:

- 1 мин. при отключении электропитания < 10 с,
- 15 мин. при отключении электропитания > 10 с. При отключении электропитания в течение 24 часов после повторной калибровки потребуется повторить процедуру повторной калибровки.

## Характеристики

Тип ABNM A5	версии 5 мм, перем. ток	версии 6,5 мм, перем. ток	версии 6,5 мм, пост. ток
Версии	Н3, ЛОГ/ЛИН	Н3/НО, ЛОГ/ЛИН	Н3/НО, ЛОГ
Напряжение	24 В перем. тока 50/60 Гц (от –10 % до +20 %)	24 В перем. тока 50/60 Гц (от –10 % до +20 %)	24 В пост. тока (от –20 % до +20 %)
Макс. пусковой ток	< 300 мА макс. на 2 мин.	< 300 мА макс. на 2 мин.	< 300 мА макс. на 2 мин.
Рабочая мощность	1 BT <sup>1)</sup>	1,2 BT <sup>1)</sup>	1,2 Bτ¹)
Управляющее напряжение	0–10 В пост. тока	0–10 В пост. тока	0–10 В пост. тока
Входное сопротивление	100 кОм	100 кОм	100 кОм
Перемещение привода	5 мм (–0,5 мм от закрытия)	6,5 мм (–0,5 мм от закрытия)	6,5 мм (–0,5 мм от закрытия)
Приводное усилие	100 H ± 5 %	125 H ± 5 %	125 H ± 5 %
Время закрытия (Н3) или открытия (НО) при обесточивании	3–5 мин.	3–5 мин.	3–5 мин.
Скорость	30 с/мм <sup>2)</sup>	30 c/mm <sup>2)</sup>	30 с/мм <sup>2)</sup>
Время калибровки (в том числе первичного открытия для Н3)	30 ± 10 мин. <sup>2)</sup>	30 ± 10 мин. <sup>2)</sup>	30 ± 10 мин. <sup>2)</sup>
Задержка при включении напряжения (время нагрева)	2–3 мин.	2–3 мин.	2–3 мин.
Температура жидкости	0-100° C <sup>2)</sup>	0-100° C <sup>2)</sup>	0-100° C <sup>2)</sup>
Температура хранения	от –25 до 65° С	от –25 до 65° С	от –25 до 65° С
Температура окружающей среды	от 0 до 60° С	от 0 до 60° С	от 0 до 60° С
Степень/класс защиты	IP54 <sup>3)</sup> /III безопасное пониженное напряжение	IP54 <sup>3)</sup> /III безопасное пониженное напряжение	IP54 <sup>3</sup> /III безопасное пониженное напряжение
Соответствие СЕ согласно	EN60730	EN60730	EN60730
Сертификация UL	UL60730	UL60730	UL60730
Подключаемый кабель (не входит в комплект)	3 x 0,22 мм² безгалогенный	3 x 0,22 мм² безгалогенный	3 x 0,22 мм² безгалогенный
Адаптер (входит в комплект)	VA 41	VA 41	VA 41
Сопротивление перенапряжению EN60730-1	мин. 1 кВт	мин. 1 кВт	мин. 1 кВт
Bec	111 г	111 г	111 г
Материал корпуса	Полиамид / белый	Полиамид / белый	Полиамид / белый

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Измерения проведены высокоточным ваттметром LMG95.


<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Измерения проведены при температуре окружающей среды 20 °C. В связи с тепловым принципом работы привода некоторые параметры изменяются в зависимости от температуры окружающей среды. При более высокой температуре окружающей среды открытие привода происходит быстрее, а закрытие — медленнее. При более низкой температуре окружающей среды закрытие привода будет происходить быстрее, а открытие — медленнее

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Во всех монтажных положениях с подключенным кабелем.

#### Техническое описание

## Привод ABNM А5 Лог./Лин. для AB-КМ

# **Характеристические** кривые

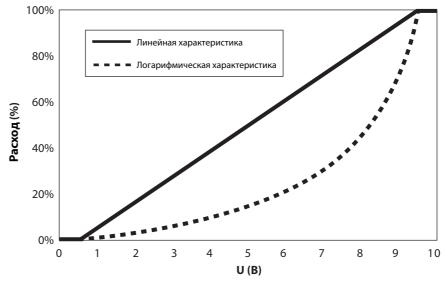

Регулировочные характеристики версий с линейным и логарифмическим регулированием.

### Электрические соединения



## Трансформатор

Эмпирическая формула для определения параметров трансформатора:

Р<sub>трансформатора</sub> = 6 Вт x число приводов ABNM

# Вычисление макс. длины кабеля (медный кабель):

## $L = K \times A / n$

А: площадь поперечного сечения проводника в  $\mathsf{м}\mathsf{m}^2$ 


n: число приводов ABNM

К: коэффициент для меди (269 м/мм²)


L: длина кабеля в м



## **Установка**

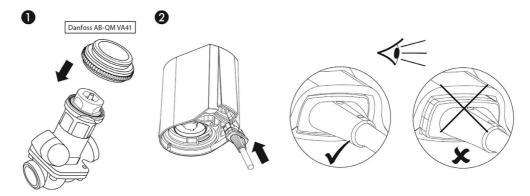


Прикрутите адаптер к клапану вручную и подключите кабель к приводу.

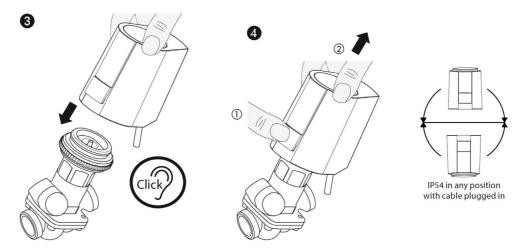

Установите привод вертикально на адаптер клапана. Привод закрепится на адаптере клапана со щелчком при нажатии рукой вертикально вниз.


## Функция первичного открытия

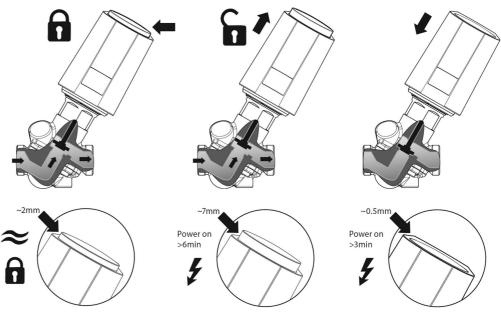

Представление функции первичного открытия (разблокировка в версии НЗ).



#### Калибровка

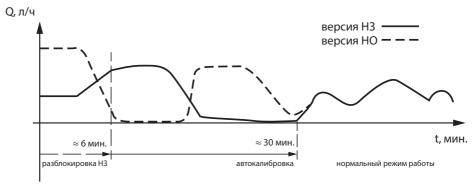

Определение точек открытия/закрытия

Процедура автоматической первоначальной калибровки для текущей предварительной настройки хода АВ-QМ (определение точки открытия и закрытия). Для первоначальной калибровки (включая функцию первичного открытия, только для версий НЗ) и определения точки открытия и закрытия клапана приводу АВNM А5 требуется ок. 30 мин. В случае отключения электропитания привод запомнит свое положение и повторная калибровка не потребуется.

При изменении предварительной настройки клапана после первоначальной калибровки привод автоматически определит новую точку открытия и закрытия в обычном режиме работы.

Для того чтобы ускорить данный процесс, подайте напряжение 0 В на 15 мин. и 10 В на 15 мин

В случае отключения электропитания в течение 24 часов после повторной калибровки привод не сохранит параметры настройки, и потребуется повторная калибровка.

В случае отключения электропитания по истечении 24 часов после повторной калибровки привод запомнит свое положение, и повторная калибровка не потребуется.

## Размеры

