

КЛЕММА ВВОДНАЯ СИЛОВАЯ КВС

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Клеммы вводные силовые КВС товарного знака IEK (далее – клеммы) предназначены для электрического и механического соединения медных или алюминиевых проводников со специальной подготовкой сечением от 6 до 240 мм² в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 800 В.

1.2 По требованиям безопасности клеммы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60947-7-1, ГОСТ IEC 60947-7-2.

1.3 Нормальными условиями эксплуатации клемм являются:

- диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 85 °С;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- среднее значение относительной влажности – не более 75 % при плюс 15 °С, допускается эксплуатация зажимов при относительной влажности воздуха 98 % и температуре плюс 25 °С;
- климатическое исполнение и категория размещения – УХЛЗ по ГОСТ 15150.

1.4 Степень защиты клемм от проникновения влаги и твердых частиц – IP20 по ГОСТ 14254 (IEC 60529).

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры клемм приведены в таблице 1.

2.2 Цветовая гамма: серый (L), синий (N), желто-зеленый (PE(PEN)).

2.3 Габаритные размеры клемм приведены на рисунках 1, 2 и 3 и в таблице 2.

Таблица 1

Исполнение	Количество полюсов, шт.	Сечение жилы провода, мм ²	I ном., А	Момент затяжки, Н·м (при сечении проводника, мм ²)
KBC 6-50	1	CU: 2,5–50; Al: 6–50	CU: 160 А; Al: 145 А	4 (2,5–4); 12 (6–50)
KBC 6-50/2	2			
KBC 6-50/3	3			
KBC 16-95	1	16–95	CU: 245 А; Al: 220 А	20
KBC 16-95/2	2			
KBC 35-150	1	35–150	CU: 320 А; Al: 290 А	14 (35–95); 24 (120–150)
KBC 35-240	1	35–240	CU: 425 А; Al: 380 А	12 (35–70); 40 (95–240)

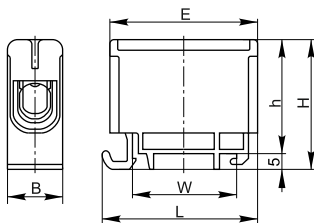


Рисунок 1 – KBC 6-50 (/2, /3)

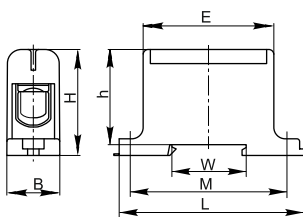


Рисунок 2 – KBC 16-95 (/2), KBC 35-150

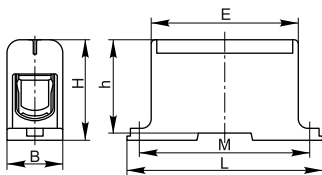


Рисунок 3 – KBC 35-240

Таблица 2

Наименование	Размер, мм						
	L	B	H	h	E	W	M
КВС 6-50	51	17,5	43	38	49	35	—
КВС 6-50/2		30,0					
КВС 6-50/3		50,0					
КВС 16-95	88	24,0	50	44	60	35	78
КВС 16-95/2		42,0					
КВС 35-150	96	29,5	58	54	72	35	84
КВС 35-240	130	37,5	66	62	97	—	120

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- клемма – в соответствии с таблицей 3;
- паспорт – 1 экз. на групповую упаковку.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	Наименование	Количество, шт.
КВС 6-50	10	КВС 16-95/2	6
КВС 6-50/2 (3)	8	КВС 35-150	5
КВС 16-95	8	КВС 35-240	2

4 Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации клемм необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Клеммы неремонтопригодны. При обнаружении неисправности клемму утилизировать.

4.3 По истечении срока службы клемму утилизировать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КЛЕММЫ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА ИЛИ КОНТАКТНОЙ ВСТАВКИ.

4.4 По способу защиты от поражения электрическим током клеммы соответствуют классу 0 по ГОСТ IEC 61140 и должны устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже I.