

Технические данные
CO 4 MVL 6403/2/SK-FFS-R
Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)




Разработал:

Дата: 14.01.2026

Проект:

Назначение:

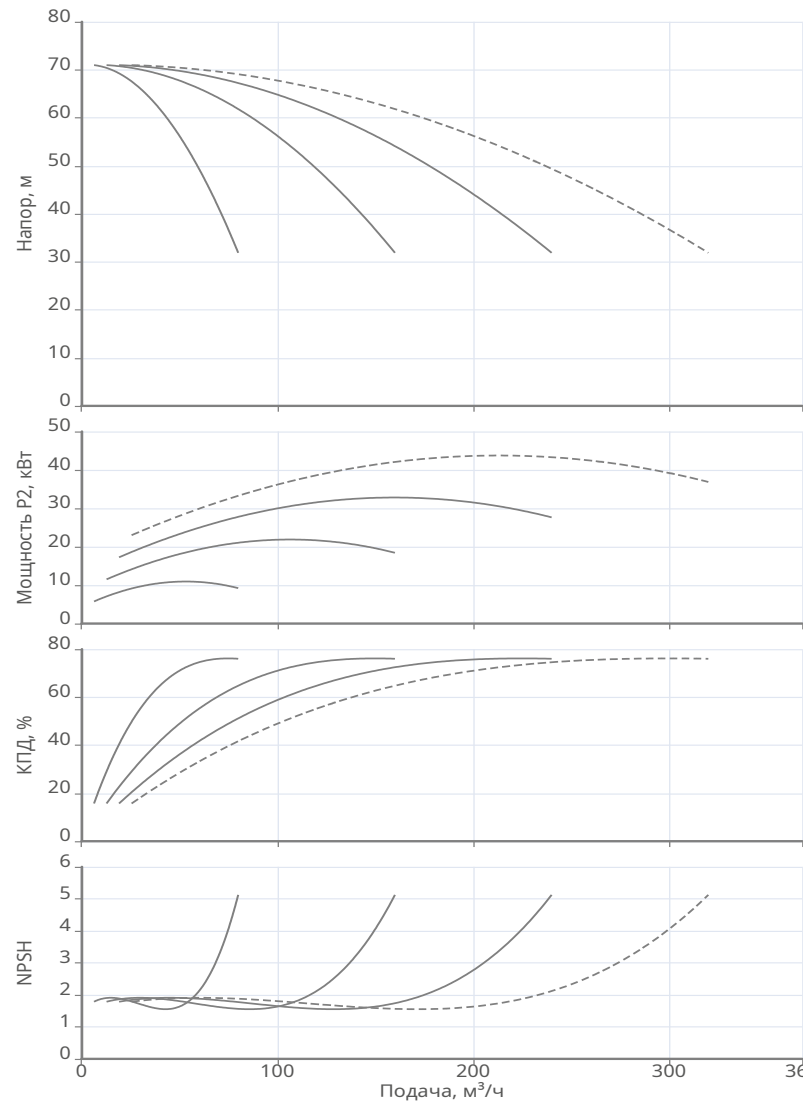

Данные продукта		
Макс. рабочее давление		16 бар
Макс. напор		70.99 м
Т мин. перекачиваемой жидкости		5 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости		50 °C
Т мин. окружающей среды		5 °C
Т макс. окружающей среды		40 °C
Тип насосов	MVL 6403/2-3/16/E/3-400-50-2-S1	
Рама на виброопорах		Да
Разделительные затворы на коллекторах		Да
Прибор управления на общей раме		Да
Степень защиты		IP 54
Прибор управления		SK-FFS/4-15(32A)

Данные мотора		
Класс эффективности		IE2
Подключение к сети		3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения		+/- 10%
Номинальная частота вращения		2900 об/мин
Номинальная мощность		15 кВт
Номинальный ток		26.9 А
КПД		90.3 %
Степень защиты		IP 55
Класс нагревостойкости изоляции		F
Уровень звукового давления		68 dB(A)
Количество пусков в час		60

Материалы		
Уплотнение со стороны рабочего колеса		Q1Q1
Гидравлический корпус		Чугун EN-GJL-200
Рабочее колесо		Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат		Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух		Нерж.сталь AISI 304
Фонарь		Чугун EN-GJL-250
Вал гидравлической части		Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения		EPDM
Фланцы		Нерж.сталь AISI 304
Трубопровод		Нерж.сталь AISI 304

Подсоединение к трубопроводу		
DNs		DN200 PN16
DNd		DN150 PN16

Дополнительная информация		
Вес		1435 кг
Артикул		3600339



Технические данные

CO 4 MVL 6403/2/SK-FFS-R

Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

wilo

Разработал:

Дата: 14.01.2026

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Готовая к подключению модульная насосная установка для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, изготовленная по требованиям ТУ 28.13.14-012-45876126-2016. Два, три или четыре вертикально расположенных многоступенчатых центробежных насоса серии MVL. Все детали насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии. Модульные насосные установки серийно оснащаются прибором управления SK-FFS, соответствующим требованиям ТУ 4371-003-45876126-2009 и имеющим сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. В прибор управления SK-FFS встроен автоматический ввод резерва. Фундаментная рама - стальная, покрытая порошковой эмалью, рама с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами. Трубная обвязка из нержавеющей стали или из углеродистой стали СТ20 с катафорезным покрытием (исполнение -CS в обозначении), в полном сборе, предусмотрены подсоединения трубопроводных элементов, используемых в инженерном оборудовании для зданий и сооружений. Арматура: Дисковые поворотные затворы на всасывающем и напорном коллекторах с корпусом из серого чугуна, уплотнением EPDM и диском из высокопрочного чугуна (исполнение -EB не имеет затворов на коллекторах); манометры на всасывающем и напорном коллекторах. Дисковые поворотные затворы, шаровая запорная арматура и обратные клапаны имеют сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.

Габаритные размеры

